

Regulamento de Acesso às Redes e às Interligações do Setor Elétrico

Art.º 20º - Informação a prestar pelos operadores das redes

Caracterização das Redes de Distribuição a 31.dez.2017

EDP Distribuição - Energia, S.A.

31 de março de 2018



distribuição

Índice

Índice	3
1. Introdução	4
2. Localização Geográfica.....	5
3. Características da Rede.....	6
4. Cargas nas Linhas.....	8
5. Cargas nas Subestações	9
6. Capacidade de Receção	11
7. Configuração de alimentação das subestações da RND	12
8. Qualidade de Serviço	13
8.1 Continuidade de Serviço	13
8.2 Qualidade de Energia.....	14

1. Introdução

De acordo com o Artigo 20º do Capítulo III do Regulamento de Acesso às Redes e às Interligações (RAR), Regulamento nº 620/2017, de 18 de dezembro de 2017, os operadores das redes de distribuição em MT e AT devem disponibilizar, aos agentes de mercado e outras entidades interessadas, informação técnica que lhes permita conhecer as características das suas redes, obrigação já em vigor no Regulamento nº 560/2014 de 22 de dezembro de 2014.

A EDP Distribuição - Energia, S.A. (adiante designada EDP Distribuição) pretende, com o presente documento, reunir informação técnica relativa às características da Rede Nacional de Distribuição (RND) em AT e MT a 31 de dezembro de 2017, dando cumprimento ao estipulado no Regulamento acima referido.

2. Localização Geográfica

A localização geográfica das linhas e das subestações, bem como a área de abrangência geográfica das subestações, encontram-se nos anexos 1 e 2.

- Anexo 1 – Mapa com a localização geográfica das linhas MT e subestações AT/MT, no qual as linhas foram desenhadas em cores diferentes para realçar a área de abrangência de cada subestação e dois mapas de pormenor Lisboa e Porto;
- Anexo 2 – Mapa com a localização geográfica das linhas AT e MT e subestações AT/MT e MT/MT, no qual as cores das linhas identificam o nível de tensão

3. Características da Rede

As principais características da rede, nomeadamente no que diz respeito à descrição das subestações, referindo-se a sua denominação, localização, relação de transformação, potência instalada, potências de curto-círcuito trifásico simétrico máximo e mínimo e regime de neutro estão descritas no Anexo 3.

Os valores máximos das potências de curto-círcuito foram calculados considerando todos os transformadores em paralelo, de modo a maximizar-se o seu valor. No entanto, a configuração normal de exploração da generalidade das subestações com mais do que um transformador é com os semi-barramentos separados.

Para as correntes de curto-círcuito, para efeitos de dimensionamento dos equipamentos (para quadros MT utilizados nas subestações), no caso da média tensão, são indicados os valores de 16 e 25 kA para os 10 e 15 kV e 12,5 kA para os 30 kV, com duração estipulada de 3 segundos.

Como o tempo máximo necessário para a atuação das proteções, nas condições mais desfavoráveis nas redes MT da EDP Distribuição é de 1,5 segundos e como a exploração normal é com os semi-barramentos abertos, os valores indicados para dimensionamento são coerentes com estas condições de exploração, inclusivamente nos casos em que a potência de curto-círcuito máxima calculada é superior

Para as correntes de curto-círcuito, para efeitos de dimensionamento dos equipamentos de alta tensão, são indicados os valores de 25 e 31,5 kA, com duração estipulada de 3 segundos, em função das características da rede em que se insere cada instalação.

No curto-círcuito mínimo, considerou-se que a subestação é alimentada por uma linha de menor secção, quando houver mais do que uma, e o transformador de menor potência em serviço.

No quadro seguinte apresentamos um resumo das instalações e equipamentos em serviço no final do ano 2017. Foram também considerados os ativos em situação “Desligado/Reserva” e os não energizados, pelo facto de serem ativos em exploração.

2017	
<u>SUBESTAÇÕES</u>	
Nº de subestações	433
Potência instalada (MVA)	17689
Nº de transformadores	768
 <u>REDE (km)</u>	 82.846
Aéreas	67.781
AT (60/130kV)	8.999
MT (6/10/15/30kV)	58.782
Cabos Subterrâneos/Submersos	15.065
AT (60/130kV)	530
MT (6/10/15/30kV)	14.535

Durante o ano de 2017 entraram em exploração as seguintes Subestações:

3º Trimestre

SE AT/MT Casal de Cinza (concelho da Guarda);

SE AT/MT Mogueiras (concelho de Arcos de Valdevez);

4º Trimestre

SE AT/MT Acoreira (concelho de Torre de Moncorvo);

SE AT/MT Godigana (concelho de Sintra);

Durante o ano de 2017 foram retiradas de serviço as seguintes Subestações:

SE (REN) AT/MT Pocinho (concelho de Torre de Moncorvo);

SE Móvel 11;

SE Móvel 12;

SE Móvel 13;

SE Móvel Auto Transf.

A SE Cerâmica passou de 30/15kV para 60/30/15 kV.

A RND apresentou, em 31.12.2017, um total de 3 subestações com regime de neutro isolado. Trata-se das subestações Andrinos (no andar 60/30) (concelho de Leiria), Barrosas (concelho de Felgueiras), Condeixa (no andar 60/30) (concelho de Condeixa-a-Nova) e Lindoso (concelho de Ponte da Barca).

4. Cargas nas Linhas

Os valores máximos das cargas nas linhas AT encontram-se descritos no Anexo 4.

5. Cargas nas Subestações

As potências das cargas nas subestações AT/MT, para identificação e justificação dos principais congestionamentos e restrições da capacidade das redes encontram-se no Anexo 5, no qual se descreve para cada subestação a sua carga natural, a potência não garantida, a potência de sobrecarga, a potência de ligação disponível e a potência de reserva instalada não garantida.

Verifica-se que algumas subestações apresentam um valor de carga natural equiparável ao respetivo valor da potência instalada. Esta situação não representa, necessariamente, que a potência instalada tenha sido plenamente utilizada, devido à contribuição da produção distribuída ligada na rede MT, na sua área de influência.

Relativamente à ponta assíncrona da carga natural das SE, observou-se um aumento da ponta de inverno de 7% de 7.847MVA para 8.417MVA e um aumento de 3% na ponta de verão de 7.160MVA para 7.347MVA. A ponta de inverno é máxima desde 2013, porém inferior a 2012. A ponta de verão é máxima desde 2014, porém inferior a 2013. Apesar de 2017 figurar como o 2.º ano mais quente desde 1931, o mês de janeiro teve valores muito baixos de temperatura mínima do ar, tendo no dia 19 de janeiro sido ultrapassados os valores absolutos da temperatura mínima do ar em algumas estações meteorológicas, coincidindo o dia para a ponta de inverno de muitas subestações. Adicionalmente, também no período 14 a 26 de janeiro ocorreu uma onda de frio, potenciando o fator de ponta de inverno.

Em virtude do aumento da ponta, a soma das capacidades disponíveis nas subestações para alimentação de novos consumos reduziu, de 2016 para 2017, de cerca de 6.156 MVA para 5.602 MVA no Inverno e decresceu de 5.932 MVA para 5.768 MVA, no verão, representando uma redução média de 10% e 3% respectivamente, observando-se, porém, que os valores são superiores aos de 2013.

Em 2017 a ponta da carga natural foi inferior à potência instalada em todas as SE, não se invalidando que em configuração de recurso, a potência tomada pelos consumos alimentados seja superior à potência instalada de transformação AT/MT da SE.

Os termos utilizados têm os seguintes significados:

Potência instalada – é igual à soma das potências nominais dos enrolamentos primários dos transformadores instalados na subestação, em MVA;

Potência garantida – é a potência que a subestação pode satisfazer no caso de se avariar o transformador de maior potência e tem em conta a possibilidade de recurso pela média tensão, se existir, em MVA (situação de contingência 'n-1');

Potência não garantida – é a diferença entre a "potência instalada" e a "potência garantida", em MVA (representa a potência não assegurada pela subestação e respetivo recurso pela média tensão, se existir, em situação de contingência 'n-1');

Carga natural – é a potência necessária para satisfazer as cargas da área de influência da subestação, em MVA;

Carga não garantida – é a parte da "carga natural" que excede a "potência garantida" mas é inferior à "potência instalada", em MVA (representa a carga não alimentada em situação de contingência 'n-1');

Sobrecarga – é a parte da "carga natural" que excede a "potência instalada", em MVA;

Disponibilidade – é a parte da "potência garantida" que excede a "carga natural", em MVA (representa a carga natural passível de ser alimentada, acima da carga natural existente);

Potência instalada não garantida – é a parte da "potência não garantida" que excede a "carga natural", em MVA.

6. Capacidade de Recepção

Apresenta-se a estimativa de capacidade de receção de potência de produção para a RND existente a 31 de dezembro de 2017.

Para cada Subestação AT/MT e Posto de Corte AT foi avaliada a capacidade de receção de potência no(s) barramento(s) de alta e média tensão considerando a potência dos centros electroprodutores existentes ou com ligação comprometida na RND.

Nota explicativa para a leitura da tabela

- A capacidade indicada na coluna "Grupo de Subestações" representa o limite da capacidade tomada conjuntamente pelas SE que compõe o grupo.
- Capacidades representadas por hífen “-” indicam que não é possível proceder a mais ligações nesse nível de tensão.
- Capacidades com valores numéricos indicam o valor máximo de receção ao nível do barramento, porém limitadas pela possibilidade de ampliação do barramento para novas ligações e na rede MT também pela capacidade da rede MT existente.

A indicação das capacidades disponíveis nos níveis de média e alta tensão não dispensa o cumprimento do preconizado no Regulamento de Relações Comerciais sobre a definição do nível de tensão de ligação para centros electroprodutores em função da sua potência. Assim, a indicação de valores de capacidade superiores aos dos respetivos níveis devem ser entendidos como disponibilidade para múltiplos produtores até à capacidade indicada.

Exceto nas subestações identificadas com (*) as capacidades indicadas foram avaliadas não contemplando o investimento avultado em novas infraestruturas, nomeadamente no reforço de potência em SE, na instalação de barramento AT ou no reforço da alimentação AT, pelo que a efetiva capacidade disponível aumentará com a realização de tais ações. Nas subestações identificadas com (*) a expansão do andar AT para novas ligações é limitada, podendo ser necessárias significativas adaptações da SE e/ou ampliação terreno para disponibilizar o painel de ligação AT. Alternativamente poderá ligar-se em PCAT a construir próximo da SE.

Considerando os produtores ligados na RND, totalizando aproximadamente 4.830MVA de potência de ligação, bem como os produtores com receção comprometida na RND, totalizando 1.248MVA de potência de ligação, estima-se que o nível 60kV da RND existente tenha capacidade para ligar aproximadamente 7.833MVA de produção. Uma vez que a RND liga na RNT, as condicionantes desta última estendem-se à RND e assim, a capacidade efetiva da RND é limitada pela capacidade própria da RNT, conforme constante do documento “Caracterização Da Rede Nacional De Transporte Para Efeitos De Acesso À Rede – Situação a 31 de dezembro de 2016”.

7. Configuração de alimentação das subestações da RND

Apresenta-se, no Anexo 7, a configuração de alimentação das subestações da RND a partir de subestações da Rede Nacional de Transporte, conforme verificada a 31.12.2017.

8. Qualidade de Serviço

A ponta máxima síncrona das SE AT/MT da EDP D em 2017 situou-se nos 7034 MW para o dia 19 de janeiro. O dia da ponta síncrona das SE AT/MT coincidiu com o dia da ponta síncrona da EDP D, o que por vezes nem sempre acontece.

Relativamente ao dia da ponta máxima síncrona anual, 19 de janeiro, verificou-se uma variação de 10,2%, quando comparado com 2016, 17 de fevereiro.

Diagrama de carga dos TP AT/MT para o dia da ponta máxima síncrona de 2017 (MW)

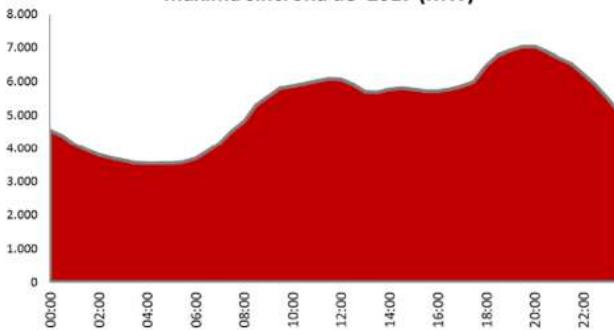


Gráfico 34 - Diagrama de carga das SE AT/MT da EDP D para o dia 19-01-2017

8.1 Continuidade de Serviço

No quadro seguinte são apresentados os valores definitivos dos principais indicadores gerais de continuidade de serviço, referentes ao ano 2017, por zona de qualidade de serviço, conforme previsto no Regulamento da Qualidade de Serviço.

INDICADORES POR ORIGENS	Zonas	ACUMULADO ANO 2017		
		Rede MAT	Rede EDP DIST.	TOTAL
TIEPIMT (min)	Zona A	0,00	23,04	23,04
	Zona B	0,21	41,93	42,14
	Zona C	0,20	69,25	69,45
SAIFI MT (nº)	Zona A	0,00	0,77	0,77
	Zona B	0,03	1,17	1,20
	Zona C	0,03	1,79	1,82
SAIFI BT (nº)	Zona A	0,00	0,80	0,80
	Zona B	0,04	1,13	1,17
	Zona C	0,03	1,78	1,81
SAIDI MT (min)	Zona A	0,03	27,37	27,40
	Zona B	0,21	49,81	50,02
	Zona C	0,19	86,87	87,06
SAIDI BT (min)	Zona A	0,01	32,17	32,18
	Zona B	0,32	49,14	49,46
	Zona C	0,21	93,52	93,73

Para a determinação destes indicadores foram considerados os seguintes critérios:

- Consideradas as interrupções accidentais longas (> 3 minutos);
- Valores provisórios, apurados em 21/03/2018, excluindo o Pedido de Classificação de Eventos Excepcionais (PCEE) em processo de decisão a partir de 31 dez 2017.

8.2 Qualidade de Energia

Conforme proposta aprovada pela ERSE, a EDP Distribuição monitorizou a Qualidade de Energia Elétrica (QEE) nas instalações previstas no Plano de Monitorização da QEE para o biénio 2016-2017, disponível no *site* da EDP Distribuição em:

https://www.edpdistribuicao.pt/pt/qualidade/natureza_tecnica/Pages/QualidadedeEnergiaElétrica.aspx

Concretamente, durante o ano de 2017, foram monitorizadas as seguintes instalações, de acordo com o Plano de Monitorização da QEE definido para a Rede Nacional de Distribuição (RND) em Alta Tensão (AT) e Média Tensão (MT) e rede de distribuição em Baixa Tensão (BT) para o biénio 2016-2017:

- 30 Subestações AT/MT (49 barramentos MT), em monitorização periódica - anual;
- 61 Subestações AT/MT (88 barramentos MT), em monitorização permanente;
- 168 PTD, em monitorização periódica - trimestral.


Os resultados das monitorizações, efetuadas em cada instalação, encontram-se disponíveis também no *site* da EDP Distribuição, em:


https://www.edpdistribuicao.pt/pt/qualidade/natureza_tecnica/Pages/QualidadedeEnergiaElétrica.aspx


Numa análise global, salienta-se a percentagem muito elevada de semanas conformes. Todas as situações de não conformidade, detetadas no decurso das ações de monitorização da QEE empreendidas, foram objeto de acompanhamento e estudo, tendo, sempre que aplicável, desencadeado a adoção de medidas para garantir a conformidade da tensão com o RQS.


ANEXO 1

**Localização das SE AT/MT e rede MT por
área de abrangência de cada SE**

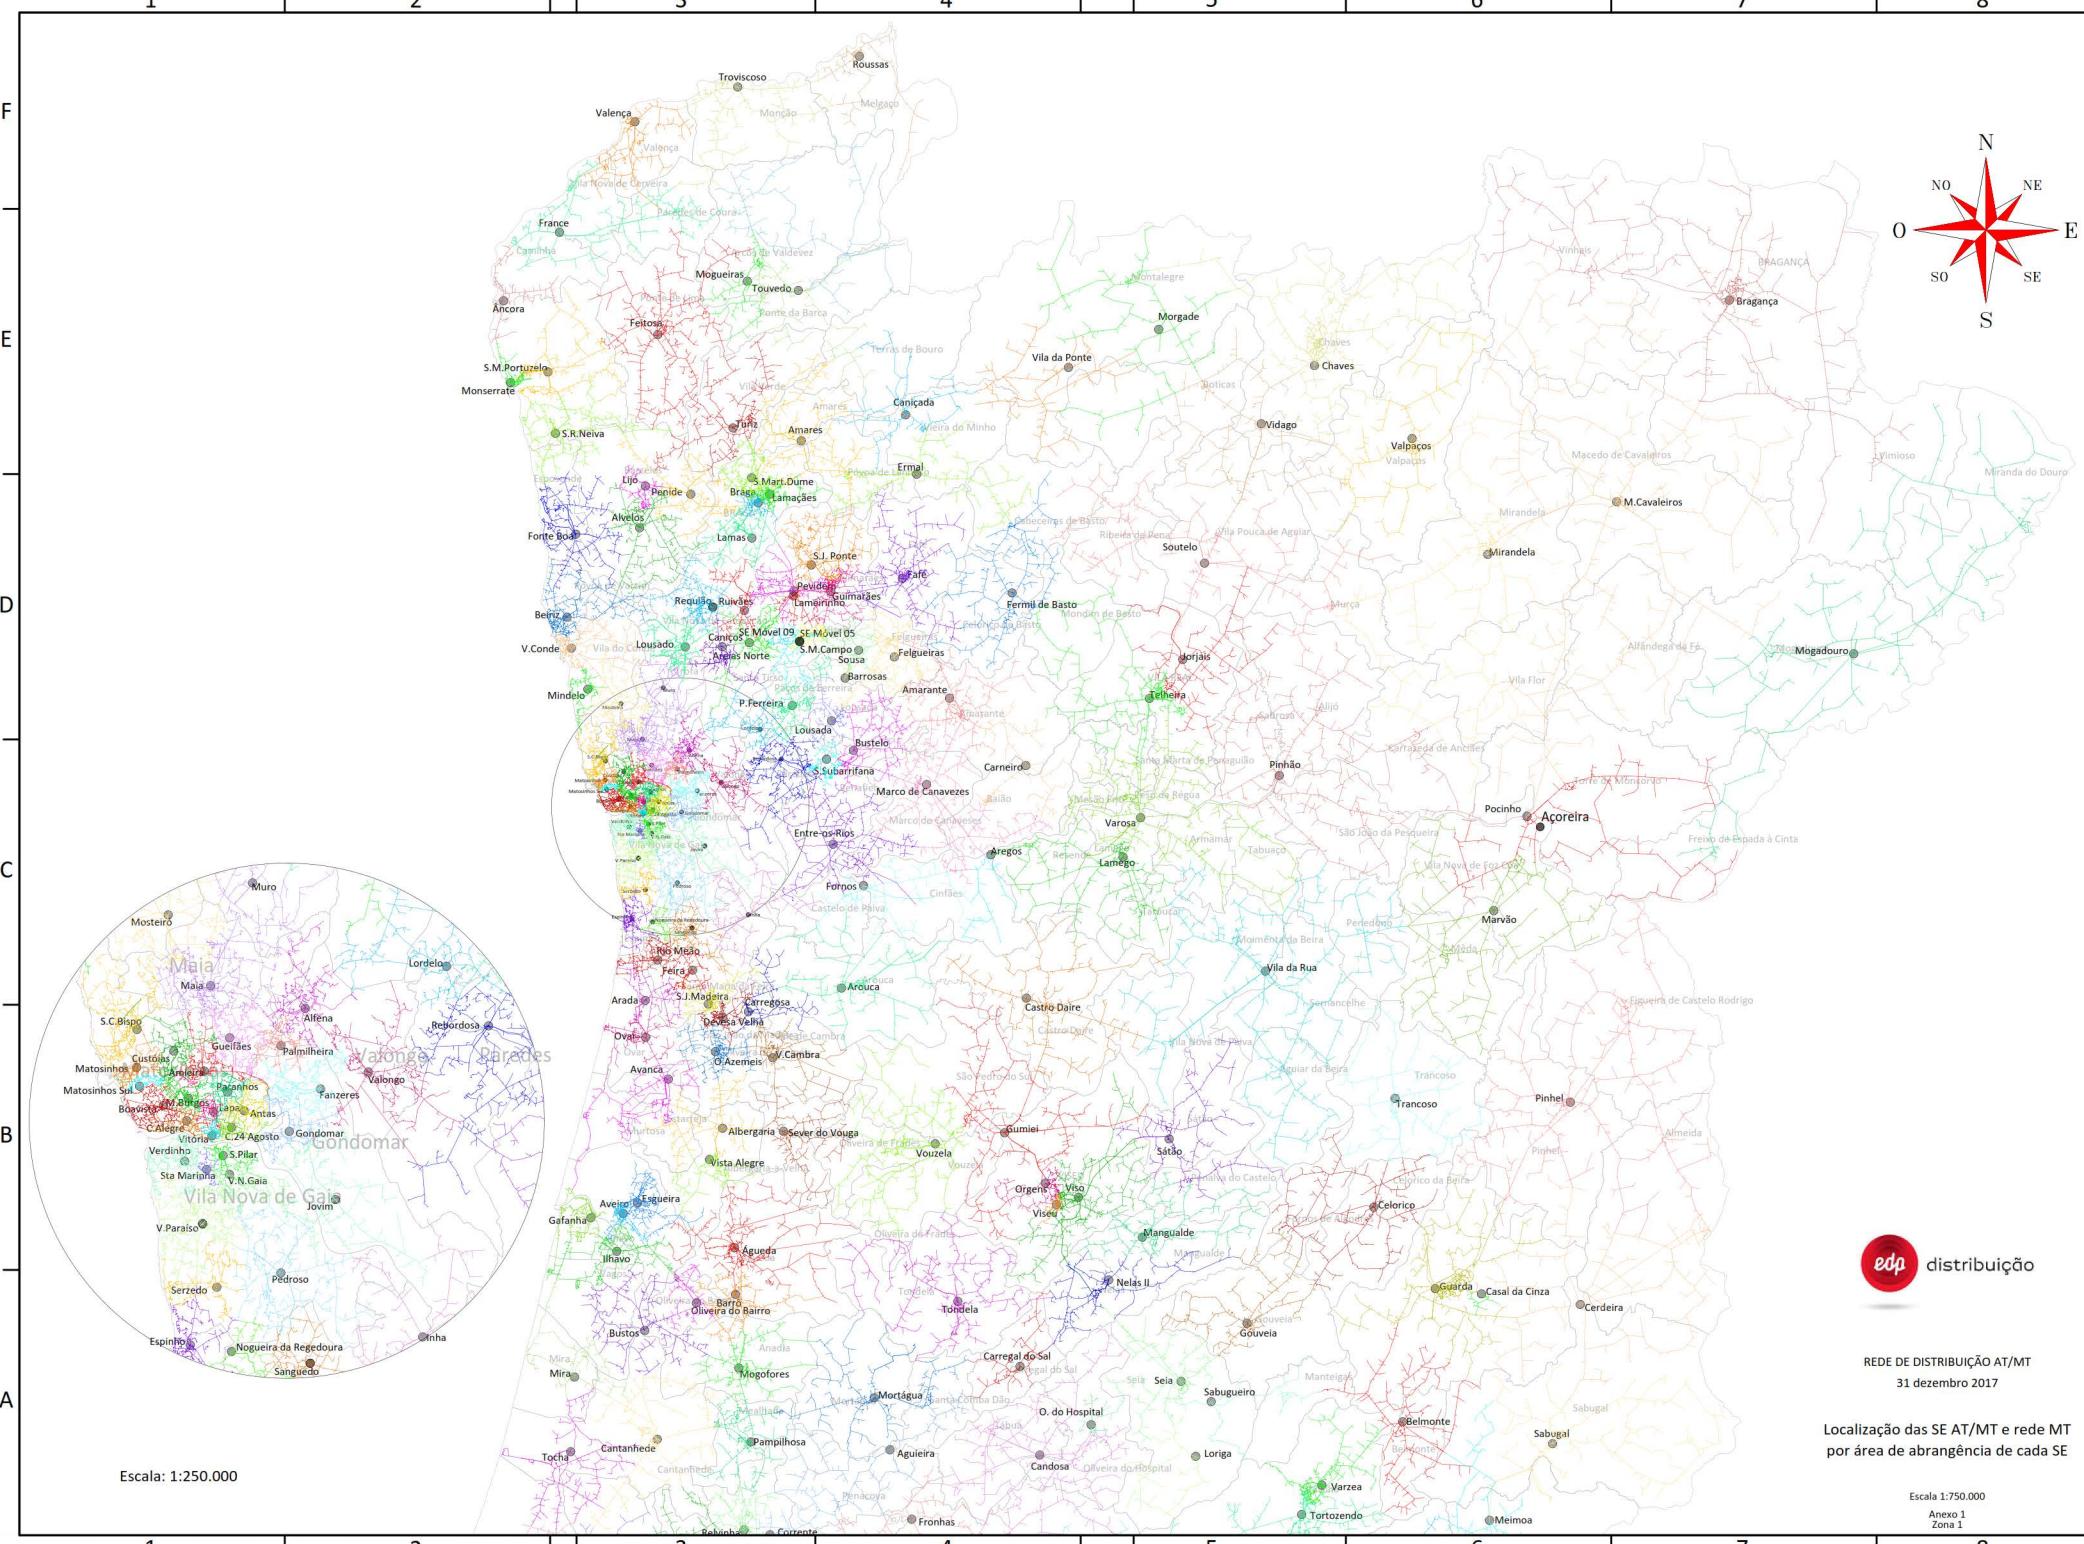

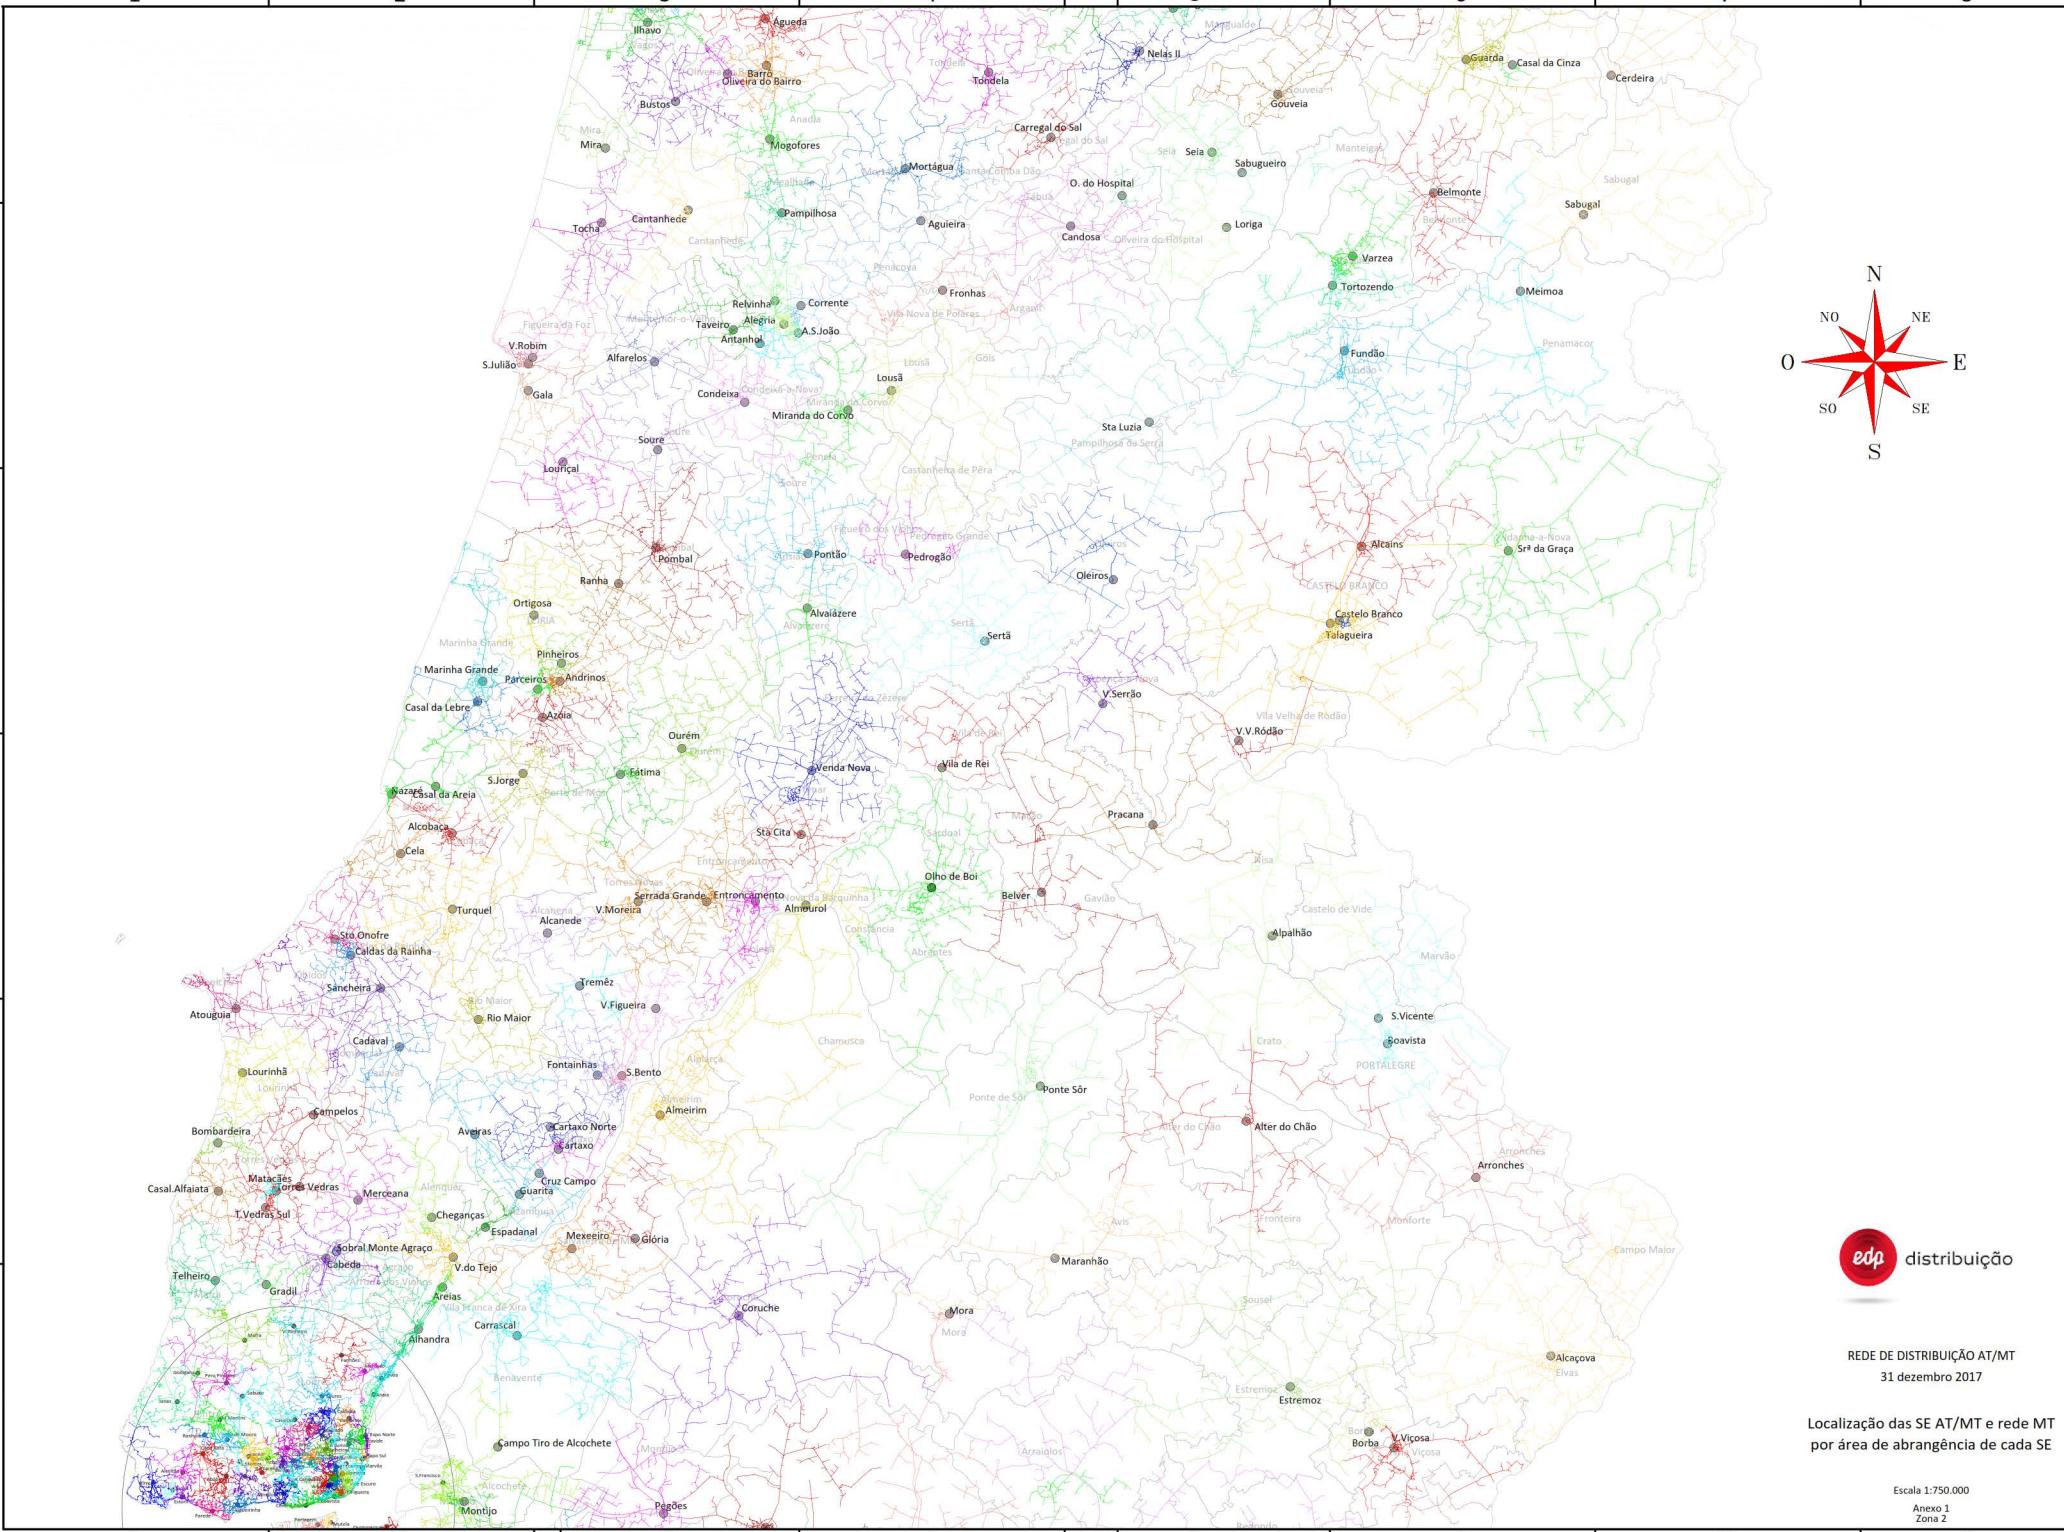

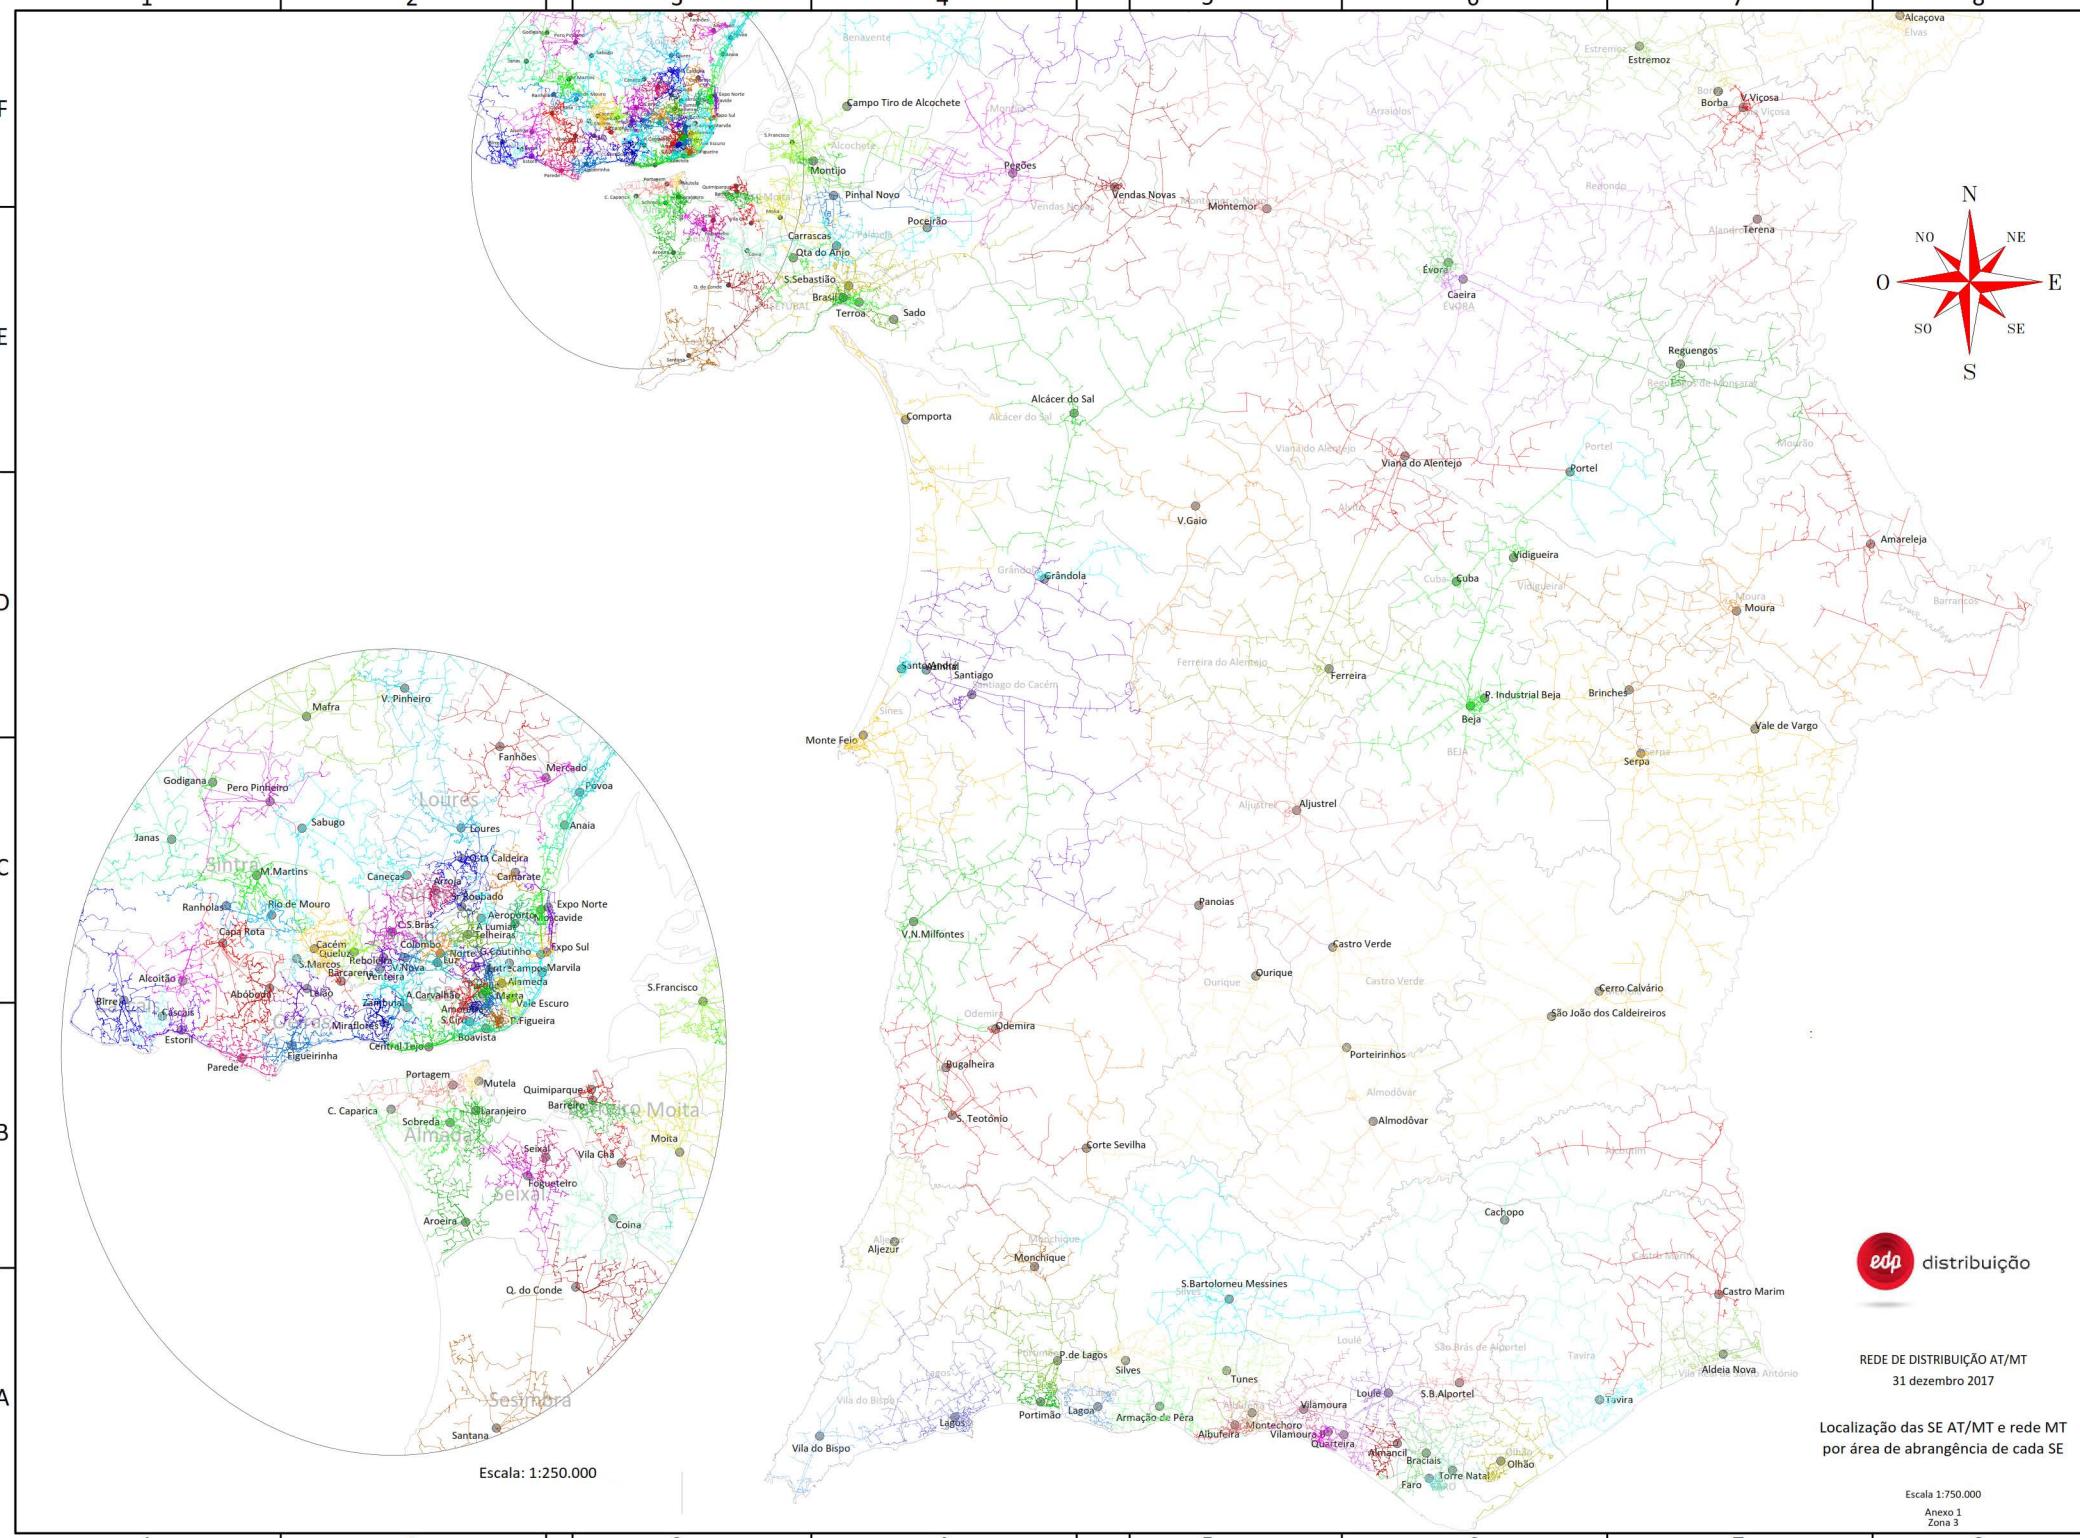


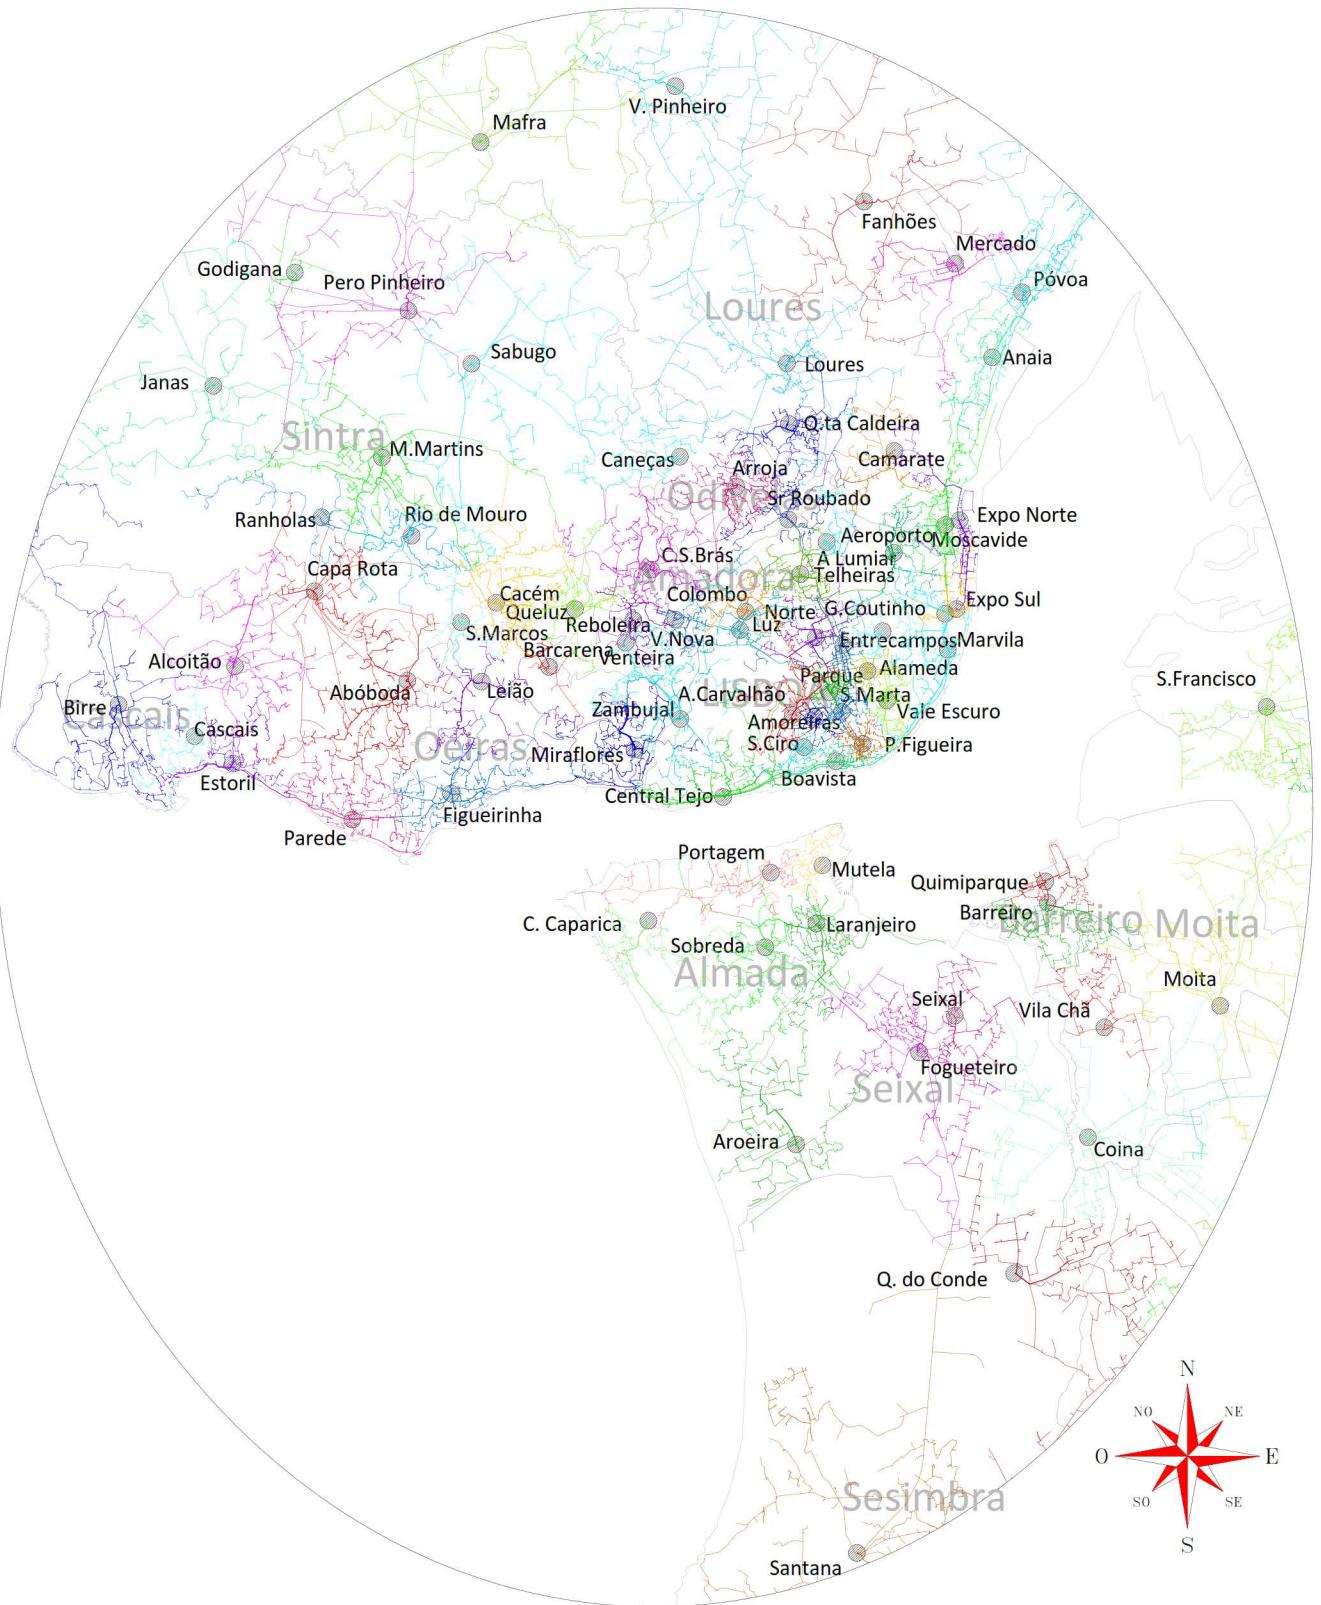


Escala: 1:62.500
Pormenor Grande Lisboa



REDE DE DISTRIBUIÇÃO AT/MT
31 dezembro 2017

Localização das SE AT/MT e rede MT
por área de abrangência de cada SE

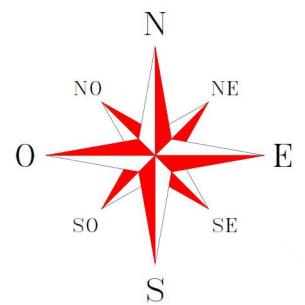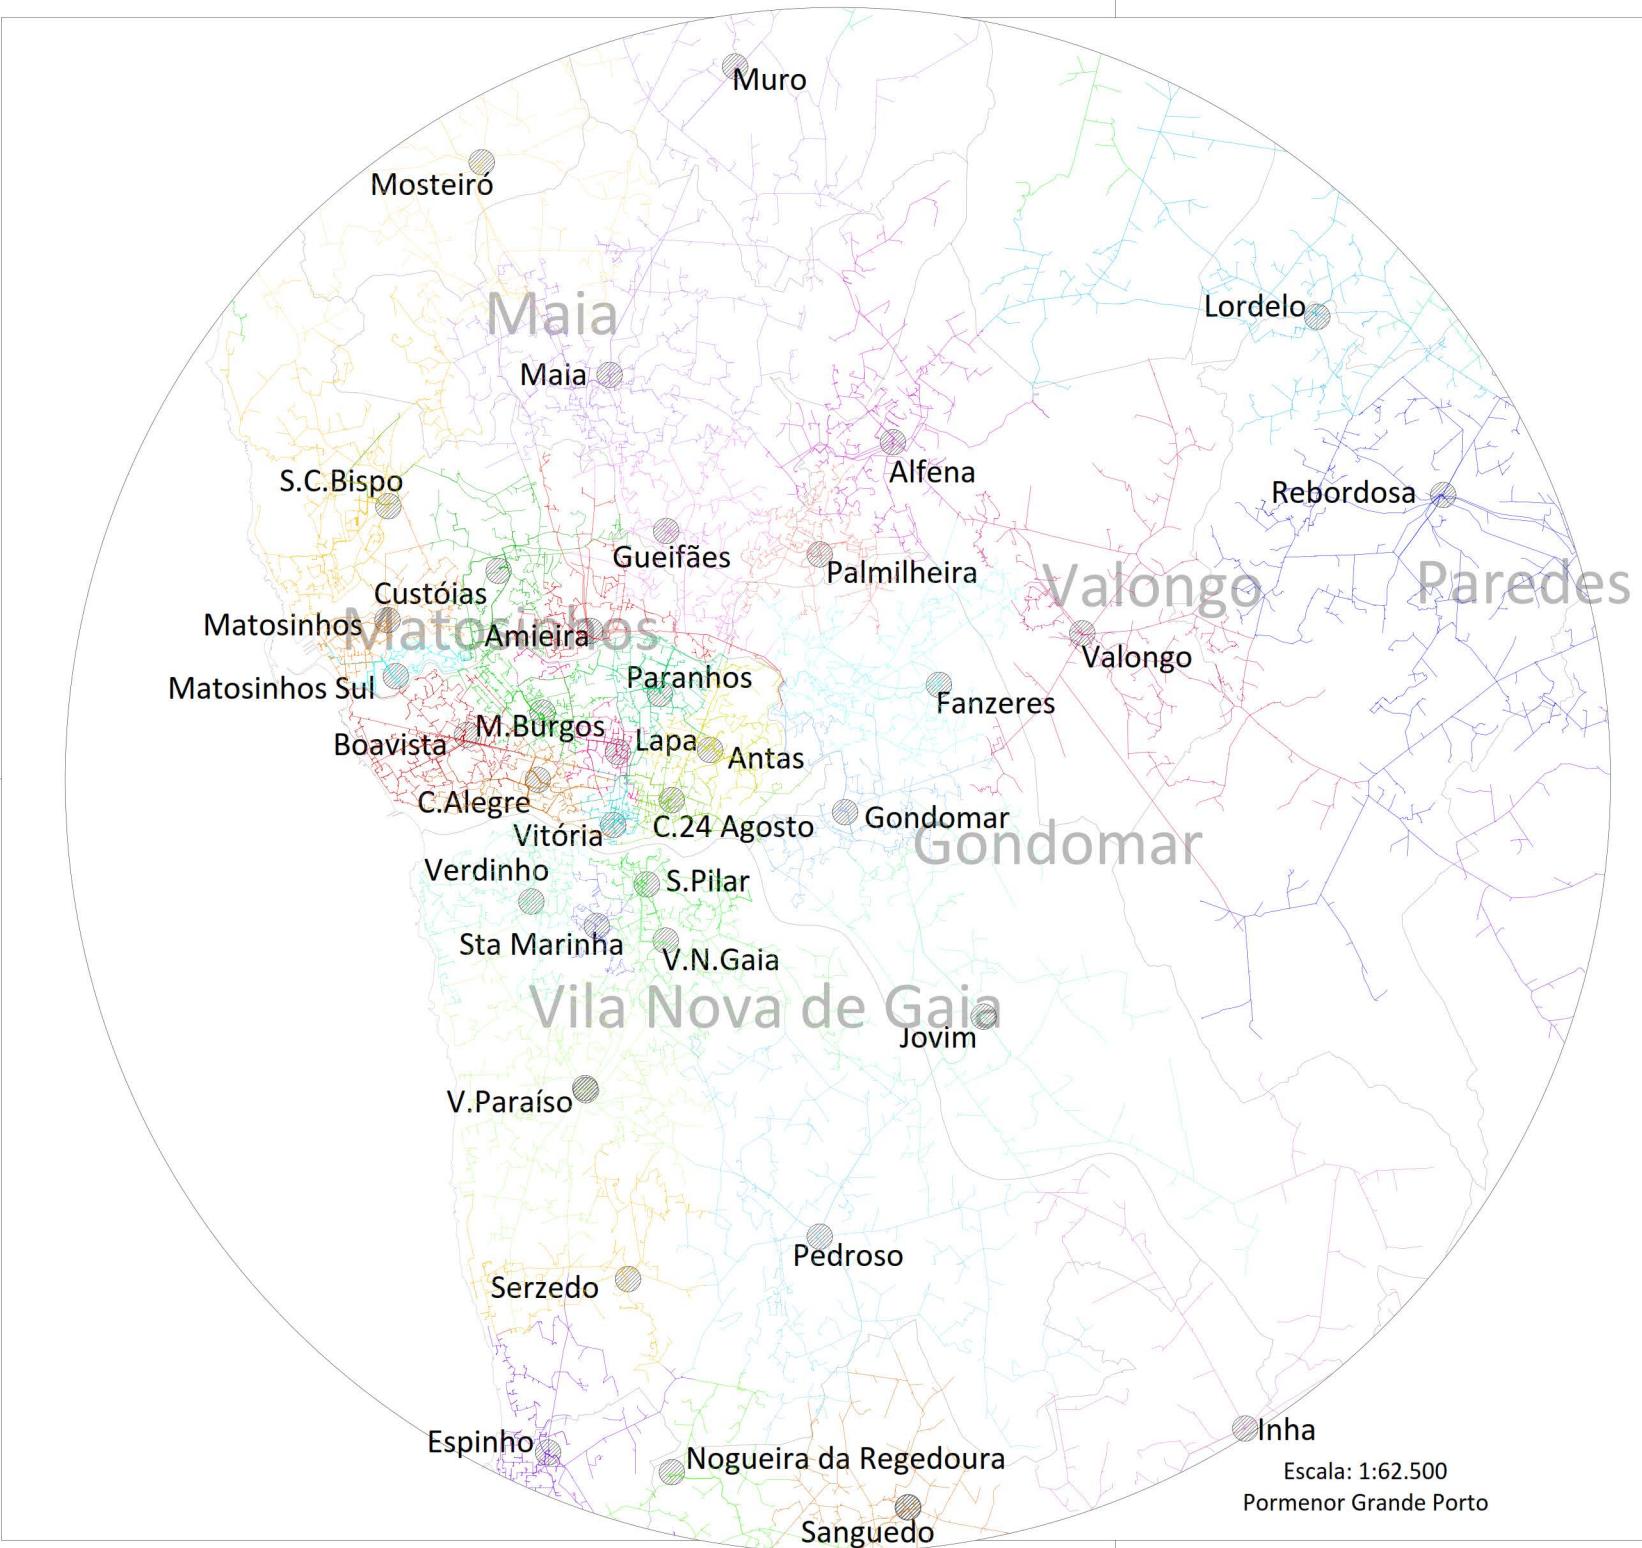

 edp distribuição


REDE DE DISTRIBUIÇÃO AT/MT
31 dezembro 2017


Localização das SE AT/MT e rede MT por área de abrangência de cada SE


Escala: 1:62.500
Pormenor Grande Porto

ANEXO 2

**Localização das SE AT/MT, MT/MT e
rede AT e MT por nível de tensão**

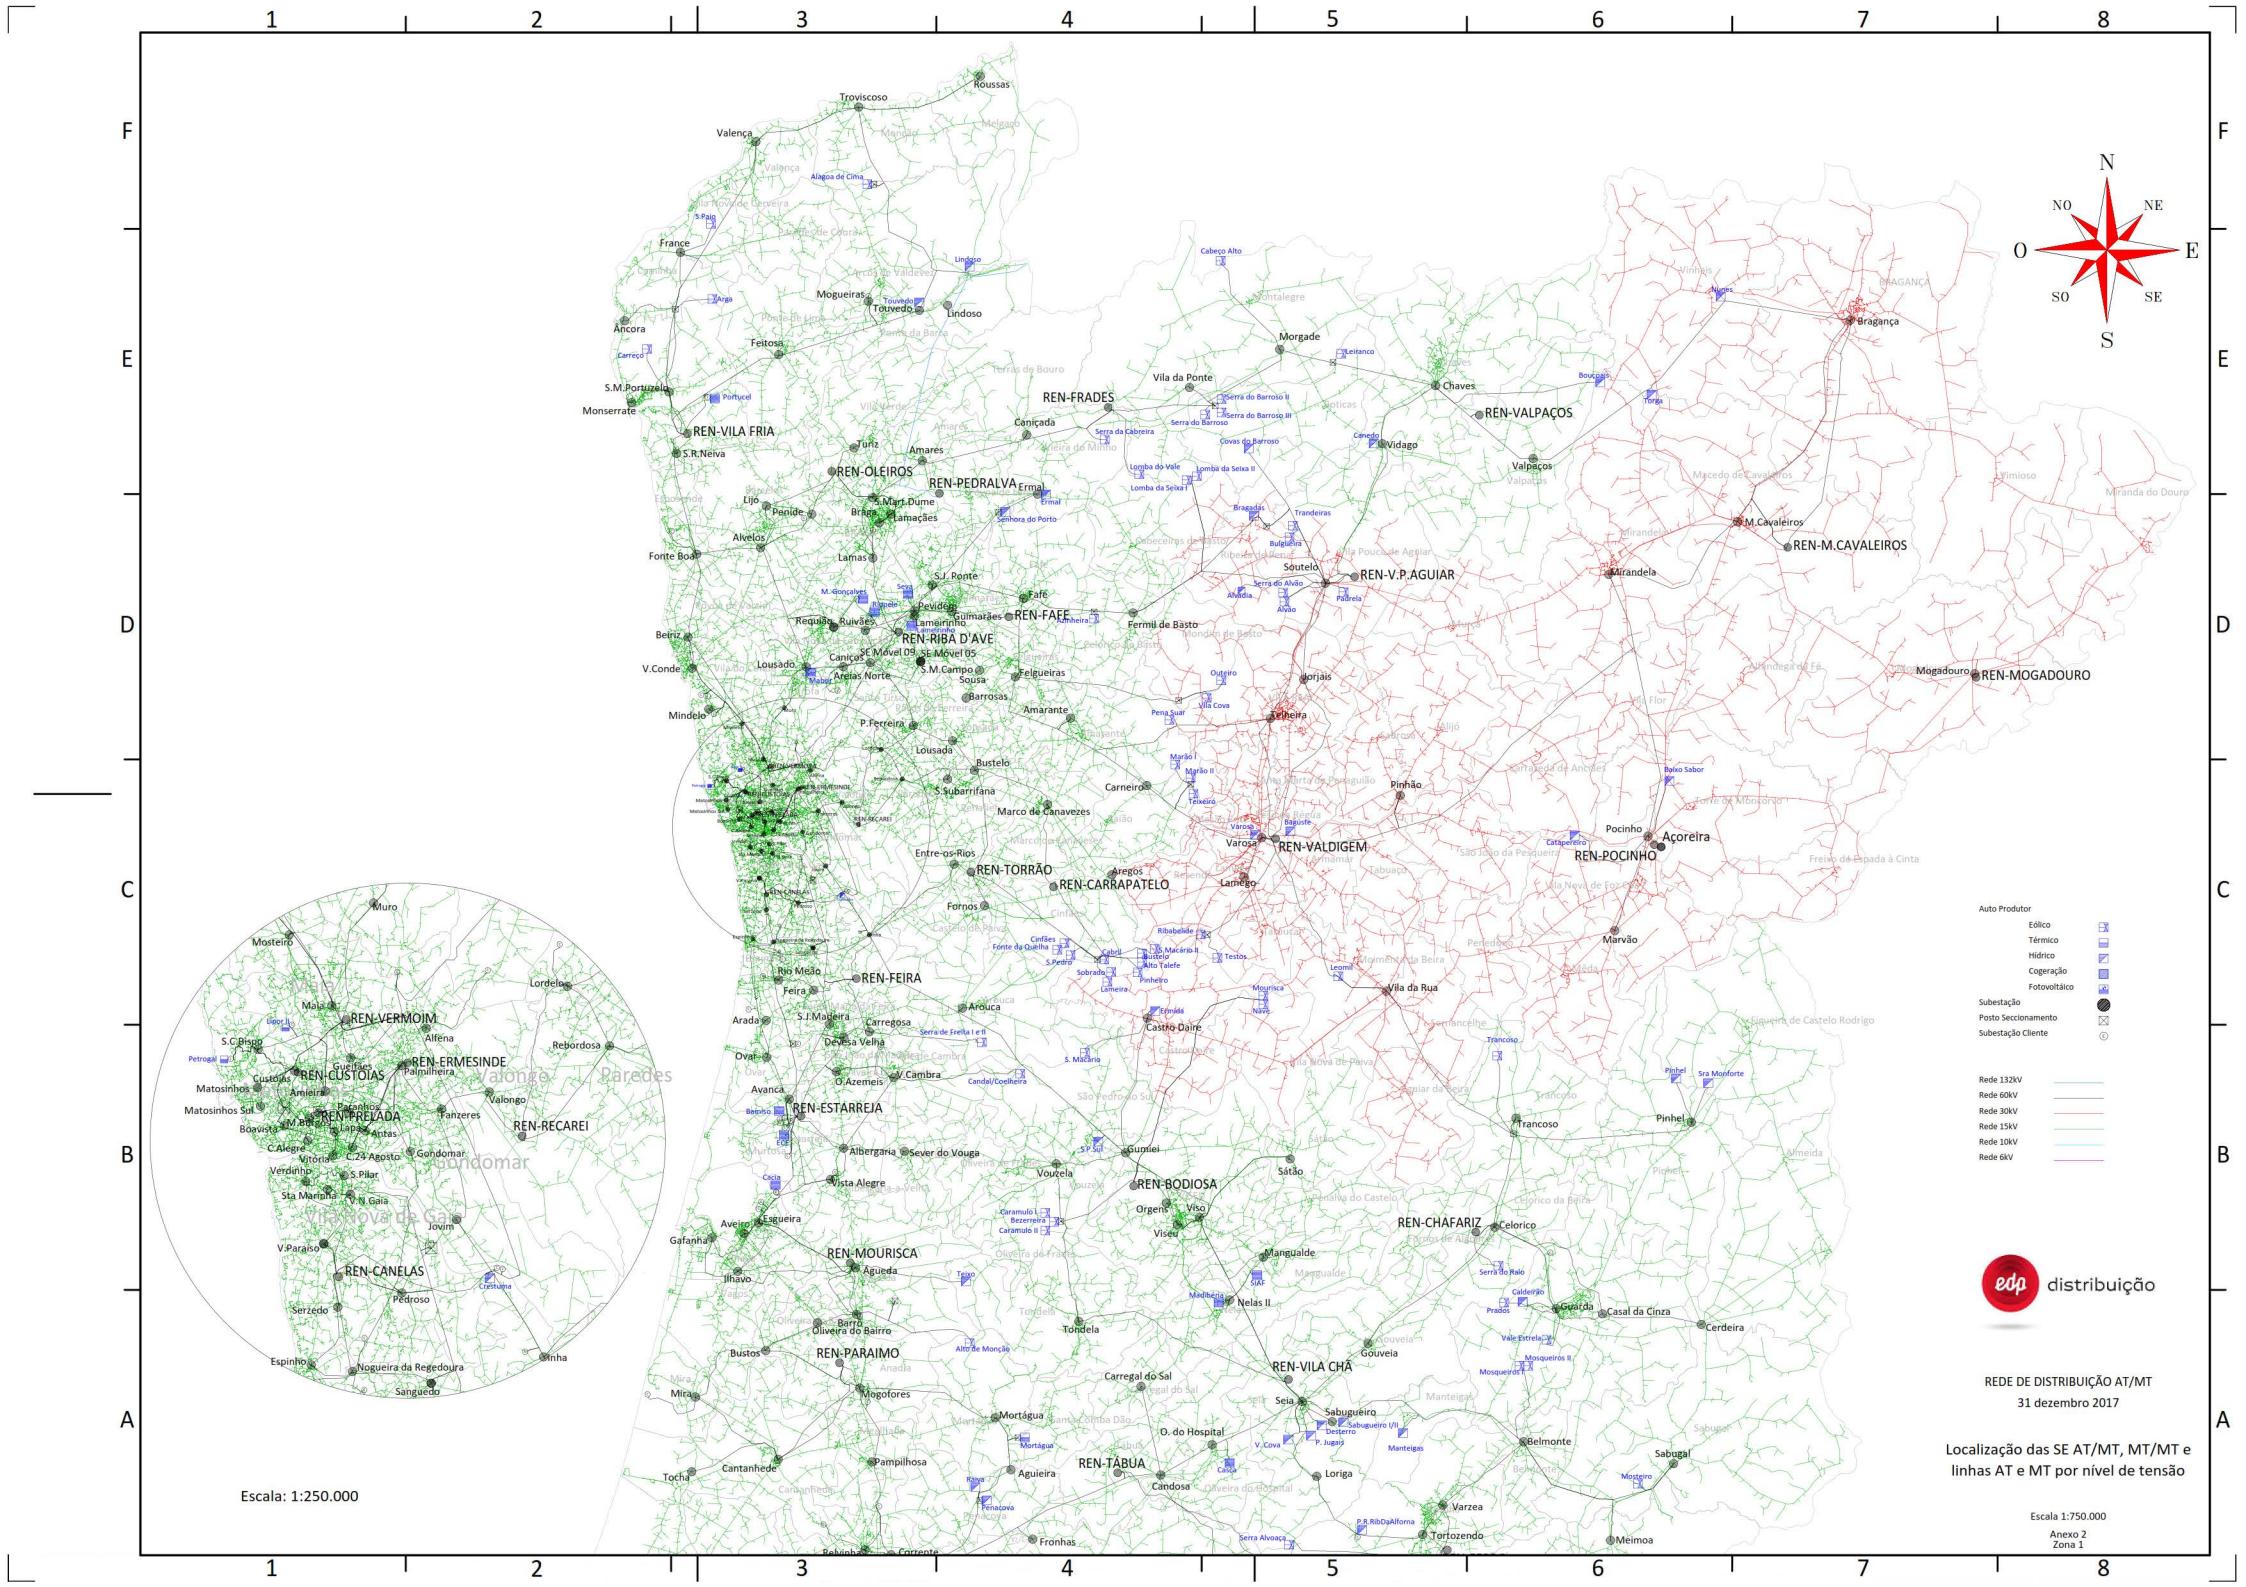

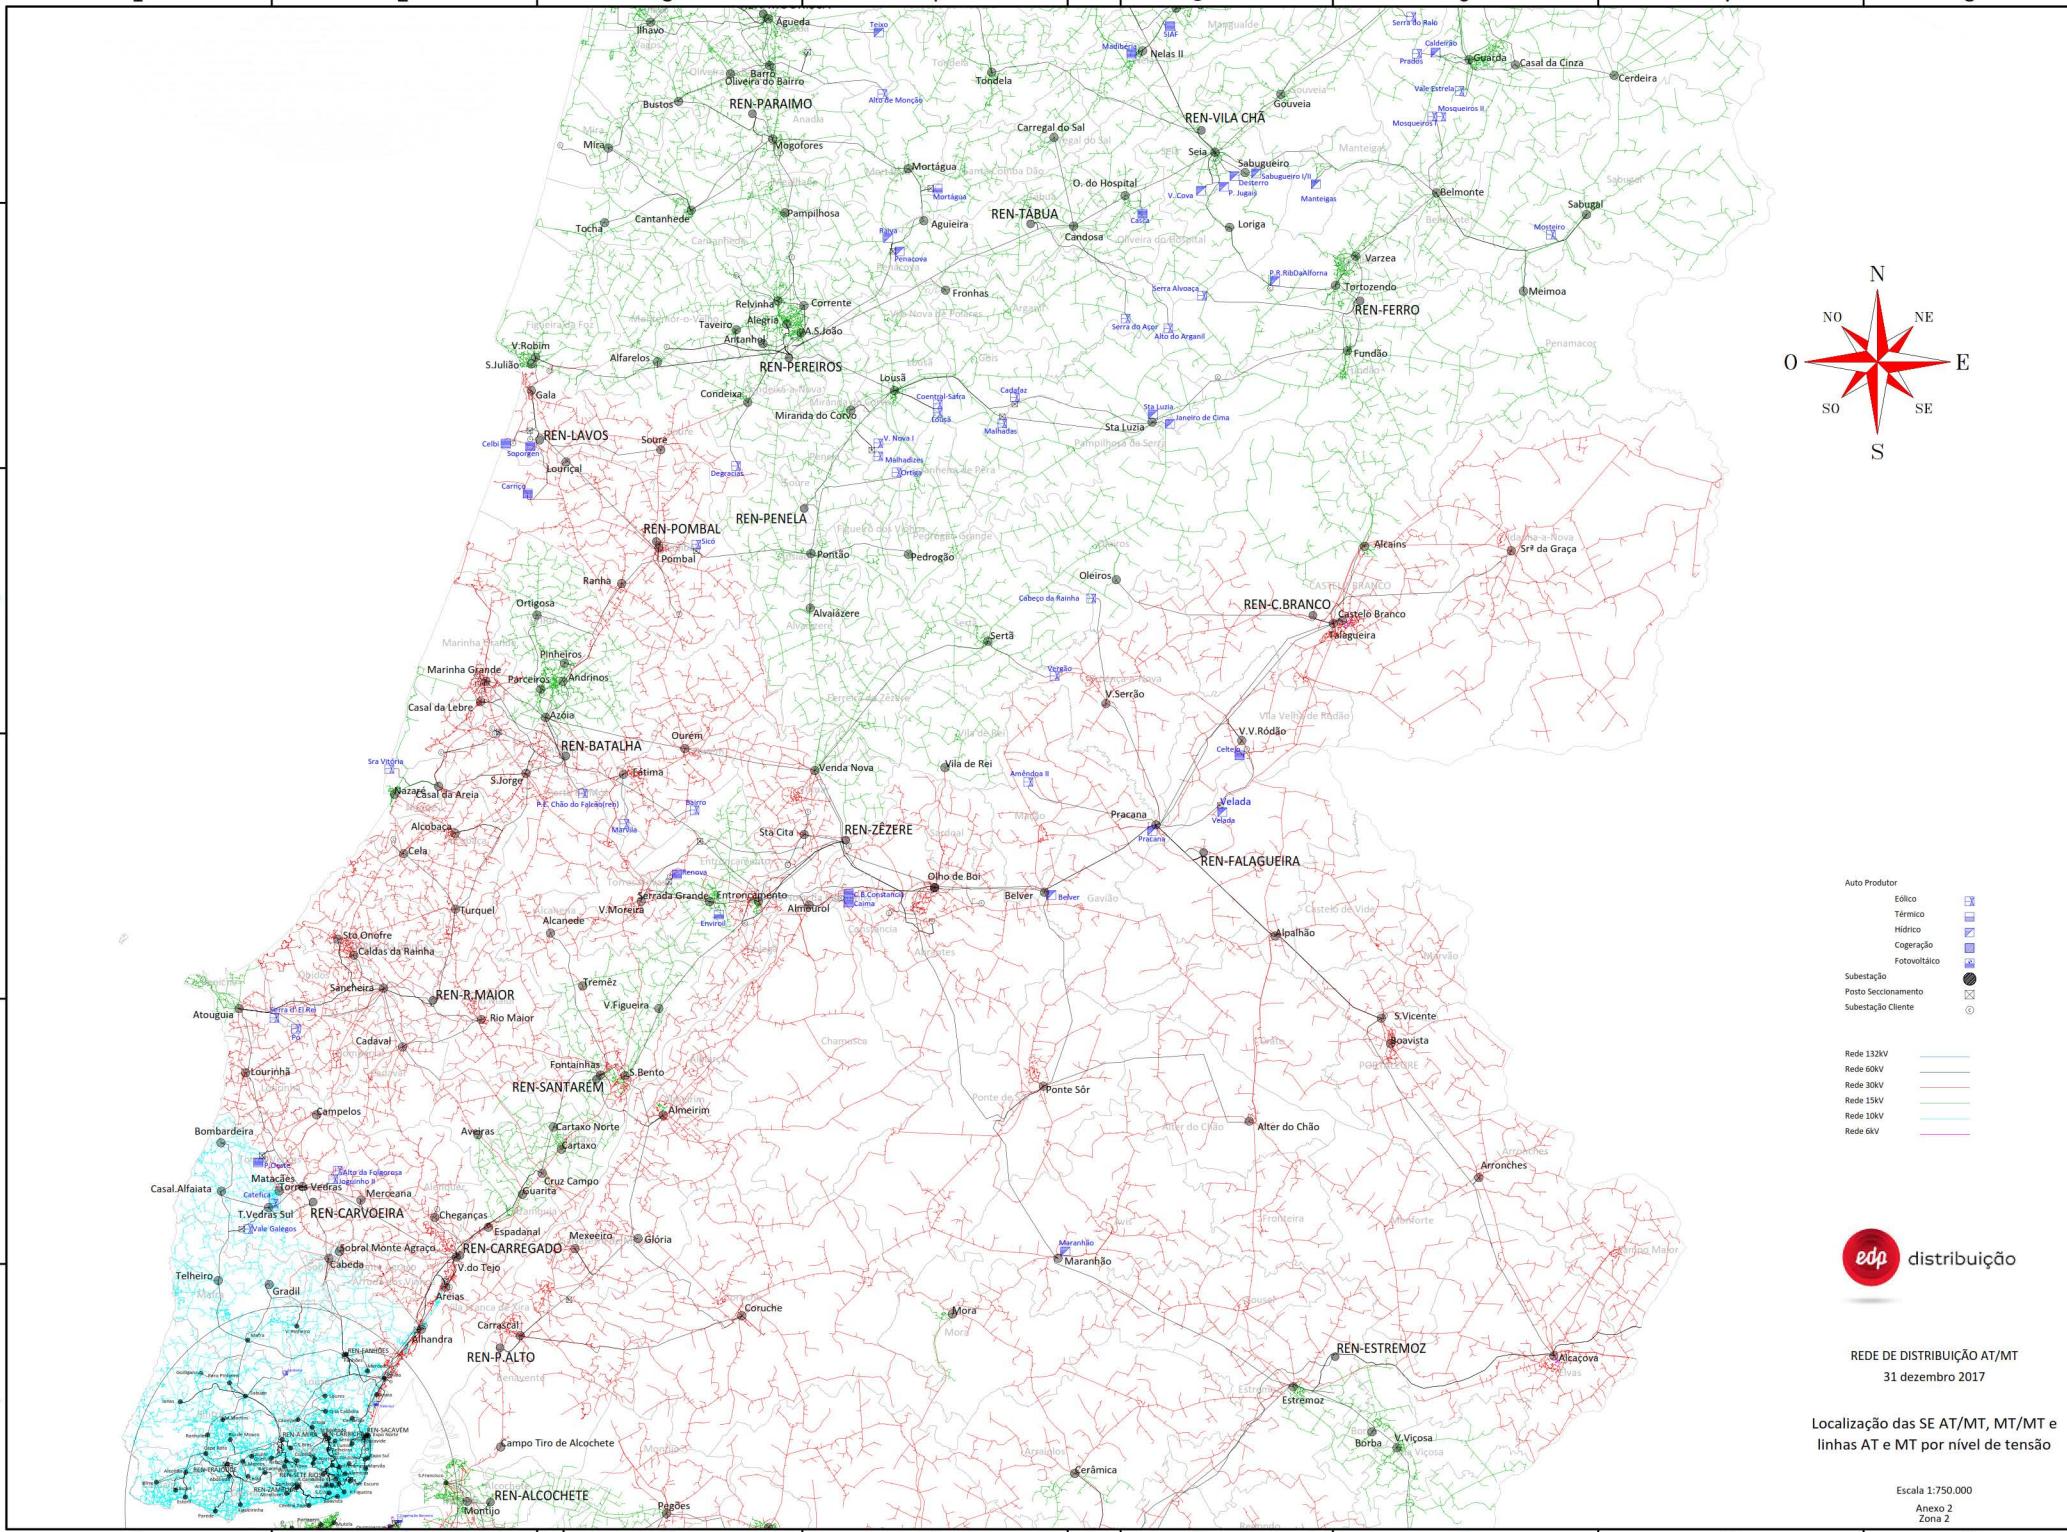

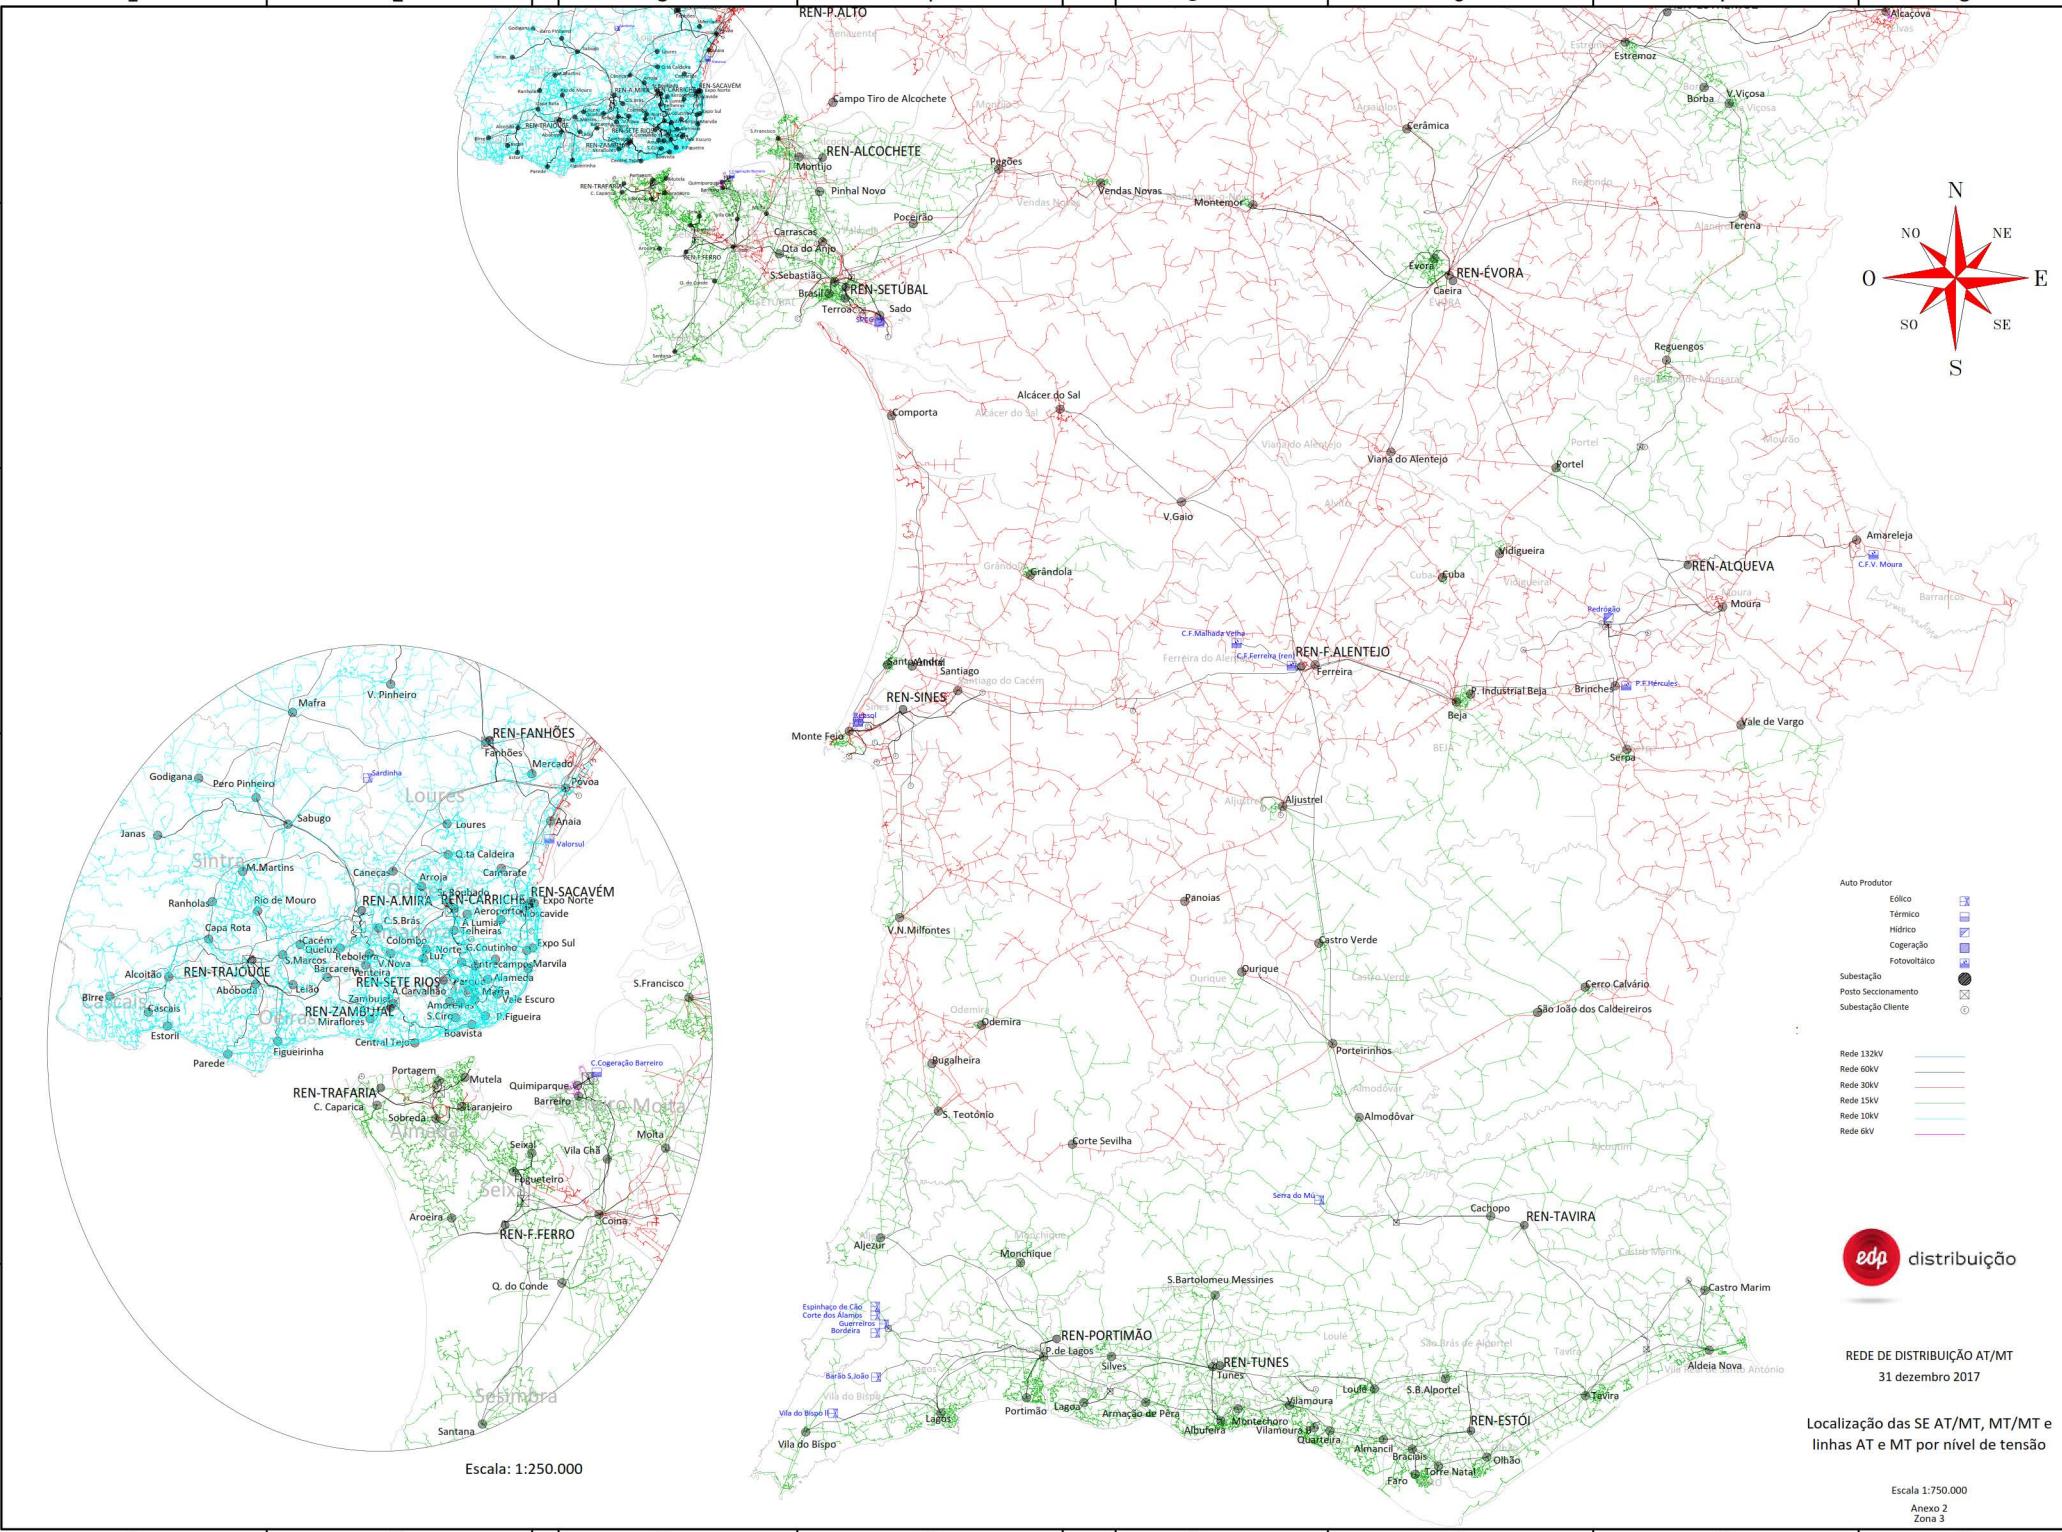

ANEXO 3

Principais características da rede

Anexo 3 - Principais características da rede

Nome	Distrito	Relação de transformação AT/MT (kV)	Potência instalada 2017* [MVA]	Ponta 2017 [MW]	Potência de curto-círcuito 2017				Corrente de curto-círcuito para efeitos de dimensionamento do equipamento				Regime de Neutro	Classificação de Zonas			
					máxima		minima		AT [kA]		MT [kA]			MT	A	B	C
					AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [kA]	MT [kA]	A	B	C				
ABÓBODA	LISBOA	60/10	40,0	28,5	1673	447	1563	245	25,0	25,0	b)	x	x	x			
ACOREIRA	BRAGANÇA	60/30	20,0	5,3	2082	201	1900	199	25,0	12,5	b)	x	x	x			
AEROPORTO	LISBOA	60/10	80,0	37,9	1861	464	1743	255	25,0	25,0	b)	x	x	x			
AGUEDA	AVEIRO	60/15	63,0	30,2	2441	459	605	193	25,0	25,0	b)	x	x	x			
AGUIEIRA	COIMBRA	60/15	20,0	5,1	290	123	244	115	25,0	16,0	b)	x	x	x			
ALAMEDA	LISBOA	60/10	40,0	27,6	1793	254	1694	252	25,0	16,0	b)	x					
ALBERGARIA	AVEIRO	60/15	40,0	12,7	1452	331	479	149	25,0	16,0	b)	x	x	x			
ALBUFEIRA	FARO	60/15	63,0	33,0	1441	386	1179	215	25,0	16,0	b)	x	x	x			
ALCÁCER DO SAL	SETÚBAL	60/30	20,0	8,9	203	111	100	71	25,0	12,5	b)	x	x	x			
ALCÁÇOVA	PORTALEGRE	60/30/	63,0	28,6	263	179	121	84	25,0	12,5	b)	x	x	x			
		/6				89		41		16,0	a)						
ALCAINS	CASTELO BRANCO	60/30/	31,5	8,3	456	178	448	177	25,0	12,5	b)	x	x	x			
		/15				109		109		16,0	b)						
ALCANEDE	SANTARÉM	60/30	20,0	14,3	524	150	514	149	25,0	12,5	b)			x			
ALCOBACA	LEIRIA	60/30	31,5	15,4	470	175	266	136	25,0	12,5	b)	x	x	x			
ALCOITÃO	LISBOA	60/10	40,0	23,1	1571	381	1204	196	25,0	25,0	b)	x	x	x			
ALDEIA NOVA	FARO	60/15	40,0	25,9	436	223	220	113	25,0	16,0	b)	x	x	x			
ALEGRIA	COIMBRA	60/15	63,0	31,6	1589	412	951	216	25,0	16,0	b)	x	x	x			
ALFARELOS	COIMBRA	60/15	20,0	10,7	604	162	378	141	25,0	16,0	b)			x			
ALFENA	PORTO	60/15	63,0	30,9	1555	417	419	170	25,0	25,0	b)	x	x	x			
ALHANDRA	LISBOA	60/30	60,0	41,3	1007	455	502	225	25,0	12,5	b)	x	x	x			
		60/10	20,0			304		148		25,0	b)						
ALIEZUR	FARO	60/15	10,0	4,0	245	86	243	86	25,0	16,0	b)			x			
ALIJUSTREL	BEJA	60/30/	48,0	16,5	330	198	149	94	25,0	12,5	b)	x	x	x			
		/15				148		71		16,0	b)						
ALMANCIL	FARO	60/15	31,5	15,3	1015	218	717	201	25,0	16,0	b)	x	x	x			
ALMEIRIM	SANTARÉM	60/30	40,0	29,4	738	284	449	152	25,0	12,5	b)	x	x	x			
		/15				186		99		16,0	b)						
ALMODÓVAR	BEJA	60/15	5,0	2,6	286	54	120	43	25,0	16,0	b)			x			
ALMOUROL	SANTARÉM	60/30	20,0	12,2	785	184	317	137	25,0	12,5	b)	x	x	x			
ALPALHÃO	PORTALEGRE	60/30	20,0	8,9	507	155	160	94	25,0	12,5	b)	x	x	x			
ALTER DO CHÃO	PORTALEGRE	60/30	10,0	4,6	151	72	103	59	25,0	12,5	b)			x			
ALTO DE SÃO JOÃO	COIMBRA	60/15	40,0	17,5	1838	357	662	166	25,0	16,0	b)	x	x	x			
ALTO DO LUMIAR	LISBOA	60/10	40,0	8,3	2420	268	2236	266	25,0	16,0	b)	x	x	x			
ALVIAÍZERE	LEIRIA	60/15	31,5	15,2	481	176	254	139	25,0	16,0	b)			x			
ALVELOS	BRAGA	60/15	63,0	33,4	1004	354	576	183	25,0	16,0	b)	x	x	x			
AMARANTE	PORTO	60/15	40,0	22,1	408	210	204	106	25,0	16,0	b)	x	x	x			
AMARELEJA	BEJA	60/30	20,0	4,4	330	134	324	133	25,0	12,5	b)	x	x	x			
AMARES	BRAGA	60/15	63,0	22,5	637	300	281	141	25,0	16,0	b)	x	x	x			
AMIEIRA	PORTO	60/15	60,0	20,0	1150	385	1116	214	25,0	16,0	b)	x	x	x			
AMOREIRAS	LISBOA	60/10	40,0	31,8	1856	357	1737	191	25,0	25,0	b)	x	x	x			
ANAIA	LISBOA	60/30	31,5	17,7	1087	233	961	227	25,0	12,5	b)	x	x	x			
		60/10	20,0			339		173		25,0	b)						
ÂNCORA	VIANA CASTELO	60/15	20,0	9,3	636	160	253	116	25,0	16,0	b)	x	x	x			
ANDRINOS	LEIRIA	60/15	80,0	31,7	1000	378	455	180	25,0	16,0	b)	x	x	x			
		60/30	20,0			192		157		12,5	c)						
ANTANHOL	COIMBRA	60/15	31,5	12,0	1845	243	1124	225	25,0	16,0	b)	x	x	x			
ANTAS	PORTO	60/15	91,5	40,8	1841	530	1608	229	25,0	25,0	b)	x	x	x			
ARADA	AVEIRO	60/15	63,0	21,6	945	357	725	203	25,0	16,0	b)	x	x	x			
ARCO CARVALHÃO	LISBOA	60/10	40,0	24,6	2060	199	968	180	25,0	16,0	b)	x	x	x			
AREIAS NORTE	PORTO	60/15	50,0	28,2	1673	345	1113	182	25,0	16,0	b)	x	x	x			
AREIAS (VFX)	LISBOA	60/30	51,5	16,0	1228	239	466	182	25,0	12,5	b)	x	x	x			
ARMAÇÃO DE PERA	FARO	60/15	63,0	27,6	936	337	554	178	25,0	16,0	b)	x	x	x			
AROEIRA	SETÚBAL	60/15	40,0	21,9	1550	341	1065	180	25,0	16,0	b)	x	x	x			

Anexo 3 - Principais características da rede

Nome	Distrito	Relação de transformação AT/MT (kV)	Potência instalada 2017* [MVA]	Ponta 2017 [MW]	Potência de curto-círcuito 2017				Corrente de curto-círcuito para efeitos de dimensionamento do equipamento	Regime de Neutro	Classificação de Zonas					
					máxima		mínima				MT	A	B	C		
					AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]								
AROUCA	AVEIRO	60/15	15,0	3,8	348	92	224	80	25,0	16,0	b)	x	x			
ARROJA	LISBOA	60/10	63,0	31,6	1608	417	522	182	25,0	25,0	b)	x	x			
ARRONCHES	PORTALEGRE	60/30	20,0	5,6	184	102	181	101	25,0	12,5	b)	x	x			
ATOUGUIA	LEIRIA	60/15	40,0	25,3	534	250	238	116	25,0	16,0	b)	x	x			
		60/30	31,5			184			129		12,5	b)				
AVANCA	AVEIRO	60/15	40,0	25,5	2382	359	1929	188	25,0	16,0	b)	x	x			
AVEIRO	AVEIRO	60/15	63,0	33,6	1266	394	963	220	25,0	16,0	b)	x	x			
AZÓIA	LEIRIA	60/15	31,5	22,4	2044	246	1524	237	25,0	16,0	b)	x	x			
		60/30	20,0			213			205		12,5	b)				
BARCARENA	LISBOA	60/10	40,0	9,5	859	211	769	205	25,0	16,0	b)	x	x			
BARREIRO	SETÚBAL	60/15	63,0	35,0	1152	363	537	177	25,0	16,0	b)	x	x			
BARRÓ	AVEIRO	60/15	63,0	18,5	1570	405	762	199	25,0	16,0	b)		x			
BARROSAS	PORTO	60/15	10,0	1,3	546	108	310	94	25,0	16,0	c)		x			
BEIRIZ	PORTO	60/15	63,0	41,0	1099	363	635	186	25,0	16,0	b)		x	x		
BEJA	BEJA	60/30/	63,0	32,0	597	378	297	188	25,0	12,5	b)	x	x	x		
		/15				286			145		16,0	b)				
BELMONTE	CASTELO BRANCO	60/15	20,0	5,6	670	196	239	88	25,0	16,0	b)		x			
BELVER	SANTARÉM	60/30	10,0	5,9	615	111	425	103	25,0	12,5	a)		x			
BIRRE	LISBOA	60/10	63,0	32,2	867	376	713	204	25,0	25,0	b)		x	x		
BOAVISTA (LISBOA)	LISBOA	60/10	40,0	29,5	1161	398	1093	220	25,0	25,0	b)	x				
BOAVISTA (PORTO)	PORTO	60/15	90,0	50,4	2135	551	1706	305	25,0	25,0	b)	x	x			
BOMBARDEIRA	LISBOA	60/10	20,0	7,5	450	176	318	99	25,0	16,0	b)	x	x			
BORBA	ÉVORA	60/15	20,0	6,0	297	130	128	83	25,0	16,0	b)	x	x	x		
BRACIAIS	FARO	60/15	40,0	19,6	1109	326	825	179	25,0	16,0	b)	x	x	x		
BRAGA	BRAGA	60/15	63,0	30,0	1144	384	806	206	25,0	16,0	b)	x	x			
BRAGANÇA	BRAGANÇA	60/30	63,0	31,8	518	275	336	157	25,0	12,5	b)	x	x			
BRASIL	SETÚBAL	60/15	40,0	23,8	2026	372	1706	197	25,0	16,0	b)	x				
BRINCHES	BEJA	60/30	31,5	4,8	580	186	214	122	25,0	12,5	b)	x	x			
BUSTELO	PORTO	60/15	40,0	22,1	735	279	472	147	25,0	16,0	b)	x	x			
BUSTOS	AVEIRO	60/15	40,0	19,3	903	298	215	110	25,0	16,0	b)		x			
CABEDA	LISBOA	60/30	80,0	51,0	698	327	571	200	25,0	12,5	b)	x	x			
		/10				91			78		16,0	b)				
CACÉM	LISBOA	60/10	80,0	39,5	1180	396	787	216	25,0	25,0	b)	x	x	x		
CACHOPÓ	FARO	60/15	10,0	2,6	321	92	85	52	25,0	16,0	b)	x	x			
CADAVAL	LISBOA	60/30	30,0	11,1	962	295	492	110	25,0	12,5	b)	x	x			
CAEIRA	ÉVORA	60/30	63,0	22,2	790	328	705	200	25,0	12,5	b)	x	x	x		
		/15				280			166		16,0	b)				
CALDAS DA RAINHA	LEIRIA	60/30	40,0	23,0	1156	280	683	240	25,0	12,5	b)	x	x	x		
CAMARATE	LISBOA	60/10	20,0	13,1	1253	188	695	169	25,0	16,0	b)	x	x	x		
CAMPO 24 DE AGOSTO	PORTO	60/15	60,0	29,6	1746	521	1535	299	25,0	25,0	b)	x	x			
CAMPO ALEGRE	PORTO	60/15	90,0	38,0	2014	576	1627	323	25,0	25,0	b)	x	x			
CANDOSA	COIMBRA	60/15	51,5	14,6	625	283	516	181	25,0	16,0	b)	x	x	x		
CANEÇAS	LISBOA	60/10	20,0	12,3	1148	232	601	196	25,0	16,0	b)	x	x	x		
CANIÇADA	BRAGA	60/15	20,0	5,8	508	151	320	129	25,0	16,0	b)	x	x	x		
CANIÇOS	BRAGA	60/15	63,0	41,7	1767	428	949	214	25,0	25,0	b)	x	x	x		
CANTANHEDE	COIMBRA	60/15	60,0	17,4	612	284	280	124	25,0	16,0	b)	x	x	x		
CAPA ROTA	LISBOA	60/10	40,0	22,0	1612	352	1109	187	25,0	25,0	b)	x	x			
CARNEIRO	PORTO	60/15	20,0	4,8	323	155	234	131	25,0	16,0	b)	x	x	x		
CARRASCAL	SANTARÉM	60/30	40,0	28,4	896	288	705	163	25,0	12,5	b)	x	x	x		
CARRASCAS	SETÚBAL	60/30/	51,5	16,2	1389	338	328	137	25,0	12,5	b)	x	x	x		
		/15				331			98		16,0	b)				
CARREGAL DO SAL	VISEU	60/15	20,0	5,4	337	153	300	146	25,0	16,0	b)		x			
CARREGOSA	AVEIRO	60/15	31,5	12,0	1198	223	506	179	25,0	16,0	b)		x			
CARTAXO NORTE	SANTARÉM	60/15	20,0	10,4	550	160	476	153	25,0	16,0	b)	x	x			
CASAL DA AREIA	LEIRIA	60/15	20,0	16,3	790	113	272	89	25,0	16,0	b)	x	x			
		60/30	20,0			226			147		12,5	b)				

Anexo 3 - Principais características da rede

Nome	Distrito	Relação de transformação AT/MT (kV)	Potência instalada 2017* (MVA)	Ponta 2017 (MW)	Potência de curto-círcuito 2017				Corrente de curto-círcuito para efeitos de dimensionamento do equipamento	Regime de Neutro	Classificação de Zonas				
					máxima		minima				MT	A	B		
					AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]							
CASAL DA LEBRE	LEIRIA	60/30/ 15	51,5	28,4	1350	413	801	211	25,0	12,5	b)	x	x	x	
CASAL DE CINZA	GUARDA	60/15	40,0	1,0	947	227	581	198	25,0	16,0	b)	x	x	x	
CASAL SÃO BRÁS	LISBOA	60/10	80,0	35,0	2369	481	2127	260	25,0	25,0	b)	x	x	x	
CASALINHOS DE ALFAIATA	LISBOA	60/10	20,0	15,8	764	192	453	100	25,0	16,0	b)	x	x	x	
CASCAIS	LISBOA	60/10	40,0	14,6	1285	281	1026	267	25,0	25,0	b)	x	x	x	
CASTELO BRANCO	CASTELO BRANCO	60/6	15,0	2,1	970	121	305	56	25,0	16,0	b)	x	x	x	
CASTRO DAIRE	VISEU	60/30	15,0	7,7	351	119	114	71	25,0	12,5	b)	x	x	x	
CASTRO MARIM	FARO	60/15	20,0	2,8	400	165	259	135	25,0	16,0	b)	x	x	x	
CELA	LEIRIA	60/30	31,5	12,4	345	157	189	115	25,0	12,5	b)	x	x	x	
CELORICO	GUARDA	60/15	20,0	11,4	2141	243	1656	126	25,0	16,0	b)	x	x	x	
CENTRAL TEJO	LISBOA	60/10	80,0	35,3	1280	418	1201	238	25,0	25,0	b)	x	x	x	
CERÂMICA	ÉVORA	60/30/ 15	20,0	3,1	121	80	119	79	25,0	12,5	b)	x	x	x	
CERDEIRA	GUARDA	60/15	10,0	5,2	356	102	289	95	25,0	16,0	b)	x	x	x	
CHAVES	VILA REAL	60/15	60,0	28,6	833	394	244	148	25,0	16,0	b)	x	x	x	
CHEGANÇAS	LISBOA	60/30	20,0	11,0	749	162	725	161	25,0	12,5	b)	x	x	x	
COINA	SETÚBAL	60/30/ 15	71,5	32,8	1725	467	913	225	25,0	12,5	b)	x	x	x	
COLOMBO	LISBOA	60/10	40,0	21,8	1953	208	1310	199	25,0	16,0	b)	x	x	x	
COMPORTE	SETÚBAL	60/30	20,0	9,9	156	94	150	91	25,0	12,5	b)	x	x	x	
CONDEIXA	COIMBRA	60/30	10,0	14,7	638	111	629	110	25,0	12,5	c)	x	x	x	
60/15					273		169			16,0	b)				
CORRENTE	COIMBRA	60/15	31,5	16,7	1730	217	772	188	25,0	16,0	b)	x	x	x	
CORUCHE	SANTARÉM	60/30	40,0	14,8	323	186	155	91	25,0	12,5	b)	x	x	x	
COSTA DA CAPARICA	SETÚBAL	60/15	31,5	18,1	1215	223	777	202	25,0	16,0	b)	x	x	x	
CRUZ DO CAMPO	SANTARÉM	60/30	40,0	18,7	706	385	412	204	25,0	12,5	b)	x	x	x	
CUSTÓIAS	PORTO	60/15	80,0	31,5	2697	494	2514	268	31,5	25,0	b)	x	x	x	
DEVESA VELHA	AVEIRO	60/15	63,0	33,0	1082	357	569	182	25,0	16,0	b)	x	x	x	
ENTRECAMPLOS	LISBOA	60/10	80,0	28,3	2022	215	1858	211	25,0	16,0	b)	x	x	x	
ENTRE-OS-RIOS	PORTO	60/15	63,0	29,7	1334	425	547	184	25,0	25,0	b)	x	x	x	
ENTRONCAMENTO	SANTARÉM	60/30/ 15	40,0	21,4	1199	314	671	162	25,0	12,5	b)	x	x	x	
ERMAL	BRAGA	60/15	40,0	8,0	378	199	341	127	25,0	16,0	b)	x	x	x	
ESQUEIRA	AVEIRO	60/15	63,0	29,4	1444	419	1053	229	25,0	25,0	b)	x	x	x	
ESPADANAL	LISBOA	60/30/ 15	40,0	21,2	922	301	288	126	25,0	12,5	b)	x	x	x	
ESPINHO	AVEIRO	60/15	63,0	26,9	1720	458	1223	248	25,0	25,0	b)	x	x	x	
ESTORIL	LISBOA	60/10	40,0	26,9	1230	371	990	182	25,0	25,0	b)	x	x	x	
ESTREMOZ	ÉVORA	60/30/ 15	40,0	13,4	339	172	267	106	25,0	12,5	b)	x	x	x	
ÉVORA	ÉVORA	60/15	63,0	39,4	546	295	493	178	25,0	16,0	b)	x	x	x	
EXPO NORTE	LISBOA	60/10	40,0	20,6	2229	372	2063	199	25,0	25,0	b)	x	x	x	
EXPO SUL	LISBOA	60/10	40,0	28,4	1775	363	1667	195	25,0	25,0	b)	x	x	x	
FAFF	BRAGA	60/15	63,0	33,0	1048	393	732	220	25,0	16,0	b)	x	x	x	
FANHÔES	LISBOA	60/10	40,0	15,8	2933	404	2659	215	31,5	25,0	b)	x	x	x	
FÂNZERES	PORTO	60/15	63,0	41,7	1467	391	864	203	25,0	16,0	b)	x	x	x	
FARO	FARO	60/15	63,0	18,1	851	350	666	195	25,0	16,0	b)	x	x	x	
FATIMA	SANTARÉM	60/30	40,0	30,7	773	293	340	137	25,0	12,5	b)	x	x	x	
FEIRA	AVEIRO	60/15	31,5	15,8	1200	223	521	182	25,0	16,0	b)	x	x	x	
FEITOSA	VIANA CASTELO	60/15	40,0	23,2	523	240	131	82	25,0	16,0	b)	x	x	x	
FELGUEIRAS	PORTO	60/15	63,0	32,3	844	336	661	196	25,0	16,0	b)	x	x	x	
FERMIL DE BASTO	BRAGA	60/15	40,0	13,0	391	207	196	105	25,0	16,0	b)	x	x	x	
FERREIRA DO ALENTEJO	BEJA	60/30	15,0	9,4	1002	161	213	103	25,0	12,5	b)	x	x	x	

Anexo 3 - Principais características da rede

Nome	Distrito	Relação de transformação AT/MT (kV)	Potência instalada 2017* [MVA]	Ponta 2017 [MW]	Potência de curto-círcuito 2017				Corrente de curto-círcuito para efeitos de dimensionamento do equipamento	Regime de Neutro	Classificação de Zonas				
					máxima		minima				AT [kA]	MT	A		
					AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]					B	C	
FIGUEIRINHA	LISBOA	60/10	80,0	37,8	897	402	793	217	25,0	25,0	b)	x	x		
FOGUETEIRO	SETÚBAL	60/15	63,0	35,5	1791	436	1538	237	25,0	25,0	b)	x	x		
FONTAINHAS	SANTARÉM	60/30/15	63,0	20,7	1550	417	1466	234	25,0	12,5	b)	x	x		
FONTE BOA	BRAGA	60/15	40,0	25,8	699	235	478	128	25,0	16,0	b)	x	x		
FORNOS	AVEIRO	60/15	20,0	7,2	940	175	918	174	25,0	16,0	b)	x	x		
FRANCE	VIANA CASTELO	60/15	17,5	13,7	666	217	381	175	25,0	16,0	b)	x	x		
FRONHAS	COIMBRA	60/15	20,0	11,6	325	130	314	128	25,0	16,0	b)	x	x		
FUNDÃO	CASTELO BRANCO	60/15	40,0	18,7	1083	336	722	180	25,0	16,0	b)	x	x		
GAFANHA	AVEIRO	60/15	51,5	23,8	851	301	515	152	25,0	16,0	b)	x	x		
GAGO COUTINHO	LISBOA	60/10	40,0	23,9	1567	254	1486	252	25,0	16,0	b)	x	x		
GALA	COIMBRA	60/30	40,0	14,9	1526	348	952	179	25,0	12,5	b)	x	x		
GLÓRIA	SANTARÉM	60/30	15,0	6,1	323	126	245	113	25,0	12,5	b)	x	x		
GODIGANA	LISBOA	60/10	20,0	1,7	477	153	418	146	25,0	16,0	b)	x	x		
GONDOMAR	PORTO	60/15	63,0	19,6	1258	421	679	216	25,0	25,0	b)	x	x		
GOUVEIA	GUARDA	60/15	35,0	7,2	585	245	504	133	25,0	16,0	b)	x	x		
GRADIL	LISBOA	60/10	20,0	5,0	643	168	355	139	25,0	16,0	b)	x	x		
GUARDA	GUARDA	60/15	60,0	29,9	1006	374	474	181	25,0	16,0	b)	x	x		
GUEIFÃES	PORTO	60/15	63,0	32,5	1715	401	462	168	25,0	16,0	b)	x	x		
GUIMARÃES	BRAGA	60/15	60,0	31,8	1240	424	879	172	25,0	25,0	b)	x	x		
GUMIEI	VISEU	60/15	40,0	10,9	1438	356	153	94	25,0	16,0	b)	x	x		
ÍLHAZO	AVEIRO	60/15	63,0	25,6	1170	378	695	196	25,0	16,0	b)	x	x		
INHA	AVEIRO	60/15	20,0	13,0	1122	180	407	141	25,0	16,0	b)	x	x		
JANAS	LISBOA	60/10	40,0	17,5	801	340	528	190	25,0	25,0	b)	x	x		
JORJAIS	VILA REAL	60/30	31,5	11,8	741	205	240	131	25,0	12,5	b)	x	x		
JOVIM	PORTO	60/15	40,0	22,5	649	259	495	150	25,0	16,0	b)	x	x		
LAGOA	FARO	60/15	40,0	21,6	672	284	414	146	25,0	16,0	b)	x	x		
LAGOS	FARO	60/15	63,0	29,8	710	315	435	169	25,0	16,0	b)	x	x		
LAMAÇÃES	BRAGA	60/15	63,0	35,5	1253	386	860	210	25,0	16,0	b)	x	x		
LAMAS	BRAGA	60/15	63,0	20,4	1066	369	786	207	25,0	16,0	b)	x	x		
LAMEGO	VISEU	60/30	31,5	19,8	946	217	885	214	25,0	12,5	b)	x	x		
LAMEIRINHO	BRAGA	60/15	40,0	10,8	1493	343	557	160	25,0	16,0	b)	x	x		
LAPA	PORTO	60/15	63,0	23,1	1451	412	1381	233	25,0	16,0	b)	x	x		
LARANJEIRO	SETÚBAL	60/15	80,0	29,2	983	426	573	222	25,0	25,0	b)	x	x		
LEIÃO	LISBOA	60/10	40,0	25,4	1116	317	815	174	25,0	25,0	b)	x	x		
LIUÓ	BRAGA	60/15	31,5	17,5	1128	222	478	176	25,0	16,0	b)	x	x		
LINDOSO	VIANA CASTELO	132/15	31,5	4,5	488	131	99	86	25,0	16,0	c)	x	x		
LORDELO	PORTO	60/15	63,0	21,8	1099	373	645	197	25,0	16,0	b)	x	x		
LÓRIGA	GUARDA	60/15	5,0	1,5	543	51	371	49	25,0	16,0	b)	x	x		
LOULÉ	FARO	60/15	40,0	21,9	456	228	400	144	25,0	16,0	b)	x	x		
LOURES	LISBOA	60/10	63,0	31,1	832	342	620	197	25,0	25,0	b)	x	x		
LOURICAL	LEIRIA	60/30	20,0	8,5	1694	266	578	204	25,0	12,5	b)	x	x		
LOURINHÃ	LISBOA	60/30	51,5	15,7	335	203	252	120	25,0	12,5	b)	x	x		
LOUSÁ	COIMBRA	60/15	40,0	17,3	829	299	434	149	25,0	16,0	b)	x	x		
LOUSADA	PORTO	60/15	31,5	14,9	535	182	380	160	25,0	16,0	b)	x	x		
LOUSADO	BRAGA	60/15	75,0	45,7	1155	325	861	180	25,0	16,0	b)	x	x		
LUZ	LISBOA	60/10	80,0	37,6	2077	256	1236	239	25,0	16,0	b)	x	x		
MACEDO DE CAVALEIROS	BRAGANÇA	60/30	35,0	19,2	659	249	193	92	25,0	12,5	b)	x	x		
MAFRA	LISBOA	60/10	40,0	15,8	740	325	262	138	25,0	25,0	b)	x	x		
MAIA	PORTO	60/15	94,5	52,3	1643	456	1168	226	25,0	25,0	b)	x	x		
MANGUALDE	VISEU	60/15	40,0	11,6	560	288	209	122	25,0	16,0	b)	x	x		
MARANHÃO	PORTALEGRE	60/30	20,0	8,4	158	93	106	73	25,0	12,5	b)	x	x		
MARCO DE CANAVESES	PORTO	60/15	40,0	27,9	904	297	484	151	25,0	16,0	b)	x	x		
MARINHA GRANDE	LEIRIA	60/30	63,0	38,1	1107	377	658	199	25,0	12,5	b)	x	x		
MARVÃO	GUARDA	60/30	10,0	6,4	548	108	535	108	25,0	12,5	b)	x	x		

Anexo 3 - Principais características da rede

Nome	Distrito	Relação de transformação AT/MT (kV)	Potência instalada 2017* [MVA]	Ponta 2017 [MW]	Potência de curto-círcuito 2017				Corrente de curto-círcuito para efeitos de dimensionamento do equipamento	Regime de Neutro	Classificação de Zonas				
					máxima		minima				MT	A	B		
					AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]							
MARVILA	LISBOA	60/10	80,0	28,9	1624	257	1101	239	25,0	16,0	b)	x			
MATACÃES	LISBOA	60/30	63,0	23,0	1357	392	651	193	25,0	12,5	b)	x	x		
MATOSINHOS	PORTO	60/15	63,0	32,0	2243	500	1643	269	25,0	25,0	b)	x			
MATOSINHOS SUL	PORTO	60/15	31,5	9,7	1924	248	1497	239	25,0	16,0	b)	x			
MEIMOA	CASTELO BRANCO	60/15	10,0	3,2	239	89	146	72	25,0	16,0	b)		x		
MEM MARTINS	LISBOA	60/10	80,0	43,5	1451	427	750	216	25,0	25,0	b)	x	x		
MERCADO	LISBOA	60/10	40,0	16,0	1410	335	545	157	25,0	25,0	b)	x	x		
MERCEANA	LISBOA	60/30	20,0	8,0	570	159	466	150	25,0	12,5	b)	x	x		
MEXEEIRO	SANTARÉM	60/30	20,0	16,8	396	141	127	81	25,0	12,5	b)	x	x		
MINDELÓ	PORTO	60/15	31,5	14,9	737	199	382	160	25,0	16,0	b)	x	x		
MIRA	COIMBRA	60/15	21,0	9,3	658	163	255	118	25,0	16,0	b)	x	x		
MIRAFLORES	LISBOA	60/10	80,0	48,7	1360	427	1272	244	25,0	25,0	b)	x	x		
MIRANDA DO CORVO	COIMBRA	60/15	31,5	9,1	624	192	524	181	25,0	16,0	b)	x	x		
MIRANDELA	BRAGANÇA	60/30	40,0	19,3	525	246	242	119	25,0	12,5	b)	x	x		
MOGADOURO	BRAGANÇA	60/30	30,0	11,8	849	250	795	144	25,0	12,5	b)	x	x		
MOGOFORES	AVEIRO	60/15	40,0	13,4	1487	340	996	181	25,0	16,0	b)	x	x		
MOGUEIRAS	VIANA CASTELO	60/15	31,5	11,1	272	141	169	107	25,0	16,0	b)	x	x		
MOITA	SETÚBAL	60/15	63,0	20,4	907	351	364	160	25,0	16,0	b)	x	x		
MONCHIQUE	FARO	60/15	10,0	6,0	406	101	400	100	25,0	16,0	b)		x		
MONSERRATE	VIANA CASTELO	60/15	31,5	13,6	731	201	631	193	25,0	16,0	b)	x	x		
MONTE DOS BURGOS	PORTO	60/15	60,0	27,1	2110	550	1428	295	25,0	25,0	b)	x	x		
MONTE FEIO	SETÚBAL	60/30/15	63,0	18,7	1288	406	982	228	25,0	12,5	b)	x	x		
MONTECHORO	FARO	60/15	63,0	20,2	1231	387	569	187	25,0	16,0	b)	x	x		
MONTEMOR	ÉVORA	60/30/15	40,0	15,4	338	195	205	108	25,0	12,5	b)	x	x		
MONTIJO	SETÚBAL	60/15	31,5	15,1	799	209	535	185	25,0	16,0	b)		x		
MORGADE	VILA REAL	60/15	20,0	4,3	282	121	155	90	25,0	16,0	b)		x		
MORTÁGUÀ	VISEU	60/15	30,0	11,9	345	178	222	84	25,0	16,0	b)		x		
MOSCAVIDE	LISBOA	60/30/10	31,5	33,8	2364	265	2179	261	25,0	12,5	b)	x	x		
MOSTEIRÔ	PORTO	60/15	63,0	33,3	1564	423	428	173	25,0	25,0	b)		x		
MOURA	BEJA	60/30	30,0	7,4	734	238	287	94	25,0	12,5	b)		x		
MURO	PORTO	60/15	63,0	16,4	1291	394	672	198	25,0	16,0	b)		x		
MUTELA	SETÚBAL	60/15	40,0	20,0	1049	332	652	174	25,0	16,0	b)		x		
NELAS	VISEU	60/15	20,0	11,8	642	182	189	109	25,0	16,0	b)		x		
NOGUEIRA DA REGEDOURA	AVEIRO	60/15	31,5	10,7	1853	237	1487	230	25,0	16,0	b)		x		
NORTE	LISBOA	60/10	80,0	46,1	2178	472	1919	260	25,0	25,0	b)	x			
OLEIROS	CASTELO BRANCO	60/15	31,5	25,4	272	141	269	140	25,0	16,0	b)		x		
OLHÃO	FARO	60/15	40,0	27,0	1191	330	650	168	25,0	16,0	b)		x		
OLHO BOI	SANTARÉM	60/30	80,0	36,3	1072	419	504	205	25,0	12,5	b)		x		
OLIVEIRA DE AZEMÉIS	AVEIRO	60/15	63,0	34,8	1359	393	499	180	25,0	16,0	b)		x		
OLIVEIRA DO BARRIO	AVEIRO	60/15	31,5	10,6	835	212	509	183	25,0	16,0	b)	x	x		
OLIVEIRA DO HOSPITAL	COIMBRA	60/15	10,0	5,7	763	115	484	105	25,0	16,0	b)		x		
ORGENS	VISEU	60/15	31,5	13,5	1264	229	729	203	25,0	16,0	b)	x	x		
ORTIGOSA	LEIRIA	60/15	40,0	20,8	436	224	310	130	25,0	16,0	b)	x	x		
OURÉM	SANTARÉM	60/30	51,5	20,3	411	225	292	144	25,0	12,5	b)	x	x		
OVAR	AVEIRO	60/15	63,0	24,5	1304	395	598	190	25,0	16,0	b)	x	x		
PAÇOS DE FERREIRA	PORTO	60/15	63,0	28,1	683	313	403	165	25,0	16,0	b)	x	x		
PALMILHEIRA	PORTO	60/15	63,0	27,7	2237	445	2085	244	25,0	25,0	b)	x	x		
PAMPILHOSA	AVEIRO	60/15	40,0	20,9	798	285	629	163	25,0	16,0	b)		x		
PARANHOS	PORTO	60/15	60,0	25,4	1725	545	1375	308	25,0	25,0	b)	x	x		
PARCEIROS	LEIRIA	60/15	31,5	14,9	1340	226	290	141	25,0	16,0	b)	x	x		
PAREDE	LISBOA	60/10	40,0	31,5	839	335	774	179	25,0	25,0	b)		x		
PARQUE	LISBOA	60/10	80,0	42,7	2101	258	1525	244	25,0	16,0	b)	x			

Anexo 3 - Principais características da rede

Nome	Distrito	Relação de transformação AT/MT (kV)	Potência instalada 2017* [MVA]	Ponta 2017 [MW]	Potência de curto-círcuito 2017				Corrente de curto-círcuito para efeitos de dimensionamento do equipamento	Regime de Neutro	Classificação de Zonas					
					máxima		mínima				MT	A	B	C		
					AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]								
PEDROGÃO	LEIRIA	60/15	20,0	5,7	342	137	207	110	25,0	16,0	b)		x			
PEDROSO	PORTO	60/15	63,0	41,9	2035	487	1702	268	25,0	25,0	b)	x	x			
PEGÓES	SETÚBAL	60/30/15	40,0	13,1	507	240	270	124	25,0	12,5	b)	x	x			
PENIDE	BRAGA	60/15	63,0	17,5	1305	393	435	171	25,0	16,0	b)	x	x			
PERO PINHEIRO	LISBOA	60/10	40,0	19,9	1189	376	785	187	25,0	25,0	b)	x	x			
PEVIDÉM	BRAGA	60/15	70,0	29,2	1834	355	899	146	25,0	16,0	b)	x	x	x		
PINHAL NOVO	SETÚBAL	60/15	31,5	11,9	911	218	689	202	25,0	16,0	b)	x	x	x		
PINHÃO	VILA REAL	60/30	30,0	15,4	341	176	156	83	25,0	12,5	b)	x	x			
PINHEIROS	LEIRIA	60/15	20,0	13,4	820	170	347	132	25,0	16,0	b)	x	x			
PINHEL	GUARDA	60/15	20,0	9,1	212	122	108	62	25,0	16,0	b)	x	x			
POMBAL	LEIRIA	60/30	51,5	20,8	1514	385	627	176	25,0	12,5	b)	x	x			
PONTÃO	LEIRIA	60/15	40,0	10,8	750	294	314	139	25,0	16,0	b)	x	x			
PONTE SOR	PORTALEGRE	60/30	40,0	12,4	326	190	163	96	25,0	12,5	b)	x	x	x		
PORTAGEM	SETÚBAL	60/15	80,0	22,5	1097	438	670	232	25,0	25,0	b)	x	x	x		
PORTEIRINHOS	BEJA	60/30/15	20,0	11,2	380	124	140	81	25,0	12,5	b)	x	x			
PORTIMÃO	FARO	60/15	63,0	31,4	715	345	578	188	25,0	16,0	b)	x	x	x		
PORTO DE LAGOS	FARO	60/15	52,5	16,6	1330	362	971	177	25,0	16,0	b)	x	x	x		
PÓVOA	LISBOA	60/30	94,5	26,2	1563	423	1136	229	25,0	12,5	b)	x	x	x		
PRAÇA FIGUEIRA	LISBOA	60/10	40,0	33,9	1739	409	1625	194	25,0	25,0	b)	x				
PRACANHA	SANTARÉM	60/30	20,0	2,6	1024	212	815	114	25,0	12,5	b)	x	x	x		
QUARTEIRA	FARO	60/15	63,0	23,7	725	305	523	175	25,0	16,0	b)	x	x	x		
QUELUZ	LISBOA	60/10	40,0	23,9	2123	467	1895	252	25,0	25,0	b)	x	x	x		
QUIMIPARQUE	SETÚBAL	60/15	31,5	9,5	1176	224	553	184	25,0	16,0	b)	x	x			
QUINTA DA CALDEIRA	LISBOA	60/10	40,0	28,6	895	354	589	195	25,0	25,0	b)	x	x			
QUINTA DO ANJO	SETÚBAL	60/15	20,0	10,5	1225	187	345	136	25,0	16,0	b)	x	x			
QUINTA DO CONDE	SETÚBAL	60/15	63,0	25,6	1450	403	780	206	25,0	16,0	b)	x	x	x		
RANHA	LEIRIA	60/30	31,5	11,3	941	215	467	175	25,0	12,5	b)	x	x	x		
RANHOLAS	LISBOA	60/10	20,0	7,1	1139	185	861	176	25,0	16,0	b)	x	x	x		
REBOLEIRA	LISBOA	60/10	40,0	18,1	1991	386	1772	200	25,0	25,0	b)	x	x	x		
REBORDOSA	PORTO	60/15	62,0	38,4	1154	419	593	161	25,0	25,0	b)	x	x	x		
REGUENGOS DE MONSARAZ	ÉVORA	60/30/15	20,0	12,0	256	133	167	102	25,0	12,5	b)	x	x	x		
RELVINHA	COIMBRA	60/15	80,0	23,3	1526	438	905	229	25,0	25,0	b)	x	x			
REQUIÃO	BRAGA	60/15	63,0	42,6	1222	378	350	154	25,0	16,0	b)	x	x			
RIO MAIOR	SANTARÉM	60/30	40,0	23,7	1347	430	366	169	25,0	12,5	b)	x	x			
RIO MEÃO	AVEIRO	60/15	63,0	38,6	885	344	619	194	25,0	16,0	b)	x	x	x		
RIO MOURO	LISBOA	60/10	40,0	28,1	1162	323	775	172	25,0	25,0	b)	x	x	x		
ROUSSAS	VIANA CASTELO	60/15	20,0	4,5	147	90	108	73	25,0	16,0	b)	x	x			
RUIVÃES	BRAGA	60/15	31,5	15,4	1691	245	533	189	25,0	16,0	b)	x	x			
SABUGAL	GUARDA	60/15	15,0	8,1	240	100	146	79	25,0	16,0	b)	x	x			
SARLUGO	LISBOA	60/10	20,0	13,9	1524	252	1163	240	25,0	16,0	b)	x	x			
SABUGUEIRO	GUARDA	60/15	10,0	2,9	879	124	749	121	25,0	16,0	b)	x	x			
SADO	SETÚBAL	60/30	63,0	8,3	1734	424	850	210	25,0	12,5	b)	x	x			
SANCHEIRA	LEIRIA	60/30	40,0	20,5	1957	362	1226	182	25,0	12,5	b)	x	x			
SANGUEDO	AVEIRO	60/15	63,0	33,5	1431	413	797	213	25,0	16,0	b)	x	x			
SANTA CITA	SANTARÉM	60/30	20,0	9,7	1100	195	278	128	25,0	12,5	b)	x	x	x		
SANTA CRUZ DO BISPO	PORTO	60/15	80,0	44,9	2491	486	2099	264	25,0	25,0	b)	x	x	x		
SANTA LUZIA	COIMBRA	60/15	12,5	4,6	254	106	165	89	25,0	16,0	b)	x	x			
SANTA MARINHA	PORTO	60/15	40,0	14,2	1595	251	1204	240	25,0	16,0	b)	x	x			
SANTA MARTA	LISBOA	60/10	80,0	42,4	1234	248	1173	191	25,0	16,0	b)	x	x			
SANTA MARTA DE PORTUZELO	VIANA CASTELO	60/15	63,0	25,9	1517	402	1142	219	25,0	16,0	b)	x	x	x		

Anexo 3 - Principais características da rede

Nome	Distrito	Relação de transformação AT/MT (kV)	Potência instalada 2017* [MVA]	Ponta 2017 [MW]	Potência de curto-círcuito 2017				Corrente de curto-círcuito para efeitos de dimensionamento do equipamento	Regime de Neutro	Classificação de Zonas				
					máxima		mínima				MT	A			
					AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]				B	C		
SANTANA	SETÚBAL	60/15	40,0	16,7	882	297	517	156	25,0	16,0	b)	x	x		
SANTIAGO	SETÚBAL	60/30	40,0	18,2	579	248	160	92	25,0	12,5	b)	x	x		
SANTIAGO DE SUBARRIFANA	PORTO	60/15	31,5	16,9	612	189	406	164	25,0	16,0	b)	x	x		
SANTO ONOFRE	LEIRIA	60/30	31,5	14,9	691	200	192	115	25,0	12,5	b)	x	x		
SÃO BARTOLOMEU MESSINES	FARO	60/15	20,0	7,1	576	161	561	160	25,0	16,0	b)	x	x		
SÃO BENTO	SANTARÉM	60/30	63,0	20,4	933	353	330	152	25,0	12,5	b)	x	x		
		/15			295		132		16,0		b)				
SÃO BRÁS DE ALPORTEL	FARO	60/15	20,0	9,0	562	160	328	134	25,0	16,0	b)	x	x		
SÃO CIRO	LISBOA	60/10	40,0	15,9	1310	245	1231	242	25,0	16,0	b)	x			
SÃO FRANCISCO	SETÚBAL	60/30/	63,0	44,5	779	444	561	268	25,0	12,5	b)	x	x		
		/15			318		182		16,0		b)				
SÃO JOÃO DA MADEIRA	AVEIRO	60/15	63,0	23,2	1053	370	606	194	25,0	16,0	b)	x	x		
SÃO JOÃO DE PONTE	BRAGA	60/15	63,0	44,2	1667	417	1129	223	25,0	25,0	b)	x	x		
SÃO JORGE	LEIRIA	60/30	80,0	26,8	1938	466	419	176	25,0	12,5	b)	x	x		
SÃO JULIÃO	COIMBRA	60/15	20,0	12,4	757	183	361	147	25,0	16,0	b)	x	x		
SÃO MARCOS	LISBOA	60/10	40,0	11,2	1441	437	1317	238	25,0	25,0	b)	x	x		
SÃO MARTINHO DE DUME	BRAGA	60/15	63,0	37,4	1364	402	691	200	25,0	16,0	b)	x	x		
SÃO MARTINHO DO CAMPO	PORTO	60/15	63,0	21,3	1505	395	486	173	25,0	16,0	b)	x	x		
SÃO ROMÃO DE NEIVA	VIANA CASTELO	60/15	40,0	23,3	1461	331	365	136	25,0	16,0	b)	x	x		
SÃO SEBASTIÃO	SETÚBAL	60/30	63,0	37,2	2390	499	1968	272	25,0	12,5	b)	x	x		
		/15			445		242		25,0		b)				
SÃO TEOTÓNIO	BEJA	60/30/	20,0	6,8	151	91	150	90	25,0	12,5	b)	x	x		
		/15			47		47		16,0		b)				
SÃO VICENTE	PORTALEGRE	60/30	40,0	17,4	405	212	230	113	25,0	12,5	b)	x	x		
SATÃO	VISEU	60/15	15,0	7,3	415	120	355	114	25,0	16,0	b)	x	x		
SEIA	GUARDA	60/15	40,0	12,5	1683	359	1265	193	25,0	16,0	b)	x	x		
SEIXAL	SETÚBAL	60/15	40,0	21,4	1636	365	1421	195	25,0	16,0	b)	x	x		
SENHOR ROUBADO	LISBOA	60/10	40,0	22,3	2811	273	2564	270	31,5	16,0	b)	x	x		
SENHORA DA GRAÇA	CASTELO BRANCO	60/30	20,0	5,6	238	117	156	93	25,0	12,5	b)	x	x		
SERPA	BEJA	60/30/	20,0	11,7	363	150	175	105	25,0	12,5	b)	x	x		
		/15			116		52		16,0		b)				
SERRA DO PILAR	PORTO	60/15	63,0	18,8	1773	436	1053	216	25,0	25,0	b)	x	x		
SERRADA GRANDE	SANTARÉM	60/15	40,0	25,6	741	281	252	119	25,0	16,0	b)	x	x		
SERTÃ	CASTELO BRANCO	60/15	32,5	8,7	228	150	192	94	25,0	16,0	b)	x	x		
SERZEDO	PORTO	60/15	31,5	15,6	1978	245	957	217	25,0	16,0	b)	x	x		
SEVER DO VOUGA	AVEIRO	60/15	20,0	6,5	641	157	337	130	25,0	16,0	b)	x	x		
SILVES	FARO	60/15	20,0	8,5	799	179	758	176	25,0	16,0	b)	x	x		
SOBREDAS	SETÚBAL	60/30	31,5	21,9	1090	299	608	190	25,0	12,5	b)	x	x		
		/15			287		117		16,0		b)				
SOURE	COIMBRA	60/30	20,0	6,5	471	149	466	149	25,0	12,5	b)	x			
SOUSA	PORTO	60/15	31,5	19,2	847	209	649	194	25,0	16,0	b)	x	x		
SOUTELO	VILA REAL	60/30	20,0	11,8	1581	199	1040	187	25,0	12,5	b)	x	x		
TALAGUEIRA	CASTELO BRANCO	60/30	63,0	29,3	1046	369	320	149	25,0	12,5	b)	x	x		
TAVEIRO	COIMBRA	60/15	40,0	13,9	1104	320	589	162	25,0	16,0	b)	x	x		
TAVIRA	FARO	60/15	40,0	24,6	676	276	353	141	25,0	16,0	b)	x	x		
TELHEIRA	VILA REAL	60/30	63,0	25,1	907	346	217	123	25,0	12,5	b)	x	x		
TELHEIRAS	LISBOA	60/10	80,0	30,4	2620	268	1624	252	31,5	16,0	b)	x	x		
TELHEIRO	LISBOA	60/10	40,0	23,8	453	242	404	150	25,0	16,0	b)	x	x		
TERENA	ÉVORA	60/30/	16,0	6,4	187	77	174	75	25,0	12,5	b)	x	x		
		/15			77		51		16,0		b)				
TERROA	SETÚBAL	60/15	40,0	18,6	2277	377	1146	187	25,0	16,0	b)	x	x		
TOCHA	COIMBRA	60/15	20,0	11,7	331	134	202	107	25,0	16,0	b)	x	x		
TONDELA	VISEU	60/15	31,5	19,2	395	164	268	139	25,0	16,0	b)	x	x		
TORRE NATAL	FARO	60/15	40,0	16,4	1012	311	710	169	25,0	16,0	b)	x	x		
TORRES VEDRAS SUL	LISBOA	60/10	40,0	17,4	1191	322	745	170	25,0	25,0	b)	x	x		

Anexo 3 - Principais características da rede

Nome	Distrito	Relação de transformação AT/MT (kV)	Potência instalada 2017* (MVA)	Ponta 2017 (MW)	Potência de curto-círcuito 2017				Corrente de curto-círcuito para efeitos de dimensionamento do equipamento	Regime de Neutro	Classificação de Zonas			
					máxima		minima				MT	A	B	C
					AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [kA]	MT [kA]		A	B	C
TORTOSENDO	CASTELO BRANCO	60/15	40,0	20,0	1431	345	721	170	25,0	16,0	b)	x	x	
TOUVEDO	VIANA CASTELO	60/15	20,0	15,6	215	111	202	107	25,0	16,0	b)			x
TRANCOSO	GUARDA	60/15	10,0	5,4	474	107	151	73	25,0	16,0	b)			x
TROVISÇÓS	VIANA CASTELO	60/15	30,0	13,6	208	127	137	60	25,0	16,0	b)	x		
TUNES	FARO	60/15	31,5	14,4	1837	248	1683	245	25,0	16,0	b)	x	x	
TURIZ	BRAGA	60/15	31,5	22,9	1052	220	1004	218	25,0	16,0	b)	x	x	x
TURQUEL	LEIRIA	60/30	40,0	21,1	559	301	239	138	25,0	12,5	b)	x	x	x
VALE CAMBRA	AVEIRO	60/15	40,0	15,5	1143	324	557	161	25,0	16,0	b)		x	x
VALE DE GAIO	SETÚBAL	60/30/	16,0	5,5	400	104	132	69	25,0	12,5	b)	x	x	
VALE TEJO	LISBOA	60/30	61,5	23,9	1915	505	1759	243	25,0	12,5	b)	x	x	x
VALE ESCURO	LISBOA	60/10	40,0	25,2	1529	205	1293	199	25,0	16,0	b)	x		
VALE FIGUEIRA	SANTARÉM	60/15	20,0	2,2	445	152	237	117	25,0	16,0	b)			x
VALE SERRÃO	CASTELO BRANCO	60/30	6,5	3,1	349	60	321	59	25,0	12,5	b)			x
VALENÇA	VIANA CASTELO	60/15	40,0	17,8	305	183	113	76	25,0	16,0	b)			x
VALONGO	PORTO	60/15	63,0	31,3	1308	413	934	213	25,0	16,0	b)	x	x	
VALPAÇOS	VILA REAL	60/15	15,0	8,2	634	153	131	80	25,0	16,0	b)	x	x	x
VAROSA	VISEU	60/30	50,0	24,1	2518	428	2132	230	25,0	12,5	b)	x	x	x
VÁRZEA	CASTELO BRANCO	60/15	31,5	20,6	1316	225	794	203	25,0	16,0	b)	x	x	x
VENDA DO PINHEIRO	LISBOA	60/10	40,0	16,2	744	327	261	138	25,0	25,0	b)		x	x
VENDA NOVA (AMADORA)	LISBOA	60/10	40,0	19,3	1711	249	1095	230	25,0	16,0	b)	x	x	
VENDA NOVA (TOMAR)	SANTARÉM	60/15	21,0	23,9	1221	187	618	163	25,0	16,0	b)	x	x	x
		60/30	40,0			343		172		12,5	b)			
VENDAS NOVAS	ÉVORA	60/30	30,0	12,4	255	125	132	86	25,0	12,5	b)	x	x	x
		/15				99		69		16,0	b)			
VENTEIRA	LISBOA	60/10	40,0	14,0	1737	254	1630	251	25,0	16,0	b)	x	x	
VERDINHO	PORTO	60/15	63,0	36,4	1703	458	1223	249	25,0	25,0	b)	x	x	x
VIANA DO ALENTEJO	ÉVORA	60/30	20,0	8,2	253	114	244	112	25,0	12,5	b)	x	x	x
VIDAGO	VILA REAL	60/15	30,0	10,0	631	226	355	117	25,0	16,0	b)	x	x	
VILA CHÃ	SETÚBAL	60/15	20,0	9,6	988	181	834	175	25,0	16,0	b)	x	x	x
VILA DA PONTE	VILA REAL	60/15	10,0	2,3	408	104	176	78	25,0	16,0	b)			x
VILA DA RUA	VISEU	60/30	31,5	17,2	304	148	199	120	25,0	12,5	b)	x	x	x
VILA DO BISPO	FARO	60/15	20,0	5,9	274	126	220	114	25,0	16,0	b)			x
VILA DO CONDE	PORTO	60/15	63,0	36,6	1033	362	614	192	25,0	16,0	b)		x	x
VILA MOREIRA	SANTARÉM	60/30	40,0	18,4	589	261	341	139	25,0	12,5	b)	x	x	x
VILA NOVA DE GAIA	PORTO	60/15	63,0	38,3	1813	467	1329	254	25,0	25,0	b)	x	x	
VILA NOVA MILFONTES	BEJA	60/30/	40,0	10,8	254	164	252	100	25,0	12,5	b)	x	x	x
		/15				125		71		16,0	b)			
VILA ROBIM	COIMBRA	60/15	40,0	17,6	846	285	381	139	25,0	16,0	b)	x	x	x
VILA VELHA DE RODÃO	CASTELO BRANCO	60/30	20,0	3,1	390	141	139	86	25,0	12,5	b)			x
VILA VIÇOSA	ÉVORA	60/15	40,0	11,0	276	172	133	85	25,0	16,0	b)		x	x
VILAMOURA	FARO	60/15	63,0	26,2	1101	365	675	191	25,0	16,0	b)	x	x	x
VILAMOURA B	FARO	60/15	31,5	17,4	764	201	531	180	25,0	16,0	b)	x	x	x
VILAR DO PARAÍSO	PORTO	60/15	63,0	44,3	2193	485	1832	265	25,0	25,0	b)	x	x	
VISEU	VISEU	60/15	31,5	12,2	1044	223	734	205	25,0	16,0	b)	x	x	x
VISO	VISEU	60/15	80,0	33,9	1232	412	824	225	25,0	16,0	b)	x	x	x
VISTA ALEGRE	AVEIRO	60/15	40,0	17,8	981	300	411	143	25,0	16,0	b)	x	x	x
VITÓRIA	PORTO	60/15	63,0	22,4	1438	399	1197	224	25,0	16,0	b)	x		
VOUZELA	VISEU	60/15	40,0	16,7	892	341	517	180	25,0	16,0	b)			x
ZAMBUAL	LISBOA	60/10	80,0	30,9	1569	430	1455	246	25,0	25,0	b)	x	x	x

Observações:

- a) - Neutro ligado directamente à terra
 - b) - Neutro ligado à terra por impedância limitadora
 - c) - Neutro isolado
- * Potência instalada em utilização

ANEXO 4

Pontas máximas nas linhas AT

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 1235 Mourisca (REN)-Esgueira I	2x3x1 AA 325	15,904	726,8
LN60 1237 Mourisca (REN)-Barrô	2x3x1 AA 325	7,299	442,1
LN60 1239 Mourisca (REN)-Esgueira II	2x3x1 AA 325	15,816	565,1
LN60 1241 Barrô-Oliveira do Bairro	1x3x1 AA 325	5,867	244,5
LN60 1242 Mourisca (REN)-Águeda	2x3x1 AA 325	0,576	704,7
LN60 1244 Águeda-Barrô	1x3x1 AA 325	6,542	385,5
LN60 1244 Águeda-Barrô	2x3x1 AA 160	4,171	385,5
LN60 1412 Barrô-Revigrés	1x3x1 LXHIOLE 185	0,056	59,5
LN60 1435 Mourisca (REN)-Ilhavo	2x3x1 AA 325	18,079	511,6
LN60 1486 PC Casarão-Barrô	1x3x1 AA 325	7,859	291,0
LN60 1486 PC Casarão-Barrô	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,062	291,0
LN60 1250 Albergaria-Vista Alegre	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,074	330,0
LN60 1250 Albergaria-Vista Alegre	2x3x1 AA 160	5,960	330,0
LN60 1439 Vista Alegre-Polivouga	1x3x1 AA 160	0,013	88,7
LN60 1439 Vista Alegre-Polivouga	1x3x1 LXHIOLE 185	1,935	88,7
LN60 1452 Albergaria-Sever do Vouga	1x3x1 AA 325	8,771	71,0
LN60 1452 Albergaria-Sever do Vouga	1x3x1 LXHIOLE 1000	1,132	71,0
LN60 1457 Vista Alegre-Bamiso	1x3x1 AA 325	3,900	16,2
LN60 1457 Vista Alegre-Bamiso	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,074	16,2
LN60 1457 Vista Alegre-Bamiso	2x3x1 AA 160	8,961	16,2
LN60 1457 Vista Alegre-Bamiso	2x3x1 CU 70	0,666	16,2
LN60 1104 Paraimo (REN)-Mogofores II	1x3x1 AA 325	3,932	400,2
LN60 1104 Paraimo (REN)-Mogofores II	2x3x1 AA 235	1,669	400,2
LN60 1256 Paraimo (REN)-Bustos	1x3x2 AA 325	0,259	438,6
LN60 1256 Paraimo (REN)-Bustos	2x3x1 AA 235	11,004	438,6
LN60 1256 Paraimo (REN)-Bustos	2x3x1 AA 325	2,013	438,6
LN60 1256 01 Paraimo (REN)-Bustos/Mogofores	1x3x1 AA 325	0,228	---
LN60 1256 01 Paraimo (REN)-Bustos/Mogofores	2x3x1 AA 235	1,731	---
LN60 1274 Paraimo (REN)-Cantanhede	1x3x1 AA 325	18,603	363,0
LN60 1275 Paraimo (REN)-Mogofores	2x3x1 AA 325	4,550	377,3
LN60 1276 Mogofores-Cantanhede	1x3x1 AA 160	15,775	204,0
LN60 1277 Mogofores-Mortágua	1x3x1 AA 160	20,201	155,2
LN60 1277 Mogofores-Mortágua	1x3x1 AA 325	0,364	155,2
LN60 1208 Arouca-S. Pedro do Sul (PRE)	1x3x1 AA 160	28,623	170,1
LN60 1253 Serra da Freita (PRE)-Carregosa	1x3x1 AA 325	14,826	330,0
LN60 1253 Serra da Freita (PRE)-Carregosa	1x3x1 LXHIOLE 630	1,858	330,0
LN60 1231 Enerpulp-Funfrap	1x3x1 AA 160	2,709	---
LN60 1231 Enerpulp-Funfrap	1x3x1 AA 235	0,894	---
LN60 1234 Funfrap-Cacia	1x3x1 AA 235	0,891	---
LN60 1234 Funfrap-Cacia	1x3x1 AA 325	1,320	---
LN60 1236 Esgueira-Cacia	1x3x1 AA 325	2,404	309,7
LN60 1240 Esgueira-Vista Alegre	1x3x1 AA 325	4,557	226,6
LN60 1240 Esgueira-Vista Alegre	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,097	226,6
LN60 1240 Esgueira-Vista Alegre	2x3x1 AA 160	8,235	226,6
LN60 1243 Esgueira-Aveiro II	2x3x1 AA 160	3,282	343,0
LN60 1245 Aveiro-Gafanha	1x3x1 AA 160	8,481	188,8
LN60 1246 Esgueira-Aveiro I	1x3x1 AA 325	3,596	310,5
LN60 1247 Esgueira-Ilhavo	1x3x1 AA 325	9,147	204,6
LN60 1247 Esgueira-Ilhavo	1x3x1 LXHIOV 630	0,145	204,6
LN60 1203 Estarreja (REN)-CUF	1x3x1 AA 325	1,738	432,1
LN60 1213 Estarreja (REN)-PC Acaíl	1x3x1 AA 400	0,433	521,6
LN60 1213 Estarreja (REN)-PC Acaíl	2x3x1 AA 160	10,096	521,6
LN60 1215 Avanca-Devesa Velha	1x3x1 AA 235	10,310	345,6
LN60 1215 Avanca-Devesa Velha	1x3x1 AA 325	3,176	345,6
LN60 1216 Devesa Velha-S. João da Madeira	1x3x1 AA 325	4,936	340,2
LN60 1221 Estarreja (REN)-Oliveira de Azeméis	2x3x1 AA 325	10,189	829,4
LN60 1221 Estarreja (REN)-Oliveira de Azeméis	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,055	829,4
LN60 1222 Avanca-Ovar	2x3x1 CU 120	6,924	464,9
LN60 1223 Estarreja (REN)-Avanca I	2x3x1 AA 325	2,802	499,3
LN60 1224 Estarreja (REN)-Avanca II	2x3x1 AA 325	2,763	534,8
LN60 1226 Estarreja (REN)-Albergaria	2x3x1 AA 325	8,519	574,0
LN60 1227 Avanca-Enerpulp	1x3x1 AA 160	14,898	246,2
LN60 1227 Avanca-Enerpulp/ECE	1x3x1 AA 235	0,102	63,0
LN60 1227 Avanca-Enerpulp/ECE	1x3x1 AA 245	0,128	63,0
LN60 1228 Estarreja (REN)-C.P. Salreu I	1x3x1 AA 195	5,344	73,9
LN60 1228 Estarreja (REN)-C.P. Salreu I	1x3x1 AA 235	0,304	73,9
LN60 1229 Estarreja (REN)-C.P. Salreu II	1x3x1 AA 195	4,950	79,0
LN60 1229 Estarreja (REN)-C.P. Salreu II	1x3x1 AA 235	0,684	79,0
LN60 1230 Estarreja (REN)-Dow Portugal	1x3x1 AA 325	2,935	154,6
LN60 1230 01 Estarreja (REN)-Dow Portugal/Arlíquido	1x3x1 AA 325	0,011	102,9
LN60 1238 Avanca-Bamiso	1x3x1 AA 325	0,166	75,6
LN60 1238 Avanca-Bamiso	2x3x1 CU 70	3,015	75,6
LN60 1457 01 Vista Alegre-Bamiso/CUF	1x3x1 AA 325	0,086	---

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 1479 Estarreja (REN)-Beduído	2x3x1 AA 325	4,123	---
LN60 1480 Beduído-Eurocast	1x3x1 AA 160	0,071	---
LN60 1480 Beduído-Eurocast	1x3x1 LXHIOLE 400	1,321	---
LN60 1074 Inha-Entre os Rios	2x3x1 AA 160	16,401	246,0
LN60 1090 Feira (REN)-Feira	2x3x1 AA 325	6,705	855,0
LN60 1128 Rio Meão-Cordex	1x3x1 AA 160	2,821	57,7
LN60 1128 Rio Meão-Cordex	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,061	57,7
LN60 1134 Nogueira da Regedoura-Pedroso	1x3x1 AA 325	0,652	253,4
LN60 1134 Nogueira da Regedoura-Pedroso	2x3x1 AA 160	6,669	253,4
LN60 1134 01 Nogueira da Regedoura-Pedroso/Cotesi Gaia	1x3x1 AA 160	0,331	46,3
LN60 1141 Nogueira da Regedoura-Arada	2x3x1 CU 120	14,713	362,8
LN60 1142 Nogueira da Regedoura-Espinho	1x3x1 AA 235	0,039	371,0
LN60 1142 Nogueira da Regedoura-Espinho	1x3x2 AA 235	0,033	371,0
LN60 1142 Nogueira da Regedoura-Espinho	2x3x1 AA 235	3,195	371,0
LN60 1158 Feira (REN)-Inha	2x3x1 AA 325	7,869	391,0
LN60 1205 Feira (REN)-Sanguedo	1x3x1 AA 325	6,263	589,6
LN60 1205 Feira (REN)-Sanguedo	2x3x1 AA 160	5,602	589,6
LN60 1206 Inha-Alberto da Silva Barbosa	1x3x1 AA 325	0,862	208,7
LN60 1206 Inha-Alberto da Silva Barbosa	2x3x1 AA 160	0,718	208,7
LN60 1207 Inha-Arouca	1x3x1 AA 160	18,220	163,7
LN60 1207 Inha-Arouca	1x3x1 LXHIOLE 400	0,032	163,7
LN60 1210 Nogueira da Regedoura-Amorim Revestimentos	1x3x1 AA 325	0,754	383,4
LN60 1210 Nogueira da Regedoura-Amorim Revestimentos	2x3x1 AA 160	1,250	383,4
LN60 1211 Amorim Revestimentos-Corticeira Amorim	1x3x1 AA 325	0,821	---
LN60 1212 Rio Meão-Corticeira Amorim	1x3x1 AA 325	1,914	461,8
LN60 1212 Rio Meão-Corticeira Amorim	2x3x1 AA 160	3,425	461,8
LN60 1214 Nogueira da Regedoura-Sanguedo	2x3x1 AA 325	5,795	285,0
LN60 1217 Rio Meão-PC Acaíl	1x3x1 AA 325	0,688	491,3
LN60 1217 Rio Meão-PC Acaíl	2x3x1 AA 160	9,778	491,3
LN60 1217 Rio Meão-PC Acaíl	2x3x1 AA 400	0,403	491,3
LN60 1403 Feira-Rio Meão	2x3x1 AA 325	5,999	749,8
LN60 1403 Feira-Rio Meão	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,054	749,8
LN60 1436 Feira (REN)-S. João da Madeira	1x3x1 AA 325	4,319	594,0
LN60 1436 Feira (REN)-S. João da Madeira	2x3x1 AA 160	6,363	594,0
LN60 1449 FEIRA (REN)-CARREGOSA	2x3x1 AA 325	8,785	594,0
LN60 1419 Gafanha-lhavo	1x3x1 AA 325	9,503	211,0
LN60 1419 Gafanha-lhavo	1x3x1 AM 228	0,734	211,0
LN60 1279 Pampilhosa-Mogofores	1x3x2 AA 325	0,365	454,9
LN60 1279 Pampilhosa-Mogofores	2x3x1 AA 325	11,152	454,9
LN60 1279 01 Pampilhosa-Mogofores/Pavigrés	1x3x1 AA 160	0,747	64,1
LN60 1094 Oliveira de Azeméis-Lactogal	1x3x1 LXHIOLE 400	0,990	61,3
LN60 1219 Oliveira de Azeméis-Vale de Cambra	1x3x1 AA 325	0,502	468,7
LN60 1219 Oliveira de Azeméis-Vale de Cambra	1x3x2 AA 160	0,030	468,7
LN60 1219 Oliveira de Azeméis-Vale de Cambra	2x3x1 AA 160	7,583	468,7
LN60 1219 Oliveira de Azeméis-Vale de Cambra	2x3x1 AA 325	0,798	468,7
LN60 1254 Carregosa-Devesa Velha	2x3x1 AA 325	4,277	558,0
LN60 1254 Carregosa-Devesa Velha	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,050	558,0
LN60 1444 Oliveira de Azeméis-Devesa Velha	2x3x1 AA 325	6,668	599,0
LN60 1444 Oliveira de Azeméis-Devesa Velha	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,056	599,0
LN60 1423 Bustos-Mira	2x3x1 AA 325	14,722	153,0
LN60 1440 Oliveira do Bairro-Bustos	1x3x1 AA 325	8,644	237,0
LN60 1141 01 Nogueira da Regedoura-Arada/CEMINFA	1x3x1 AM 117	0,441	4,9
LN60 1141 01 Nogueira da Regedoura-Arada/CEMINFA	1x3x1 CU 50	0,512	4,9
LN60 1141 02 Nogueira da Regedoura-Arada/Exporplas	1x3x1 AA 325	0,530	---
LN60 1141 02 Nogueira da Regedoura-Arada/Exporplas	1x3x1 LXHIOLE 400	0,078	---
LN60 1220 Arada-Ovar	2x3x1 CU 120	5,688	264,6
LN60 1225 Vale de Cambra-Albergaria	2x3x1 AA 160	10,813	370,0
LN60 1225 Vale de Cambra-Albergaria	2x3x1 AA 325	1,573	370,0
LN60 1252 Vale de Cambra-Ferpinta	1x3x1 AA 160	5,873	36,9
LN60 1252 Vale de Cambra-Ferpinta	1x3x1 AA 325	0,748	36,9
LN60 0041 05 VARIANTE DE ALJUSTREL	1x3x1 AA 160	1,930	---
LN60 0074 ALJUSTREL - ALMINA (LAVARIA)	1x3x1 AA 160	5,089	154,5
LN60 0074 ALJUSTREL - ALMINA (LAVARIA)	1x3x1 AXK 400	0,153	154,5
LN60 0087 ALJUSTREL-PORTEIRINHOS	1x3x1 AA 160	37,045	67,1
LN60 0169 ALJUSTREL - ALMINA (FEITAIS)	1x3x1 AA 160	1,043	79,9
LN60 0164 PE SERRA MÚ-AMEIXIAL	1x3x1 AA 160	12,063	296,6
LN60 0176 02 ALMODÓVAR	1x3x1 AA 160	28,222	102,0
LN60 0161 BEJA-BRINCHESES	1x3x1 AA 160	0,022	32,6
LN60 0008 FERREIRA-VALE DE GAIO	1x3x1 AA 160	26,739	197,0
LN60 0008 FERREIRA-VALE DE GAIO	1x3x1 AA 325	0,561	164,7
LN60 0008 FERREIRA-VALE DE GAIO	1x3x1 CU 185	0,068	164,7
LN60 0013 FERREIRA-SANTIAGO	2x3x1 AA 160	31,667	164,7
LN60 0013 FERREIRA-SANTIAGO	1x3x1 AA 160	50,289	258,0

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 0013 FERREIRA-SANTIAGO	1x3x1 CU 95	0,044	258,0
LN60 0034 FERREIRA-CAEIRA	1x3x1 AA 325	2,866	---
LN60 0038 FERREIRA-BEJA I	1x3x1 AA 160	20,634	212,4
LN60 0038 FERREIRA-BEJA I	1x3x1 AA 325	0,646	212,4
LN60 0039 FERREIRA (REN)-BEJA II	1x3x2 AA 160	23,744	322,3
LN60 0041 FERREIRA-ALJUSTREL	1x3x1 AA 300	21,878	379,6
LN60 0041 FERREIRA-ALJUSTREL	1x3x1 AA 325	2,595	379,6
LN60 0041 FERREIRA-ALJUSTREL	1x3x1 CU 95	0,029	379,6
LN60 0147 FERREIRA (REN)-FERREIRA	1x3x1 AA 325	3,718	282,0
LN60 0179 CFV FERREIRA-FERREIRA (REN)	1x3x1 AA 160	0,583	80,1
LN60 6278 CFV MALHADA VELHA-FERREIRA (REN)	1x3x1 AA 160	9,307	87,8
LN60 6278 CFV MALHADA VELHA-FERREIRA (REN)	1x3x1 LXHIOLE 400	0,556	87,8
LN60 6278 01 CFV MALHADA VELHA DOIS	1x3x1 AA 160	0,168	2,5
LN60 0145 MOURA-PIAS	1x3x1 AA 160	17,816	143,2
LN60 0159 MOURA-BRINCHES	1x3x1 AA 160	1,399	0,0
LN60 6465 CFV MOURA-AMARELEJA	1x3x1 AA 325	4,254	338,9
LN60 6465 CFV MOURA-AMARELEJA	1x3x1 LXHIOLE 1000	1,644	338,9
LN60 6353 Ourique (REN)-Porteirinhos	1x3x1 AA 325	17,194	105,2
LN60 0160 SERPA-BRINCHES	1x3x1 AA 160	9,562	139,0
LN60 0181 CEN HIDRICA PEDROGÃO-PIAS	1x3x1 LXHIOLE 400	0,173	97,7
LN60 0182 PIAS-EE MARGEM ESQ. PEDROGÃO	1x3x1 LXHIOLE 400	0,309	129,0
LN60 6208 PS PIAS-BRINCHES	2x3x1 AA 325	8,999	381,0
LN60 6273 PC PIAS - EE Pedrógão Margem Direita	1x3x1 AA 160	0,648	63,0
LN60 6273 PC PIAS - EE Pedrógão Margem Direita	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,069	63,0
LN60 6383 PC Pias - EE Amoreira	1x3x1 AA 160	7,588	63,0
LN60 6383 PC Pias - EE Amoreira	1x3x1 LXHIOLE 400	0,195	63,0
LN60 0173 ALQUEVA (REN)-MOURA	1x3x1 AA 325	4,636	199,6
LN60 0173 ALQUEVA (REN)-MOURA	2x3x1 AA 325	13,122	199,6
LN60 6207 ALQUEVA(REN)-PC PIAS	1x3x2 AA 325	0,293	390,0
LN60 6207 ALQUEVA(REN)-PC PIAS	2x3x1 AA 325	18,673	390,0
LN60 6284 PC PIAS - EE SÃO PEDRO	1x3x1 AA 160	13,604	39,0
LN60 6284 PC PIAS - EE SÃO PEDRO	1x3x1 LXHIOLE 400	0,042	39,0
LN60 6284 PC PIAS - EE SÃO PEDRO	1x3x1 LXHIOLE 400	0,005	39,0
LN60 6291 ALQUEVA(REN)-AMARELEJA	1x3x1 AA 325	24,870	306,0
LN60 6291 ALQUEVA(REN)-AMARELEJA	1x3x1 LXHIOLE 1000	4,075	306,0
LN60 1033 Alvelos-Fonte Boa	1x3x1 AA 235	9,139	506,9
LN60 1044 Penide-Aguas do Cávado	1x3x1 AA 325	1,067	368,6
LN60 1045 Alvelos-Aguas do Cávado	1x3x1 AA 325	8,035	357,1
LN60 1434 Lijó-Alvelos	2x3x1 AA 325	6,998	449,3
LN60 1434 Lijó-Alvelos	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,130	449,3
LN60 1029 Lamas-S. Martinho de Dume	2x3x1 AA 325	9,846	253,4
LN60 1046 S. Martinho de Dume-Amare	1x3x1 AA 325	8,771	207,4
LN60 1051 S. Martinho de Dume-Lamaçães	1x3x2 AA 325	0,630	553,0
LN60 1051 S. Martinho de Dume-Lamaçães	2x3x1 AA 325	4,924	553,0
LN60 1051 S. Martinho de Dume-Lamaçães	2x3x1 LXCV 630	0,058	553,0
LN60 1063 Lamas-Blaupunkt	1x3x1 AA 160	4,176	57,5
LN60 1063 Lamas-Blaupunkt	1x3x1 LXHIOLE 400	0,134	57,5
LN60 1447 Lamaçães-Braga I	1x3x1 LXHIOLE 400	2,283	224,6
LN60 1448 Lamaçães-Braga II	1x3x1 LXHIOLE 400	2,291	247,7
LN130 1415 01 Lindoso-Pedralva (REN)/Braga	1x3x1 AA 325	3,672	---
LN60 1150 Fermil-Lomba da Seixa (PRE)	1x3x1 AA 160	24,505	122,1
LN60 1190 PC Azinheira-Fermil	1x3x1 AA 325	5,641	176,0
LN60 1495 Fermil-PC Fonte do Mouro	1x3x1 AA 160	24,368	178,0
LN60 1495 Fermil-PC Fonte do Mouro	1x3x1 LXHIOLE 400	0,183	178,0
LN60 1379 Fonte Boa-Solidal	1x3x1 AM 148	5,104	34,6
LN60 1379 Fonte Boa-Solidal	1x3x1 LXHIOLE 630	0,086	34,6
LN60 1057 Fafe-PC Azinheira	1x3x1 AA 325	11,162	290,2
LN60 1065 Fafe (REN)-Felgueiras	2x3x1 AA 325	10,541	691,2
LN60 1268 Fafe (REN)-Fafe	1x3x1 AA 380	2,165	657,6
LN60 1268 Fafe (REN)-Fafe	1x3x2 AA 325	0,025	657,6
LN60 1268 Fafe (REN)-Fafe	2x3x1 AA 325	1,776	657,6
LN 60 1461 Fafe(REN)-Guimarães	1x3x1 AA 325	0,148	---
LN 60 1461 Fafe(REN)-Guimarães	1x3x1 LXHIOLE 1000	2,207	---
LN 60 1461 Fafe(REN)-Guimarães	2x3x1 AA 325	7,881	---
LN60 1053 Guimarães-Pividém	2x3x1 AA 325	5,231	391,7
LN60 1056 S. João de Ponte-Fafe	2x3x1 AA 325	14,419	589,6
LN60 1058 Pividém-Lameirinho	1x3x1 AA 235	1,246	171,2
LN60 1059 Lameirinho-Riopele	1x3x1 AA 160	6,788	72,6
LN60 1059 Lameirinho-Riopele	1x3x1 AA 235	0,463	72,6
LN60 1059 01 Lameirinho-Riopele/Pividém	1x3x1 AA 260	1,123	---
LN60 1060 Pividém-S. João de Ponte	2x3x1 AA 325	4,666	543,2
LN60 1061 Lameirinho-Lameirinho Textil	1x3x1 AA 160	0,269	82,9
LN60 1195 Pividém-Seva	1x3x1 AA 160	2,219	57,6

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 1195 Pividém-Seva	1x3x1 LXHIOLE 630	0,056	57,6
LN60 1082 01 Ermal-S. João de Ponte/Senhora do Porto	1x3x1 LXHIOLE 630	0,018	---
LN60 1082 Ermal-S. João de Ponte	1x3x1 AA 325	21,321	195,7
LN60 1161 Caniçada-Amares	1x3x1 AA 325	15,716	330,0
LN60 1161 Caniçada-Amares	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,035	330,0
LN60 1172 Frades (REN)-Caniçada	1x3x1 AA 325	14,662	388,8
LN60 1172 Frades (REN)-Caniçada	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,021	388,8
LN60 1298 Cabreira (PRE)-Frades (REN)	1x3x1 AA 325	7,083	193,5
LN60 1298 Cabreira (PRE)-Frades (REN)	1x3x1 LXCV 630	0,080	193,5
LN60 1034 Requião-Alvelos	1x3x1 AA 235	10,799	359,1
LN60 1034 Requião-Alvelos	1x3x1 AA 325	7,256	359,1
LN60 1035 Lousado-Requião	1x3x1 AA 235	7,253	464,9
LN60 1035 Lousado-Requião	1x3x1 AA 325	7,246	464,9
LN60 1036 Lousado-Mabor	1x3x1 AA 160	0,322	234,2
LN60 1039 Requião-SPE (Soc. Prod. Elect. e Calor)	1x3x1 AA 325	4,846	33,0
LN60 1040 Ruivães-Requião	2x3x1 AA 325	4,538	481,9
LN60 1047 Riba D'Ave (REN)-Lamas	2x3x1 AA 325	11,527	374,9
LN60 1049 Riba D'Ave (REN)-Ruivães	2x3x1 AA 325	4,612	677,3
LN60 1050 Riba D'Ave (REN)-Areias	2x3x1 AA 325	9,097	845,0
LN60 1052 Ruivães-Riopele	1x3x1 AA 160	3,534	76,0
LN60 1054 Riba D'Ave (REN)-S. João de Ponte	2x3x1 AA 325	9,483	777,4
LN60 1055 Riba D'Ave (REN)-Pividém	2x3x1 AA 325	4,973	908,4
LN60 1081 Lousado-ITA	1x3x1 AA 160	0,839	50,2
LN60 1084 Riba D'Ave (REN)-S. Martinho do Campo	2x3x1 AA 325	6,079	743,2
LN60 1096 Ruivães-Paços de Ferreira	2x3x1 AA 160	15,645	243,0
LN60 1146 Riba D'Ave (REN)-Caniços	2x3x1 AA 325	5,990	662,6
LN60 1041 Oleiros (REN)-Lamaçães	1x3x2 AA 325	0,636	901,2
LN60 1041 Oleiros (REN)-Lamaçães	2x3x1 AA 325	11,716	901,2
LN60 1041 Oleiros (REN)-Lamaçães	2x3x1 LXCV 630	0,043	901,2
LN60 1042 Oleiros (REN)-Penide	2x3x1 AA 325	6,763	507,5
LN60 1043 Oleiros (REN)-S. Martinho de Dume	2x3x1 AA 325	6,894	892,2
LN60 1169 Oleiros (REN)-Turiz	1x3x1 AA 325	4,927	235,9
LN60 1385 Oleiros (REN)-Lijó	2x3x1 AA 325	10,934	632,7
LN60 1007 Macedo de Cavaleiros (REN)-Bragança	1x3x1 AA 325	39,831	126,7
LN60 1124 Macedo de Cavaleiros (REN)-Bragança II	1x3x1 AA 325	34,073	138,2
LN60 1124 Macedo de Cavaleiros (REN)-Bragança II	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,884	138,2
LN60 1384 Macedo de Cavaleiros (REN)-Macedo de Cavaleiros	1x3x1 AA 325	12,869	362,9
LN60 1006 02 Pinhão-Macedo de Cavaleiros/Mirandela	1x3x1 AA 325	10,977	244,7
LN60 1459 Mirandela-Macedo de Cavaleiros	1x3x1 AA 325	23,119	324,2
LN60 1459 Mirandela-Macedo de Cavaleiros	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,450	324,2
LN60 1006 01 Pinhão-Macedo de Cavaleiros/Pocinho (REN)	2x3x1 AA 235	27,242	256,5
LN60 1008 Baixo Sabor (PRE)-Pocinho (REN)	1x3x1 AA 235	7,849	355,9
LN60 1008 Baixo Sabor (PRE)-Pocinho (REN)	1x3x1 AA 325	0,171	355,9
LN60 1257 Pocinho (REN)-Marvão	1x3x1 AA 325	14,364	59,1
LN60 1257 01 Pocinho (REN)-Marvão/Catapereiro (PRE)	1x3x1 AA 160	12,709	74,5
LN60 1257 01 Pocinho (REN)-Marvão/Catapereiro (PRE)	1x3x1 LEHIOV 630	0,839	74,5
LN60 1487 Pocinho (REN)-Pocinho	3x3x1 LXHIOLE 400	0,280	---
LN60 1001 Torga (PRE)-Nunes (PRE)	1x3x1 AA 325	16,825	---
LN60 1002 Nunes (PRE)-Bragança	1x3x1 AA 325	17,909	167,0
LN60 1300 Belmonte-Guarda	1x3x1 AA 110	14,305	---
LN60 1301 Belmonte-Sabugal	1x3x1 AA 110	16,236	156,1
LN60 1301 Belmonte-Sabugal	2x3x1 AA 110	10,383	156,1
LN60 1305 Belmonte-Várzea	2x3x1 AA 325	14,619	405,3
LN60 1453 Belmonte-Meimoa	1x3x1 AA 110	16,214	61,5
LN60 1453 Belmonte-Meimoa	1x3x1 AA 160	5,897	61,5
LN60 1453 Belmonte-Meimoa	1x3x1 LXHIOLE 400	0,109	61,5
LN60 1359 Castelo Branco (REN)-Talagueira	2x3x1 AA 325	2,821	929,0
LN60 1360 Talagueira-Castelo Branco I	1x3x1 AA 325	1,600	10,0
LN60 1361 Talagueira-Castelo Branco II	1x3x1 AA 325	1,601	13,0
LN60 1362 Talagueira-Senhora da Graça	1x3x1 AA 160	29,993	398,0
LN60 1460 Castelo Branco (REN)-Alcains	1x3x1 AA 325	14,487	111,5
LN60 1460 Castelo Branco (REN)-Alcains	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,011	111,5
LN60 1318 Tortosendo-Várzea	1x3x1 AA 325	5,190	309,1
LN60 1319 Ferro (REN)-Fundão II	1x3x1 AA 325	8,539	128,1
LN60 1320 Ferro (REN)-Várzea	2x3x1 AA 325	6,387	333,0
LN60 1321 Ferro (REN)-Tortosendo	2x3x1 AA 325	3,856	429,2
LN60 1322 Serra de Alvoaça (PRE)-Ferro (REN)	1x3x1 AA 325	23,482	350,7
LN60 1420 Ferro (REN)-Fundão I	1x3x1 AA 325	7,386	177,0
LN60 1420 Ferro (REN)-Fundão I	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,860	177,0
LN60 1323 01 Santa Luzia-Fundão/BTW	1x3x1 AA 235	0,036	35,9
LN60 1324 Janeiro de Cima (PRE)-Santa Luzia	1x3x1 AA 160	1,911	64,3
LN60 1358 Oleiros-Castelo Branco (REN)	1x3x1 AA 325	30,017	269,4
LN60 1367 Vale Serrão-Cabeço da Rainha (PRE)	1x3x1 AA 160	15,456	211,4

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 1369 Sertã-Vergão (PRE)	1x3x1 AA 160	10,624	132,8
LN60 1160 Vila Velha de Rodão-AMS Goma Camps	1x3x1 LXHIOLE 400	0,166	99,3
LN60 1365 Vila Velha de Rodão-Talagueira	1x3x1 AA 325	24,100	264,0
LN60 1471 Vila Velha de Rodão-Paper Prime	1x3x1 AA 160	0,274	150,0
LN60 6581 01 PC CELTEJO	1x3x1 AA 160	0,027	129,6
LN60 1316 Açor (PRE)-Candosa	1x3x1 AA 325	16,073	232,1
LN60 1380 Alto de Arganil (PRE)-Tábua (REN)	2x3x1 AA 160	26,164	351,8
LN60 1380 Alto de Arganil (PRE)-Tábua (REN)	2x3x1 AA 325	0,762	351,8
LN60 1325 Cantanhede-Mira	1x3x1 AA 160	0,131	176,0
LN60 1325 Cantanhede-Mira	1x3x1 AA 235	11,560	176,0
LN60 1325 Cantanhede-Mira	1x3x1 AA 325	3,895	176,0
LN60 1326 Cantanhede-Tocha	1x3x1 AA 325	14,453	116,0
LN60 1120 Antanhel-Relvinha	2x3x1 AA 325	10,182	492,0
LN60 1120 Antanhel-Relvinha	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,216	492,0
LN60 1328 Alto S. João-Corrente	2x3x1 AA 325	4,075	320,9
LN60 1329 Corrente-Relvinha	1x3x2 AA 325	0,021	245,7
LN60 1329 Corrente-Relvinha	2x3x1 AA 325	3,763	245,7
LN60 1330 Relvinha-Fabricela	1x3x1 AA 160	6,704	86,2
LN60 1330 Relvinha-Fabricela	1x3x1 LXHIOLE 400	0,618	86,2
LN60 1331 Relvinha-Pampilhosa	1x3x1 AA 325	0,007	290,6
LN60 1331 Relvinha-Pampilhosa	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,044	290,6
LN60 1331 Relvinha-Pampilhosa	2x3x1 AA 325	13,894	290,6
LN60 1331 01 Relvinha-Pampilhosa/Cimpor	1x3x1 AA 160	0,079	---
LN60 1332 Pereiros (REN)-Corrente	1x3x1 AA 325	1,947	263,8
LN60 1332 Pereiros (REN)-Corrente	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,072	263,8
LN60 1332 Pereiros (REN)-Corrente	2x3x1 AA 160	6,203	263,8
LN60 1332 Pereiros (REN)-Corrente	2x3x1 AA 325	0,413	263,8
LN60 1333 Pereiros (REN)-Alto S.João	2x3x1 AA 325	4,188	520,3
LN60 1334 Pereiros (REN)-C.P. Alfarelos I	1x3x1 AA 195	15,615	154,7
LN60 1334 Pereiros (REN)-C.P. Alfarelos I	1x3x1 AA 235	1,740	154,7
LN60 1334 01 Pereiros (REN)-C.P. Alfarelos I/Taveiro	1x3x1 AA 160	2,384	112,0
LN60 1335 Pereiros (REN)-C.P. Alfarelos II	1x3x1 AA 195	16,509	97,3
LN60 1335 Pereiros (REN)-C.P. Alfarelos II	1x3x1 AA 235	0,849	97,3
LN60 1336 Pereiros (REN)-Alfarelos	1x3x1 AA 160	19,281	210,5
LN60 1336 Pereiros (REN)-Alfarelos	1x3x1 AA 325	1,384	210,5
LN60 1336 01 PC Santa Clara-Alfarelos/Taveiro II	1x3x1 AA 160	3,963	118,0
LN60 1337 Pereiros (REN)-Condeixa	1x3x1 AA 160	9,680	148,5
LN60 1337 Pereiros (REN)-Condeixa	1x3x1 AA 325	1,366	148,5
LN60 1337 Pereiros (REN)-Condeixa	2x3x1 AA 325	0,082	148,5
LN60 1339 Pereiros (REN)-Vila Robim	1x3x1 AA 160	0,107	164,6
LN60 1339 Pereiros (REN)-Vila Robim	1x3x1 AA 325	1,406	164,6
LN60 1339 Pereiros (REN)-Vila Robim	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,060	164,6
LN60 1339 Pereiros (REN)-Vila Robim	1x3x2 AA 160	0,249	164,6
LN60 1339 Pereiros (REN)-Vila Robim	1x3x2 LXHIOLE 630	0,021	164,6
LN60 1339 Pereiros (REN)-Vila Robim	2x3x1 AA 160	36,425	164,6
LN60 1347 Alto S. João-PC Santa Clara	1x3x1 AA 235	0,126	---
LN60 1347 01 Alto S. João-PC Santa Clara/Lousã	1x3x1 AA 235	2,717	---
LN60 1348 Pereiros (REN)-Lousã	2x3x1 AA 325	16,071	945,4
LN60 1348 Pereiros (REN)-Lousã	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,625	945,4
LN60 1349 Pereiros (REN)-Alegria	1x3x1 AA 325	3,362	284,5
LN60 1349 Pereiros (REN)-Alegria	1x3x1 LXHIOLE 630	2,040	284,5
LN60 1418 Pereiros (REN)-Antanhel	2x3x1 AA 325	4,506	565,6
LN60 1437 Antanhel-Alegria	1x3x1 AA 325	3,777	192,0
LN60 1437 Antanhel-Alegria	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,275	192,0
LN60 1437 Antanhel-Alegria	1x3x1 LXHIOLE 630	2,765	192,0
LN60 1446 Corrente-Cimpor	2x3x1 AA 160	6,924	265,0
LN60 1446 Corrente-Cimpor	2x3x1 AA 325	0,215	265,0
LN60 1350 Lavos (REN)-Lourical	1x3x2 AA 325	0,284	935,0
LN60 1350 Lavos (REN)-Lourical	2x3x1 AA 400	6,226	935,0
LN60 1370 Vila Robim-S. Julião	1x3x1 CU 95	1,211	116,8
LN60 1370 Vila Robim-S. Julião	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,062	116,8
LN60 1371 Lavos (REN) - PC Carvalhais	1x3x1 AA 400	0,994	486,4
LN60 1371 Lavos (REN) - PC Carvalhais	2x3x1 AA 400	1,213	486,4
LN60 1372 PC Carvalhais-Gala	1x3x1 AA 400	5,209	247,5
LN60 1372 PC Carvalhais-Gala	2x3x1 AA 400	1,069	247,5
LN60 1373 Gala-Vila Robim	1x3x1 AA 380	0,829	321,0
LN60 1373 Gala-Vila Robim	1x3x2 AM 228	4,358	321,0
LN60 1373 Gala-Vila Robim	1x3x2 AM 288	0,156	321,0
LN60 1373 Gala-Vila Robim	1x3x2 LXHIOLE 1000	0,041	321,0
LN60 1374 PC Carvalhais-Soporcel	1x3x1 CU 150	0,765	0,0
LN60 1375 PC Carvalhais-Celbi	1x3x1 AA 325	3,125	481,9
LN60 1375 01 PC Carvalhais-Celbi/Bioeléctrica	1x3x1 LXHIOLE 400	0,035	481,9
LN60 1375 01 PC Carvalhais-Celbi/Bioeléctrica	1x3x1 AA 325	0,025	504,8

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 1375 01 PC Carvalhais-Celbi/Bioeléctrica	1x3x1 LXHIOLE 400	0,035	504,8
LN60 1376 Lavos (REN)-Soure	1x3x1 AA 325	18,652	71,8
LN60 1469 Lavos (REN) - Gala	1x3x1 AA 400	6,186	450,6
LN60 1469 Lavos (REN) - Gala	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,101	450,6
LN60 1469 Lavos (REN) - Gala	2x3x1 AA 400	0,644	450,6
LN60 1470 Vila Robim-Vidreira do Mondego	1x3x1 AA 160	2,816	84,8
LN60 1470 Vila Robim-Vidreira do Mondego	1x3x1 AM 148	0,545	84,8
LN60 1470 Vila Robim-Vidreira do Mondego	1x3x1 LXHIOLE 630	0,025	84,8
LN60 6214 LAVOS (REN)-CARRIÇO (PRE)	1x3x1 AA 325	11,308	1,5
LN60 1355 PC Cadafaz-Santa Luzia	1x3x1 AA 105	6,958	108,3
LN60 1355 PC Cadafaz-Santa Luzia	1x3x1 AA 130	3,922	108,3
LN60 1355 PC Cadafaz-Santa Luzia	1x3x1 AA 160	9,581	108,3
LN60 1356 PC Malhadas-Santa Luzia	1x3x1 AA 105	21,413	112,6
LN60 1356 PC Malhadas-Santa Luzia	1x3x1 AA 160	0,423	112,6
LN60 1351 Lousã-Lousã I (PRE)	1x3x1 AA 325	6,140	310,3
LN60 1352 Lousã-Safra (PRE)	1x3x1 AA 325	6,216	377,8
LN60 1353 Lousã-PC Cadafaz	1x3x1 AA 160	19,271	147,5
LN60 1354 Lousã-PC Malhadas	1x3x1 AA 160	17,728	151,0
LN60 1357 Lousã-Miranda do Corvo	2x3x1 AA 325	7,857	554,2
LN60 1327 Mira-Pescanova	1x3x1 AA 160	9,653	27,0
LN60 1426 Miranda do Corvo-PC Vila Nova	2x3x1 AA 325	10,267	488,1
LN60 1426 Miranda do Corvo-PC Vila Nova	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,015	488,1
LN60 1433 PC Vila Nova-Penela (REN)	2x3x1 AA 325	16,764	903,1
LN60 1433 PC Vila Nova-Penela (REN)	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,015	903,1
LN60 1314 01 Seia-Oliveira do Hospital/Casca (PRE)	1x3x1 AA 235	2,938	70,5
LN60 1315 Oliveira do Hospital-Candosa	2x3x1 AA 235	8,456	221,1
LN60 1323 Santa Luzia-Fundão	1x3x1 AA 235	11,368	279,7
LN60 1323 Santa Luzia-Fundão	1x3x1 AA 325	19,106	279,7
LN60 1344 Raiva-Pereiros (REN)	1x3x1 AA 325	22,903	274,3
LN60 1344 01 Raiva-Pereiros (REN)/Penacova	1x3x1 AA 325	1,181	153,1
LN60 1346 01 Tábua (REN)-Alto S. João/Fronhas	1x3x1 AA 160	2,746	---
LN60 1377 01 Ortiga (PRE)-Pontão/Penela (REN)	1x3x1 AA 325	2,126	385,3
LN60 1338 Alfarelos-Vila Robim	1x3x1 AA 160	0,857	46,8
LN60 1345 Degracias (PRE)-Condeixa	1x3x1 AA 160	9,356	189,9
LN60 1345 Degracias (PRE)-Condeixa	1x3x1 LXHIOLE 400	0,008	189,9
LN60 1317 Candosa-Carregal do Sal	1x3x1 AA 160	12,813	71,8
LN60 1317 Candosa-Carregal do Sal	1x3x1 LXHIOLE 400	0,026	71,8
LN60 1346 Tábua (REN)-Alto S. João	1x3x1 AA 235	43,148	218,3
LN60 1346 Tábua (REN)-Alto S. João	1x3x1 AA 325	1,279	218,3
LN60 1427 Tábua (REN)-Candosa	1x3x1 AA 235	5,144	240,2
LN60 1427 Tábua (REN)-Candosa	1x3x1 AA 325	1,291	240,2
LN60 0049 TERENA-VILA VIÇOSA	1x3x1 AA 160	16,365	200,6
LN60 0049 TERENA-VILA VIÇOSA	1x3x1 CU 95	0,013	200,6
LN60 6412 BORBA-VILA VIÇOSA	1x3x2 AA 160	4,656	---
LN60 6412 BORBA-VILA VIÇOSA	2x3x1 AA 160	0,069	---
LN60 0078 01 VARIANTE ESTREMOZ-MARANHÃO	1x3x1 AA 160	0,187	---
LN60 0166 ESTREMOZ-ESTREMOZ(REN)	1x3x1 AA 325	6,484	218,4
LN60 0166 ESTREMOZ-ESTREMOZ(REN)	1x3x2 AA 160	0,148	218,4
LN60 0166 ESTREMOZ-ESTREMOZ(REN)	2x3x1 AA 160	2,955	218,4
LN60 0167 ESTREMOZ(REN)-BORBA	1x3x1 AA 325	6,476	320,0
LN60 0167 ESTREMOZ(REN)-BORBA	1x3x2 AA 160	0,023	320,0
LN60 0167 ESTREMOZ(REN)-BORBA	2x3x1 AA 160	10,961	320,0
LN60 6209 ESTREMOZ(REN)-ALCÁÇOVA I	1x3x1 AA 325	34,716	534,0
LN60 6210 ESTREMOZ(REN)-ALCÁÇOVA II	1x3x1 AA 325	34,469	507,0
LIGAÇÕES REN-EDP	1x3x1 CU 600	0,031	---
LN60 0048 CAEIRA-TERENA	1x3x1 AA 325	45,359	192,6
LN60 0069 CAEIRA-(VALE DE GAIO) ÉVORA II	1x3x1 AA 160	6,064	291,7
LN60 0072 CAEIRA-MONTEMOR I	1x3x1 AA 160	32,388	94,2
LN60 0072 CAEIRA-MONTEMOR I	1x3x2 AA 160	0,035	94,2
LN60 0078 CAEIRA-ESTREMOZ	1x3x2 AA 160	0,092	189,2
LN60 0078 CAEIRA-ESTREMOZ	2x3x1 AA 160	42,322	189,2
LN60 0097 CAEIRA-ALQUEVA (REN)	1x3x1 AA 325	4,639	231,8
LN60 0097 CAEIRA-ALQUEVA (REN)	2x3x1 AA 325	53,812	231,8
LN60 0135 CAEIRA-MONTEMOR II	1x3x1 AA 160	32,386	96,3
LN60 0135 CAEIRA-MONTEMOR II	1x3x1 AA 325	0,036	96,3
LN60 0068 CAEIRA-ÉVORA I	1x3x1 AA 160	5,982	290,1
LN60 6334 CAEIRA - VIANA	1x3x1 AA 325	28,083	93,6
LN60 6389 DIVOR (REN)-CERÂMICA	1x3x1 AA 325	15,508	---
LN60 6212 MONTEMOR-VENDAS NOVAS	1x3x1 AA 160	24,620	115,6
LN60 0097 01 ÁLAMOS	2x3x1 AA 325	9,206	152,7
LN60 0146 ÁLAMOS-REGUENGOS	1x3x1 AA 160	16,420	155,1
LIG ESTAÇÃO ELEVATORIA	1x3x1 LXHIOLE 185	0,007	---
LIGAÇÃO SE CLIENTE	1x3x1 LXHIOLE 185	0,007	---

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 0175 MONTECHORO-VILAMOURA	1x3x2 AA 325	7,992	371,1
LN60 6352 ALBUFEIRA-ARMAÇÃO DE PERA	1x3x1 AA 160	0,021	277,1
LN60 6352 ALBUFEIRA-ARMAÇÃO DE PERA	1x3x1 LXHIOLE 1000	1,462	277,1
LN60 6352 ALBUFEIRA-ARMAÇÃO DE PERA	1x3x2 AA 160	10,810	277,1
LN60 6356 ALBUFEIRA-MONTECHORO	1x3x2 AA 325	2,514	499,1
LN60 6356 ALBUFEIRA-MONTECHORO	1x3x2 LXHIOLE 1000	1,082	499,1
LN60 0150 POLDRA-PORTO DE LAGOS	1x3x2 AA 325	0,044	576,2
LN60 0150 POLDRA-PORTO DE LAGOS	2x3x1 AA 325	22,379	576,2
LN60 0150 POLDRA-PORTO DE LAGOS	2x3x1 LXHIOLE 630	2,704	576,2
LN60 6371 02 SÃO TEOTÓNIO	1x3x1 AM 148	22,845	---
LN60 0100 ALDEIA NOVA - CASTRO MARIM	1x3x1 AA 160	9,957	255,2
LN60 0100 ALDEIA NOVA - CASTRO MARIM	1x3x1 CU 185	0,270	255,2
LN60 0184 CASTRO MARIM-INAG	1x3x1 AA 160	4,103	51,1
LN60 0061 TORRE NATAL-OLHÃO	1x3x2 AA 160	7,005	203,6
LN60 0077 ESTÓI-OLHÃO	1x3x2 AA 325	0,058	774,2
LN60 0077 ESTÓI-OLHÃO	2x3x1 AA 325	4,306	774,2
LN60 0116 BRACIAIS-TORRE NATAL	1x3x2 AA 325	4,470	288,0
LN60 0118 ESTÓI-BRACIAIS	1x3x2 AA 325	0,119	484,9
LN60 0118 ESTÓI-BRACIAIS	2x3x1 AA 325	8,915	484,9
LN60 0121 ESTÓI-LOULÉ	1x3x1 AA 325	8,731	324,0
LN60 0121 ESTÓI-LOULÉ	1x3x2 AA 160	13,614	324,0
LN60 0122 ESTÓI-TAVIRA	1x3x1 AA 325	8,728	289,7
LN60 0122 ESTÓI-TAVIRA	1x3x2 AA 160	18,322	289,7
LN60 0128 BRACIAIS-FARO II	1x3x1 AA 325	2,647	148,8
LN60 0128 BRACIAIS-FARO II	1x3x1 LXHIOLE 1000	1,284	148,8
LN60 6427 BRACIAIS-FARO I	1x3x1 AA 325	2,681	130,6
LN60 6427 BRACIAIS-FARO I	1x3x1 LXHIOLE 1000	1,278	130,6
LN60 6472 ESTÓI (REN)-ALMANCIL	1x3x2 AA 325	0,106	504,7
LN60 6472 ESTÓI (REN)-ALMANCIL	2x3x1 AA 325	13,260	504,7
LN60 0055 02 VARIANTE LAMEIRAS	1x3x2 AA 160	1,184	---
LN60 0113 LAMEIRAS-ARMAÇÃO DE PERA	1x3x2 AA 160	5,148	238,0
LN60 0113 LAMEIRAS-ARMAÇÃO DE PERA	2x3x1 AA 160	0,789	238,0
LN60 0114 LAMEIRAS-LAGOA I	1x3x1 AA 160	4,330	186,1
LN60 0115 LAMEIRAS-LAGOA II	1x3x1 AA 160	4,371	165,7
LN60 0018 LAGOS-VILA DO BISPO	1x3x1 AA 160	18,832	92,9
LN60 0018 LAGOS-VILA DO BISPO	1x3x1 AM 148	1,525	92,9
LN60 0123 LAGOS-PICOS VERDES	1x3x1 AA 160	15,304	140,0
LN60 0123 LAGOS-PICOS VERDES	1x3x1 AA 325	1,542	140,0
LN60 0156 PE BARÃO S. JOÃO - PORTIMÃO (REN)	2x3x1 AA 325	25,420	468,9
LN60 0156 PE BARÃO S. JOÃO - PORTIMÃO (REN)	2x3x1 LXHIOLE 630	2,868	468,9
LN60 0006 QUARTEIRA-ALMANCIL	1x3x2 AA 325	7,684	288,0
LN60 0042 01 CIMPOR II	1x3x1 AA 105	3,592	---
LN60 0163 AMEIXIAL-CACHOPÓ	1x3x1 AA 160	13,577	31,4
LN60 0174 ALMANCIL-BRACIAIS	1x3x2 AA 325	4,446	123,0
LN60 0183 AMEIXIAL-LOULÉ	1x3x1 AA 160	28,509	---
LN60 6343 LOULE - CIMPOR I	1x3x1 AA 105	2,144	83,0
LN60 6343 LOULE - CIMPOR I	1x3x1 AA 160	12,444	83,0
LN60 6398 VILAMOURA-QUARTEIRA	1x3x1 AA 325	0,006	269,3
LN60 6398 VILAMOURA-QUARTEIRA	1x3x2 AA 325	7,038	269,3
LN60 6398 01 VILAMOURA B	1x3x1 LXHIOLE 400	1,783	---
LN60 6371 01 MONCHIQUE	1x3x1 AA 160	4,426	---
LN60 0001 OLHÃO-TAVIRA	1x3x2 AA 160	16,845	358,1
LN60 0055 PORTO DE LAGOS-LAMEIRAS	1x3x2 AA 160	10,927	189,4
LN60 0057 PORTO DE LAGOS-PORTIMÃO I	1x3x1 AA 160	6,623	243,6
LN60 0057 PORTO DE LAGOS-PORTIMÃO I	1x3x1 LXHIOLE 400	0,091	243,6
LN60 0057 02 PORTO DE LAGOS-PORTIMÃO II	1x3x1 AA 160	6,626	255,4
LN60 0057 02 PORTO DE LAGOS-PORTIMÃO II	1x3x1 CU 95	0,019	255,4
LN60 0057 02 PORTO DE LAGOS-PORTIMÃO II	1x3x1 LXHIOLE 400	0,004	255,4
LN60 0058 PORTO DE LAGOS-LAGOS I	1x3x2 AA 160	20,226	326,6
LN60 0134 PORTIMÃO(REN)-LAGOS	1x3x1 AA 325	5,615	288,4
LN60 0134 PORTIMÃO(REN)-LAGOS	2x3x1 AA 160	19,714	288,4
LN60 0153 PORTIMÃO (REN)-PORTO LAGOS I	1x3x1 AA 325	3,818	439,9
LN60 0154 PORTIMÃO(REN)-PORTO DE LAGOS II	1x3x2 AA 325	0,026	507,0
LN60 0154 PORTIMÃO(REN)-PORTO DE LAGOS II	2x3x1 AA 325	3,726	507,0
LN60 0154 PORTIMÃO(REN)-PORTO DE LAGOS II	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,100	507,0
LN60 6371 PORTIMÃO (REN)-ALJEZUR	1x3x1 AA 160	31,604	---
LN60 0121 01 S. BRÁS DE ALPORTEL	1x3x1 LXHIOLE 185	1,358	---
LN60 0042 TUNES(REN)-LOULÉ II	1x3x2 AA 160	23,882	176,9
LN60 0076 TUNES(REN)-PORTO DE LAGOS	1x3x2 AA 325	0,105	360,7
LN60 0076 TUNES(REN)-PORTO DE LAGOS	2x3x1 AA 325	24,128	360,7
LN60 0076 01 SILVES	1x3x1 AA 160	0,148	100,0
LN60 0111 TUNES(REN)-LAMEIRAS	1x3x2 AA 325	0,100	393,6
LN60 0111 TUNES(REN)-LAMEIRAS	2x3x1 AA 325	16,239	393,6

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 0126 TUNES(REN)-S.BARTOLOMEU DE MESSINES	1x3x1 AA 160	11,211	84,4
LN60 0140 TUNES(REN)-REFER I	1x2x1 LXHIOLE 400	0,621	---
LN60 0141 TUNES(REN)-REFER II	1x2x1 LXHIOLE 400	0,623	---
LN60 6264 TUNES (REN)-VILAMOURA	2x3x1 AA 325	12,436	474,0
LN60 6264 TUNES (REN)-VILAMOURA	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,886	474,0
LN60 6281 TUNES(REN)-TUNES	1x3x2 AA 160	0,035	170,2
LN60 6351 TUNES (REN)-ALBUFEIRA I	1x3x1 CU 400	0,068	592,3
LN60 6351 TUNES (REN)-ALBUFEIRA I	1x3x2 AA 325	0,020	592,3
LN60 6351 TUNES (REN)-ALBUFEIRA I	2x3x1 AA 325	7,141	592,3
LN60 6351 TUNES (REN)-ALBUFEIRA I	2x3x1 LXHIOLE 1000	1,446	592,3
LN60 6370 TUNES (REN)-ALBUFEIRA II	1x3x1 CU 400	0,073	630,4
LN60 6370 TUNES (REN)-ALBUFEIRA II	1x3x2 AA 325	0,020	630,4
LN60 6370 TUNES (REN)-ALBUFEIRA II	2x3x1 AA 325	7,162	630,4
LN60 6370 TUNES (REN)-ALBUFEIRA II	2x3x1 LXHIOLE 1000	1,409	630,4
LN60 0046 TAVIRA-ALDEIA NOVA	1x3x1 AA 325	0,130	248,5
LN60 0046 TAVIRA-ALDEIA NOVA	2x3x1 AA 160	19,775	248,5
LN60 0136 TAVIRA-CASTRO MARIM	2x3x1 AA 160	0,372	---
LN60 6261 TAVIRA (REN) - AMEIXIAL	2x3x1 AA 160	13,561	340,1
LN60 6261 TAVIRA (REN) - AMEIXIAL	2x3x1 AA 325	5,200	340,1
LN 60 6298 TAVIRA - PS CONCEIÇÃO	1x3x1 AA 325	2,500	291,4
LN 60 6298 TAVIRA - PS CONCEIÇÃO	2x3x1 AA 160	12,099	291,4
LN60 6299 PS CONCEIÇÃO - CASTRO MARIM	1x3x1 AA 325	2,506	288,0
LN60 6299 PS CONCEIÇÃO - CASTRO MARIM	2x3x1 AA 160	12,838	288,0
LN60 6314 TAVIRA (REN) - PS CONCEIÇÃO	2x3x1 AA 325	26,353	---
LN60 1260 Celorico-PC Trancoso	1x3x1 AA 235	13,578	356,9
LN60 1269 Celorico-Guarda II	2x3x1 AA 235	16,650	527,0
LN60 1269 01 Celorico-Guarda II/Chafariz (REN)	2x3x1 AA 325	3,337	545,4
LN60 1270 Videmonte (PRE)-Chafariz (REN)	1x3x1 AA 325	5,752	308,6
LN60 1271 Chafariz (REN)-Celorico	2x3x1 AA 325	3,227	616,1
LN60 1425 Celorico-Casal da Cinza	2x3x1 AA 325	22,495	315,1
LN60 1264 Senhora de Monforte (PRE)-Pinhel	1x3x1 AA 160	5,547	96,2
LN60 1266 Gouveia-Celorico	2x3x1 AA 325	24,758	203,7
LN60 1272 Casal de Cinza-Cerdeira	1x3x1 AA 110	12,300	56,0
LN60 1272 Casal de Cinza-Cerdeira	1x3x1 AA 160	1,948	56,0
LN60 1273 Caldeirão-Guarda	1x3x1 AA 325	4,325	377,3
LN60 1304 Mosqueiros (PRE)-Belmonte	1x3x1 AA 160	10,572	298,5
LN60 1304 Mosqueiros (PRE)-Belmonte	1x3x1 AA 325	1,110	298,5
LN60 1304 Mosqueiros (PRE)-Belmonte	1x3x1 LXHIOLE 630	0,084	298,5
LN60 1304 01 Mosqueiros (PRE)-Belmonte/Mosqueiros II (PRE)	1x3x1 AA 160	0,030	298,5
LN60 1424 Guarda-Casal de Cinza	2x3x1 AA 325	7,956	313,2
LN60 1431 Prados (PRE)-Guarda	1x3x1 AA 325	7,659	364,1
LN60 1462 Vale de Estrela (PRE)-Guarda	1x3x1 AA 160	6,075	244,5
LN60 1462 Vale de Estrela (PRE)-Guarda	1x3x1 AA 325	0,317	244,5
LN60 1462 Vale de Estrela (PRE)-Guarda	1x3x1 LXHIOLE 400	0,094	244,5
LN60 1263 Central Hidroeléctrica Pinhel (PRE)-Pinhel	1x3x1 AA 160	6,219	65,7
LN60 1263 Central Hidroeléctrica Pinhel (PRE)-Pinhel	1x3x1 LXHIOV 630	0,022	65,7
LN60 1302 Mosteiro (PRE)-Sabugal	1x3x1 AA 160	6,296	99,2
LN60 1267 Seia-Gouveia	1x3x1 AA 325	12,462	158,0
LN60 1296 Vila Chã (REN)-Nelas	1x3x1 AA 400	15,670	419,3
LN60 1297 Vila Chã (REN)-Mangualde	1x3x1 AA 325	6,505	410,6
LN60 1297 Vila Chã (REN)-Mangualde	1x3x1 AA 400	14,386	410,6
LN60 1299 Vila Chã (REN)-Tondela	1x3x1 AA 160	16,391	301,3
LN60 1299 Vila Chã (REN)-Tondela	1x3x1 AA 325	15,728	301,3
LN60 1303 Seia-Belmonte	1x3x1 AA 325	35,217	247,7
LN60 1303 01 Seia-Belmonte/Manteigas	1x3x1 AA 160	3,130	64,9
LN60 1306 Vila Chã (REN)-Seia I	1x3x1 AA 325	3,633	407,3
LN60 1307 Vila Chã (REN)-Seia II	1x3x1 AA 325	3,660	357,0
LN60 1308 Ponte de Jugais-Seia	1x3x1 AA 160	5,739	191,1
LN60 1309 Vila Cova-Seia	1x3x1 AA 160	5,955	226,2
LN60 1310 Desterro-Seia	1x3x1 AA 105	3,622	129,2
LN60 1311 Sabugueiro-Seia	1x3x1 AA 160	5,140	206,9
LN60 1312 Seia-Loriga	1x3x1 AA 325	12,984	121,3
LN60 1313 Loriga-Tortosendo	1x3x1 AA 325	20,126	135,0
LN60 1313 01 Loriga-Tortosendo/Penteadora	1x3x1 AA 80	0,306	20,3
LN60 1313 02 Loriga-Tortosendo/Penteadora/Ribeira da Alforfa (PRE)	1x3x1 AA 160	0,022	49,7
LN60 1314 Seia-Oliveira do Hospital	2x3x1 AA 235	14,223	262,5
LN60 1258 PC Trancoso-Vila de Rua	1x3x1 AA 160	27,614	166,0
LN60 1258 PC Trancoso-Vila de Rua	1x3x1 AA 325	0,322	166,0
LN60 1258 PC Trancoso-Vila de Rua	1x3x1 LXHIOLE 400	0,041	166,0
LN60 1259 PC Trancoso-Trancoso	1x3x1 AA 160	2,429	58,0
LN60 1261 Trancoso (PRE)-PC Trancoso	1x3x1 AA 325	11,402	273,5
LN60 1262 PC Trancoso-Pinhel	1x3x1 AA 160	26,044	160,8
LN60 6237 01 PATAIAS	1x3x1 AA 160	2,152	---

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 6237 01 PATAIAS	1x3x1 LXHIOLE 185	0,179	---
LN60 6237 02 CASAL DA AREIA	1x3x1 AA 325	5,353	78,7
LN60 6242 TURQUEL-CELA	1x3x1 AA 235	10,891	157,6
LN60 6243 CELA-VALBOPAM	1x3x1 CU 95	2,609	64,3
LN60 6289 ALCOBAÇA-TURQUEL	1x3x1 AA 325	20,146	415,4
LN60 6289 ALCOBAÇA-TURQUEL	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,087	415,4
LN60 1378 Pontão-Pedrógão	1x3x1 AA 160	14,684	68,1
LN60 6218 PONTÃO-PC SICÓ	1x3x1 AA 160	16,586	180,9
LN60 6218 PONTÃO-PC SICÓ	1x3x1 AA 325	0,019	180,9
LN60 6218 PONTÃO-PC SICÓ	1x3x1 CU 70	0,030	180,9
LN60 6593 PONTÃO-ALVAIÁZERE	1x3x1 AA 325	7,769	165,3
LN60 6226 BATALHA (REN)-AZÓIA I	1x3x1 AA 160	0,027	514,0
LN60 6226 BATALHA (REN)-AZÓIA I	1x3x2 AA 325	0,063	514,0
LN60 6226 BATALHA (REN)-AZÓIA I	2x3x1 AA 325	0,232	514,0
LN60 6226 BATALHA (REN)-AZÓIA I	2x3x1 AA 400	6,300	514,0
LN60 6227 BATALHA (REN)-AZÓIA II	2x3x1 AA 325	6,440	691,7
LN60 6228 BATALHA (REN)-S. JORGE	2x3x1 AA 400	5,750	824,0
LN60 6228 BATALHA (REN)-S. JORGE	2x3x1 AA 485	0,339	824,0
LN60 6229 BATALHA (REN)-FÁTIMA	1x3x1 AA 325	9,969	243,3
LN60 6230 MARVILA (PRE)-FÁTIMA	1x3x1 AA 160	6,855	118,6
LN60 6233 01 BATALHA (REN)	2x3x1 AA 325	5,050	---
LN60 6589 BATALHA(REN)-CASAL DA LEBRE	1x3x2 AA 325	0,061	651,4
LN60 6589 BATALHA(REN)-CASAL DA LEBRE	2x3x1 AA 325	15,298	651,4
LN60 6592 BATALHA (REN)-ANDRINOS	1x3x2 AA 235	0,144	396,0
LN60 6592 BATALHA (REN)-ANDRINOS	1x3x2 AA 325	0,034	396,0
LN60 6592 BATALHA (REN)-ANDRINOS	2x3x1 AA 235	6,720	396,0
LN60 6592 BATALHA (REN)-ANDRINOS	2x3x1 AA 325	6,305	396,0
LN60 6592 BATALHA (REN)-ANDRINOS	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,569	396,0
LN60 6253 PÓ (PRE)-ATOUGUIA	1x3x1 AM 148	8,499	98,3
LN60 6244 RIO MAIOR (REN)-TURQUEL	1x3x1 AA 325	17,011	439,0
LN60 6245 RIO MAIOR (REN)-RIO MAIOR	1x3x1 AA 325	0,605	321,3
LN60 6245 RIO MAIOR (REN)-RIO MAIOR	2x3x1 AA 235	7,625	321,3
LN60 6246 RIO MAIOR (REN)-CALDAS DA RAINHA	1x3x1 AA 325	7,499	244,7
LN60 6246 RIO MAIOR (REN)-CALDAS DA RAINHA	1x3x2 AA 235	0,032	244,7
LN60 6247 RIO MAIOR (REN)-SANCHEIRA II	2x3x1 AA 325	7,282	376,0
LN60 6588 RIO MAIOR (REN) - SANCHEIRA I	1x3x2 AA 325	0,093	402,7
LN60 6588 RIO MAIOR (REN) - SANCHEIRA I	2x3x1 AA 325	8,356	402,7
LN60 1377 Ortiga (PRE)-Pontão	1x3x1 AA 160	11,301	302,3
LN60 1377 Ortiga (PRE)-Pontão	1x3x1 AA 325	9,364	302,3
LN60 6225 AZÓIA-MARINHA GRANDE	1x3x1 AA 400	10,167	559,4
LN60 6235 PS MACEIRA-LIZ II	1x3x1 AA 160	0,565	165,0
LN60 6235 PS MACEIRA-LIZ II	1x3x1 LXHIOLE 185	0,236	165,0
LN60 6235 PS MACEIRA-LIZ II	1x3x1 LXHIOLE 400	0,021	165,0
LN60 6236 PS MACEIRA-LIZ I	1x3x1 AA 160	0,582	0,0
LN60 6236 PS MACEIRA-LIZ I	1x3x1 LXHIOLE 185	0,202	0,0
LN60 6236 PS MACEIRA-LIZ I	1x3x1 LXHIOLE 400	0,026	0,0
LN60 6237 PS MACEIRA-PATAIAS	1x3x1 AA 105	8,246	99,0
LN60 6237 PS MACEIRA-PATAIAS	1x3x1 AA 160	0,456	99,0
LN60 6237 PS MACEIRA-PATAIAS	1x3x1 AA 325	0,004	99,0
LN60 6237 PS MACEIRA-PATAIAS	1x3x1 LXHIOLE 185	0,195	99,0
LN60 6237 PS MACEIRA-PATAIAS	1x3x1 LXHIOLE 400	0,025	99,0
LN60 6238 PS MACEIRA-SECIL	1x3x1 AA 160	0,545	12,0
LN60 6238 PS MACEIRA-SECIL	1x3x1 LXHIOLE 400	0,034	12,0
LN60 6268 AZÓIA-PARCEIROS	1x3x2 AA 325	0,058	347,7
LN60 6268 AZÓIA-PARCEIROS	2x3x1 AA 325	4,767	347,7
LN60 6268 AZÓIA-PARCEIROS	2x3x1 LXHIOLE 1000	1,175	347,7
LN60 6288 PARCEIROS-ORTIGOSA	1x3x1 AA 325	11,538	223,5
LN60 6288 PARCEIROS-ORTIGOSA	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,651	223,5
LN60 6590 01 ORTIGOSA	1x3x1 AA 325	8,356	358,0
LN60 6591 Ranha-Andrinos/PINHEIROS	1x3x1 AA 3x325	1,723	---
LN60 6232 CASAL DA LEBRE-MARINHA GRANDE	1x3x1 AA 400	6,439	568,9
LN60 6234 MARINHA GRANDE-SANTOS BAROSA	1x3x1 AA 160	1,402	158,3
LN60 6260 MARINHA GRANDE-GALLO VIDRO	1x3x1 LXHIOLE 185	1,457	67,4
LN60 6267 MARINHA GRANDE-BARBOSA & ALMEIDA	1x3x1 LXHIOLE 185	1,603	99,6
LN60 6240 Sra DA VICTÓRIA (PRE)-CASAL DA AREIA	1x3x1 AA 117	8,395	108,9
LN60 6248 SANCHEIRA-CALDAS DA RAINHA	1x3x1 AA 235	7,032	129,2
LN60 6249 SANCHEIRA-ATOUGUIA	1x3x1 AA 235	10,957	3,9
LN60 6265 SANCHEIRA-SANTO ONOFRE	1x3x1 AA 325	12,235	300,5
LN60 6252 SERRA D'EI-REI (PRE)-ATOUGUIA	1x3x1 AM 148	5,070	207,9
LN60 6586 ATOUGUIA-SANCHEIRA	1x3x1 AA 325	18,080	347,4
LN60 6586 ATOUGUIA-SANCHEIRA	1x3x1 AM 288	4,463	347,4
LN60 6586 ATOUGUIA-SANCHEIRA	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,060	347,4
LN60 6587 ATOUGUIA-SANTO ONOFRE	1x3x1 AA 325	20,539	249,5

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 6587 ATOUGUIA-SANTO ONOFRE	1x3x1 AM 288	4,467	249,5
LN60 6215 LOURIÇAL-POMBAL	1x3x2 AA 325	0,288	804,0
LN60 6215 LOURIÇAL-POMBAL	2x3x1 AA 400	18,066	804,0
LN60 6216 POMBAL-RANHA	2x3x1 AA 325	8,010	660,0
LN60 6219 PC SICÓ-POMBAL	1x3x1 AA 160	6,227	265,5
LN60 6219 PC SICÓ-POMBAL	1x3x1 LXCV 630	0,005	265,5
LN60 6220 POMBAL-C.P. LITEM	1x3x1 AA 260	9,760	512,0
LN60 6221 POMBAL (REN)-POMBAL	1x3x2 AA 160	0,040	558,1
LN60 6590 RANHA-PINHEIROS	2x3x1 AA 325	14,467	566,0
LN60 6591 PINHEIROS-ANDRINOS	1x3x1 AA 325	0,762	260,8
LN60 6591 PINHEIROS-ANDRINOS	2x3x1 AA 325	2,873	260,8
LN60 6591 PINHEIROS-ANDRINOS	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,067	260,8
LN60 6231 S.JORGE-CASAL LEBRE	1x3x1 AA 325	12,334	270,0
LN60 6231 S.JORGE-CASAL LEBRE	1x3x1 AA 400	3,081	270,0
LN60 6233 S. JORGE-PS MACEIRA	1x3x1 AA 325	9,130	412,0
LN60 6233 S. JORGE-PS MACEIRA	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,040	412,0
LN60 6239 S. JORGE-CASAL DA AREIA	1x3x1 AA 325	13,284	178,0
LN60 6241 SÃO JORGE-ALCOBAÇA	1x3x1 AA 325	16,765	458,2
LN60 6241 SÃO JORGE-ALCOBAÇA	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,082	458,2
LN60 6010 VALE DO TEJO-ESPADANAL	1x3x1 AA 160	0,621	358,6
LN60 6010 VALE DO TEJO-ESPADANAL	1x3x1 AA 175	6,052	358,6
LN60 6010 VALE DO TEJO-ESPADANAL	1x3x1 AA 325	5,928	358,6
LN60 6025 VALE DO TEJO-CRUZ DO CAMPO	1x3x1 AA 325	18,312	155,2
LN60 6031 VALE DO TEJO-MERCEANA	1x3x1 AA 325	16,485	225,3
LN60 6031 VALE DO TEJO-MERCEANA	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,110	225,3
LN60 6080 CARREGADO-VALE DO TEJO	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,192	571,9
LN60 6081 CARREGADO-VALE DO TEJO	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,378	634,7
LN60 6094 CARREGADO-VALE DO TEJO	2x3x1 AXBK 1300	0,375	636,6
LN60 6155 VALE DO TEJO-LINDE-SOGAS	1x3x1 AA 160	6,313	151,4
LN60 6155 VALE DO TEJO-LINDE-SOGAS	1x3x1 AA 325	1,765	151,4
LN60 6155 01 CHEGANÇAS	1x3x1 AA 160	0,385	---
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO	1x3x1 AA 175	0,002	312,0
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO	1x3x1 AA 325	0,003	312,0
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO	1x3x1 AA 380	1,870	312,0
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO	1x3x1 LXHIOLE 400	0,005	312,0
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO	1x3x2 AA 325	0,007	312,0
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO	2x3x1 AA 325	3,398	312,0
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO	2x3x1 LXHIOLE 1000	1,427	312,0
LN60 6283 MERCEANA-MATACÃES	1x3x1 AA 325	10,661	288,0
LN60 6128 ESPADANAL-CRUZ DO CAMPO	1x3x1 AA 160	0,248	227,3
LN60 6128 ESPADANAL-CRUZ DO CAMPO	1x3x1 AA 325	11,735	227,3
LN60 6167 CADAVAL-SANCHEIRA	1x3x1 AA 175	8,919	240,2
LN60 6250 CADAVAL-RIO MAIOR	1x3x1 AA 325	12,282	205,3
LIGAÇÕES DA REN AO PS	1x3x1 AA 325	0,103	897,3
LIGAÇÕES DA REN AO PS	1x3x1 AA 595	0,066	897,3
LN60 6001 PS TRAJOUCE-SÃO MARCOS I	1x3x1 AA 160	3,394	85,9
LN60 6001 PS TRAJOUCE-SÃO MARCOS I	1x3x1 LXHIOLE 400	0,057	85,9
LN60 6005 PS TRAJOUCE-SÃO MARCOS II	1x3x1 AA 160	2,899	94,4
LN60 6005 PS TRAJOUCE-SÃO MARCOS II	1x3x1 LXHIOLE 400	0,086	94,4
LN60 6016 TRAJOUCE-ALCOITÃO	1x3x1 AA 325	6,259	316,7
LN60 6016 TRAJOUCE-ALCOITÃO	2x3x1 AA 325	1,995	316,7
LN60 6029 ALCOITÃO-BIRRE I	1x3x1 AM 148	4,972	200,0
LN60 6037 ALCOITÃO-BIRRE II	1x3x1 AA 160	0,763	200,0
LN60 6037 ALCOITÃO-BIRRE II	1x3x1 AM 148	4,427	200,0
LN60 6043 TRAJOUCE-ALCOITÃO	1x3x1 AA 325	8,672	560,0
LN60 6076 ALCOITÃO-ESTORIL	1x3x1 LXHIOLE 185	3,838	178,0
LN60 6079 ALCOITÃO-ESTORIL	1x3x1 LXHIOLE 185	3,868	183,5
LN60 6105 TRAJOUCE-PAREDE	1x3x1 AA 160	4,706	334,6
LN60 6105 TRAJOUCE-PAREDE	1x3x1 AA 325	1,703	334,6
LN60 6105 TRAJOUCE-PAREDE	1x3x1 AM 148	0,581	334,6
LN60 6105 TRAJOUCE-PAREDE	1x3x1 LXHIOLE 185	2,113	334,6
LN60 6105 01 ABÓBODA	1x3x1 LXHIOLE 400	0,085	---
LN60 6105 01 ABÓBODA	2x3x1 AA 325	0,284	---
LN60 6106 TRAJOUCE-PAREDE	1x3x1 AA 160	4,731	320,0
LN60 6106 TRAJOUCE-PAREDE	1x3x1 AA 325	1,750	320,0
LN60 6106 TRAJOUCE-PAREDE	1x3x1 AM 148	0,577	320,0
LN60 6106 TRAJOUCE-PAREDE	1x3x1 LXHIOLE 185	2,090	320,0
LN60 6106 01 ABÓBODA	1x3x1 LXHIOLE 400	0,044	---
LN60 6106 01 ABÓBODA	2x3x1 AA 325	0,277	---
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	1x3x1 AA 160	7,314	343,2
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	1x3x1 LXHIOLE 400	0,749	343,2
LN60 6112 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	1x3x1 AA 160	6,651	255,0
LN60 6112 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	1x3x1 AM 148	0,306	255,0

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 6112 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	1x3x1 LXHIOLE 400	0,375	255,0
LN60 6123 TRAJOUCE-ALCOITÃO	1x3x1 AA 325	7,148	376,0
LN60 6124 PS TRAJOUCE - PS ZAMBUJAL	1x3x1 AA 325	14,301	3,3
LN60 6124 PS TRAJOUCE - PS ZAMBUJAL	1x3x1 LXHIOLE 400	0,114	3,3
LN60 6194 ALCOITÃO-CASCAIS	1x3x1 LXHIOLE 400	4,197	---
LN60 6345 PS TRAJOUCE - BARCARENA	1x3x1 AA 325	7,776	94,7
LN60 6345 PS TRAJOUCE - BARCARENA	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,039	94,7
LN60 6033 CARRICHE-LUZ	1x3x1 AA 125	2,882	256,5
LN60 6033 CARRICHE-LUZ	1x3x1 LXHIOLE 400	5,713	256,5
LN60 6034 CARRICHE-COLOMBO	1x3x1 AA 125	2,881	172,4
LN60 6034 CARRICHE-COLOMBO	1x3x1 LXHIOLE 400	4,400	172,4
LN60 6034 CARRICHE-COLOMBO	2x3x1 LXHIOLE 400	0,006	172,4
LN60 6047 PALHAVÃ-ARCO CARVALHÃO	1x3x1 LXHIOLE 400	0,127	---
LN60 6048 PALHAVÃ-ARCO CARVALHÃO	1x3x1 LXHIOLE 400	2,551	143,2
LN60 6055 ZAMBUJAL-SÃO CIRO	1x3x1 LXHIOLE 185	6,251	153,8
LN60 6056 ZAMBUJAL-BOAVISTA	1x3x1 LXHIOLE 400	7,028	174,8
LN60 6057 ZAMBUJAL-BOAVISTA	1x3x1 LXHIOLE 400	7,022	188,6
LN60 6058 ZAMBUJAL-CENTRAL TEJO	1x3x1 AXKJ 400	2,443	307,0
LN60 6058 ZAMBUJAL-CENTRAL TEJO	1x3x1 LXHIOLE 400	2,084	307,0
LN60 6059 ZAMBUJAL-CENTRAL TEJO	1x3x1 AXKJ 400	2,446	304,1
LN60 6059 ZAMBUJAL-CENTRAL TEJO	1x3x1 LXHIOLE 400	2,076	304,1
LN60 6068 PALHAVÃ-PARQUE I	1x3x1 LXHIOLE 400	2,265	330,2
LN60 6069 PALHVÃ-PARQUE II	1x3x1 LXHIOLE 400	0,133	---
LN60 6070 ZAMBUJAL-MIRAFLORES I	1x3x1 LXHIOLE 400	3,167	309,4
LN60 6071 ZAMBUJAL-MIRAFLORES II	1x3x1 LXHIOLE 400	3,188	301,0
LN60 6077 CARRICHE-ARROJA	1x3x1 AA 325	2,815	304,0
LN60 6077 CARRICHE-ARROJA	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,978	304,0
LN60 6088 CARRICHE-VALE ESCURO	1x3x1 LXHIOLE 400	9,316	139,3
LN60 6090 PALHVÃ-AMOREIRAS I	1x3x1 LXHIOLE 185	3,113	168,1
LN60 6091 PALHVÃ-AMOREIRAS II	1x3x1 LXHIOLE 185	3,113	172,1
LN60 6092 PALHVÃ-SANTA MARTA	1x3x1 AA 185	4,726	301,4
LN60 6093 PALHVÃ-SANTA MARTA	1x3x1 AA 185	4,721	175,5
LN60 6096 CARRICHE-NORTE	1x3x1 LXHIOLE 400	4,738	313,5
LN60 6097 CARRICHE-TELHEIRAS	1x3x1 LXHIOLE 400	1,634	229,6
LN60 6100 PALHVÃ-NORTE	1x3x1 LXHIOLE 400	1,747	351,1
LN60 6107 CARRICHE-ENTRECAMPOS	1x3x1 LXHIOLE 400	4,934	272,6
LN60 6109 PALHVÃ-METRO I	1x3x1 LXHIOLE 400	0,530	148,2
LN60 6110 PALHVÃ-METRO II	1x3x1 LXHIOLE 400	0,532	103,9
LN60 6129 PS MOSCAVIDE-GAGO COUTINHO	1x3x1 AXKJ 400	6,357	230,0
LN60 6139 ZAMBUJAL-SÃO CIRO	1x3x1 LXHIOLE 185	6,253	---
LN60 6149 CARRICHE-METRO	1x3x1 LXHIOLE 400	2,961	97,2
LN60 6150 CARRICHE-METRO	1x3x1 LXHIOLE 400	2,964	101,8
LN60 6154 SETE RIOS (REN)-PALHVÃ I	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,010	830,5
LN60 6158 CARRICHE-SENHOR ROUBADO	1x3x1 LXHIOLE 400	0,824	209,6
LN60 6162 PS ZAMBUJAL-SE ZAMBUJAL I	1x3x1 LXHIOLE 400	0,022	218,6
LN60 6169 PALHVÃ-TELHEIRAS	1x3x1 AXKJ 400	4,991	230,7
LN60 6169 PALHVÃ-TELHEIRAS	1x3x1 LXHIOLE 400	0,136	230,7
LN60 6170 SETE RIOS (REN)-PALHVÃ II	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,016	825,5
LN60 6180 SETE RIOS (REN)-PALHVÃ III	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,023	838,9
LN60 6184 PS PALHVÃ-SE PALHVÃ	1x3x1 LXHIOLE 400	0,622	---
LN60 6185 PALHVÃ-PRAÇA DA FIGUEIRA I	1x3x1 LXHIOLE 400	4,737	179,7
LN60 6185 PALHVÃ-PRAÇA DA FIGUEIRA I	1x3x1 LXHIOLE 630	0,587	179,7
LN60 6186 PALHVÃ-PRAÇA DA FIGUEIRA II	1x3x1 LXHIOLE 400	4,736	200,3
LN60 6186 PALHVÃ-PRAÇA DA FIGUEIRA II	1x3x1 LXHIOLE 630	0,589	200,3
LN60 6187 CARRICHE-SANTA MARTA	1x3x1 LXHIOLE 400	0,001	---
LN60 6193 PALHVÃ-LUZ	1x3x1 LXHIOLE 400	2,436	265,6
LN60 6195 PALHVÃ-COLOMBO	1x3x1 LXHIOLE 400	3,346	186,5
LN60 6199 ZAMBUJAL(REN)-ZAMBUJAL I	1x3x2 XHIOLE 1000	0,006	1 546,8
LN60 6199 ZAMBUJAL(REN)-ZAMBUJAL I	2x3x1 XHIOLE 1000	0,054	1 546,8
LN60 6200 ZAMBUJAL(REN)-ZAMBUJAL 2	1x3x2 XHIOLE 1000	0,003	1 457,7
LN60 6200 ZAMBUJAL(REN)-ZAMBUJAL 2	2x3x1 XHIOLE 1000	0,054	1 457,7
LN60 6202 ZAMBUJAL-VENDA NOVA II	1x3x1 LXHIOLE 400	6,978	104,1
LN60 6270 CARRICHE-ALTO DO LUMIAR	1x3x1 LXHIOLE 400	2,583	79,5
LN60 6274 MOSCAVIDE-MARVILA I	1x3x1 AXKJ 400	3,824	182,0
LN60 6274 MOSCAVIDE-MARVILA I	1x3x1 LXHIOLE 400	1,968	182,0
LN60 6290 PS ZAMBUJAL-SE ZAMBUJAL II	1x3x1 LXHIOLE 400	0,036	250,0
LN60 6293 PS ALTO SÃO JOÃO-PENA	1x3x1 LXHIOLE 400	1,337	---
LN60 6296 PS ALTO SÃO JOÃO-SANTA MARTA	1x3x1 LXHIOLE 400	3,328	315,0
LN60 6297 PS ALTO SÃO JOÃO-ARCO CARVALHÃO	1x3x1 LXHIOLE 400	8,686	147,0
LN60 6300 PS CARRICHE-PARQUE	1x3x1 LXHIOLE 400	8,494	346,3
LN60 6344 PS ZAMBUJAL - BARCARENA	1x3x1 AA 325	6,522	93,5
LN60 6344 PS ZAMBUJAL - BARCARENA	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,025	93,5
LN60 6344 PS ZAMBUJAL - BARCARENA	1x3x1 LXHIOLE 400	0,108	93,5

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 6390 ALTO SÃO JOÃO (REN) - PS ALTO SÃO JOÃO I	1x3x1 XHIOLE 1000	0,169	462,5
LN60 6391 ALTO SÃO JOÃO (REN) - PS ALTO SÃO JOÃO II	1x3x1 XHIOLE 1000	0,221	450,0
LN60 6395 PS CARRICHE-ALAMEDA	1x3x1 LXHIOLE 400	6,691	282,4
LN60 6396 PS PALHAVÃ-ENTRECAMPOS	1x3x1 LXHIOLE 400	2,981	273,5
LN60 6399 PS ALTO SÃO JOÃO-MARVILA	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,150	187,5
LN60 6399 PS ALTO SÃO JOÃO-MARVILA	1x3x1 LXHIOLE 400	4,909	187,5
LN60 6436 PS ALTO SÃO JOÃO-VALE ESCURO	1x3x1 LXHIOLE 400	0,834	196,5
LN60 0601 TP1 SE Fanhões(REN)-PS Fanhões	1x3x2 AM 288	0,036	---
LN60 0604 TP2 SE Fanhões(REN)-PS Fanhões	1x3x2 AM 288	0,064	---
LN60 0607 TP3 SE Fanhões(REN)-PS Fanhões	1x3x2 AM 288	0,065	---
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	1x3x1 AA 160	1,638	120,0
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	1x3x1 AA 175	6,011	120,0
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	1x3x1 LXHIOLE 1000	2,613	120,0
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	1x3x1 LXHIOLE 400	0,030	120,0
LN60 6000 01 CAMARATE I	1x3x1 AA 325	1,361	---
LN60 6000 01 CAMARATE I	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,015	---
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIÁ	1x3x1 AA 160	0,372	176,0
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIÁ	1x3x1 AA 175	3,908	176,0
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIÁ	1x3x1 AA 325	0,725	176,0
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIÁ	1x3x1 LXHIOLE 1000	2,582	176,0
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIÁ	1x3x1 LXHIOLE 400	0,028	176,0
LN60 6002 01 CAMARATE II	1x3x1 AA 325	1,430	---
LN60 6009 LOURES-FANHÕES	1x3x1 AA 325	9,053	381,3
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	1x3x1 AA 160	2,284	215,8
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	1x3x1 AA 175	3,070	215,8
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	1x3x1 AA 325	7,409	215,8
LN60 6044 FANHÕES-CABEDA	1x3x1 AA 325	14,375	95,9
LN60 6045 FANHÕES-MAFRA	1x3x1 AA 325	15,092	260,0
LN60 6121 FANHÕES-PÓVOA	1x3x1 AA 325	8,005	354,9
LN60 6122 FANHÕES-PÓVOA	1x3x1 AA 325	7,932	399,7
LN60 6131 PS MOSCAVIDE-EXPO SUL	1x3x1 LXHIOLE 400	4,430	164,0
LN60 6132 PS MOSCAVIDE-EXPO SUL	1x3x1 LXHIOLE 400	4,436	172,0
LN60 6133 PS MOSCAVIDE-EXPO NORTE	1x3x1 LXHIOLE 400	0,925	138,0
LN60 6134 PS MOSCAVIDE-EXPO NORTE	1x3x1 LXHIOLE 400	0,931	194,0
LN60 6135 PS MOSCAVIDE-METRO	1x3x1 LXHIOLE 185	2,521	116,0
LN60 6138 QUINTA DA CALDEIRA-LOURES	1x3x1 AA 325	4,779	192,0
LN60 6141 PS MOSCAVIDE-SACAVÉM	1x3x2 LXHIOLE 1000	0,234	794,3
LN60 6142 PS MOSCAVIDE-SACAVÉM	1x3x2 LXHIOLE 1000	0,233	722,5
LN60 6143 PS MOSCAVIDE-SACAVÉM	1x3x2 LXHIOLE 1000	0,234	717,8
LN60 6145 FANHÕES-MERCADO	1x3x1 AA 325	5,309	260,0
LN60 6146 PS MOSCAVIDE-SE MOSCAVIDE	1x3x1 LXHIOLE 400	0,018	0,0
LN60 6147 PS MOSCAVIDE-SE MOSCAVIDE	1x3x1 LXHIOLE 400	0,017	182,0
LN60 6148 ANAIÁ-PÓVOA	1x3x1 AA 160	0,470	120,0
LN60 6148 ANAIÁ-PÓVOA	1x3x1 AA 175	2,176	120,0
LN60 6152 FANHÕES-VALORSUL	1x3x1 AA 325	11,232	425,7
LN60 6152 FANHÕES-VALORSUL	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,247	425,7
LN60 6153 FANHÕES-VALORSUL	1x3x1 AA 325	10,397	433,0
LN60 6153 FANHÕES-VALORSUL	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,239	433,0
LN60 6157 PS MOSCAVIDE-EPAL	1x3x1 LXHIOLE 185	3,083	---
LN60 6165 FANHÕES-VENDA DO PINHEIRO	1x3x1 AA 325	14,842	187,2
LN60 6165 FANHÕES-VENDA DO PINHEIRO	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,222	187,2
LN60 6171 PS FANHÕES-SE FANHÕES	1x3x2 AA 325	0,068	282,3
LN60 6176 PS MOSCAVIDE - AEROPORTO I	1x3x1 LXHIOLE 400	3,666	300,0
LN60 6177 PS MOSCAVIDE-AEROPORTO II	1x3x1 LXHIOLE 400	3,666	318,0
LN60 6203 PS MOSCAVIDE-VALE ESCURO	1x3x1 LXHIOLE 400	0,432	0,0
LN60 6204 PS MOSCAVIDE-SE MOSCAVIDE	1x3x1 LXHIOLE 400	0,095	246,0
LN60 6275 MARVILA-EXPO SUL	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,167	---
LN60 6275 MARVILA-EXPO SUL	1x3x1 LXHIOLE 400	1,484	---
LN60 6251 LOURINHÃ-ATOUGUIA	1x3x1 AA 325	2,223	95,7
LN60 6251 LOURINHÃ-ATOUGUIA	1x3x1 AM 148	7,528	95,7
LN60 6036 01 GODIGANA	1x3x1 ALACO326	7,571	---
LN60 6036 01 GODIGANA	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,043	---
LN60 6137 MAFRA-TELHEIRO	1x3x1 AA 325	11,239	100,0
LN60 6159 TELHEIRO-PC VALE DE GALEGOS	1x3x1 AA 160	9,279	252,6
LN60 6159 TELHEIRO-PC VALE DE GALEGOS	1x3x1 LXHIOLE 400	0,050	252,6
LN60 6166 VENDA DO PINHEIRO-GRADIL	1x3x1 AA 325	18,242	156,0
LN60 6388 GRADIL-MAFRA	1x3x1 AA 325	2,654	156,3
LN60 6140 LEIÃO-TRAJOUCE	1x3x1 AA 325	4,961	373,4
LN60 6007 CAPA ROTA-MEM MARTINS	1x3x1 AA 325	6,673	360,0
LN60 6007 01 RANHOLAS	1x3x1 AA 325	0,024	---
LN60 6012 SABUGO-PERO PINHEIRO	1x3x1 AA 125	3,027	---
LN60 6016 01 CAPA ROTA	1x3x1 AA 325	1,023	216,0
LN60 6026 MEM MARTINS-SABUGO	1x3x1 AA 325	5,375	274,9

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 6027 SABUGO-PERO PINHEIRO	1x3x1 AA 125	3,609	213,0
LN60 6036 SABUGO-MAFRA	1x3x1 AA 125	8,420	150,0
LN60 6036 SABUGO-MAFRA	1x3x1 AA 160	0,023	150,0
LN60 6046 SABUGO-JANAS	1x3x1 AA 160	11,085	207,0
LN60 6113 TRAJOUCE-CAPA ROTA	1x3x1 AA 325	4,660	348,0
LN60 6156 RIO DE MOURO-TRAJOUCE	1x3x1 AA 325	4,593	156,2
LN60 6163 SABUGO-JANAS	1x3x1 AA 160	11,083	174,0
LN60 6188 SABUGO-P.E. SARDINHA	1x3x1 AA 160	7,168	246,0
LN60 6189 CACÉM-LEIÃO	1x3x1 AA 325	3,179	209,4
LN60 6189 CACÉM-LEIÃO	1x3x1 LXHIOLE 1000	1,309	209,4
LN60 6178 CABEDA - CARVOEIRA (REN)	1x3x1 AA 325	8,569	628,6
LN60 6101 MATACÃES-TORRES VEDRAS SUL	1x3x1 AA 325	5,780	332,0
LN60 6120 MATACÃES- PC À DOS CUNHADOS	1x3x1 AA 160	6,642	199,0
LN60 6120 MATACÃES- PC À DOS CUNHADOS	1x3x1 AA 325	2,105	199,0
LN60 6164 CASALINHOS DE ALFAIATA-BOMBARDEIRA	1x3x1 AA 160	8,314	81,0
LN60 6164 CASALINHOS DE ALFAIATA-BOMBARDEIRA	1x3x1 LXHIOLE 400	0,605	81,0
LN60 6175 MATACÃES-JOGUINHO 2 / ALTO DA FOLGOROSA	1x3x1 AA 160	0,081	348,0
LN60 6175 MATACÃES-JOGUINHO 2 / ALTO DA FOLGOROSA	1x3x1 AA 325	3,822	348,0
LN60 6179 TORRES VEDRAS SUL-CASALINHOS DE ALFAIATA	1x3x1 AA 325	7,611	197,1
LN60 6191 CARVOEIRA (REN)-MATACÃES	2x3x1 AA 325	2,791	548,0
LN60 6192 CARVOEIRA-TORRES VEDRAS SUL	1x3x2 AA 325	0,075	510,7
LN60 6192 CARVOEIRA-TORRES VEDRAS SUL	2x3x1 AA 325	6,553	510,7
LN60 6197 PC VALE GALEGOS-TORRES VEDRAS SUL	1x3x1 AA 325	5,212	260,4
LN60 6197 PC VALE GALEGOS-TORRES VEDRAS SUL	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,036	260,4
LN60 6197 PC VALE GALEGOS-TORRES VEDRAS SUL	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,005	260,4
LN60 6198 PC VALE GALEGOS-CASAINHOS DE ALFAIATA	1x3x1 AA 160	7,858	---
LN60 6198 PC VALE GALEGOS-CASAINHOS DE ALFAIATA	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,043	---
LN60 6280 PC À DOS CUNHADOS-LOURINHÃ	1x3x1 AA 160	12,037	151,0
LN60 6280 PC À DOS CUNHADOS-LOURINHÃ	1x3x1 AA 325	2,106	151,0
LIGACOES PS-CLIENTE	1x3x1 AA 160	0,005	84,6
LN60 6018 PÓVOA-CIMPOR	1x3x1 AA 325	9,627	---
LN60 6021 VALE DO TEJO-SOBRALINHO	1x3x1 AA 325	12,242	259,0
LN60 6022 SOBRALINHO-VALE DO TEJO	1x3x1 AA 325	12,235	249,8
LN60 6023 SOBRALINHO-CIMPOR	1x3x1 AA 325	0,673	257,5
LN60 6035 PS SOBRALINHO-AREIAS	1x3x1 AA 160	1,940	240,0
LN60 6035 PS SOBRALINHO-AREIAS	1x3x1 AA 175	0,004	240,0
LN60 6035 PS SOBRALINHO-AREIAS	1x3x1 AA 325	7,928	240,0
LN60 6035 PS SOBRALINHO-AREIAS	1x3x1 LXHIOLE 1000	1,141	240,0
LN60 6035 PS SOBRALINHO-AREIAS	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,332	240,0
LN60 6035 01 PS SOBRALINHO-AREIAS/EPAL	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,411	---
LN60 6038 01 PÓVOA	1x3x1 AA 175	3,449	---
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	1x3x1 AA 160	1,480	200,7
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	1x3x1 AA 175	7,105	200,7
LN60 6074 SOBRALINHO-ALHANDRA	1x3x1 AA 175	0,658	182,9
LN60 6075 SOBRALINHO-ALHANDRA	1x3x1 AA 175	0,661	161,8
LN60 6086 SOBRALINHO-CIMPOR	1x3x1 LXHIOLE 400	0,516	---
LN60 6087 SOBRALINHO-CIMPOR	1x3x1 LXHIOLE 400	0,516	---
LN60 6104 SOBRALINHO-ALHANDRA	1x3x1 AA 175	0,649	302,4
LN60 6116 VALE DO TEJO-C. P. VILA FRANCA I	1x3x1 AA 160	4,748	381,1
LN60 6117 VALE DO TEJO-C. P. VILA FRANCA II	1x3x1 AA 160	4,675	482,8
LN60 6206 AREIAS-EPAL (CLIENTE)	1x3x1 AA 175	0,002	93,0
LN60 6206 AREIAS-EPAL (CLIENTE)	1x3x1 LXHIOLE 400	1,226	93,0
LN60 6573 PÓVOA-SOLVAY	1x3x1 LXHIOLE 630	1,377	218,0
LN60 6006 ALTO MIRA (REN)-RIO DE MOURO	1x3x1 AA 325	8,928	261,1
LN60 6006 ALTO MIRA (REN)-RIO DE MOURO	1x3x1 LXHIOLE 1000	2,659	261,1
LN60 6008 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO I	1x3x1 AA 325	8,576	409,5
LN60 6008 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO I	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,581	409,5
LN60 6014 CARRICHE-CASAL S. BRÁS II	1x3x1 AA 325	6,959	---
LN60 6015 ALTO MIRA (REN)-CASAL S. BRÁS II	1x3x1 AA 325	6,009	---
LN60 6015 ALTO MIRA (REN)-CASAL S. BRÁS II	1x3x1 LXHIOLE 1000	2,673	---
LN60 6015 ALTO MIRA (REN)-CASALS. BRÁS II	1x3x2 LXHIOLE 1000	0,003	---
LN60 6032 ALTO MIRA (REN)-CACÉM	1x3x1 AA 325	4,779	440,7
LN60 6032 ALTO MIRA (REN)-CACÉM	1x3x1 LXHIOLE 1000	1,185	440,7
LN60 6040 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO II	1x3x1 AA 325	8,641	427,2
LN60 6040 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO II	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,610	427,2
LN60 6053 ALTO MIRA-ZAMBUJAL II	1x3x1 CU 240	4,876	---
LN60 6053 ALTO MIRA-ZAMBUJAL II	1x3x1 LXHIOLE 400	1,270	---
LN60 6054 ALTO MIRA-ZAMBUJAL III	1x3x1 CU 240	4,849	---
LN60 6054 ALTO MIRA-ZAMBUJAL III	1x3x1 LXHIOLE 400	1,245	---
LN60 6084 ALTO MIRA-QUELUZ I	1x3x1 LXHIOLE 400	3,886	116,9
LN60 6085 ALTO MIRA-QUELUZ II	1x3x1 LXHIOLE 400	2,660	143,5
LN60 6085 ALTO MIRA-QUELUZ II	1x3x2 LXHIOLE 400	1,457	143,5
LN60 6099 ALTO MIRA (TCC)	1x3x1 LXHIOLE 400	0,003	---

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 6099 ALTO MIRA (TCC)	1x3x2 LXHIOLE 400	1,284	---
LN60 6102 ALTO MIRA-REBOLEIRA I	1x3x1 LXHIOLE 185	2,779	152,4
LN60 6102 ALTO MIRA-REBOLEIRA I	1x3x2 LXHIOLE 400	1,120	152,4
LN60 6103 ALTO MIRA-REBOLEIRA II	1x3x1 LXHIOLE 185	2,786	127,5
LN60 6103 ALTO MIRA-REBOLEIRA II	1x3x1 LXHIOLE 400	1,221	127,5
LN60 6118 ALTO DE MIRA-C.P. AMADORA I	1x2x1 LXHIOLE 1000	3,208	---
LN60 6119 ALTO DE MIRA-C.P. AMADORA II	1x2x1 LXHIOLE 1000	3,206	---
LN60 6160 ALTO DE MIRA-CASAL S. BRÁS I	1x3x1 LXHIOLE 1000	2,357	---
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	1x3x1 AA 325	0,871	525,4
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	1x3x2 AA 325	0,019	525,4
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	1x3x2 LXHIOLE 1000	0,003	525,4
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	2x3x1 AA 325	8,721	525,4
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	2x3x1 LXHIOLE 1000	4,078	525,4
LN60 6173 ALTO MIRA(REN)-VENTEIRA	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,813	---
LN60 6173 ALTO MIRA(REN)-VENTEIRA	1x3x1 LXHIOLE 400	5,729	---
LN60 6190 ALTO MIRA (REN)-COLOMBO	1x3x1 LXHIOLE 400	1,351	---
LN60 6201 ALTO MIRA-VENDA NOVA I	1x3x1 LXHIOLE 400	6,584	164,4
LN60 6201 ALTO MIRA-VENDA NOVA I	1x3x2 LXHIOLE 400	0,003	164,4
LN60 6282 VENDA NOVA-BARBOSA E ALMEIDA	1x3x1 LXHIOLE 400	0,892	85,9
LN60 6049 FANHÕES-CANEÇAS	1x3x1 AA 325	13,339	241,5
LN60 6049 FANHÕES-CANEÇAS	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,541	241,5
LN60 6078 CARRICHE-QUINTA DA CALDEIRA	1x3x1 AA 325	7,963	344,0
LN60 6078 CARRICHE-QUINTA DA CALDEIRA	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,971	344,0
LN60 6078 02 VARIANTE INTERLIGAÇÃO LA6078-LA6138	1x3x1 AA 325	1,496	---
LN60 6279 CANEÇAS-ARROJA	1x3x1 AA 325	2,450	180,0
LN60 6279 CANEÇAS-ARROJA	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,521	180,0
LN60 6514 MARANHÃO-ALCÁÇOVA	1x3x1 AA 160	76,521	190,5
LN60 6539 ALCÁÇOVA-ARRONCHES	1x3x1 AA 325	28,344	503,0
LN60 6558 ALCÁÇOVA-SANTA MARINA (SEVILHANA) I	1x3x1 AA 325	14,007	---
LN60 6559 ALCÁÇOVA-SANTA MARINA (SEVILHANA) II	1x3x1 AA 325	14,448	160,0
LN60 6545 BELVER-PONTE DE SÔR	1x3x1 AA 325	29,907	253,0
LN60 6516 PRACANA-FALAGUEIRA (REN)	1x3x1 AA 325	9,170	409,3
LN60 6548 PRACANA-FALAGUEIRA (REN)	1x3x1 AA 325	8,650	301,8
LN60 6555 FALAGUEIRA (REN)-PRACANA	1x3x1 AA 325	8,546	431,9
LN60 6556 ALPALHÃO-SÃO VICENTE	1x3x1 AA 325	19,608	166,9
LN60 6581 PC VELADA-RODÃO POWER	1x3x1 AA 160	10,855	144,1
LN60 6582 FALAGUEIRA-S.VICENTE	1x3x1 AA 325	36,719	236,0
LN60 6583 FALAGUEIRA-ALPALHÃO	1x3x1 AA 325	17,453	221,3
LN60 6529 PONTE DE SÔR-MARANHÃO	1x3x1 AA 160	21,136	139,5
LN60 6529 PONTE DE SÔR-MARANHÃO	1x3x1 AA 325	9,938	139,5
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	1x3x1 AA 325	36,663	62,3
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,106	62,3
LN60 6584 S.VICENTE-ARRONCHES	1x3x1 AA 325	30,597	216,7
LN60 1175 02 PC Seixinhos-Amarante/Pena Suar (PRE)	1x3x1 AA 195	12,428	---
LN60 1175 02 PC Seixinhos-Amarante/Pena Suar (PRE)	1x3x1 AA 325	0,851	---
LN60 1175 02 PC Seixinhos-Amarante/Pena Suar (PRE)	1x3x1 LXCV 630	0,098	---
LN60 1466 Amarante-Felgueiras	1x3x1 AA 235	2,428	261,1
LN60 1466 Amarante-Felgueiras	1x3x1 AA 245	7,535	261,1
LN60 1466 Amarante-Felgueiras	1x3x2 AA 235	0,030	261,1
LN60 1466 Amarante-Felgueiras	2x3x1 AA 235	4,957	261,1
LN60 1494 Carneiro-Amarante	1x3x1 AA 235	2,419	203,1
LN60 1494 Carneiro-Amarante	1x3x1 AA 245	14,741	203,1
LN60 1494 Carneiro-Amarante	1x3x1 AA 325	0,050	203,1
LN60 1182 Marão I (PRE)-PC Seixinhos	1x3x1 AA 325	3,258	125,0
LN60 1182 Marão I (PRE)-PC Seixinhos	1x3x1 LXHIOLE 185	0,059	125,0
LN60 1411 Marão II (PRE)-PC Seixinhos	1x3x1 LXHIOLE 185	0,008	101,7
LN60 1493 PC Seixinhos-Carneiro	1x3x1 AA 245	5,179	---
LN60 1493 PC Seixinhos-Carneiro	1x3x1 AA 325	4,276	---
LN60 1493 PC Seixinhos-Carneiro	1x3x1 LXHIOLE 630	0,039	---
LN60 1428 Sousa-Felgueiras	2x3x1 AA 325	5,769	378,7
LN60 1076 Fânceres-Valongo	1x3x1 AA 325	3,754	430,1
LN60 1077 Jovim-Fânceres	1x3x1 AA 325	8,992	230,4
LN60 1130 Jovim-Alberto da Silva Barbosa	1x3x1 AA 325	0,893	192,0
LN60 1130 Jovim-Alberto da Silva Barbosa	2x3x1 AA 160	10,742	192,0
LN60 1153 Gondomar-PC Barbosa & Almeida	1x3x1 AA 325	0,863	351,4
LN60 1153 Gondomar-PC Barbosa & Almeida	1x3x1 LXCV 630	0,011	351,4
LN60 1153 Gondomar-PC Barbosa & Almeida	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,038	351,4
LN60 1153 Gondomar-PC Barbosa & Almeida	2x3x1 AA 160	7,493	351,4
LN60 1068 Lousada-Paços de Ferreira	1x3x1 AA 325	6,074	295,4
LN60 1080 Vermoim (REN)-Mosteiró	1x3x2 AA 325	0,446	746,6
LN60 1080 Vermoim (REN)-Mosteiró	2x3x1 AA 325	7,143	746,6
LN60 1083 Vermoim (REN)-Muro	2x3x1 AA 235	9,052	858,1
LN60 1083 Vermoim (REN)-Muro	2x3x1 AA 325	0,093	858,1

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 1086 Vermoim (REN)-Gueifães	1x3x1 AA 325	2,818	553,0
LN60 1087 Gueifães-Sociedade Portuguesa de Oxigénio	1x3x1 AA 325	1,106	403,2
LN60 1087 Gueifães-Sociedade Portuguesa de Oxigénio	2x3x1 AA 215	4,171	403,2
LN60 1087 Gueifães-Sociedade Portuguesa de Oxigénio	2x3x1 AA 235	2,716	403,2
LN60 1088 Maia-Lactogal	1x3x1 AA 325	11,985	560,6
LN60 1091 Maia-Vila do Conde	1x3x2 AA 325	0,155	599,0
LN60 1091 Maia-Vila do Conde	2x3x1 AA 325	16,842	599,0
LN60 1097 Vermoim (REN)-Lipor II	1x3x1 AA 325	3,197	512,6
LN60 1097 Vermoim (REN)-Lipor II	2x3x1 AA 160	1,604	512,6
LN60 1099 Vermoim (REN)-Maia I	1x3x2 AA 325	0,057	637,5
LN60 1099 Vermoim (REN)-Maia I	2x3x1 AA 325	1,343	637,5
LN60 1100 Vermoim (REN)-Maia II	2x3x1 AA 325	1,366	679,7
LN60 1106 Vermoim (REN)-Alfena	1x3x1 AA 380	0,667	515,3
LN60 1106 Vermoim (REN)-Alfena	2x3x1 AA 325	6,558	515,3
LN60 1107 Vermoim (REN)-C.P. Travagem I	1x3x1 AA 195	5,075	92,5
LN60 1107 01 Vermoim (REN)-C.P. Travagem I/Portcast	1x3x1 AA 160	0,244	---
LN60 1108 Vermoim (REN)-C.P. Travagem II	1x3x1 AA 195	5,125	104,1
LN60 1115 Vermoim (REN)-Amieira	1x3x1 AA 325	5,883	268,3
LN60 1115 Vermoim (REN)-Amieira	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,091	268,3
LN60 1125 Vermoim (REN)-Custóias (REN) II	2x3x1 AA 325	4,997	0,0
LN60 1200 Vermoim (REN)-Sakthi	1x3x1 LXHIOLE 630	0,926	301,7
LN60 1200 Vermoim (REN)-Sakthi	1x3x2 AA 325	0,065	301,7
LN60 1071 Torrão (REN)-Bustelo	2x3x1 AA 325	15,764	614,8
LN60 1072 Torrão (REN)-Entre os Rios	1x3x2 AA 325	0,273	315,0
LN60 1072 Torrão (REN)-Entre os Rios	2x3x1 AA 325	3,139	315,0
LN60 1191 Torrão (REN)-Fornos	1x3x1 AA 235	3,789	113,1
LN60 1191 Torrão (REN)-Fornos	1x3x1 AA 325	1,125	113,1
LN60 1098 S.ta Cruz do Bispo-Lipor II	1x3x1 AA 325	0,938	311,0
LN60 1098 S.ta Cruz do Bispo-Lipor II	2x3x1 AA 160	2,927	311,0
LN60 1098 S.ta Cruz do Bispo-Lipor II	2x3x1 LXHIOLE 630	0,059	311,0
LN60 1101 S.ta Cruz do Bispo-Petrogal I	1x3x1 AA 160	2,142	---
LN60 1102 S.ta Cruz do Bispo-Petrogal II	1x3x1 AA 160	2,108	---
LN60 1103 Amieira-Custóias	1x3x1 AA 485	0,129	414,7
LN60 1103 Amieira-Custóias	1x3x1 CU 185	2,689	414,7
LN60 1103 01 Amieira-Custóias/Efacec	1x3x1 AA 160	0,191	57,6
LN60 1112 Custóias (REN)-Matosinhos Sul	1x3x1 AA 325	0,027	171,9
LN60 1112 Custóias (REN)-Matosinhos Sul	2x3x1 AA 325	3,096	171,9
LN60 1113 Custóias (REN)-Matosinhos Norte	2x3x1 AA 325	2,889	261,1
LN60 1114 Matosinhos Norte-Matosinhos Sul	1x3x1 AA 325	1,475	208,2
LN60 1114 Matosinhos Norte-Matosinhos Sul	1x3x1 LXCV 630	0,018	208,2
LN60 1116 Custóias (REN)-Amieira	1x3x1 AA 325	3,817	322,6
LN60 1116 Custóias (REN)-Amieira	1x3x2 AA 325	0,128	322,6
LN60 1116 Custóias (REN)-Amieira	2x3x1 AA 325	2,831	322,6
LN60 1117 Custóias (REN)-Custóias I	1x3x2 AA 325	0,167	300,8
LN60 1118 Custóias (REN)-Custóias II	1x3x2 AA 325	0,169	210,3
LN60 1126 Custóias (REN)-PC Circunvalação I	1x3x2 AA 325	0,126	450,7
LN60 1126 Custóias (REN)-PC Circunvalação I	2x3x1 AA 325	3,380	450,7
LN60 1127 Custóias (REN)-PC Circunvalação II	2x3x1 AA 325	3,308	482,2
LN60 1383 Custóias (REN)-S.ta Cruz do Bispo I	2x3x1 AA 325	1,095	280,8
LN60 1383 Custóias (REN)-S.ta Cruz do Bispo I	2x3x1 LXHIOLE 1000	2,840	280,8
LN60 1387 Custóias (REN)-S.ta Cruz do Bispo II	2x3x1 AA 325	0,857	314,9
LN60 1387 Custóias (REN)-S.ta Cruz do Bispo II	2x3x1 LXHIOLE 1000	2,851	314,9
LN60 1187 Paços de Ferreira-Lordelo	1x3x1 AA 325	6,201	423,1
LN60 1073 Rebordosa-Santiago de Subarrifana	1x3x1 AA 325	7,182	336,0
LN60 1073 Rebordosa-Santiago de Subarrifana	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,553	336,0
LN60 1073 Rebordosa-Santiago de Subarrifana	2x3x1 AA 235	1,365	336,0
LN60 1149 Recarei (REN)-Rebordosa	2x3x1 AA 325	9,443	844,0
LN60 1170 Rebordosa-Lordelo	1x3x1 AA 325	5,288	444,1
LN60 1170 Rebordosa-Lordelo	1x3x1 LXHIOLE 630	0,062	444,1
LN60 1181 Recarei (REN)-Valongo	2x3x1 AA 325	4,546	647,7
LN60 1181 Recarei (REN)-Valongo	2x3x1 LXHIOLE 630	0,087	647,7
LN60 1192 Lordelo-Ikea	1x3x1 AA 160	3,544	116,1
LN60 1432 Recarei (REN)-Lordelo	1x3x2 AA 325	0,039	1 019,2
LN60 1432 Recarei (REN)-Lordelo	2x3x1 AA 325	11,868	1 019,2
LN60 1432 Recarei (REN)-Lordelo	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,883	1 019,2
LN60 1067 Bustelo-Lousada	1x3x1 AA 325	5,320	408,2
LN60 1069 Bustelo-Marco de Canaveses	2x3x1 AA 160	12,270	395,6
LN60 1451 Santiago de Subarrifana-Bustelo	1x3x1 AA 325	4,496	242,0
LN60 1451 Santiago de Subarrifana-Bustelo	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,549	242,0
LN60 1390 PC Circunvalação-Monte dos Burgos A	1x3x1 PCIACV 400	2,578	316,8
LN60 1391 PC Circunvalação-Boavista B	1x3x1 PCIACV 400	1,967	426,2
LN60 1392 PC Prelada-Vitória II	1x3x1 LXCV 630	6,051	107,5
LN60 1392 PC Prelada-Vitória II	1x3x1 LXHIOLE 630	0,276	107,5

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 1393 PC Prelada-Vitória I	1x3x1 LXCV 630	4,267	145,9
LN60 1393 PC Prelada-Vitória I	1x3x1 LXHIOLE 630	0,272	145,9
LN60 1394 PC Circunvalação-Monte dos Burgos C	1x3x1 PCIACV 400	2,577	316,8
LN60 1395 PC Circunvalação-Boavista D	1x3x1 PCIACV 400	2,089	316,8
LN60 1397 PC Prelada-Lapa II	1x3x1 LXCV 630	2,211	145,9
LN60 1397 PC Prelada-Lapa II	1x3x1 LXHIOLE 630	0,269	145,9
LN60 1398 PC Prelada-Lapa I	1x3x1 LXCV 630	2,177	169,0
LN60 1398 PC Prelada-Lapa I	1x3x1 LXHIOLE 630	0,273	169,0
LN60 1399 PC Prelada-Paranhos I	1x3x1 LXCV 630	2,586	178,6
LN60 1400 PC Prelada-Paranhos II	1x3x1 LXCV 630	2,531	192,0
LN60 1401 PC Prelada-Monte dos Burgos II	1x3x1 LXCV 630	1,535	238,1
LN60 1402 PC Prelada-Monte dos Burgos I	1x3x1 LXCV 630	1,624	307,2
LN60 1404 Antas-Campo 24 de Agosto E	1x3x1 PCIACV 400	2,038	213,1
LN60 1405 Antas-Campo 24 de Agosto F	1x3x1 PCIACV 400	2,038	149,8
LN60 1406 Antas-Paranhos G	1x3x1 LXCV 630	2,535	501,1
LN60 1407 Antas-Paranhos H	1x3x1 LXCV 630	2,528	512,6
LN60 1408 Monte dos Burgos-Campo Alegre	1x3x1 LECV 630	2,374	397,4
LN60 1409 Boavista-Campo Alegre	1x3x1 LEcv 630	1,901	270,7
LN60 1409 Boavista-Campo Alegre	1x3x1 LXCV 630	0,629	270,7
LN60 1031 Beiriz-Fonte Boa	1x3x1 AA 215	11,855	414,7
LN60 1031 Beiriz-Fonte Boa	1x3x1 AA 235	0,238	414,7
LN60 1037 Areias-Lousado	2x3x1 AA 325	5,353	864,0
LN60 1038 Caniços-Areias	2x3x1 AA 325	3,900	374,2
LN60 1066 Caniços-S. Martinho do Campo	1x3x1 AA 235	3,104	363,0
LN60 1066 Caniços-S. Martinho do Campo	1x3x1 AA 245	6,259	363,0
LN60 1078 Caniços-Sociedade Portuguesa de Oxigénio	2x3x1 AA 215	13,402	322,6
LN60 1078 Caniços-Sociedade Portuguesa de Oxigénio	2x3x1 AA 235	5,790	322,6
LN60 1196 S. Martinho do Campo-Sousa	2x3x1 AA 325	10,273	476,2
LN60 1443 Areias-Casfil	1x3x1 AA 160	5,924	41,6
LN60 1443 Areias-Casfil	1x3x1 LXHIOLE 400	0,133	41,6
LN 60 1467 S.Martinho do Campo-Barrosas	1x3x1 AA 160	0,031	300,0
LN 60 1467 S.Martinho do Campo-Barrosas	1x3x1 AA 235	3,103	300,0
LN 60 1467 S.Martinho do Campo-Barrosas	1x3x1 AA 245	8,278	300,0
LN60 1075 Ermesinde (REN)-Fânzeres	2x3x1 AA 325	4,832	734,8
LN60 1075 Ermesinde (REN)-Fânzeres	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,204	734,8
LN60 1089 Ermesinde (REN)-Palmilheira	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,226	198,3
LN60 1092 Ermesinde (REN)-Antas I	1x3x1 AA 325	4,723	163,6
LN60 1092 Ermesinde (REN)-Antas I	1x3x1 LXCv 1000	0,144	163,6
LN60 1092 Ermesinde (REN)-Antas I	1x3x1 LXHIOLE 630	0,906	163,6
LN60 1093 Ermesinde (REN)-Antas II	1x3x1 AA 325	3,566	186,4
LN60 1093 Ermesinde (REN)-Antas II	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,160	186,4
LN60 1093 Ermesinde (REN)-Antas II	1x3x1 LXHIOLE 630	2,280	186,4
LN60 1110 Ermesinde (REN)-Amieira	1x3x1 AA 235	4,464	107,5
LN60 1110 Ermesinde (REN)-Amieira	1x3x1 AA 325	1,821	107,5
LN60 1110 Ermesinde (REN)-Amieira	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,127	107,5
LN60 1111 Ermesinde (REN)-Antas III	1x3x1 AA 325	4,788	161,6
LN60 1111 Ermesinde (REN)-Antas III	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,115	161,6
LN60 1111 Ermesinde (REN)-Antas III	1x3x1 LXHIOLE 630	0,917	161,6
LN60 1119 Ermesinde (REN)-Antas IV	1x3x1 AA 325	1,034	226,0
LN60 1119 Ermesinde (REN)-Antas IV	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,175	226,0
LN60 1119 Ermesinde (REN)-Antas IV	1x3x1 LXHIOLE 630	2,259	226,0
LN60 1119 Ermesinde (REN)-Antas IV	2x3x1 AA 160	3,115	226,0
LN60 1121 Ermesinde (REN)-Gondomar	1x3x1 AA 325	0,061	482,4
LN60 1121 Ermesinde (REN)-Gondomar	1x3x1 LXCv 630	0,010	482,4
LN60 1121 Ermesinde (REN)-Gondomar	2x3x1 AA 160	6,455	482,4
LN60 1121 Ermesinde (REN)-Gondomar	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,187	482,4
LN60 1145 Alfena-Águas de Lever	1x3x1 AA 325	1,600	542,5
LN60 1145 Alfena-Águas de Lever	1x3x1 AA 380	0,656	542,5
LN60 1145 Alfena-Águas de Lever	2x3x1 AA 325	18,882	542,5
LN60 1199 Alfena-Neoplástica	1x3x1 AA 160	6,981	44,4
LN60 1430 Ermesinde (REN)-Palmilheira II	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,234	166,5
LN60 1032 Vila do Conde-Beiriz	1x3x1 AA 325	4,497	316,8
LN60 1070 Lactogal-Mindelo	1x3x1 AA 325	0,899	456,0
LN60 1070 Lactogal-Mindelo	1x3x1 AM 288	1,854	456,0
LN60 1085 Mosteiró-Beiriz	1x3x2 AA 325	0,446	426,2
LN60 1085 Mosteiró-Beiriz	2x3x1 AA 325	14,557	426,2
LN60 1091 01 Maia-Vila do Conde/Mosteiró	1x3x1 AA 325	0,214	432,0
LN60 1095 Beiriz-Infineon	1x3x1 AA 325	9,788	314,9
LN60 1151 Mindelo-Infineon	1x3x1 AA 325	4,963	330,0
LN60 1151 Mindelo-Infineon	1x3x1 AM 288	1,858	330,0
LN60 1122 Vila Nova de Gaia-Pedroso	1x3x1 AA 325	0,660	201,6
LN60 1122 Vila Nova de Gaia-Pedroso	2x3x1 AA 160	6,568	201,6
LN60 1122 Vila Nova de Gaia-Pedroso	2x3x1 AA 235	4,431	201,6

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 1129 Pedroso-Sanguedo	1x3x1 AA 325	4,158	257,0
LN60 1129 Pedroso-Sanguedo	2x3x1 AA 160	5,908	257,0
LN60 1130 01 Jovim-Alberto da Silva barbosa/Crestuma	2x3x1 AA 325	0,815	---
LN60 1131 Crestuma-Canelas (REN)	2x3x1 AA 325	12,207	740,6
LN60 1132 Canelas (REN)-Vila Nova de Gaia	2x3x1 AA 325	6,009	667,7
LN60 1133 Serzedo-Espinho	2x3x1 AA 325	4,994	381,0
LN60 1135 Verdinho-Vilar do Paraíso	2x3x1 AA 325	6,348	485,4
LN60 1137 Canelas (REN)-Vilar do Paraíso	2x3x1 AA 325	2,418	635,1
LN60 1138 Canelas (REN)-Nogueira da Regedoura	2x3x1 AA 325	7,152	495,0
LN60 1139 Canelas (REN)-Pedroso I	2x3x1 AA 325	5,553	486,3
LN60 1140 Canelas (REN)-Pedroso II	2x3x1 AA 325	4,899	543,1
LN60 1143 Crestuma-Águas do Douro & Paiva	1x3x1 AA 325	0,729	---
LN60 1144 Águas do Douro & Paiva-Águas de Lever	1x3x1 AA 325	1,018	---
LN60 1184 Canelas (REN)-Vilar do Paraíso II	2x3x1 AA 325	2,468	608,4
LN60 1184 Canelas (REN)-Vilar do Paraíso II	2x3x1 LXHIOLE 630	0,059	608,4
LN60 1188 Canelas (REN)-Serzedo	2x3x1 AA 325	2,591	567,1
LN60 1389 Vila Nova de Gaia-Serra do Pilar	1x3x2 AA 325	0,009	395,0
LN60 1389 Vila Nova de Gaia-Serra do Pilar	2x3x1 LXHIOLE 630	2,100	395,0
LN60 1410 Verdinho-Serra do Pilar	1x3x1 LXHIOLE 1000	5,014	283,9
LN60 1421 PC Barbosa & Almeida-Pedroso	1x3x1 AA 325	2,965	241,9
LN60 1421 PC Barbosa & Almeida-Pedroso	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,033	241,9
LN60 1421 PC Barbosa & Almeida-Pedroso	2x3x1 AA 160	2,888	241,9
LN60 1422 Vila Nova de Gaia-S.ta Marinha	1x3x1 LXHIOLE 400	2,270	132,8
LN60 1177 Muro-Lousado	2x3x1 AA 235	7,047	668,8
LN60 1177 Muro-Lousado	2x3x1 AA 325	0,066	668,8
LN60 6502 OLHO DE BOI-ZÉZERE	1x3x1 AA 325	15,494	530,0
LN60 6503 01 CENTRAL DO PEGO	1x3x1 AA 325	2,402	---
LN60 6503 01 CENTRAL DO PEGO	1x3x1 AXKJ 400	0,895	---
LN60 6510 OLHO DE BOI-PONTE DE SÓR	1x3x1 AA 160	37,200	175,0
LN60 6510 OLHO DE BOI-PONTE DE SÓR	1x3x1 AA 325	10,201	175,0
LN60 6510 OLHO DE BOI-PONTE DE SÓR	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,086	175,0
LN60 6513 OLHO DE BOI-ALMOUROL	1x3x1 AA 325	21,706	71,7
LN60 6518 OLHO DE BOI-METALÚRGICA DUARTE FERREIRA	1x3x1 CU 50	4,193	39,3
LN60 6429 CORUCHE-EQUIPAR (CLIENTE)	1x3x1 AA 160	1,034	40,7
LN60 6517 CARRASCAL-MAXOQUEIRA	1x3x1 AA 325	8,835	224,0
LN60 6528 PORTO ALTO-CARRASCAL	1x3x1 AA 325	4,212	428,4
LN60 6531 CARRASCAL-CORUCHE	1x3x1 AA 325	33,453	244,0
LN60 6564 PORTO ALTO-CARRASCAL	1x3x1 AA 325	3,798	408,0
ex-LN60 6013 PONTÉVEL-SANCHEIRA	1x3x1 AA 175	7,087	---
LN60 6024 CRUZ DO CAMPO-FONTAINHAS	1x3x1 AA 325	18,868	292,0
LN60 6024 01 CARTAXO	1x3x1 AA 160	0,115	---
LN60 6570 01 CENTRAL BIOMASSA CONSTÂNCIA	1x3x1 AA 160	0,002	110,5
LN60 6501 ENTRONCAMENTO-ZÉZERE	1x3x1 AA 325	15,186	494,0
LN60 6507 ENTRONCAMENTO-S.BENTO	1x3x1 AA 160	29,775	38,0
LN60 6507 ENTRONCAMENTO-S.BENTO	1x3x1 AA 325	3,080	38,0
LN60 6515 ENTRONCAMENTO-PC CHANCELARIA	1x3x1 AA 325	12,746	216,0
LN60 6551 ENTRONCAMENTO-SERRADA GRANDE	1x3x1 AA 325	7,058	568,0
LN60 1363 Pracana-Talagueira I	1x3x1 AA 325	39,303	---
LN60 1364 Pracana-Vila Velha de Rodão	1x3x1 AA 325	22,361	207,0
LN60 1366 Pracana-Vale Serrão	1x3x1 AA 325	19,632	192,0
LN60 6503 BELVER-OLHO DE BOI	1x3x1 AA 325	15,610	182,0
LN60 6505 PRACANA-BELVER 1	1x3x1 AA 160	18,570	309,7
LN60 6505 PRACANA-BELVER 1	1x3x1 CU 160	0,022	309,7
LN60 6521 BELVER-OLHO DE BOI	1x3x1 AA 325	15,858	201,2
LN60 6530 BELVER 2-PRACANA	1x3x1 AA 325	18,587	292,1
LN60 6534 PRACANA-PC VELADA	1x3x1 AA 325	10,130	---
LN60 6560 CENTRAL PRACANA-PRACANA (GRUPO I/II)	1x3x1 AA 160	0,461	---
LN60 6561 CENTRAL PRACANA-PRACANA (GRUPO III)	1x3x1 AA 160	0,466	---
LN60 6576 PRACANA-PARQUE EÓLICO AMÉNDOA II	1x3x1 AA 160	19,589	184,0
LN60 6542 GLÓRIA-ALMEIRIM	1x3x1 AA 325	19,229	96,9
LN60 6552 GLÓRIA-MEXEEIRO	1x3x1 AA 325	12,886	162,3
LN60 6567 MEXEEIRO-MAXOQUEIRA	1x3x1 AA 325	9,981	217,7
LN60 6578 GLÓRIA-CORUCHE	1x3x1 AA 325	23,315	163,4
LN60 6151 FONTAINHAS-S.BENTO	1x3x1 AA 325	5,552	382,0
LN60 6507 01 VALE FIGUEIRA	1x3x1 AA 160	0,346	---
LN60 6571 SANTARÉM (REN)-FONTAINHAS I	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,336	720,0
LN60 6574 FONTAINHAS-ALCANEDE	1x3x1 AA 325	0,041	---
LN60 6574 FONTAINHAS-ALCANEDE	2x3x1 AA 160	22,855	---
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	1x3x1 AA 325	13,804	386,0
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,472	386,0
LN60 6580 SANTARÉM (REN)-FONTAINHAS II	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,356	488,3
LN60 6585 S. BENTO-ALMEIRIM	1x3x1 AA 325	10,625	244,7
LN60 1368 Venda Nova-Sertã	1x3x1 AA 160	31,713	113,4

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 1368 Venda Nova-Sertã	1x3x1 AA 235	0,818	113,4
LN60 1368 Venda Nova-Sertã	1x3x1 CU 95	0,031	113,4
LN60 6222 VENDA NOVA-OURÉM	1x3x1 AA 325	18,623	294,8
LN60 6254 SANTA CITA-EPAL (ASSEICEIRA)	1x3x1 AA 160	4,521	9,5
LN60 6254 SANTA CITA-EPAL (ASSEICEIRA)	1x3x1 LXHIOLE 185	0,002	9,5
LN60 6255 SANTA CITA-MATRENA	1x3x1 AA 160	0,601	---
LN60 6255 SANTA CITA-MATRENA	1x3x1 AA 325	1,590	---
LN60 6256 SANTA CITA-IFM	1x3x1 AA 160	3,201	37,8
LN60 6257 ZÉZERE (REN)-SANTA CITA	1x3x1 AA 325	5,716	278,8
LN60 6257 01 EPAL I	1x3x1 AA 325	0,590	---
LN60 6258 VENDA NOVA-ZÉZERE (REN) I	2x3x1 AA 325	11,168	422,8
LN60 6258 01 EPAL II	1x3x1 AA 160	0,815	---
LN60 6259 VENDA NOVA-ZÉZERE (REN) II	1x3x1 AA 235	10,709	419,5
LN60 6259 VENDA NOVA-ZÉZERE (REN) II	1x3x1 AA 325	0,587	419,5
LN60 6546/49 ZÉZERE-OLHO DE BOI	1x3x1 AA 325	0,065	586,0
LN60 6546/49 ZÉZERE-OLHO DE BOI	2x3x1 AA 160	16,663	586,0
LN60 6562 ZÉZERE-C.P. ENTRONCAMENTO	1x3x1 AA 160	18,631	66,9
LN60 6563 ZÉZERE-C.P. ENTRONCAMENTO	1x3x1 AA 160	18,610	84,1
LN60 6565 (P3 LN60 6562)-C.P. ABRANTES	1x2x1 AA 160	22,104	---
LN60 6566 (P3 LN60 6563)-C.P. ABRANTES	1x2x1 AA 160	22,145	---
LN60 6575 ZÉZERE-ENTRONCAMENTO	2x3x1 AA 325	15,665	490,3
LN60 6577 SANTA CITA-PC CHANCELARIA	1x3x1 AA 325	17,714	252,0
LN60 6272 PC CHANCELARIA-FÁTIMA	1x3x1 AA 325	16,448	205,5
LN60 6535 SERRADA GRANDE-ALMONDA	1x3x1 AA 325	8,014	410,0
LN60 6536 ALMONDA-VILA MOREIRA	1x3x1 AA 325	5,626	262,0
LN60 6544 PC CHANCELARIA-VILA MOREIRA	1x3x1 AA 325	12,218	296,0
LN60 6572 ENVIROL-SERRADA GRANDE	1x3x1 AA 160	2,032	0,0
LN60 6550 ALMOUROL-ENTRONCAMENTO	1x3x1 AA 325	8,026	161,4
LN60 6570 ALMOUROL-CAIMA	1x3x1 AA 160	5,106	189,0
LN60 6223 OURÉM-AZÓIA	1x3x1 AA 325	20,175	189,6
LN60 6272 01 BAIRRO (PRE)	1x3x1 AA 160	2,420	214,6
LN60 0009 VALE DE GAIO-EVORA	1x3x1 AA 160	51,397	85,3
LN60 0009 VALE DE GAIO-EVORA	1x3x1 CU 185	0,068	85,3
LN60 0133 VALE DE GAIO-ALCÁCER	1x3x1 AA 160	6,328	175,5
LN60 0133 VALE DE GAIO-ALCÁCER	1x3x1 AA 195	16,035	175,5
LN60 6310 ALCOCHETE (REN)-SÃO FRANCISCO	1x3x2 AA 325	0,065	366,4
LN60 6310 ALCOCHETE (REN)-SÃO FRANCISCO	2x3x1 AA 325	7,580	366,4
LN60 6384 ALCOCHETE (REN)-MONTIJO	1x3x1 AA 380	1,825	624,0
LN60 6384 ALCOCHETE (REN)-MONTIJO	1x3x2 AA 325	0,055	624,0
LN60 6384 ALCOCHETE (REN)-MONTIJO	2x3x1 AA 325	2,384	624,0
LN60 6458 ALCOCHETE (REN)-PINHAL NOVO	1x3x1 AA 380	1,825	468,3
LN60 6458 ALCOCHETE (REN)-PINHAL NOVO	1x3x2 AA 325	0,043	468,3
LN60 6458 ALCOCHETE (REN)-PINHAL NOVO	2x3x1 AA 325	3,921	468,3
LN60 0027 PIEDADE-MUTELA I	1x3x1 AXKJ 400	2,462	154,0
LN60 0027 01 LISNAVE I	1x3x1 LXHIOLE 185	0,772	---
LN60 0028 PIEDADE-MUTELA II	1x3x1 AXKJ 400	2,435	139,1
LN60 0028 01 LISNAVE II	1x3x1 LXHIOLE 185	0,770	---
LN60 0030 PIEDADE-PORTAGEM I	1x3x1 AXKJ 400	1,149	172,5
LN60 0031 PIEDADE-PORTAGEM II	1x3x1 AXKJ 400	1,199	160,9
LN60 0035 SOBREDA-LARANJEIRO I	1x3x1 AXKJ 400	3,047	184,4
LN60 0036 SOBREDA-LARANJEIRO II	1x3x1 AXKJ 400	3,066	189,2
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	1x3x1 CU 400	0,052	440,1
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	1x3x2 AA 325	0,013	440,1
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	2x3x1 AA 160	0,817	440,1
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	2x3x1 AA 325	3,931	440,1
LN60 0054 SOBREDA-PIEDADE	1x3x1 CU 600	0,088	289,7
LN60 0054 SOBREDA-PIEDADE	2x3x1 AA 325	2,076	289,7
LN60 0142 FERNÃO FERRO (REN)-SANTANA	1x3x1 AA 325	12,229	392,8
LN60 0142 FERNÃO FERRO (REN)-SANTANA	1x3x1 LXHIOLE 1000	5,303	392,8
LN60 0143 PIEDADE-METRO SUL TEJO I	1x3x1 LXHIOLE 185	1,032	43,9
LN60 0144 PIEDADE-METRO SUL TEJO II	1x3x1 LXHIOLE 185	1,023	40,3
LN60 0148 TRAFARIA (REN)-PIEDADE	1x3x1 AA 485	4,181	359,0
LN60 0148 TRAFARIA (REN)-PIEDADE	1x3x2 AA 160	0,052	359,0
LN60 0148 TRAFARIA (REN)-PIEDADE	2x3x1 AA 160	1,127	359,0
LN60 0149 TRAFARIA (REN)-SOBREDA	1x3x1 AA 485	4,186	458,7
LN60 0149 TRAFARIA (REN)-SOBREDA	1x3x2 AA 160	0,034	458,7
LN60 0149 TRAFARIA (REN)-SOBREDA	2x3x1 AA 160	1,137	458,7
LN60 0180 FERNÃO FERRO-AROEIRA II	1x3x1 AA 325	4,269	119,5
LN60 0180 FERNÃO FERRO-AROEIRA II	1x3x1 LXHIOLE 1000	1,285	119,5
LN60 6262 TRAFARIA (REN)-SILOPOR	1x3x1 AA 160	1,723	75,8
LN60 6262 TRAFARIA (REN)-SILOPOR	1x3x1 AA 325	0,266	75,8
LN60 6263 TRAFARIA (REN)-COSTA DA CAPARICA	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,183	184,1
LN60 6263 TRAFARIA (REN)-COSTA DA CAPARICA	1x3x2 AA 325	0,014	184,1

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 6263 TRAFARIA (REN)-COSTA DA CAPARICA	2x3x1 AA 325	1,335	184,1
LN60 0007 COINA-CENTRAL DO BARREIRO	1x3x1 AA 325	8,023	275,4
LN60 0007 COINA-CENTRAL DO BARREIRO	1x3x1 CU 185	2,356	275,4
LN60 0007 01 BARREIRO	1x3x1 CU 185	0,927	---
LN60 0023 COINA-QUINTA DO CONDE	1x3x1 AA 325	5,874	64,0
LN60 0023 COINA-QUINTA DO CONDE	1x3x1 CU 185	0,448	64,0
LN60 0119 CENTRAL DO BARREIRO-QUIMIPARQUE	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,874	287,5
LN60 0152 BARREIRO-QUIMIPARQUE	1x3x2 AXBK 500	1,295	213,3
LN60 0152 BARREIRO-QUIMIPARQUE	1x3x2 LXHIOLE 630	0,722	213,3
LN60 6277 COINA-MOITA	1x3x1 AA 325	6,743	266,0
LN60 6277 COINA-MOITA	1x3x1 CU 185	0,043	266,0
LN60 6303 COINA-VILA CHÃ	1x3x1 AA 160	4,043	103,6
LN60 6303 COINA-VILA CHÃ	1x3x1 CU 185	0,044	103,6
LN60 0050 MOITA-SÃO FRANCISCO	1x3x1 AA 325	13,471	457,3
LN60 0050 01 MONTIJO	1x3x1 AA 325	0,018	528,0
LN60 0050 01 MONTIJO	2x3x1 AA 325	0,540	528,0
LN60 0131 PEGÕES-VENDAS NOVAS	1x3x1 AA 160	17,533	101,4
LN60 0011 CARRASCAS-MOITA	1x3x1 AA 325	9,031	333,1
LN60 6287 QUINTA ANJO-COINA	1x3x1 AA 325	4,150	270,0
LN60 6287 QUINTA ANJO-COINA	2x3x1 AA 160	2,952	270,0
LN60 0013 02 GÁS ERMIDAS	1x3x1 AA 160	1,643	35,4
LN60 0024 SINES-SANTIAGO	1x3x1 AA 160	10,742	185,3
LN60 0024 SINES-SANTIAGO	1x3x1 AA 325	0,054	185,3
LN60 0025 SINES-MONTE FEIO I	1x3x1 AA 325	0,053	438,5
LN60 0025 SINES-MONTE FEIO I	1x3x1 CU 400	0,020	438,5
LN60 0025 SINES-MONTE FEIO I	2x3x1 AA 325	7,930	438,5
LN60 0026 SINES-MONTE FEIO II	1x3x1 AA 485	0,053	395,1
LN60 0026 SINES-MONTE FEIO II	1x3x1 CU 400	0,020	395,1
LN60 0026 SINES-MONTE FEIO II	2x3x1 AA 325	7,929	395,1
LN60 0073 SINES-VILA NOVA DE MILFONTES	1x3x1 AA 160	30,743	124,6
LN60 0073 SINES-VILA NOVA DE MILFONTES	1x3x1 AA 325	0,056	124,6
LN60 0092 SINES-PETROGAL	1x3x1 AA 325	6,672	0,0
LN60 0094 SINES-CENTRAL TÉRMICA DE SINES	1x3x1 AA 325	10,933	42,3
LN60 0107 SINES-NESTE I	1x3x1 AA 325	4,976	245,3
LN60 0107 SINES-NESTE I	1x3x1 LXHIOLE 400	0,997	245,3
LN60 0108 SINES-NESTE II	1x3x1 AA 325	4,995	245,3
LN60 0108 SINES-NESTE II	1x3x1 LXHIOLE 400	1,001	245,3
LN60 0124 SINES-REFER I	1x2x1 AA 325	12,942	---
LN60 0125 SINES-REFER II	1x2x1 AA 325	12,891	---
LN60 0032 FERNÃO FERRO-MATA I	1x3x2 AA 325	0,010	506,4
LN60 0032 FERNÃO FERRO-MATA I	1x3x2 LXHIOLE 1000	0,229	506,4
LN60 0032 FERNÃO FERRO-MATA I	2x3x1 AA 325	1,874	506,4
LN60 0033 FERNÃO FERRO-MATA II	1x3x2 AA 325	0,010	661,0
LN60 0033 FERNÃO FERRO-MATA II	1x3x2 LXHIOLE 1000	0,211	661,0
LN60 0033 FERNÃO FERRO-MATA II	2x3x1 AA 325	1,933	661,0
LN60 0047 01 VARIANTE MONTE DA CAPARICA	1x3x2 AA 325	0,136	---
LN60 0059 MATA-SEIXAL I	1x3x1 AXKJ 400	4,448	114,0
LN60 0059 MATA-SEIXAL I	1x3x1 LXHIOLE 400	0,054	114,0
LN60 0060 MATA-SEIXAL II	1x3x1 AXKJ 400	4,414	101,0
LN60 0060 MATA-SEIXAL II	1x3x1 LXHIOLE 400	0,053	101,0
LN60 0062 FERNÃO FERRO-SOBREDA	1x3x1 CU 185	0,069	---
LN60 0062 FERNÃO FERRO-SOBREDA	2x3x1 AA 160	3,354	---
LN60 0063 MATA-SOBREDA II	1x3x1 AA 325	0,862	3,0
LN60 0063 MATA-SOBREDA II	1x3x1 CU 185	0,048	3,0
LN60 0063 MATA-SOBREDA II	2x3x1 AA 160	8,114	3,0
LN60 0064 MATA-FOGUETEIRO I	1x3x1 AXKJ 400	2,946	233,0
LN60 0065 MATA-FOGUETEIRO II	1x3x1 AXKJ 400	2,978	175,0
LN60 0066 MATA-COINA I	1x3x1 AA 160	0,107	307,0
LN60 0066 MATA-COINA I	1x3x2 AA 160	0,057	307,0
LN60 0066 MATA-COINA I	2x3x1 AA 160	5,618	307,0
LN60 0067 MATA-COINA II	1x3x1 AA 325	0,862	250,6
LN60 0067 MATA-COINA II	1x3x1 CU 185	0,074	250,6
LN60 0067 MATA-COINA II	2x3x1 AA 160	6,060	250,6
LN60 0132 FERNÃO FERRO (REN)-AROEIRA	1x3x1 AA 325	5,218	107,4
LN60 0132 FERNÃO FERRO (REN)-AROEIRA	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,117	107,4
ex-L160-132 Mata-Aroeira	1x3x2 AA 160	0,043	---
ex-L160-132 Mata-Aroeira	2x3x1 AA 160	0,622	---
LN60 0602 CENTRAL DO BARREIRO-QUIMIGAL (LAVRADIO 1)	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,440	---
LN60 0608 CENTRAL DO BARREIRO-QUIMIGAL (LAVRADIO 2)	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,439	55,0
LN60 0609 CENTRAL DO BARREIRO-FISIPE 2	1x3x1 LXHIOLE 185	0,094	42,0
LN60 0610 CENTRAL DO BARREIRO-FISIPE 1	1x3x1 LXHIOLE 185	0,093	53,0
LN60 6409 FERNÃO FERRO (REN) - PS CENTRAL DO BARREIRO	1x3x1 AA 485	13,768	209,7
LN60 6409 FERNÃO FERRO (REN) - PS CENTRAL DO BARREIRO	1x3x2 AXBK 500	3,152	209,7

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 6409 FERNÃO FERRO (REN) - PS CENTRAL DO BARREIRO	1x3x2 LXHIOLE 630	0,213	209,7
LN60 6410 FERNÃO FERRO (REN) - BARREIRO	1x3x1 AA 485	13,764	280,4
LN60 6410 FERNÃO FERRO (REN) - BARREIRO	1x3x2 AXBK 500	1,422	280,4
LN60 6410 FERNÃO FERRO (REN) - BARREIRO	1x3x2 LXHIOLE 630	0,952	280,4
LN60 0117 QUINTA DO CONDE-SANTANA	1x3x1 AA 325	11,773	54,0
LN60 0142 01 QUINTA DO CONDE	1x3x1 AA 325	3,467	264,0
LN60 0002 S.SEBASTIÃO-COINA	1x3x1 AA 325	3,343	341,2
LN60 0002 S.SEBASTIÃO-COINA	1x3x1 CU 185	0,043	341,2
LN60 0002 S.SEBASTIÃO-COINA	1x3x2 AA 160	11,633	341,2
LN60 0002 S.SEBASTIÃO-COINA	2x3x1 LXHIOLE 400	1,364	341,2
LN60 0002 01 SECIL	1x3x1 AA 160	15,150	301,0
LN60 0002 01 SECIL	1x3x1 AA 325	0,072	301,0
LN60 0005 SADO-INAPA	1x3x1 AA 160	2,090	---
LN60 0012 S.SEBASTIÃO-PEGÕES	1x3x1 AA 160	29,609	222,9
LN60 0012 S.SEBASTIÃO-PEGÕES	1x3x1 CU 95	0,102	222,9
LN60 0017 SETÚBAL-ALGERUZ I	1x3x2 AA 325	0,156	638,8
LN60 0017 SETÚBAL-ALGERUZ I	2x3x1 AA 325	1,891	638,8
LN60 0019 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO II	1x3x1 CU 400	0,488	521,3
LN60 0019 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO II	2x3x1 AA 325	1,790	521,3
LN60 0020 S.SEBASTIÃO-ALGERUZ I	1x3x1 AA 325	2,569	41,6
LN60 0020 S.SEBASTIÃO-ALGERUZ I	1x3x1 CU 185	0,066	41,6
LN60 0021 S.SEBASTIÃO-ALGERUZ II	1x3x1 AA 325	2,740	103,4
LN60 0021 S.SEBASTIÃO-ALGERUZ II	1x3x1 CU 185	0,066	103,4
LN60 0029 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO I	1x3x1 CU 400	0,330	640,6
LN60 0029 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO I	2x3x1 AA 325	1,860	640,6
LN60 0080 SETÚBAL-ALGERUZ II	1x3x2 AA 325	0,081	584,2
LN60 0080 SETÚBAL-ALGERUZ II	2x3x1 AA 325	2,586	584,2
LN60 0085 S. SEBASTIÃO-BRASIL I	1x3x1 AXKJ 400	2,323	146,2
LN60 0086 S. SEBASTIÃO-BRASIL II	1x3x1 AXKJ 400	2,271	143,3
LN60 0101 ALGERUZ-SETENAVE	1x3x1 AA 325	9,363	99,0
LN60 0101 ALGERUZ-SETENAVE	1x3x1 LXHIOLE 400	1,325	99,0
LN60 0103 SETÚBAL(REN)-PS SADO	1x3x1 AA 485	4,109	205,5
LN60 0103 01 EUROMINAS	1x3x1 AA 485	3,862	---
LN60 0104 SETÚBAL (REN)-SE SADO	1x3x1 AA 485	7,131	262,4
LN60 0105 SETÚBAL-CENTRAL DE SETÚBAL I	1x3x1 AA 325	3,261	107,8
LN60 0105 01 TERROA	1x3x1 AA 325	0,003	---
LN60 0105 01 TERROA	1x3x1 AXKJ 400	0,543	---
LN60 0106 SETÚBAL-CENTRAL DE SETÚBAL II	1x3x1 AA 325	3,249	0,0
LN60 0130 ALGERUZ-PEGÕES	1x3x1 AA 160	28,746	289,7
LN60 0155 PS SADO-SE SADO	1x3x1 AA 485	2,627	218,4
LN60 0157 ALGERUZ-PINHAL NOVO	2x3x1 AA 325	13,713	576,0
LN60 6213 PS ALGERUZ-CARRASCAS	1x3x1 AA 325	0,096	499,6
LN60 6213 PS ALGERUZ-CARRASCAS	1x3x2 AA 325	0,041	499,6
LN60 6213 PS ALGERUZ-CARRASCAS	2x3x1 AA 325	7,341	499,6
LN60 6266 SEUBAL (REN)-TERROA	1x3x1 AXKJ 400	0,184	79,4
LN60 6266 SEUBAL (REN)-TERROA	1x3x1 LXHIOLE 400	2,393	79,4
LN60 6286 S. SEBASTIÃO-QUINTA ANJO	1x3x1 AA 325	1,007	324,6
LN60 6286 S. SEBASTIÃO-QUINTA ANJO	2x3x1 AA 160	7,009	324,6
LN60 6286 S. SEBASTIÃO-QUINTA ANJO	2x3x1 LXHIOLE 400	1,407	324,6
LN60 6402 PS ALGERUZ-SADO	1x3x1 AA 325	7,711	269,9
LN60 6420 SADO-SETENAVE	1x3x1 AM 148	2,166	88,2
LN60 6420 SADO-SETENAVE	1x3x1 LXHIOLE 400	1,338	88,2
LN60 0024 01 IFAP	1x3x1 AA 160	5,525	---
LN60 0073 01 GAS (ETA MORGAVEL)	1x3x1 AA 160	1,210	7,3
LN60 0075 MONTE FEIO-COMPORTA	1x3x1 AA 160	51,258	116,0
LN60 0138 MONTE FEIO-TRANSGÁS ATLÂNTICO I	1x3x1 AM 148	6,640	128,6
LN60 0138 MONTE FEIO-TRANSGÁS ATLÂNTICO I	1x3x1 LXHIOLE 400	0,007	128,6
LN60 0139 MONTE FEIO-TRANSGÁS ATLÂNTICO II	1x3x1 AM 148	6,675	118,9
LN60 0139 MONTE FEIO-TRANSGÁS ATLÂNTICO II	1x3x1 LXHIOLE 400	0,009	118,9
LN60 6271 MONTE FEIO-AIR LIQUIDE	1x3x1 AM 148	3,928	143,0
LN60 1109 PC Polipropigal-Touvedo	1x3x1 AA 325	9,993	327,0
LN60 1164 01 Touvedo-PC Alagoa de Cima/Lindoso	1x3x1 AA 325	4,568	---
LN60 1176 PC Alagoa de Cima-Trovíscoso	1x3x1 AA 325	12,984	506,9
LN60 1183 Arga (PRE)-PC Orbacém	1x3x1 AA 325	5,051	354,1
LN60 1185 PC Orbacém-S.ta Marta de Portuzelo	2x3x1 AA 325	11,974	307,1
LN60 1185 PC Orbacém-S.ta Marta de Portuzelo	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,119	307,1
LN60 1186 PC Orbacém-Valença	1x3x1 AA 325	26,774	282,2
LN60 1189 PC Orbacém-Âncora	2x3x1 AA 325	8,317	161,3
LN60 1198 Trovíscoso-Roussas	1x3x1 AA 160	18,314	46,1
LN60 1164 Touvedo-PC Alagoa de Cima	1x3x1 AA 325	24,412	384,0
LN130 1415 Lindoso-Pedralva (REN)	1x3x1 AA 325	37,946	---
LN130 1416 Lindoso-Conchas	1x3x1 AA 325	8,735	---
LN60 1027 Feitoso-PC Polipropigal	1x3x1 AA 325	18,401	199,2

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 1023 Valença-Troviscoso	1x3x1 AA 325	15,722	157,4
LN60 1022 S.ta Marta de Portuzelo-France	1x3x1 AA 325	20,075	265,0
LN60 1024 Vila Fria (REN)-S.ta Marta de Portuzelo I	2x3x1 AA 325	6,766	567,4
LN60 1025 01 Vila Fria (REN)-Feitosa/Portucel	2x3x1 AA 325	0,264	---
LN60 1026 Vila Fria (REN)-S.ta Marta de Portuzelo II	2x3x1 AA 325	6,583	509,0
LN60 1028 Vila Fria (REN)-S. Romão do Neiva	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,055	509,0
LN60 1028 Vila Fria (REN)-S. Romão do Neiva	2x3x1 AA 325	3,853	930,2
LN60 1030 S. Romão do Neiva-Fonte Boa	2x3x1 AA 325	14,898	633,6
LN60 1173 Carreço (PRE)-S.ta Marta de Portuzelo	1x3x1 AA 160	6,561	316,3
LN60 1173 01 Carreço (PRE)-S.ta Marta de Portuzelo/Carreço II (PRE)	1x3x1 AA 160	0,062	134,2
LN60 1197 S.ta Marta de Portuzelo-Monserrate	1x3x1 AA 235	3,493	134,2
LN60 1197 S.ta Marta de Portuzelo-Monserrate	1x3x1 AM 288	3,185	134,2
LN60 1197 S.ta Marta de Portuzelo-Monserrate	1x3x1 LXHIOLE 630	1,143	134,2
LN60 1458 S. Romão do Neiva-Fortissue	1x3x1 AA 160	1,282	46,1
LN60 1458 S. Romão do Neiva-Fortissue	1x3x1 LXHIOLE 400	0,010	46,1
LN60 1481 Vila Fria (REN)-PC Deocriste I	2x3x1 AA 325	7,092	450,8
LN60 1481 Vila Fria (REN)-PC Deocriste I	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,056	450,8
LN60 1482 PC Deocriste-Europac	2x3x1 AA 325	0,928	628,4
LN60 1482 PC Deocriste-Europac	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,052	628,4
LN60 1483 Vila Fria (REN)-PC Deocriste II	1x3x1 AA 325	8,646	650,9
LN60 1483 Vila Fria (REN)-PC Deocriste II	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,067	650,9
LN60 1484 PC Deocriste-Feitosa	1x3x1 AA 325	12,166	339,2
LN60 1484 PC Deocriste-Feitosa	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,054	339,2
LN60 1123 S. Paio (PRE)-France	1x3x1 AA 160	6,120	98,2
LN60 1186 01 PC Orbacém-Valença/France	1x3x1 AA 325	0,046	190,1
LN60 1186 01 PC Orbacém-Valença/France	2x3x1 AA 325	2,742	190,1
LN60 1006 Pinhão-Macedo de Cavaleiros	1x3x1 AA 215	42,542	79,2
LN60 1006 Pinhão-Macedo de Cavaleiros	1x3x1 AA 235	4,817	79,2
LN60 1157 PC Barroso-Morgade	1x3x1 AA 160	14,578	333,0
LN60 1157 PC Barroso-Morgade	1x3x1 LXHIOLE 400	0,068	333,0
LN60 1202 PC Barroso-Frades (REN)	1x3x1 AA 325	14,673	715,8
LN60 1202 PC Barroso-Frades (REN)	1x3x1 LXHIOLE 630	0,048	715,8
LN60 1445 Barroso (PRE)-PC Barroso	1x3x1 AA 160	1,669	170,3
LN60 1445 Barroso (PRE)-PC Barroso	1x3x1 LXHIOLE 400	0,070	170,3
LN60 1450 PC Barroso-Vila da Ponte	1x3x1 AA 160	4,455	28,5
LN60 1450 PC Barroso-Vila da Ponte	1x3x1 LXHIOLE 400	0,063	28,5
LN60 1490 Covas do Barroso (PRE)-PC Fonte do Mouro	1x3x1 AA 160	14,000	58,5
LN60 1013 Chaves-PC Leiranco	1x3x1 AA 235	14,679	399,4
LN60 1013 Chaves-PC Leiranco	1x3x1 AA 325	0,181	399,4
LN60 1013 Chaves-PC Leiranco	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,059	399,4
LN60 1021 Vídago-Chaves	1x3x1 AA 235	12,351	288,0
LN60 1464 PC Campanhó-Felgueiras	2x3x1 AA 325	23,545	573,0
LN60 1464 PC Campanhó-Felgueiras	2x3x1 LXHIOLE 1000	0,027	573,0
LN60 1148 Morgade-Cabeço Alto (PRE)	1x3x1 AA 160	15,434	106,8
LN60 1148 Morgade-Cabeço Alto (PRE)	1x3x1 LXHIOLE 400	0,036	106,8
LN60 1162 PC Leiranco-Morgade	1x3x1 AA 235	7,626	279,0
LN60 1162 PC Leiranco-Morgade	1x3x1 AA 325	0,140	279,0
LN60 1162 PC Leiranco-Morgade	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,051	279,0
LN60 1171 Lomba da Seixa II (PRE)-Soutelo	1x3x1 AA 160	31,772	215,0
LN60 1171 Lomba da Seixa II (PRE)-Soutelo	1x3x1 LXHIOLE 185	0,094	215,0
LN60 1381 Lomba do Vale (PRE)-Frades (REN)	1x3x1 AA 160	10,813	201,5
LN60 1015 Valdigem (REN)-Bagaúste	2x3x1 AA 485	0,890	---
LN60 1174 Teixeiró (PRE)-PC Seixinhos	1x3x1 AA 160	0,752	133,6
LN60 1174 Teixeiró (PRE)-PC Seixinhos	1x3x1 LXHIOLE 185	0,048	133,6
LN60 1011 Alvadia (PRE)-Soutelo	1x3x1 AA 325	13,162	98,3
LN60 1201 Serra do Alvão (PRE)-Vila Pouca de Aguiar (REN)	1x3x1 AA 325	10,151	413,2
LN60 1455 PC Fonte do Mouro-Gouvães I	1x3x1 LXHIOLE 400	0,074	---
LN60 1456 PC Fonte do Mouro-Gouvães II	1x3x1 LXHIOLE 400	0,130	---
LN60 1491 PC Fonte do Mouro-Soutelo	1x3x1 AA 160	15,853	282,2
LN60 1496 PC Fonte do Mouro-Bragadas (PRE)	1x3x1 AA 160	3,177	97,3
LN60 1496 PC Fonte do Mouro-Bragadas (PRE)	1x3x1 LXHIOLE 400	0,179	97,3
LN60 1003 Valpaços (REN)-Chaves	1x3x1 AA 325	7,620	423,4
LN60 1004 Valpaços-Torga (PRE)	1x3x1 AA 325	19,365	111,4
LN60 1048 Bouçais (PRE)-Chaves	1x3x1 AA 160	24,318	179,3
LN60 1152 Valpaços (REN)-Valpaços	1x3x1 AA 325	11,795	151,7
LN60 1012 01 Covas do Barroso (PRE)-Soutelo/Bulgueira (PRE)	1x3x1 AA 160	0,943	26,0
LN60 1020 Vila Pouca de Aguiar (REN)-Vidago	1x3x1 AA 225	3,251	332,1
LN60 1020 Vila Pouca de Aguiar (REN)-Vidago	1x3x1 AA 235	17,090	332,1
LN60 1020 Vila Pouca de Aguiar (REN)-Vidago	1x3x1 AA 325	1,952	332,1
LN60 1154 Alvão (PRE)-Soutelo	1x3x1 AA 160	5,738	218,7
LN60 1165 Trandeiras (PRE)-Soutelo	1x3x1 AA 160	9,179	257,3
LN60 1165 Trandeiras (PRE)-Soutelo	1x3x1 LXHIOLE 185	0,068	257,3
LN60 1167 Padrela (PRE)-Soutelo	1x3x1 AA 160	0,340	71,3

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN60 1167 Padrela (PRE)-Soutelo	2x3x1 AA 160	2,351	71,3
LN60 1204 Vila Pouca de Aguiar (REN)-Soutelo I	1x3x1 AA 225	0,616	184,3
LN60 1204 Vila Pouca de Aguiar (REN)-Soutelo I	1x3x1 AA 235	1,397	184,3
LN60 1204 Vila Pouca de Aguiar (REN)-Soutelo I	1x3x1 AA 325	2,317	184,3
LN60 1386 Vila Pouca de Aguiar (REN)-Soutelo II	2x3x1 AA 325	4,102	391,7
LN60 1010 Telheira-Pena Suar (PRE)	1x3x1 AA 195	5,604	161,3
LN60 1010 Telheira-Pena Suar (PRE)	1x3x1 AA 325	4,612	161,3
LN60 1010 Telheira-Pena Suar (PRE)	1x3x1 LXCV 630	0,102	161,3
LN60 1010 Telheira-Pena Suar (PRE)	2x3x1 AA 325	4,057	161,3
LN60 1019 Telheira-Soutelo	1x3x1 AA 225	20,459	291,8
LN60 1019 Telheira-Soutelo	1x3x1 AA 235	0,195	291,8
LN60 1019 Telheira-Soutelo	1x3x1 AA 325	0,212	291,8
LN60 1019 Telheira-Soutelo	1x3x1 LXHIOLE 630	0,109	291,8
LN60 1178 Outeiro (PRE)-PC Campanhó	1x3x1 AA 325	3,993	280,4
LN60 1178 Outeiro (PRE)-PC Campanhó	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,038	280,4
LN60 1178 Outeiro (PRE)-PC Campanhó	2x3x1 AA 325	2,556	280,4
LN60 1178 Outeiro (PRE)-PC Campanhó	2x3x1 LXHIOLE 630	0,033	280,4
LN60 1441 Jorjais-Soutelo	2x3x1 AA 325	14,330	311,0
LN60 1463 Vila Cova (PRE)-PC Campanhó	1x3x1 AA 325	4,310	334,4
LN60 1463 Vila Cova (PRE)-PC Campanhó	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,042	334,4
LN60 1179 Lameira (PRE)-PC Cabril	1x3x1 AA 160	3,084	167,0
LN60 1179 Lameira (PRE)-PC Cabril	1x3x1 LXCV 630	0,059	167,0
LN60 1179 01 Lameira (PRE)-PC Cabril/Sobrado (PRE)	1x3x1 AA 160	0,049	78,1
LN60 1179 01 Lameira (PRE)-PC Cabril/Sobrado (PRE)	1x3x1 LXHIOLE 400	0,023	78,1
LN60 1280 Castro Daire-Gumieir	1x3x1 AA 160	19,775	216,0
LN60 1281 Ermida-Castro Daire	1x3x1 AA 160	1,213	83,2
LN60 1155 PC Cabril-Torrão (REN)	2x3x1 AA 325	21,409	841,0
LN60 1155 PC Cabril-Torrão (REN)	2x3x1 LXCV 630	0,148	841,0
LN60 1156 Alto do Pinheiro (PRE)-PC Cabril	1x3x1 AA 160	6,367	207,1
LN60 1156 Alto do Pinheiro (PRE)-PC Cabril	1x3x1 LXCV 630	0,084	207,1
LN60 1163 Carrapatelo (REN)-Marco de Canaveses	1x3x2 AA 325	0,057	634,4
LN60 1163 Carrapatelo (REN)-Marco de Canaveses	2x3x1 AA 325	11,916	634,4
LN60 1163 Carrapatelo (REN)-Marco de Canaveses	2x3x1 LXHIOLE 630	0,048	634,4
LN60 1166 Alto do Talefe (PRE)-PC Cabril	1x3x1 AA 160	5,808	288,0
LN60 1166 Alto do Talefe (PRE)-PC Cabril	1x3x1 LXCV 630	0,059	288,0
LN60 1166 01 Alto do Talefe (PRE)-PC Cabril/Bustelo (PRE)	1x3x1 AA 160	0,017	184,2
LN60 1168 Fonte da Quelha (PRE)-PC Cabril	1x3x1 AA 160	4,951	192,0
LN60 1168 Fonte da Quelha (PRE)-PC Cabril	1x3x1 LXHIOLE 630	0,077	192,0
LN60 1168 01 Fonte da Quelha (PRE)-PC Cabril/Cinfães (PRE)	1x3x1 AA 160	0,036	78,2
LN60 1180 S. Pedro (PRE)-PC Cabril	1x3x1 AA 160	3,772	97,9
LN60 1180 S. Pedro (PRE)-PC Cabril	1x3x1 LXHIOLE 630	0,092	97,9
LN60 1388 PC Cabril-Carrapatelo (REN)	2x3x1 AA 325	13,943	668,2
LN60 1388 PC Cabril-Carrapatelo (REN)	2x3x1 LXHIOLE 630	0,355	668,2
LN60 1417 S. Macário II (PRE)-PC Cabril	1x3x1 AA 160	8,080	217,9
LN60 1417 S. Macário II (PRE)-PC Cabril	1x3x1 LXHIOLE 630	0,057	217,9
LN60 1005 Varosa-Pinhão	1x3x1 AA 215	19,937	150,7
LN60 1005 Varosa-Pinhão	1x3x1 AA 235	4,826	150,7
LN60 1009 Valdigem (REN)-Telheira	2x3x1 AA 325	18,060	532,9
LN60 1014 Valdigem (REN)-Jorjais	2x3x1 AA 325	25,047	480,0
LN60 1014 Valdigem (REN)-Jorjais	2x3x1 AA 485	1,962	480,0
LN60 1016 Valdigem (REN)-Varosa I	2x3x1 AA 235	1,479	430,2
LN60 1017 Valdigem (REN)-Varosa II	2x3x1 AA 325	1,461	447,6
LN60 1018 Varosa-Telheira	1x3x1 AA 325	16,273	0,0
LN60 1062 Varosa-PC Seixinhos	1x3x1 AA 245	13,265	355,2
LN60 1062 Varosa-PC Seixinhos	1x3x1 AA 325	4,227	355,2
LN60 1062 Varosa-PC Seixinhos	1x3x1 LXHIOLE 630	0,042	355,2
LN60 1193 PC Ribabelide-Valdigem (REN)	2x3x1 AA 325	17,472	678,7
LN60 1193 PC Ribabelide-Valdigem (REN)	2x3x1 LXHIOLE 630	0,013	678,7
LN60 1194 Testos (PRE)-PC Ribabelide	1x3x1 AA 160	3,668	231,3
LN60 1194 Testos (PRE)-PC Ribabelide	1x3x1 LXHIOLE 630	0,027	231,3
LN60 1382 Varosa-Lamego	1x3x1 AA 235	6,449	218,9
LN60 1429 Valdigem (REN)-Vila de Rua	1x3x1 AA 325	30,511	241,6
LN60 1429 Valdigem (REN)-Vila de Rua	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,084	241,6
LN60 1293 Mangualde-Viso	1x3x1 AA 400	15,680	299,0
LN60 1293 Mangualde-Viso	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,021	299,0
LN60 1293 Mangualde-Viso	2x3x1 AA 400	0,706	299,0
LN60 1265 Serra do Leomil (PRE)-Vila de Rua	1x3x1 AA 325	8,318	154,0
LN60 1265 Serra do Leomil (PRE)-Vila de Rua	1x3x1 LXHIOLE 1000	0,074	154,0
LN60 1342 Mortágua-PC Mortágua	1x3x1 AA 160	3,794	201,0
LN60 1342 Mortágua-PC Mortágua	1x3x1 AA 325	1,458	201,0
LN60 1343 PC Mortágua-Agueieira	1x3x1 AA 160	4,299	119,1
LN60 1343 PC Mortágua-Agueieira	1x3x1 AA 325	1,458	119,1
LN60 1343 01 PC Mortágua-Agueieira/Penacova	1x3x1 AA 325	7,363	170,1

Anexo 4 - Pontas máximas nas linhas AT

Nome da Linha	Condutor	Comprimento (km)	Valor Máx. (A)
LN 60 1485 Alto Monção (PRE)-PC Casarão	1x3x1 AA 325	15,378	313,6
LN60 1294 Luso Finsa-Viso	1x3x1 AA 400	16,079	294,8
LN60 1295 Nelas-Luso Finsa	1x3x1 AA 400	0,340	312,0
LN60 1297 01 Vila Chã (REN)-Mangualde/SIAF	1x3x1 AA 160	0,497	27,1
LN60 1209 S. Pedro do Sul (PRE)-Gumieei	1x3x1 AA 160	4,230	170,0
LN60 1251 Candal e Coelheira (PRE)-Vale de Cambra	2x3x1 AA 160	17,560	385,9
LN60 1251 Candal e Coelheira (PRE)-Vale de Cambra	2x3x1 AA 325	0,430	385,9
LN60 1282 São Macário (PRE)-Castro Daire	1x3x1 AA 160	10,534	200,3
LN60 1248 Teixo (PRE)-Águeda	1x3x1 AA 160	15,501	71,5
LN60 1284 Mourisca (PRE)-Bodiosa (REN)	1x3x1 AA 325	35,092	363,1
LN60 1285 Nave (PRE)-Bodiosa (REN)	1x3x1 AA 325	35,104	360,3
LN60 1283 Gumieei-Vouzela	1x3x1 AA 325	10,125	192,0
LN60 1286 Bodiosa (REN)-Gumieei	2x3x1 AA 325	5,102	452,0
LN60 1290 Orgens-Bodiosa (REN)	2x3x1 AA 325	10,487	361,0

ANEXO 5

Cargas nas subestações

Anexo 5 - Cargas nas subestações

Nome	Tensão	Inverno/ Verão	Carga Natural [MVA]	Potência Instalada [MVA]	Potência Garantida [MVA]	Potência Não Garantida [MVA]	Disponibilidade [MVA]	Carga Não Garantida [MVA]	Potência Instalada Não Garantida [MVA]
ABÓBODA	60/10	Inverno	31	40,0	34,0	6,0	3,2	0,0	6,0
ABÓBODA	60/10	Verão	19	40,0	31,0	9,0	12,1	0,0	9,0
AÇOREIRA	60/30	Inverno	13	20,0	10,0	10,0	0,0	3,0	7,0
AÇOREIRA	60/30	Verão	12	20,0	10,0	10,0	0,0	2,1	7,9
AEROPORTO	60/10	Inverno	38	80,0	68,0	12,0	29,6	0,0	12,0
AEROPORTO	60/10	Verão	41	80,0	62,0	18,0	21,3	0,0	18,0
AGUEDA	60/15	Inverno	34	63,0	53,6	9,5	19,3	0,0	9,5
AGUEDA	60/15	Verão	31	63,0	48,8	14,2	18,3	0,0	14,2
AGUIEIRA	60/15	Inverno	8	20,0	10,0	10,0	1,9	0,0	10,0
AGUIEIRA	60/15	Verão	7	20,0	10,0	10,0	3,1	0,0	10,0
ALAMEDA	60/10	Inverno	30	40,0	30,0	10,0	0,2	0,0	10,0
ALAMEDA	60/10	Verão	27	40,0	30,0	10,0	3,0	0,0	10,0
ALBERGARIA	60/15	Inverno	13	40,0	34,0	6,0	21,1	0,0	6,0
ALBERGARIA	60/15	Verão	11	40,0	31,0	9,0	20,4	0,0	9,0
ALBUFEIRA	60/15	Inverno	31	63,0	57,8	5,2	27,2	0,0	5,2
ALBUFEIRA	60/15	Verão	44	63,0	53,1	9,9	8,9	0,0	9,9
ALCÁCER DO SAL	60/30	Inverno	9	20,0	10,0	10,0	0,9	0,0	10,0
ALCÁCER DO SAL	60/30	Verão	10	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0
ALCÁÇOVA	60/30	Inverno	29	63,0	53,6	9,4	24,3	0,0	9,4
ALCÁÇOVA	60/30	Verão	28	63,0	48,9	14,1	20,8	0,0	14,1
ALCAINS	60/30/15	Inverno	12	31,5	10,0	21,5	0,0	1,5	20,0
ALCAINS	60/30/15	Verão	11	31,5	10,0	21,5	0,0	1,2	20,3
ALCANEDE	60/30	Inverno	17	20,0	10,0	10,0	0,0	6,5	3,5
ALCANEDE	60/30	Verão	18	20,0	10,0	10,0	0,0	8,3	1,7
ALCOBAÇA	60/30	Inverno	16	31,5	15,8	15,8	0,0	0,3	15,4
ALCOBAÇA	60/30	Verão	13	31,5	15,8	15,8	2,7	0,0	15,8
ALCOITÃO	60/10	Inverno	24	40,0	34,0	6,0	10,5	0,0	6,0
ALCOITÃO	60/10	Verão	22	40,0	31,0	9,0	9,0	0,0	9,0
ALDEIA NOVA	60/15	Inverno	22	40,0	39,0	1,0	17,4	0,0	1,0
ALDEIA NOVA	60/15	Verão	32	40,0	36,0	4,0	3,6	0,0	4,0
ALEGRIA	60/15	Inverno	35	63,0	53,6	9,5	18,1	0,0	9,5
ALEGRIA	60/15	Verão	27	63,0	48,8	14,2	21,5	0,0	14,2
ALFARELOS	60/15	Inverno	11	20,0	10,0	10,0	0,0	1,3	8,7
ALFARELOS	60/15	Verão	8	20,0	10,0	10,0	1,6	0,0	10,0
ALFENA	60/15	Inverno	29	63,0	53,6	9,5	24,3	0,0	9,5
ALFENA	60/15	Verão	22	63,0	48,8	14,2	26,7	0,0	14,2
ALHANDRA	60/30/10	Inverno	44	80,0	80,0	0,0	36,0	0,0	0,0
ALHANDRA	60/30/10	Verão	33	80,0	80,0	0,0	46,7	0,0	0,0
ALJEZUR	60/15	Inverno	4	10,0	5,0	5,0	0,8	0,0	5,0
ALJEZUR	60/15	Verão	5	10,0	5,0	5,0	0,4	0,0	5,0
ALJUSTREL	60/30/15	Inverno	14	48,0	40,8	7,2	27,2	0,0	7,2
ALJUSTREL	60/30/15	Verão	15	48,0	37,2	10,8	22,2	0,0	10,8
ALMANCIL	60/15	Inverno	13	31,5	25,0	6,5	12,2	0,0	6,5
ALMANCIL	60/15	Verão	17	31,5	25,0	6,5	8,0	0,0	6,5
ALMEIRIM	60/30/15	Inverno	29	40,0	34,0	6,0	5,3	0,0	6,0
ALMEIRIM	60/30/15	Verão	34	40,0	31,0	9,0	0,0	3,4	5,6
ALMODÓVAR	60/15	Inverno	3	5,0	2,5	2,5	0,0	0,3	2,2
ALMODÓVAR	60/15	Verão	2	5,0	2,5	2,5	0,4	0,0	2,5
ALMOUROL	60/30	Inverno	13	20,0	10,0	10,0	0,0	3,3	6,7
ALMOUROL	60/30	Verão	13	20,0	10,0	10,0	0,0	3,0	7,0
ALPALHÃO	60/30	Inverno	9	10,0	5,0	5,0	0,0	3,9	1,1
ALPALHÃO	60/30	Verão	8	10,0	5,0	5,0	0,0	3,4	1,6
ALTER DO CHÃO	60/30	Inverno	7	10,0	10,0	0,0	3,2	0,0	0,0
ALTER DO CHÃO	60/30	Verão	6	10,0	10,0	0,0	4,3	0,0	0,0
ALTO DE SÃO JOÃO	60/15	Inverno	19	40,0	40,0	0,0	21,3	0,0	0,0
ALTO DE SÃO JOÃO	60/15	Verão	16	40,0	40,0	0,0	24,0	0,0	0,0
ALTO DO LUMIAR	60/10	Inverno	8	40,0	40,0	0,0	31,6	0,0	0,0
ALTO DO LUMIAR	60/10	Verão	6	40,0	40,0	0,0	34,4	0,0	0,0
ALVAIÁZERE	60/15	Inverno	3	31,5	15,8	15,8	13,1	0,0	15,8
ALVAIÁZERE	60/15	Verão	2	31,5	15,8	15,8	13,5	0,0	15,8
ALVELOS	60/15	Inverno	43	63,0	53,6	9,5	10,9	0,0	9,5
ALVELOS	60/15	Verão	39	63,0	48,8	14,2	9,3	0,0	14,2
AMARANTE	60/15	Inverno	24	40,0	34,0	6,0	10,4	0,0	6,0
AMARANTE	60/15	Verão	20	40,0	31,0	9,0	11,4	0,0	9,0
AMARELEJA	60/30	Inverno	5	20,0	15,8	4,3	11,1	0,0	4,3
AMARELEJA	60/30	Verão	5	20,0	15,8	4,3	10,3	0,0	4,3
AMARES	60/15	Inverno	24	63,0	53,6	9,5	29,7	0,0	9,5
AMARES	60/15	Verão	21	63,0	48,8	14,2	27,8	0,0	14,2
AMIEIRA	60/15	Inverno	26	60,0	51,0	9,0	24,9	0,0	9,0
AMIEIRA	60/15	Verão	19	60,0	46,5	13,5	27,1	0,0	13,5
AMOREIRAS	60/10	Inverno	29	40,0	34,0	6,0	4,8	0,0	6,0
AMOREIRAS	60/10	Verão	33	40,0	31,0	9,0	0,0	1,7	7,3
ANAIÁ	60/30/10	Inverno	25	51,5	36,9	14,6	11,6	0,0	14,6
ANAIÁ	60/30/10	Verão	23	51,5	33,9	17,6	11,2	0,0	17,6
ÂNCORA	60/15	Inverno	10	20,0	15,0	5,0	5,3	0,0	5,0
ÂNCORA	60/15	Verão	8	20,0	15,0	5,0	7,4	0,0	5,0

Anexo 5 - Cargas nas subestações

Nome	Tensão	Inverno/ Verão	Carga Natural [MVA]	Potência Instalada [MVA]	Potência Garantida [MVA]	Potência Não Garantida [MVA]	Disponibilidade [MVA]	Carga Não Garantida [MVA]	Potência Instalada Não Garantida [MVA]
ANDRINOS	60/30/15	Inverno	41	100,0	100,0	0,0	58,8	0,0	0,0
ANDRINOS	60/30/15	Verão	31	100,0	98,8	1,2	67,4	0,0	1,2
ANTANHOL	60/15	Inverno	12	31,5	15,8	15,8	3,7	0,0	15,8
ANTANHOL	60/15	Verão	8	31,5	15,8	15,8	7,8	0,0	15,8
ANTAS	60/15	Inverno	41	91,5	91,5	0,0	50,3	0,0	0,0
ANTAS	60/15	Verão	29	91,5	87,1	4,4	57,7	0,0	4,4
ARADA	60/15	Inverno	28	63,0	53,6	9,5	25,8	0,0	9,5
ARADA	60/15	Verão	25	63,0	48,8	14,2	24,1	0,0	14,2
ARCO CARVALHÃO	60/10	Inverno	27	40,0	34,0	6,0	7,0	0,0	6,0
ARCO CARVALHÃO	60/10	Verão	26	40,0	31,0	9,0	4,9	0,0	9,0
ARCOS DE VALDEVEZ	60/15	Inverno	2	20,0	10,0	10,0	8,2	0,0	10,0
ARCOS DE VALDEVEZ	60/15	Verão	0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0
AREIAS (VFX)	60/30/10	Inverno	17	51,5	51,5	0,0	34,9	0,0	0,0
AREIAS (VFX)	60/30/10	Verão	18	51,5	51,5	0,0	33,1	0,0	0,0
AREIAS (VFX)	60/15	Inverno	27	50,0	42,5	7,5	15,4	0,0	7,5
AREIAS (VFX)	60/15	Verão	24	50,0	38,8	11,3	14,4	0,0	11,3
ARMAÇÃO DE PERA	60/15	Inverno	23	63,0	53,6	9,4	31,0	0,0	9,4
ARMAÇÃO DE PERA	60/15	Verão	36	63,0	48,9	14,1	12,6	0,0	14,1
AROEIRA	60/15	Inverno	24	40,0	34,0	6,0	10,5	0,0	6,0
AROEIRA	60/15	Verão	15	40,0	31,0	9,0	15,9	0,0	9,0
AROUCA	60/15	Inverno	9	15,0	7,5	7,5	0,0	1,1	6,4
AROUCA	60/15	Verão	6	15,0	7,5	7,5	1,7	0,0	7,5
ARROJA	60/10	Inverno	33	63,0	53,6	9,5	20,9	0,0	9,5
ARROJA	60/10	Verão	20	63,0	48,8	14,2	28,4	0,0	14,2
ARRONCHES	60/30	Inverno	5	20,0	10,0	10,0	4,6	0,0	10,0
ARRONCHES	60/30	Verão	5	20,0	10,0	10,0	5,1	0,0	10,0
ATOUGUIA	60/30/15	Inverno	27	71,5	71,5	0,0	44,7	0,0	0,0
ATOUGUIA	60/30/15	Verão	23	71,5	71,5	0,0	48,1	0,0	0,0
AVANCA	60/15	Inverno	30	40,0	34,0	6,0	4,4	0,0	6,0
AVANCA	60/15	Verão	26	40,0	31,0	9,0	4,5	0,0	9,0
AVEIRO	60/15	Inverno	34	63,0	53,6	9,5	19,3	0,0	9,5
AVEIRO	60/15	Verão	27	63,0	48,8	14,2	21,5	0,0	14,2
AZÓIA	60/30/15	Inverno	23	51,5	51,5	0,0	28,8	0,0	0,0
AZÓIA	60/30/15	Verão	18	51,5	51,5	0,0	33,5	0,0	0,0
BARCARENA	60/10	Inverno	10	40,0	20,0	20,0	9,7	0,0	20,0
BARCARENA	60/10	Verão	11	40,0	20,0	20,0	9,3	0,0	20,0
BARREIRO	60/15	Inverno	36	63,0	53,6	9,5	17,1	0,0	9,5
BARREIRO	60/15	Verão	22	63,0	48,8	14,2	26,4	0,0	14,2
BARRÔ	60/15	Inverno	31	63,0	53,6	9,5	22,4	0,0	9,5
BARRÔ	60/15	Verão	23	63,0	48,8	14,2	25,3	0,0	14,2
BARROSAS	60/15	Inverno	4	10,0	10,0	0,0	6,2	0,0	0,0
BARROSAS	60/15	Verão	3	10,0	10,0	0,0	6,7	0,0	0,0
BEIRIZ	60/15	Inverno	46	63,0	53,6	9,5	7,9	0,0	9,5
BEIRIZ	60/15	Verão	38	63,0	48,8	14,2	10,5	0,0	14,2
BEJA	60/30/15	Inverno	32	63,0	53,6	9,5	21,4	0,0	9,5
BEJA	60/30/15	Verão	27	63,0	48,8	14,2	21,7	0,0	14,2
BELMONTE	60/15	Inverno	6	20,0	20,0	0,0	13,8	0,0	0,0
BELMONTE	60/15	Verão	5	20,0	20,0	0,0	15,0	0,0	0,0
BELVER	60/30	Inverno	7	10,0	10,0	0,0	2,9	0,0	0,0
BELVER	60/30	Verão	7	10,0	10,0	0,0	3,1	0,0	0,0
BIRRE	60/10	Inverno	33	63,0	53,6	9,5	20,3	0,0	9,5
BIRRE	60/10	Verão	22	63,0	48,8	14,2	26,9	0,0	14,2
BOAVISTA (Lisboa)	60/10	Inverno	32	40,0	34,0	6,0	2,1	0,0	6,0
BOAVISTA (Lisboa)	60/10	Verão	33	40,0	31,0	9,0	0,0	2,0	7,0
BOAVISTA (Porto)	60/15	Inverno	48	90,0	90,0	0,0	41,5	0,0	0,0
BOAVISTA (Porto)	60/15	Verão	34	90,0	85,5	4,5	51,2	0,0	4,5
BOMBARDEIRA	60/10	Inverno	8	20,0	17,0	3,0	8,8	0,0	3,0
BOMBARDEIRA	60/10	Verão	8	20,0	15,5	4,5	7,5	0,0	4,5
BORBA	60/15	Inverno	6	20,0	10,0	10,0	3,7	0,0	10,0
BORBA	60/15	Verão	6	20,0	10,0	10,0	3,9	0,0	10,0
BRACIAIS	60/15	Inverno	19	40,0	34,0	6,0	14,9	0,0	6,0
BRACIAIS	60/15	Verão	21	40,0	31,0	9,0	9,8	0,0	9,0
BRAGA	60/15	Inverno	33	63,0	53,8	9,2	21,0	0,0	9,2
BRAGA	60/15	Verão	31	63,0	49,1	13,9	18,0	0,0	13,9
BRAGANÇA	60/30	Inverno	32	63,0	47,8	15,2	15,9	0,0	15,2
BRAGANÇA	60/30	Verão	22	63,0	43,1	19,9	21,2	0,0	19,9
BRASIL	60/15	Inverno	26	40,0	34,0	6,0	8,5	0,0	6,0
BRASIL	60/15	Verão	20	40,0	31,0	9,0	11,3	0,0	9,0
BRINCHES	60/30	Inverno	13	31,5	15,8	15,8	2,8	0,0	15,8
BRINCHES	60/30	Verão	16	31,5	15,8	15,8	0,0	0,4	15,3
BUSTELO	60/15	Inverno	23	40,0	36,5	3,5	13,7	0,0	3,5
BUSTELO	60/15	Verão	17	40,0	33,5	6,5	17,0	0,0	6,5
BUSTOS	60/15	Inverno	21	40,0	34,0	6,0	12,6	0,0	6,0
BUSTOS	60/15	Verão	18	40,0	31,0	9,0	13,1	0,0	9,0
CABEDA	60/30	Inverno	16	80,0	68,0	12,0	52,1	0,0	12,0
CABEDA	60/30	Verão	11	80,0	62,0	18,0	50,8	0,0	18,0

Anexo 5 - Cargas nas subestações

Nome	Tensão	Inverno/ Verão	Carga Natural [MVA]	Potência Instalada [MVA]	Potência Garantida [MVA]	Potência Não Garantida [MVA]	Disponibilidade [MVA]	Carga Não Garantida [MVA]	Potência Instalada Não Garantida [MVA]
CACÉM	60/10	Inverno	42	80,0	68,0	12,0	26,4	0,0	12,0
CACÉM	60/10	Verão	30	80,0	62,0	18,0	32,0	0,0	18,0
CACHOPÓ	60/15	Inverno	2	10,0	5,0	5,0	3,0	0,0	5,0
CACHOPÓ	60/15	Verão	1	10,0	5,0	5,0	3,6	0,0	5,0
CADAVAL	60/30	Inverno	10	30,0	19,5	10,5	9,8	0,0	10,5
CADAVAL	60/30	Verão	11	30,0	18,0	12,0	7,1	0,0	12,0
CAEIRA	60/30/15	Inverno	29	63,0	53,6	9,5	24,9	0,0	9,5
CAEIRA	60/30/15	Verão	28	63,0	48,8	14,2	20,9	0,0	14,2
CALDAS DA RAINHA	60/30	Verão	15	40,0	25,0	15,0	10,2	0,0	15,0
CALDAS DA RAINHA	60/30	Inverno	20	40,0	25,0	15,0	5,0	0,0	15,0
CAMARATE	60/10	Inverno	13	20,0	15,0	5,0	1,8	0,0	5,0
CAMARATE	60/10	Verão	8	20,0	15,0	5,0	6,8	0,0	5,0
CAMPO 24 DE AGOSTO	60/15	Inverno	34	60,0	51,0	9,0	16,7	0,0	9,0
CAMPO 24 DE AGOSTO	60/15	Verão	29	60,0	46,5	13,5	17,8	0,0	13,5
CAMPO ALEGRE	60/15	Inverno	44	90,0	90,0	0,0	45,7	0,0	0,0
CAMPO ALEGRE	60/15	Verão	37	90,0	85,5	4,5	48,6	0,0	4,5
CANDOSA	60/15	Inverno	20	51,5	36,9	14,6	17,2	0,0	14,6
CANDOSA	60/15	Verão	18	51,5	33,9	17,6	16,2	0,0	17,6
CANEÇAS	60/10	Inverno	15	20,0	20,0	0,0	5,3	0,0	0,0
CANEÇAS	60/10	Verão	11	20,0	20,0	0,0	8,6	0,0	0,0
CANIÇADA	60/15	Inverno	8	20,0	20,0	0,0	12,3	0,0	0,0
CANIÇADA	60/15	Verão	7	20,0	20,0	0,0	13,1	0,0	0,0
CANIÇOS	60/15	Inverno	48	63,0	53,6	9,5	5,6	0,0	9,5
CANIÇOS	60/15	Verão	40	63,0	48,8	14,2	8,4	0,0	14,2
CANTANHEDE	60/15	Inverno	18	60,0	39,0	21,0	20,6	0,0	21,0
CANTANHEDE	60/15	Verão	15	60,0	36,0	24,0	21,3	0,0	24,0
CAPA ROTA	60/10	Inverno	22	40,0	34,0	6,0	11,9	0,0	6,0
CAPA ROTA	60/10	Verão	22	40,0	31,0	9,0	9,2	0,0	9,0
CARNEIRO	60/15	Inverno	5	20,0	10,0	10,0	4,6	0,0	10,0
CARNEIRO	60/15	Verão	5	20,0	10,0	10,0	5,0	0,0	10,0
CARRASCAL	60/30	Inverno	29	40,0	34,0	6,0	4,9	0,0	6,0
CARRASCAL	60/30	Verão	27	40,0	31,0	9,0	4,5	0,0	9,0
CARRASCAS	60/30/15	Inverno	16	51,5	34,0	17,5	17,5	0,0	17,5
CARRASCAS	60/30/15	Verão	14	51,5	31,0	20,5	17,2	0,0	20,5
CARREGAL DO SAL	60/15	Inverno	8	20,0	10,0	10,0	2,3	0,0	10,0
CARREGAL DO SAL	60/15	Verão	6	20,0	10,0	10,0	4,0	0,0	10,0
CARREGOSA	60/15	Inverno	17	31,5	20,0	11,5	2,8	0,0	11,5
CARREGOSA	60/15	Verão	19	31,5	20,0	11,5	0,9	0,0	11,5
CARTAXO NORTE	60/15	Inverno	11	20,0	10,0	10,0	0,0	1,3	8,7
CARTAXO NORTE	60/15	Verão	8	20,0	10,0	10,0	2,3	0,0	10,0
CASAL DA AREIA	60/30/15	Inverno	20	40,0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0
CASAL DA AREIA	60/30/15	Verão	19	40,0	20,0	20,0	1,5	0,0	20,0
CASAL DA LEBRE	60/30	Inverno	24	51,5	29,0	22,5	5,1	0,0	22,5
CASAL DA LEBRE	60/30	Verão	23	51,5	26,0	25,5	3,1	0,0	25,5
CASAL DE CINZA	60/15	Inverno	1	40,0	10,0	30,0	8,7	0,0	30,0
CASAL DE CINZA	60/15	Verão	2	40,0	10,0	30,0	8,0	0,0	30,0
CASAL SÃO BRÁS	60/10	Inverno	38	80,0	68,0	12,0	30,0	0,0	12,0
CASAL SÃO BRÁS	60/10	Verão	27	80,0	62,0	18,0	35,5	0,0	18,0
CASALINHOS DE ALFAIATA	60/10	Inverno	16	20,0	20,0	0,0	3,9	0,0	0,0
CASALINHOS DE ALFAIATA	60/10	Verão	14	20,0	20,0	0,0	6,4	0,0	0,0
CASCAIS	60/10	Inverno	15	40,0	30,0	10,0	14,6	0,0	10,0
CASCAIS	60/10	Verão	10	40,0	30,0	10,0	20,0	0,0	10,0
CASTELO BRANCO	60/6	Inverno	2	20,0	12,0	8,0	9,7	0,0	8,0
CASTELO BRANCO	60/6	Verão	2	20,0	10,5	9,5	8,8	0,0	9,5
CASTRO DAIRE	60/30	Inverno	8	15,0	9,8	5,2	1,6	0,0	5,2
CASTRO DAIRE	60/30	Verão	8	15,0	9,8	5,2	2,0	0,0	5,2
CASTRO MARIM	60/15	Inverno	3	20,0	10,0	10,0	6,9	0,0	10,0
CASTRO MARIM	60/15	Verão	4	20,0	10,0	10,0	6,2	0,0	10,0
CELA	60/30	Inverno	14	31,5	20,0	11,5	6,2	0,0	11,5
CELA	60/30	Verão	14	31,5	20,0	11,5	5,9	0,0	11,5
CELORICO	60/15	Inverno	7	20,0	18,6	1,4	12,1	0,0	1,4
CELORICO	60/15	Verão	6	20,0	17,1	2,9	11,1	0,0	2,9
CENTRAL TEJO	60/10	Inverno	36	80,0	68,0	12,0	32,1	0,0	12,0
CENTRAL TEJO	60/10	Verão	35	80,0	62,0	18,0	27,3	0,0	18,0
CERÂMICA	60/30/15	Inverno	7	20,0	10,0	10,0	3,4	0,0	10,0
CERÂMICA	60/30/15	Verão	0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0
CERDEIRA	60/15	Inverno	6	10,0	6,5	3,5	0,6	0,0	3,5
CERDEIRA	60/15	Verão	5	10,0	6,5	3,5	1,6	0,0	3,5
CHAVES	60/15	Inverno	31	60,0	46,0	14,0	14,7	0,0	14,0
CHAVES	60/15	Verão	21	60,0	41,5	18,5	21,0	0,0	18,5
CHEGANÇAS	60/30	Inverno	12	20,0	15,0	5,0	2,5	0,0	5,0
CHEGANÇAS	60/30	Verão	12	20,0	15,0	5,0	3,3	0,0	5,0
COINA	60/30/15	Inverno	31	71,5	52,8	18,7	21,9	0,0	18,7
COINA	60/30/15	Verão	28	71,5	48,1	23,4	19,8	0,0	23,4
COLONBOM	60/10	Inverno	29	40,0	34,0	6,0	4,7	0,0	6,0
COLONBOM	60/10	Verão	30	40,0	31,0	9,0	0,8	0,0	9,0

Anexo 5 - Cargas nas subestações

Nome	Tensão	Inverno/ Verão	Carga Natural [MVA]	Potência Instalada [MVA]	Potência Garantida [MVA]	Potência Não Garantida [MVA]	Disponibilidade [MVA]	Carga Não Garantida [MVA]	Potência Instalada Não Garantida [MVA]
COMPORTA	60/30	Inverno	9	20,0	10,0	10,0	0,6	0,0	10,0
COMPORTA	60/30	Verão	12	20,0	10,0	10,0	0,0	2,0	8,0
CONDEIXA	60/30/15	Inverno	15	50,0	21,8	28,2	6,5	0,0	28,2
CONDEIXA	60/30/15	Verão	14	50,0	20,3	29,7	6,3	0,0	29,7
CORRENTE	60/15	Inverno	19	31,5	15,8	15,8	0,0	2,8	12,9
CORRENTE	60/15	Verão	14	31,5	15,8	15,8	1,6	0,0	15,8
CORUCHE	60/30	Inverno	15	40,0	34,0	6,0	19,1	0,0	6,0
CORUCHE	60/30	Verão	16	40,0	31,0	9,0	14,7	0,0	9,0
COSTA DA CAPARICA	60/15	Inverno	19	31,5	20,0	11,5	0,8	0,0	11,5
COSTA DA CAPARICA	60/15	Verão	14	31,5	20,0	11,5	6,0	0,0	11,5
CRUZ DO CAMPO	60/30	Inverno	22	40,0	36,9	3,1	15,0	0,0	3,1
CRUZ DO CAMPO	60/30	Verão	20	40,0	33,9	6,1	13,6	0,0	6,1
CUSTÓIAS	60/15	Inverno	34	80,0	68,0	12,0	33,8	0,0	12,0
CUSTÓIAS	60/15	Verão	31	80,0	62,0	18,0	31,4	0,0	18,0
DEVESA VELHA	60/15	Inverno	39	63,0	53,6	9,5	15,0	0,0	9,5
DEVESA VELHA	60/15	Verão	35	63,0	48,8	14,2	13,5	0,0	14,2
ENTRECAMPOS	60/10	Inverno	33	80,0	80,0	0,0	46,8	0,0	0,0
ENTRECAMPOS	60/10	Verão	34	80,0	80,0	0,0	46,0	0,0	0,0
ENTRE-OS-RIOS	60/15	Inverno	32	63,0	53,6	9,5	21,5	0,0	9,5
ENTRE-OS-RIOS	60/15	Verão	32	63,0	48,8	14,2	16,5	0,0	14,2
ENTRONCAMENTO	60/30	Inverno	26	40,0	34,0	6,0	7,9	0,0	6,0
ENTRONCAMENTO	60/30	Verão	25	40,0	31,0	9,0	6,0	0,0	9,0
ERMAL	60/15	Inverno	14	40,0	34,0	6,0	20,2	0,0	6,0
ERMAL	60/15	Verão	11	40,0	31,0	9,0	19,6	0,0	9,0
ESQUEIRA	60/15	Inverno	32	63,0	53,6	9,5	21,1	0,0	9,5
ESQUEIRA	60/15	Verão	31	63,0	48,8	14,2	18,0	0,0	14,2
ESPADANAL	60/30	Inverno	17	40,0	34,0	6,0	17,0	0,0	6,0
ESPADANAL	60/30	Verão	19	40,0	31,0	9,0	12,0	0,0	9,0
ESPINHO	60/15	Inverno	28	63,0	53,6	9,5	25,2	0,0	9,5
ESPINHO	60/15	Verão	21	63,0	48,8	14,2	27,5	0,0	14,2
ESTORIL	60/10	Inverno	30	40,0	34,0	6,0	4,4	0,0	6,0
ESTORIL	60/10	Verão	25	40,0	31,0	9,0	6,0	0,0	9,0
ESTREMOZ	60/30/15	Inverno	18	40,0	34,0	6,0	16,4	0,0	6,0
ESTREMOZ	60/30/15	Verão	13	40,0	31,0	9,0	18,0	0,0	9,0
ÉVORA	60/15	Inverno	40	63,0	49,8	13,2	9,7	0,0	13,2
ÉVORA	60/15	Verão	33	63,0	45,1	17,9	11,9	0,0	17,9
EXPO NORTE	60/10	Inverno	22	40,0	34,0	6,0	12,1	0,0	6,0
EXPO NORTE	60/10	Verão	22	40,0	31,0	9,0	9,4	0,0	9,0
EXPO SUL	60/10	Inverno	29	40,0	34,0	6,0	5,0	0,0	6,0
EXPO SUL	60/10	Verão	30	40,0	31,0	9,0	1,2	0,0	9,0
FAFE	60/15	Verão	22	63,0	48,8	14,2	27,2	0,0	14,2
FAFE	60/15	Inverno	26	63,0	53,6	9,5	27,3	0,0	9,5
FANHÕES	60/10	Inverno	12	40,0	34,0	6,0	22,2	0,0	6,0
FANHÕES	60/10	Verão	9	40,0	31,0	9,0	21,7	0,0	9,0
FÂNZERES	60/15	Inverno	45	63,0	53,6	9,5	8,2	0,0	9,5
FÂNZERES	60/15	Verão	32	63,0	48,8	14,2	17,3	0,0	14,2
FARO	60/15	Inverno	18	63,0	62,8	0,2	44,4	0,0	0,2
FARO	60/15	Verão	20	63,0	58,1	4,9	37,8	0,0	4,9
FATIMA	60/30	Inverno	24	40,0	39,0	1,0	15,0	0,0	1,0
FATIMA	60/30	Verão	21	40,0	36,0	4,0	14,7	0,0	4,0
FEIRA	60/15	Inverno	17	31,5	15,8	15,8	0,0	1,3	14,5
FEIRA	60/15	Verão	14	31,5	15,8	15,8	1,8	0,0	15,8
FEITOSA	60/15	Inverno	25	40,0	34,0	6,0	8,7	0,0	6,0
FEITOSA	60/15	Verão	20	40,0	31,0	9,0	10,6	0,0	9,0
FELGUEIRAS	60/15	Inverno	41	63,0	53,6	9,5	12,8	0,0	9,5
FELGUEIRAS	60/15	Verão	34	63,0	48,8	14,2	14,5	0,0	14,2
FERMIL DE BASTO	60/15	Inverno	16	40,0	34,0	6,0	17,8	0,0	6,0
FERMIL DE BASTO	60/15	Verão	14	40,0	31,0	9,0	16,8	0,0	9,0
FERREIRA DO ALENTEJO	60/30	Inverno	10	20,0	10,0	10,0	0,0	0,2	9,8
FERREIRA DO ALENTEJO	60/30	Verão	11	20,0	10,0	10,0	0,0	1,4	8,6
FIGUEIRINHA	60/10	Inverno	39	80,0	68,0	12,0	28,8	0,0	12,0
FIGUEIRINHA	60/10	Verão	27	80,0	62,0	18,0	34,9	0,0	18,0
FOGUEIRO	60/15	Inverno	39	63,0	53,6	9,5	14,4	0,0	9,5
FOGUEIRO	60/15	Verão	27	63,0	48,8	14,2	21,6	0,0	14,2
FONTAINHAS	60/30	Inverno	22	63,0	53,6	9,5	31,7	0,0	9,5
FONTAINHAS	60/30	Verão	20	63,0	48,8	14,2	29,0	0,0	14,2
FONTE BOA	60/15	Inverno	28	40,0	34,0	6,0	6,3	0,0	6,0
FONTE BOA	60/15	Verão	23	40,0	31,0	9,0	8,3	0,0	9,0
FORNOS	60/15	Inverno	10	20,0	15,0	5,0	4,9	0,0	5,0
FORNOS	60/15	Verão	8	20,0	15,0	5,0	7,1	0,0	5,0
FRANCE	60/15	Inverno	14	20,0	13,0	7,0	0,0	0,9	6,1
FRANCE	60/15	Verão	13	20,0	13,0	7,0	0,0	0,1	6,9
FRONHAS	60/15	Inverno	14	20,0	10,0	10,0	0,0	3,8	6,2
FRONHAS	60/15	Verão	13	20,0	10,0	10,0	0,0	2,9	7,1
FUNDÃO	60/15	Inverno	21	40,0	26,3	13,7	5,8	0,0	13,7
FUNDÃO	60/15	Verão	18	40,0	23,3	16,7	5,7	0,0	16,7

Anexo 5 - Cargas nas subestações

Nome	Tensão	Inverno/ Verão	Carga Natural [MVA]	Potência Instalada [MVA]	Potência Garantida [MVA]	Potência Não Garantida [MVA]	Disponibilidade [MVA]	Carga Não Garantida [MVA]	Potência Instalada Não Garantida [MVA]
GAFANHA	60/15	Inverno	25	51,5	36,9	14,6	12,1	0,0	14,6
GAFANHA	60/15	Verão	24	51,5	33,9	17,6	10,1	0,0	17,6
GAGO COUTINHO	60/10	Inverno	25	40,0	30,0	10,0	5,4	0,0	10,0
GAGO COUTINHO	60/10	Verão	24	40,0	30,0	10,0	6,2	0,0	10,0
GALA	60/30	Inverno	16	40,0	34,0	6,0	17,7	0,0	6,0
GALA	60/30	Verão	14	40,0	31,0	9,0	16,6	0,0	9,0
GLÓRIA	60/30	Inverno	6	15,0	7,5	7,5	1,1	0,0	7,5
GLÓRIA	60/30	Verão	7	15,0	7,5	7,5	0,8	0,0	7,5
GODIGANA	60/10	Inverno	3	20,0	10,0	10,0	6,7	0,0	10,0
GODIGANA	60/10	Verão	0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0
GONDOMAR	60/15	Inverno	25	63,0	53,6	9,4	28,9	0,0	9,4
GONDOMAR	60/15	Verão	17	63,0	48,9	14,1	32,1	0,0	14,1
GOUVEIA	60/15	Inverno	8	35,0	31,5	3,5	23,7	0,0	3,5
GOUVEIA	60/15	Verão	6	35,0	28,5	6,5	22,5	0,0	6,5
GRADIL	60/10	Inverno	6	20,0	10,0	10,0	4,5	0,0	10,0
GRADIL	60/10	Verão	5	20,0	10,0	10,0	4,6	0,0	10,0
GUARDA	60/15	Inverno	33	60,0	39,0	21,0	5,9	0,0	21,0
GUARDA	60/15	Verão	26	60,0	36,0	24,0	10,1	0,0	24,0
GUEIFÃES	60/15	Inverno	36	63,0	53,6	9,5	17,7	0,0	9,5
GUEIFÃES	60/15	Verão	24	63,0	48,8	14,2	24,5	0,0	14,2
GUIMARÃES	60/15	Inverno	44	60,0	60,0	0,0	15,9	0,0	0,0
GUIMARÃES	60/15	Verão	41	60,0	57,0	3,0	16,3	0,0	3,0
GUMIEI	60/15	Inverno	12	40,0	40,0	0,0	28,0	0,0	0,0
GUMIEI	60/15	Verão	10	40,0	37,7	2,3	27,9	0,0	2,3
ÍLHAVO	60/15	Inverno	32	63,0	53,6	9,5	21,8	0,0	9,5
ÍLHAVO	60/15	Verão	26	63,0	48,8	14,2	23,2	0,0	14,2
INIHA	60/15	Inverno	14	20,0	10,0	10,0	0,0	4,1	5,9
INIHA	60/15	Verão	10	20,0	10,0	10,0	0,0	0,2	9,8
JANAS	60/10	Inverno	19	40,0	34,0	6,0	14,8	0,0	6,0
JANAS	60/10	Verão	12	40,0	31,0	9,0	19,2	0,0	9,0
JORJAIS	60/30	Inverno	12	31,5	15,8	15,8	3,8	0,0	15,8
JORJAIS	60/30	Verão	9	31,5	15,8	15,8	7,3	0,0	15,8
JOVIM	60/15	Inverno	25	40,0	34,0	6,0	8,8	0,0	6,0
JOVIM	60/15	Verão	20	40,0	31,0	9,0	11,1	0,0	9,0
LAGOA	60/15	Inverno	20	40,0	40,0	0,0	19,8	0,0	0,0
LAGOA	60/15	Verão	24	40,0	40,0	0,0	15,6	0,0	0,0
LAGOS	60/15	Verão	36	63,0	48,8	14,2	12,4	0,0	14,2
LAGOS	60/15	Inverno	31	63,0	53,6	9,5	22,7	0,0	9,5
LAMAÇÃES	60/15	Inverno	37	63,0	53,6	9,5	16,3	0,0	9,5
LAMAÇÃES	60/15	Verão	34	63,0	48,8	14,2	15,3	0,0	14,2
LAMAS	60/15	Inverno	24	63,0	53,6	9,5	29,4	0,0	9,5
LAMAS	60/15	Verão	21	63,0	48,8	14,2	27,8	0,0	14,2
LAMEGO	60/30	Inverno	22	31,5	31,0	0,5	8,7	0,0	0,5
LAMEGO	60/30	Verão	18	31,5	31,0	0,5	12,9	0,0	0,5
LAMEIRINHO	60/15	Inverno	17	40,0	34,0	6,0	16,6	0,0	6,0
LAMEIRINHO	60/15	Verão	16	40,0	31,0	9,0	14,8	0,0	9,0
LAPA	60/15	Inverno	23	63,0	53,6	9,5	30,5	0,0	9,5
LAPA	60/15	Verão	19	63,0	48,8	14,2	29,9	0,0	14,2
LARANJEIRO	60/15	Inverno	32	80,0	68,0	12,0	36,2	0,0	12,0
LARANJEIRO	60/15	Verão	22	80,0	62,0	18,0	40,0	0,0	18,0
LEIÃO	60/10	Inverno	26	40,0	34,0	6,0	8,2	0,0	6,0
LEIÃO	60/10	Verão	28	40,0	31,0	9,0	3,3	0,0	9,0
LIUÓ	60/15	Inverno	21	31,5	15,8	15,8	0,0	5,0	10,8
LIUÓ	60/15	Verão	18	31,5	15,8	15,8	0,0	2,6	13,2
LINDOSO	132/15	Inverno	0	31,5	6,0	25,5	6,0	0,0	25,5
LINDOSO	132/15	Verão	0	31,5	6,0	25,5	6,0	0,0	25,5
LORDELO	60/15	Inverno	28	63,0	53,6	9,5	25,1	0,0	9,5
LORDELO	60/15	Verão	23	63,0	48,8	14,2	25,6	0,0	14,2
LORIGA	60/15	Inverno	2	5,0	5,0	0,0	3,1	0,0	0,0
LORIGA	60/15	Verão	2	5,0	5,0	0,0	3,3	0,0	0,0
LOULÉ	60/15	Inverno	23	40,0	34,0	6,0	11,2	0,0	6,0
LOULÉ	60/15	Verão	23	40,0	31,0	9,0	8,4	0,0	9,0
LOURES	60/10	Inverno	32	63,0	53,6	9,5	21,5	0,0	9,5
LOURES	60/10	Verão	27	63,0	48,8	14,2	22,1	0,0	14,2
LOURICAL	60/30	Inverno	9	20,0	15,8	4,3	7,0	0,0	4,3
LOURICAL	60/30	Verão	7	20,0	15,8	4,3	8,4	0,0	4,3
LOURINHÃ	60/30	Inverno	18	51,5	36,9	14,6	19,2	0,0	14,6
LOURINHÃ	60/30	Verão	15	51,5	33,9	17,6	19,0	0,0	17,6
LOUSÃ	60/15	Inverno	18	40,0	40,0	0,0	22,1	0,0	0,0
LOUSÃ	60/15	Verão	13	40,0	40,0	0,0	27,4	0,0	0,0
LOUSADA	60/15	Inverno	18	31,5	31,5	0,0	13,7	0,0	0,0
LOUSADA	60/15	Verão	15	31,5	31,5	0,0	16,9	0,0	0,0
LOUSADO	60/15	Inverno	50	75,0	75,0	0,0	25,0	0,0	0,0
LOUSADO	60/15	Verão	50	75,0	71,3	3,8	21,7	0,0	3,8
LUZ	60/10	Inverno	38	80,0	68,0	12,0	29,8	0,0	12,0
LUZ	60/10	Verão	29	80,0	62,0	18,0	32,7	0,0	18,0

Anexo 5 - Cargas nas subestações

Nome	Tensão	Inverno/ Verão	Carga Natural [MVA]	Potência Instalada [MVA]	Potência Garantida [MVA]	Potência Não Garantida [MVA]	Disponibilidade [MVA]	Carga Não Garantida [MVA]	Potência Instalada Não Garantida [MVA]
MACEDO DE CAVALEIROS	60/30	Inverno	20	35,0	27,0	8,0	7,2	0,0	8,0
MACEDO DE CAVALEIROS	60/30	Verão	13	35,0	24,8	10,3	11,6	0,0	10,3
MAFRA	60/10	Inverno	22	40,0	40,0	0,0	17,5	0,0	0,0
MAFRA	60/10	Verão	15	40,0	40,0	0,0	25,1	0,0	0,0
MAIA	60/15	Inverno	61	94,5	94,5	0,0	33,1	0,0	0,0
MAIA	60/15	Verão	52	94,5	89,8	4,7	37,5	0,0	4,7
MANGUALDE	60/15	Inverno	12	40,0	34,0	6,0	21,8	0,0	6,0
MANGUALDE	60/15	Verão	10	40,0	31,0	9,0	20,7	0,0	9,0
MARANHÃO	60/30	Inverno	9	20,0	10,0	10,0	0,5	0,0	10,0
MARANHÃO	60/30	Verão	14	20,0	10,0	10,0	0,0	4,2	5,8
MARCO DE CANAVESES	60/15	Inverno	31	40,0	33,0	7,0	2,3	0,0	7,0
MARCO DE CANAVESES	60/15	Verão	23	40,0	30,0	10,0	7,1	0,0	10,0
MARINHA GRANDE	60/30	Inverno	39	63,0	57,8	5,2	19,2	0,0	5,2
MARINHA GRANDE	60/30	Verão	29	63,0	53,1	9,9	23,9	0,0	9,9
MARVÃO	60/30	Inverno	7	10,0	8,7	1,3	2,2	0,0	1,3
MARVÃO	60/30	Verão	6	10,0	8,7	1,3	2,9	0,0	1,3
MARVILA	60/10	Inverno	29	80,0	68,0	12,0	38,6	0,0	12,0
MARVILA	60/10	Verão	26	80,0	62,0	18,0	36,3	0,0	18,0
MATACÃES	60/30	Inverno	27	63,0	53,6	9,5	26,9	0,0	9,5
MATACÃES	60/30	Verão	22	63,0	48,8	14,2	27,0	0,0	14,2
MATOSINHOS	60/15	Inverno	33	63,0	53,6	9,5	20,3	0,0	9,5
MATOSINHOS	60/15	Verão	25	63,0	48,8	14,2	24,3	0,0	14,2
MATOSINHOS SUL	60/15	Inverno	17	31,5	15,8	15,8	0,0	1,7	14,1
MATOSINHOS SUL	60/15	Verão	12	31,5	15,8	15,8	3,7	0,0	15,8
MEIMOA	60/15	Inverno	6	10,0	5,0	5,0	0,0	1,5	3,5
MEIMOA	60/15	Verão	4	10,0	5,0	5,0	1,3	0,0	5,0
MEM MARTINS	60/10	Inverno	45	80,0	68,0	12,0	23,4	0,0	12,0
MEM MARTINS	60/10	Verão	32	80,0	62,0	18,0	30,2	0,0	18,0
MERCADO	60/10	Inverno	18	40,0	34,0	6,0	15,8	0,0	6,0
MERCADO	60/10	Verão	18	40,0	31,0	9,0	13,4	0,0	9,0
MERCEANA	60/30	Inverno	8	20,0	15,8	4,3	7,5	0,0	4,3
MERCEANA	60/30	Verão	6	20,0	15,8	4,3	9,5	0,0	4,3
MEXEEIRO	60/30	Inverno	12	20,0	10,0	10,0	0,0	2,1	7,9
MEXEEIRO	60/30	Verão	18	20,0	10,0	10,0	0,0	8,2	1,8
MINDELO	60/15	Inverno	16	31,5	15,8	15,8	0,0	0,1	15,6
MINDELO	60/15	Verão	14	31,5	15,8	15,8	1,3	0,0	15,8
MIRA	60/15	Inverno	10	21,0	10,5	10,5	0,5	0,0	10,5
MIRA	60/15	Verão	9	21,0	10,5	10,5	1,4	0,0	10,5
MIRAFLORES	60/10	Inverno	49	80,0	68,0	12,0	18,8	0,0	12,0
MIRAFLORES	60/10	Verão	44	80,0	62,0	18,0	17,9	0,0	18,0
MIRANDA DO CORVO	60/15	Inverno	10	31,5	15,8	15,7	5,6	0,0	15,7
MIRANDA DO CORVO	60/15	Verão	8	31,5	15,8	15,7	7,7	0,0	15,7
MIRANDELA	60/30	Inverno	20	40,0	34,0	6,0	13,9	0,0	6,0
MIRANDELA	60/30	Verão	15	40,0	31,0	9,0	16,4	0,0	9,0
MOGADOURO	60/30	Inverno	13	30,0	25,5	4,5	12,1	0,0	4,5
MOGADOURO	60/30	Verão	12	30,0	23,3	6,8	11,0	0,0	6,8
MOGOFORES	60/15	Inverno	16	40,0	34,0	6,0	17,5	0,0	6,0
MOGOFORES	60/15	Verão	15	40,0	31,0	9,0	16,4	0,0	9,0
MOGUEIRAS	60/15	Inverno	13	31,5	7,5	24,0	0,0	5,3	18,7
MOGUEIRAS	60/15	Verão	6	31,5	7,5	24,0	1,4	0,0	24,0
MOITA	60/15	Inverno	24	63,0	53,6	9,5	29,7	0,0	9,5
MOITA	60/15	Verão	15	63,0	48,8	14,2	33,6	0,0	14,2
MONCHIQUE	60/15	Inverno	5	10,0	5,0	5,0	0,0	0,4	4,6
MONCHIQUE	60/15	Verão	4	10,0	5,0	5,0	0,8	0,0	5,0
MONSERRATE	60/15	Inverno	15	31,5	21,0	10,5	6,5	0,0	10,5
MONSERRATE	60/15	Verão	11	31,5	21,0	10,5	9,5	0,0	10,5
MONTE DOS BURGOS	60/15	Inverno	41	60,0	51,0	9,0	10,5	0,0	9,0
MONTE DOS BURGOS	60/15	Verão	32	60,0	46,5	13,5	14,2	0,0	13,5
MONTE FEIO	60/30/15	Verão	28	63,0	48,8	14,2	21,3	0,0	14,2
MONTE FEIO	60/30/15	Inverno	29	63,0	53,6	9,5	24,5	0,0	9,5
MONTECHORO	60/15	Inverno	18	63,0	57,8	5,2	39,4	0,0	5,2
MONTECHORO	60/15	Verão	25	63,0	53,1	9,9	28,5	0,0	9,9
MONTEMOR	60/30/15	Inverno	15	40,0	34,0	6,0	18,5	0,0	6,0
MONTEMOR	60/30/15	Verão	12	40,0	31,0	9,0	18,9	0,0	9,0
MONTIJO	60/15	Inverno	13	31,5	15,8	15,8	3,0	0,0	15,8
MONTIJO	60/15	Verão	12	31,5	15,8	15,8	4,0	0,0	15,8
MORGADE	60/15	Inverno	6	20,0	6,0	14,0	0,2	0,0	14,0
MORGADE	60/15	Verão	5	20,0	6,0	14,0	1,1	0,0	14,0
MORTÁGUA	60/15	Inverno	14	30,0	19,5	10,5	5,4	0,0	10,5
MORTÁGUA	60/15	Verão	14	30,0	18,0	12,0	4,3	0,0	12,0
MOSCAVIDE	60/30/10	Inverno	36	51,5	39,0	12,5	2,6	0,0	12,5
MOSCAVIDE	60/30/10	Verão	29	51,5	36,0	15,5	7,5	0,0	15,5
MOSTEIRÔ	60/15	Inverno	25	63,0	53,6	9,5	28,5	0,0	9,5
MOSTEIRÔ	60/15	Verão	23	63,0	48,8	14,2	25,8	0,0	14,2
MOURA	60/30	Inverno	8	30,0	19,5	10,5	12,0	0,0	10,5
MOURA	60/30	Verão	7	30,0	18,0	12,0	11,0	0,0	12,0

Anexo 5 - Cargas nas subestações

Nome	Tensão	Inverno/ Verão	Carga Natural [MVA]	Potência Instalada [MVA]	Potência Garantida [MVA]	Potência Não Garantida [MVA]	Disponibilidade [MVA]	Carga Não Garantida [MVA]	Potência Instalada Não Garantida [MVA]
MURO	60/15	Inverno	22	63,0	53,6	9,5	31,8	0,0	9,5
MURO	60/15	Verão	21	63,0	48,8	14,2	27,7	0,0	14,2
MUTELA	60/15	Inverno	21	40,0	34,0	6,0	13,1	0,0	6,0
MUTELA	60/15	Verão	15	40,0	31,0	9,0	16,2	0,0	9,0
NELAS	60/15	Inverno	12	20,0	20,0	0,0	7,6	0,0	0,0
NELAS	60/15	Verão	11	20,0	20,0	0,0	9,0	0,0	0,0
NOGUEIRA DA REGEDOURA	60/15	Verão	8	31,5	15,8	15,8	7,5	0,0	15,8
NOGUEIRA DA REGEDOURA	60/15	Inverno	12	31,5	15,8	15,8	4,1	0,0	15,8
NORTE	60/10	Inverno	45	80,0	68,0	12,0	23,0	0,0	12,0
NORTE	60/10	Verão	47	80,0	62,0	18,0	14,9	0,0	18,0
OLEIROS	60/15	Inverno	5	31,5	10,0	21,5	4,9	0,0	21,5
OLEIROS	60/15	Verão	6	31,5	10,0	21,5	4,4	0,0	21,5
OLHÃO	60/15	Inverno	27	40,0	36,5	3,5	9,0	0,0	3,5
OLHÃO	60/15	Verão	27	40,0	33,5	6,5	6,6	0,0	6,5
OLHO BOI	60/30	Inverno	37	80,0	68,0	12,0	31,5	0,0	12,0
OLHO BOI	60/30	Verão	30	80,0	62,0	18,0	31,5	0,0	18,0
OLIVEIRA DE AZEMÉIS	60/15	Inverno	38	63,0	53,6	9,4	15,2	0,0	9,4
OLIVEIRA DE AZEMÉIS	60/15	Verão	40	63,0	48,9	14,1	8,9	0,0	14,1
OLIVEIRA DO BAIRRO	60/15	Inverno	17	31,5	15,8	15,8	0,0	1,2	14,5
OLIVEIRA DO BAIRRO	60/15	Verão	14	31,5	15,8	15,8	2,2	0,0	15,8
OLIVEIRA DO HOSPITAL	60/15	Inverno	6	10,0	8,0	2,0	2,1	0,0	2,0
OLIVEIRA DO HOSPITAL	60/15	Verão	7	10,0	8,0	2,0	1,5	0,0	2,0
ORGENS	60/15	Inverno	14	31,5	31,5	0,0	17,3	0,0	0,0
ORGENS	60/15	Verão	10	31,5	31,5	0,0	21,9	0,0	0,0
ORTIGOSA	60/15	Inverno	24	40,0	34,0	6,0	10,3	0,0	6,0
ORTIGOSA	60/15	Verão	19	40,0	31,0	9,0	11,6	0,0	9,0
OURÉM	60/30	Inverno	22	51,5	39,8	11,8	17,8	0,0	11,8
OURÉM	60/30	Verão	19	51,5	36,8	14,8	17,8	0,0	14,8
OVAR	60/15	Inverno	26	63,0	53,6	9,5	27,4	0,0	9,5
OVAR	60/15	Verão	19	63,0	48,8	14,2	29,7	0,0	14,2
PAÇOS DE FERREIRA	60/15	Inverno	32	63,0	53,6	9,4	21,2	0,0	9,4
PAÇOS DE FERREIRA	60/15	Verão	29	63,0	48,9	14,1	19,7	0,0	14,1
PALMILHEIRA	60/15	Inverno	29	63,0	53,6	9,5	24,9	0,0	9,5
PALMILHEIRA	60/15	Verão	20	63,0	48,8	14,2	29,0	0,0	14,2
PAMPILHOSA	60/15	Inverno	23	40,0	34,0	6,0	10,6	0,0	6,0
PAMPILHOSA	60/15	Verão	21	40,0	31,0	9,0	9,8	0,0	9,0
PARANHOS	60/15	Inverno	34	60,0	51,0	9,0	16,9	0,0	9,0
PARANHOS	60/15	Verão	31	60,0	46,5	13,5	15,6	0,0	13,5
PARCEIROS	60/15	Inverno	15	31,5	15,8	15,8	0,4	0,0	15,8
PARCEIROS	60/15	Verão	13	31,5	15,8	15,8	2,8	0,0	15,8
PAREDE	60/10	Inverno	32	40,0	34,0	6,0	1,7	0,0	6,0
PAREDE	60/10	Verão	22	40,0	31,0	9,0	9,1	0,0	9,0
PARQUE	60/10	Inverno	38	80,0	68,0	12,0	29,6	0,0	12,0
PARQUE	60/10	Verão	45	80,0	62,0	18,0	17,1	0,0	18,0
PEDROGÃO	60/15	Inverno	8	20,0	4,0	16,0	0,0	3,5	12,5
PEDROGÃO	60/15	Verão	7	20,0	4,0	16,0	0,0	3,0	13,0
PEDROSO	60/15	Verão	31	63,0	48,8	14,2	17,7	0,0	14,2
PEDROSO	60/15	Inverno	43	63,0	53,6	9,5	10,4	0,0	9,5
PEGÓES	60/30	Inverno	12	40,0	34,0	6,0	22,5	0,0	6,0
PEGÓES	60/30	Verão	14	40,0	31,0	9,0	16,5	0,0	9,0
PENIDE	60/15	Inverno	23	63,0	53,6	9,5	30,2	0,0	9,5
PENIDE	60/15	Verão	20	63,0	48,8	14,2	28,7	0,0	14,2
PERO PINHEIRO	60/10	Inverno	22	40,0	34,0	6,0	11,9	0,0	6,0
PERO PINHEIRO	60/10	Verão	21	40,0	31,0	9,0	10,3	0,0	9,0
PEVIDÉM	60/15	Inverno	37	70,0	70,0	0,0	32,8	0,0	0,0
PEVIDÉM	60/15	Verão	30	70,0	69,8	0,3	39,5	0,0	0,3
PINHAL NOVO	60/15	Inverno	12	31,5	15,8	15,8	3,7	0,0	15,8
PINHAL NOVO	60/15	Verão	9	31,5	15,8	15,8	7,2	0,0	15,8
PINHÃO	60/30	Inverno	17	30,0	25,5	4,5	8,6	0,0	4,5
PINHÃO	60/30	Verão	13	30,0	23,3	6,8	9,9	0,0	6,8
PINHEIROS	60/15	Inverno	17	20,0	10,0	10,0	0,0	7,4	2,6
PINHEIROS	60/15	Verão	13	20,0	10,0	10,0	0,0	3,3	6,7
PINHEL	60/15	Inverno	10	20,0	15,6	4,4	5,7	0,0	4,4
PINHEL	60/15	Verão	9	20,0	14,1	5,9	5,5	0,0	5,9
POMBAL	60/30	Inverno	31	51,5	36,9	14,6	6,4	0,0	14,6
POMBAL	60/30	Verão	28	51,5	33,9	17,6	6,1	0,0	17,6
PONTÃO	60/15	Inverno	14	40,0	34,0	6,0	19,6	0,0	6,0
PONTÃO	60/15	Verão	11	40,0	31,0	9,0	20,5	0,0	9,0
PONTE SOR	60/30	Inverno	13	40,0	34,0	6,0	20,9	0,0	6,0
PONTE SOR	60/30	Verão	11	40,0	31,0	9,0	19,8	0,0	9,0
PORTAGEM	60/15	Inverno	24	80,0	68,0	12,0	43,9	0,0	12,0
PORTAGEM	60/15	Verão	23	80,0	62,0	18,0	39,1	0,0	18,0
PORTEIRINHOS	60/30/15	Inverno	12	20,0	20,0	0,0	8,4	0,0	0,0
PORTEIRINHOS	60/30/15	Verão	9	20,0	20,0	0,0	10,9	0,0	0,0
PORTIMÃO	60/15	Inverno	27	63,0	57,8	5,2	30,4	0,0	5,2
PORTIMÃO	60/15	Verão	41	63,0	53,1	9,9	12,4	0,0	9,9

Anexo 5 - Cargas nas subestações

Nome	Tensão	Inverno/ Verão	Carga Natural [MVA]	Potência Instalada [MVA]	Potência Garantida [MVA]	Potência Não Garantida [MVA]	Disponibilidade [MVA]	Carga Não Garantida [MVA]	Potência Instalada Não Garantida [MVA]
PORTO DE LAGOS	60/15	Inverno	23	42,0	42,0	0,0	19,4	0,0	0,0
PORTO DE LAGOS	60/15	Verão	18	42,0	42,0	0,0	24,3	0,0	0,0
PÓVOA	60/30/10	Inverno	34	114,5	114,5	0,0	80,8	0,0	0,0
PÓVOA	60/30/10	Verão	33	114,5	112,2	2,3	78,8	0,0	2,3
PRAÇA FIGUEIRA	60/10	Inverno	35	40,0	34,0	6,0	0,0	0,6	5,4
PRAÇA FIGUEIRA	60/10	Verão	38	40,0	31,0	9,0	0,0	6,9	2,1
PRACANA	60/30	Inverno	3	20,0	17,0	3,0	14,0	0,0	3,0
PRACANA	60/30	Verão	3	20,0	15,5	4,5	12,5	0,0	4,5
QUARTEIRA	60/15	Inverno	20	63,0	53,6	9,5	34,0	0,0	9,5
QUARTEIRA	60/15	Verão	31	63,0	48,8	14,2	18,1	0,0	14,2
QUELUZ	60/10	Inverno	26	40,0	34,0	6,0	8,4	0,0	6,0
QUELUZ	60/10	Verão	15	40,0	31,0	9,0	15,6	0,0	9,0
QUIMIPARQUE	60/15/6	Inverno	12	91,5	87,8	3,7	76,1	0,0	3,7
QUIMIPARQUE	60/15/6	Verão	9	91,5	78,8	12,7	69,3	0,0	12,7
QUINTA DA CALDEIRA	60/10	Inverno	29	40,0	34,0	6,0	4,5	0,0	6,0
QUINTA DA CALDEIRA	60/10	Verão	21	40,0	31,0	9,0	10,2	0,0	9,0
QUINTA DO ANJO	60/15	Inverno	11	20,0	15,8	4,3	4,4	0,0	4,3
QUINTA DO ANJO	60/15	Verão	7	20,0	15,8	4,3	8,7	0,0	4,3
QUINTA DO CONDE	60/15	Inverno	27	63,0	53,6	9,4	26,8	0,0	9,4
QUINTA DO CONDE	60/15	Verão	17	63,0	48,9	14,1	32,2	0,0	14,1
RANHA	60/30	Inverno	23	31,5	24,0	7,5	1,0	0,0	7,5
RANHA	60/30	Verão	18	31,5	24,0	7,5	6,1	0,0	7,5
RANHOLAS	60/10	Inverno	9	20,0	15,0	5,0	5,9	0,0	5,0
RANHOLAS	60/10	Verão	7	20,0	15,0	5,0	8,1	0,0	5,0
REBOLEIRA	60/10	Inverno	22	40,0	34,0	6,0	12,3	0,0	6,0
REBOLEIRA	60/10	Verão	18	40,0	31,0	9,0	13,3	0,0	9,0
REBORDOSA	60/15	Inverno	45	62,0	62,0	0,0	16,9	0,0	0,0
REBORDOSA	60/15	Verão	38	62,0	58,6	3,5	20,6	0,0	3,5
REGUENGOS DE MONSARAZ	60/30/15	Inverno	11	20,0	10,0	10,0	0,0	0,7	9,3
REGUENGOS DE MONSARAZ	60/30/15	Verão	11	20,0	10,0	10,0	0,0	1,1	8,9
RELVINHA	60/15	Inverno	25	80,0	78,0	2,0	52,6	0,0	2,0
RELVINHA	60/15	Verão	27	80,0	72,0	8,0	45,4	0,0	8,0
REQUIÃO	60/15	Inverno	47	63,0	53,6	9,5	6,2	0,0	9,5
REQUIÃO	60/15	Verão	42	63,0	48,8	14,2	6,3	0,0	14,2
RIO MAIOR	60/30	Inverno	25	40,0	34,0	6,0	9,1	0,0	6,0
RIO MAIOR	60/30	Verão	25	40,0	31,0	9,0	6,3	0,0	9,0
RIO MEÃO	60/15	Inverno	53	63,0	53,6	9,4	0,6	0,0	9,4
RIO MEÃO	60/15	Verão	47	63,0	48,9	14,1	2,1	0,0	14,1
RIO MOURO	60/10	Inverno	28	40,0	34,0	6,0	5,8	0,0	6,0
RIO MOURO	60/10	Verão	23	40,0	31,0	9,0	8,3	0,0	9,0
ROUSSAS	60/15	Inverno	5	20,0	10,0	10,0	5,0	0,0	10,0
ROUSSAS	60/15	Verão	5	20,0	10,0	10,0	4,8	0,0	10,0
RUIVÃES	60/15	Inverno	18	31,5	10,0	21,5	0,0	7,5	14,0
RUIVÃES	60/15	Verão	14	31,5	10,0	21,5	0,0	4,1	17,4
SABUGAL	60/15	Inverno	7	15,0	3,0	12,0	0,0	4,3	7,7
SABUGAL	60/15	Verão	6	15,0	3,0	12,0	0,0	3,5	8,5
SABUGO	60/10	Inverno	15	20,0	15,0	5,0	0,0	0,0	5,0
SABUGO	60/10	Verão	11	20,0	15,0	5,0	3,7	0,0	5,0
SABUGUEIRO	60/15	Inverno	3	10,0	10,0	0,0	6,6	0,0	0,0
SABUGUEIRO	60/15	Verão	3	10,0	10,0	0,0	6,9	0,0	0,0
SADO	60/30	Inverno	12	63,0	53,6	9,5	42,0	0,0	9,5
SADO	60/30	Verão	11	63,0	48,8	14,2	37,4	0,0	14,2
SANCHEIRA	60/30	Inverno	22	40,0	36,9	3,1	14,8	0,0	3,1
SANCHEIRA	60/30	Verão	26	40,0	33,9	6,1	8,4	0,0	6,1
SANGUEDO	60/15	Inverno	34	63,0	53,6	9,5	19,3	0,0	9,5
SANGUEDO	60/15	Verão	28	63,0	48,8	14,2	20,3	0,0	14,2
SANTA CITA	60/30	Inverno	9	20,0	15,0	5,0	5,7	0,0	5,0
SANTA CITA	60/30	Verão	10	20,0	15,0	5,0	4,6	0,0	5,0
SANTA CRUZ DO BISPO	60/15	Inverno	48	80,0	68,0	12,0	19,7	0,0	12,0
SANTA CRUZ DO BISPO	60/15	Verão	40	80,0	62,0	18,0	21,9	0,0	18,0
SANTA LUZIA	60/15	Inverno	5	12,5	6,3	6,3	0,8	0,0	6,3
SANTA LUZIA	60/15	Verão	6	12,5	6,3	6,3	0,6	0,0	6,3
SANTA MARINHA	60/15	Inverno	15	40,0	30,0	10,0	15,3	0,0	10,0
SANTA MARINHA	60/15	Verão	13	40,0	30,0	10,0	16,8	0,0	10,0
SANTA MARTA	60/10	Inverno	37	80,0	80,0	0,0	43,3	0,0	0,0
SANTA MARTA	60/10	Verão	44	80,0	80,0	0,0	35,8	0,0	0,0
SANTA MARTA DE PORTUZELO	60/15	Inverno	28	63,0	57,8	5,2	29,4	0,0	5,2
SANTA MARTA DE PORTUZELO	60/15	Verão	21	63,0	53,1	9,9	32,5	0,0	9,9
SANTANA	60/15	Inverno	18	40,0	34,0	6,0	15,9	0,0	6,0
SANTANA	60/15	Verão	16	40,0	31,0	9,0	14,9	0,0	9,0
SANTIAGO	60/30	Inverno	18	40,0	34,0	6,0	15,7	0,0	6,0
SANTIAGO	60/30	Verão	15	40,0	31,0	9,0	15,6	0,0	9,0
SANTIAGO DE SUBARRIFANA	60/15	Inverno	19	31,5	15,8	15,8	0,0	2,9	12,8
SANTIAGO DE SUBARRIFANA	60/15	Verão	15	31,5	15,8	15,8	0,9	0,0	15,8
SANTO ONOFRE	60/30	Inverno	15	31,5	28,0	3,5	12,7	0,0	3,5
SANTO ONOFRE	60/30	Verão	13	51,5	49,0	2,5	36,4	0,0	2,5

Anexo 5 - Cargas nas subestações

Nome	Tensão	Inverno/ Verão	Carga Natural [MVA]	Potência Instalada [MVA]	Potência Garantida [MVA]	Potência Não Garantida [MVA]	Disponibilidade [MVA]	Carga Não Garantida [MVA]	Potência Instalada Não Garantida [MVA]
SÃO BARTOLOMEU MESSINES	60/15	Inverno	9	20,0	11,0	9,0	2,5	0,0	9,0
SÃO BARTOLOMEU MESSINES	60/15	Verão	8	20,0	11,0	9,0	2,9	0,0	9,0
SÃO BENTO	60/30/15	Inverno	24	63,0	53,6	9,5	29,8	0,0	9,5
SÃO BENTO	60/30/15	Verão	22	63,0	48,8	14,2	26,9	0,0	14,2
SÃO BRÁS DE ALPORTEL	60/15	Inverno	10	20,0	10,0	10,0	0,0	0,5	9,5
SÃO BRÁS DE ALPORTEL	60/15	Verão	9	20,0	10,0	10,0	0,9	0,0	10,0
SÃO CIRO	60/10	Inverno	17	40,0	30,0	10,0	13,0	0,0	10,0
SÃO CIRO	60/10	Verão	15	40,0	30,0	10,0	15,0	0,0	10,0
SÃO FRANCISCO	60/30/15	Inverno	49	63,0	53,6	9,4	4,4	0,0	9,4
SÃO FRANCISCO	60/30/15	Verão	40	63,0	48,9	14,1	8,6	0,0	14,1
SÃO JOÃO DA MADEIRA	60/15	Inverno	25	63,0	53,6	9,4	29,1	0,0	9,4
SÃO JOÃO DA MADEIRA	60/15	Verão	20	63,0	48,9	14,1	28,8	0,0	14,1
SÃO JOÃO DE PONTE	60/15	Inverno	52	63,0	53,6	9,4	1,5	0,0	9,4
SÃO JOÃO DE PONTE	60/15	Verão	50	63,0	48,9	14,1	0,0	0,7	13,4
SÃO JORGE	60/30	Inverno	31	80,0	68,0	12,0	37,1	0,0	12,0
SÃO JORGE	60/30	Verão	26	80,0	62,0	18,0	36,0	0,0	18,0
SÃO JULIÃO	60/15	Inverno	13	20,0	20,0	0,0	7,3	0,0	0,0
SÃO JULIÃO	60/15	Verão	10	20,0	20,0	0,0	9,5	0,0	0,0
SÃO MARCOS	60/10	Inverno	10	40,0	40,0	0,0	29,5	0,0	0,0
SÃO MARCOS	60/10	Verão	11	40,0	40,0	0,0	28,7	0,0	0,0
SÃO MARTINHO DE DUME	60/15	Inverno	43	63,0	53,6	9,4	10,7	0,0	9,4
SÃO MARTINHO DE DUME	60/15	Verão	38	63,0	48,9	14,1	10,6	0,0	14,1
SÃO MARTINHO DO CAMPO	60/15	Inverno	57	63,0	53,6	9,4	0,0	3,3	6,1
SÃO MARTINHO DO CAMPO	60/15	Verão	53	63,0	48,9	14,1	0,0	4,4	9,7
SÃO ROMÃO DE NEIVA	60/15	Inverno	26	40,0	31,0	9,0	4,7	0,0	9,0
SÃO ROMÃO DE NEIVA	60/15	Verão	22	40,0	28,0	12,0	6,0	0,0	12,0
SÃO SEBASTIÃO	60/30/15	Inverno	40	126,0	126,0	0,0	85,8	0,0	0,0
SÃO SEBASTIÃO	60/30/15	Verão	38	126,0	125,0	1,0	87,4	0,0	1,0
SÃO TEOTÓNIO	60/30	Inverno	9	20,0	12,5	7,5	3,9	0,0	7,5
SÃO TEOTÓNIO	60/30	Verão	11	20,0	12,5	7,5	1,0	0,0	7,5
SÃO VICENTE	60/30	Inverno	20	40,0	34,0	6,0	13,6	0,0	6,0
SÃO VICENTE	60/30	Verão	16	40,0	31,0	9,0	14,8	0,0	9,0
SÁTÃO	60/15	Inverno	8	15,0	15,0	0,0	7,5	0,0	0,0
SÁTÃO	60/15	Verão	8	15,0	15,0	0,0	7,4	0,0	0,0
SEIA	60/15	Inverno	13	40,0	34,0	6,0	20,9	0,0	6,0
SEIA	60/15	Verão	11	40,0	31,0	9,0	20,1	0,0	9,0
SEIXAL	60/15	Inverno	23	40,0	34,0	6,0	11,3	0,0	6,0
SEIXAL	60/15	Verão	15	40,0	31,0	9,0	16,1	0,0	9,0
SENHOR ROUBADO	60/10	Inverno	23	40,0	30,0	10,0	7,3	0,0	10,0
SENHOR ROUBADO	60/10	Verão	15	40,0	30,0	10,0	14,5	0,0	10,0
SENHORA DA GRAÇA	60/30	Inverno	6	20,0	11,2	8,8	5,3	0,0	8,8
SENHORA DA GRAÇA	60/30	Verão	8	20,0	11,2	8,8	3,6	0,0	8,8
SERPA	60/30/15	Inverno	10	20,0	20,0	0,0	10,5	0,0	0,0
SERPA	60/30/15	Verão	14	20,0	20,0	0,0	5,6	0,0	0,0
SERRA DO PILAR	60/15	Inverno	21	63,0	53,6	9,4	32,4	0,0	9,4
SERRA DO PILAR	60/15	Verão	18	63,0	48,9	14,1	31,1	0,0	14,1
SERRADA GRANDE	60/15	Inverno	27	40,0	34,0	6,0	7,5	0,0	6,0
SERRADA GRANDE	60/15	Verão	25	40,0	31,0	9,0	6,4	0,0	9,0
SERTÃ	60/15	Inverno	13	32,5	28,0	4,5	15,2	0,0	4,5
SERTÃ	60/15	Verão	11	32,5	26,1	6,4	15,4	0,0	6,4
SERZEDO	60/15	Inverno	20	31,5	20,0	11,5	0,0	0,1	11,4
SERZEDO	60/15	Verão	15	31,5	20,0	11,5	4,7	0,0	11,5
SEVER DO VOUGA	60/15	Inverno	9	20,0	15,8	4,3	7,0	0,0	4,3
SEVER DO VOUGA	60/15	Verão	8	20,0	15,8	4,3	8,2	0,0	4,3
SILVES	60/15	Inverno	9	20,0	12,5	7,5	3,8	0,0	7,5
SILVES	60/15	Verão	9	20,0	12,5	7,5	3,8	0,0	7,5
SOBREDA	60/30/15	Inverno	31	61,5	51,0	10,5	20,2	0,0	10,5
SOBREDA	60/30/15	Verão	26	61,5	46,5	15,0	20,3	0,0	15,0
SOURE	60/30	Inverno	7	20,0	15,0	5,0	7,6	0,0	5,0
SOURE	60/30	Verão	7	20,0	15,0	5,0	8,4	0,0	5,0
SOUSA	60/15	Inverno	24	31,5	25,0	6,5	0,5	0,0	6,5
SOUSA	60/15	Verão	22	31,5	25,0	6,5	2,9	0,0	6,5
SOUTELO	60/30	Inverno	14	20,0	12,5	7,5	0,0	1,5	6,0
SOUTELO	60/30	Verão	10	20,0	12,5	7,5	2,3	0,0	7,5
TALAGUEIRA	60/30	Inverno	31	63,0	53,6	9,5	22,9	0,0	9,5
TALAGUEIRA	60/30	Verão	28	63,0	48,8	14,2	20,6	0,0	14,2
TAVEIRO	60/15	Inverno	15	40,0	34,0	6,0	19,0	0,0	6,0
TAVEIRO	60/15	Verão	12	40,0	31,0	9,0	18,7	0,0	9,0
TAVIRA	60/15	Inverno	20	40,0	39,0	1,0	18,6	0,0	1,0
TAVIRA	60/15	Verão	29	40,0	36,0	4,0	7,3	0,0	4,0
TELHEIRA	60/30	Inverno	33	63,0	53,6	9,5	21,0	0,0	9,5
TELHEIRA	60/30	Verão	22	63,0	48,8	14,2	26,3	0,0	14,2
TELHEIRAS	60/10	Inverno	31	80,0	68,0	12,0	37,0	0,0	12,0
TELHEIRAS	60/10	Verão	27	80,0	62,0	18,0	35,3	0,0	18,0
TELHEIRO	60/10	Inverno	28	40,0	34,0	6,0	6,4	0,0	6,0
TELHEIRO	60/10	Verão	20	40,0	31,0	9,0	10,9	0,0	9,0

Anexo 5 - Cargas nas subestações

Nome	Tensão	Inverno/ Verão	Carga Natural [MVA]	Potência Instalada [MVA]	Potência Garantida [MVA]	Potência Não Garantida [MVA]	Disponibilidade [MVA]	Carga Não Garantida [MVA]	Potência Instalada Não Garantida [MVA]
TERENA	60/30/15	Inverno	5	16,0	6,5	9,5	1,3	0,0	9,5
TERENA	60/30/15	Verão	5	16,0	6,5	9,5	1,0	0,0	9,5
TERROA	60/15	Inverno	19	40,0	34,0	6,0	15,1	0,0	6,0
TERROA	60/15	Verão	12	40,0	31,0	9,0	19,3	0,0	9,0
TOCHA	60/15	Inverno	13	20,0	16,2	3,8	3,3	0,0	3,8
TOCHA	60/15	Verão	13	20,0	16,2	3,8	3,6	0,0	3,8
TONDELA	60/15	Inverno	21	51,5	36,9	14,6	16,2	0,0	14,6
TONDELA	60/15	Verão	20	51,5	33,9	17,6	13,7	0,0	17,6
TORRE NATAL	60/15	Inverno	17	40,0	34,0	6,0	17,2	0,0	6,0
TORRE NATAL	60/15	Verão	16	40,0	31,0	9,0	15,0	0,0	9,0
TORRES VEDRAS SUL	60/10	Inverno	19	40,0	40,0	0,0	21,1	0,0	0,0
TORRES VEDRAS SUL	60/10	Verão	15	40,0	40,0	0,0	25,4	0,0	0,0
TORTOSENDO	60/15	Inverno	21	40,0	37,5	2,5	16,8	0,0	2,5
TORTOSENDO	60/15	Verão	17	40,0	34,5	5,5	17,7	0,0	5,5
TOUVEDO	60/15	Inverno	18	20,0	15,0	5,0	0,0	2,9	2,1
TOUVEDO	60/15	Verão	18	20,0	15,0	5,0	0,0	2,6	2,4
TRANCOSO	60/15	Inverno	6	10,0	3,7	6,3	0,0	2,1	4,2
TRANCOSO	60/15	Verão	6	10,0	3,7	6,3	0,0	2,5	3,8
TROVISCOSO	60/15	Inverno	14	30,0	19,5	10,5	5,4	0,0	10,5
TROVISCOSO	60/15	Verão	12	30,0	18,0	12,0	6,3	0,0	12,0
TUNES	60/15	Inverno	15	31,5	14,0	17,5	0,0	0,8	16,7
TUNES	60/15	Verão	17	31,5	14,0	17,5	0,0	3,2	14,3
TURIZ	60/15	Inverno	24	31,5	13,0	18,5	0,0	10,7	7,8
TURIZ	60/15	Verão	18	31,5	13,0	18,5	0,0	5,2	13,3
TURQUEL	60/30	Inverno	33	40,0	34,0	6,0	1,1	0,0	6,0
TURQUEL	60/30	Verão	25	40,0	31,0	9,0	6,0	0,0	9,0
VALE CAMBRA	60/15	Inverno	21	40,0	34,0	6,0	13,5	0,0	6,0
VALE CAMBRA	60/15	Verão	18	40,0	31,0	9,0	12,6	0,0	9,0
VALE DE GAIO	60/30/6	Inverno	6	16,0	15,0	1,0	8,9	0,0	1,0
VALE DE GAIO	60/30/6	Verão	5	16,0	15,0	1,0	9,6	0,0	1,0
VALE ESCURO	60/10	Inverno	27	40,0	34,0	6,0	7,1	0,0	6,0
VALE ESCURO	60/10	Verão	19	40,0	31,0	9,0	12,5	0,0	9,0
VALE FIGUEIRA	60/15	Inverno	3	20,0	10,0	10,0	6,6	0,0	10,0
VALE FIGUEIRA	60/15	Verão	4	20,0	10,0	10,0	6,4	0,0	10,0
VALE SERRÃO	60/30	Inverno	3	6,5	5,7	0,8	2,2	0,0	0,8
VALE SERRÃO	60/30	Verão	4	6,5	5,7	0,8	1,8	0,0	0,8
VALE TEJO	60/30	Inverno	26	61,5	51,4	10,1	25,8	0,0	10,1
VALE TEJO	60/30	Verão	26	61,5	46,9	14,6	21,2	0,0	14,6
VALENÇA	60/15	Inverno	23	40,0	34,0	6,0	11,3	0,0	6,0
VALENÇA	60/15	Verão	21	40,0	31,0	9,0	10,4	0,0	9,0
VALONGO	60/15	Inverno	34	63,0	53,6	9,5	19,7	0,0	9,5
VALONGO	60/15	Verão	28	63,0	48,8	14,2	21,1	0,0	14,2
VALPAÇOS	60/15	Inverno	9	15,0	6,0	9,0	0,0	3,3	5,7
VALPAÇOS	60/15	Verão	8	15,0	6,0	9,0	0,0	1,5	7,5
VAROSA	60/30	Inverno	25	50,0	50,0	0,0	24,9	0,0	0,0
VAROSA	60/30	Verão	19	50,0	48,3	1,8	28,8	0,0	1,8
VÁRZEA	60/15	Inverno	21	31,5	20,4	11,1	0,0	0,4	10,7
VÁRZEA	60/15	Verão	16	31,5	20,4	11,1	4,4	0,0	11,1
VENDA DO PINHEIRO	60/10	Inverno	17	40,0	32,0	8,0	15,2	0,0	8,0
VENDA DO PINHEIRO	60/10	Verão	13	40,0	29,0	11,0	15,5	0,0	11,0
VENDA NOVA (Amadora)	60/10	Inverno	20	40,0	34,0	6,0	14,0	0,0	6,0
VENDA NOVA (Amadora)	60/10	Verão	14	40,0	31,0	9,0	17,4	0,0	9,0
VENDA NOVA (Tomar)	60/30/15	Inverno	27	61,0	55,2	5,8	28,1	0,0	5,8
VENDA NOVA (Tomar)	60/30/15	Verão	23	61,0	52,1	9,0	29,0	0,0	9,0
VENDAS NOVAS	60/30/15	Inverno	13	40,0	34,0	6,0	21,3	0,0	6,0
VENDAS NOVAS	60/30/15	Verão	11	40,0	31,0	9,0	19,7	0,0	9,0
VENTEIRA	60/10	Inverno	15	40,0	30,0	10,0	15,1	0,0	10,0
VENTEIRA	60/10	Verão	12	40,0	30,0	10,0	17,6	0,0	10,0
VERDINHO	60/15	Inverno	39	63,0	53,6	9,5	14,6	0,0	9,5
VERDINHO	60/15	Verão	29	63,0	48,8	14,2	20,2	0,0	14,2
VIANA DO ALENTEJO	60/30	Inverno	8	20,0	10,0	10,0	1,6	0,0	10,0
VIANA DO ALENTEJO	60/30	Verão	12	20,0	10,0	10,0	1,5	0,0	8,5
VIDAGO	60/15	Inverno	13	30,0	25,5	4,5	12,8	0,0	4,5
VIDAGO	60/15	Verão	10	30,0	23,3	6,8	12,9	0,0	6,8
VILA CHÃ	60/15	Inverno	11	20,0	10,0	10,0	0,0	1,3	8,7
VILA CHÃ	60/15	Verão	9	20,0	10,0	10,0	1,0	0,0	10,0
VILA DA PONTE	60/15	Inverno	4	10,0	3,0	7,0	0,0	0,5	6,5
VILA DA PONTE	60/15	Verão	4	10,0	3,0	7,0	0,0	0,6	6,4
VILA DA RUA	60/30	Inverno	20	31,5	13,4	18,1	0,0	6,6	11,5
VILA DA RUA	60/30	Verão	17	31,5	13,4	18,1	0,0	4,0	14,1
VILA DO BISPO	60/15	Inverno	6	20,0	10,0	10,0	3,9	0,0	10,0
VILA DO BISPO	60/15	Verão	7	20,0	10,0	10,0	3,1	0,0	10,0
VILA DO CONDE	60/15	Inverno	38	63,0	53,6	9,4	15,8	0,0	9,4
VILA DO CONDE	60/15	Verão	30	63,0	48,9	14,1	19,0	0,0	14,1
VILA MOREIRA	60/30	Inverno	22	40,0	34,0	6,0	11,9	0,0	6,0
VILA MOREIRA	60/30	Verão	20	40,0	31,0	9,0	11,5	0,0	9,0

Anexo 5 - Cargas nas subestações

Nome	Tensão	Inverno/ Verão	Carga Natural [MVA]	Potência Instalada [MVA]	Potência Garantida [MVA]	Potência Não Garantida [MVA]	Disponibilidade [MVA]	Carga Não Garantida [MVA]	Potência Instalada Não Garantida [MVA]
VILA NOVA DE GAIA	60/15	Inverno	41	63,0	53,6	9,4	12,2	0,0	9,4
VILA NOVA DE GAIA	60/15	Verão	27	63,0	48,9	14,1	21,7	0,0	14,1
VILA NOVA MILFONTES	60/30/15	Inverno	12	40,0	34,0	6,0	22,3	0,0	6,0
VILA NOVA MILFONTES	60/30/15	Verão	8	40,0	31,0	9,0	22,7	0,0	9,0
VILA ROBIM	60/15	Inverno	15	40,0	40,0	0,0	24,9	0,0	0,0
VILA ROBIM	60/15	Verão	12	40,0	40,0	0,0	28,1	0,0	0,0
VILA VELHA DE RODÃO	60/30	Inverno	2	20,0	10,0	10,0	8,3	0,0	10,0
VILA VELHA DE RODÃO	60/30	Verão	2	20,0	10,0	10,0	8,1	0,0	10,0
VILA VIÇOSA	60/15	Inverno	13	40,0	34,0	6,0	21,3	0,0	6,0
VILA VIÇOSA	60/15	Verão	12	40,0	31,0	9,0	18,6	0,0	9,0
VILAMOURA	60/15	Inverno	21	63,0	53,6	9,4	32,3	0,0	9,4
VILAMOURA	60/15	Verão	34	63,0	48,9	14,1	14,6	0,0	14,1
VILAMOURA B	60/15	Inverno	13	31,5	15,8	15,8	2,3	0,0	15,8
VILAMOURA B	60/15	Verão	23	31,5	15,8	15,8	0,0	7,3	8,5
VILAR DO PARAÍSO	60/15	Inverno	47	63,0	53,6	9,4	7,1	0,0	9,4
VILAR DO PARAÍSO	60/15	Verão	34	63,0	48,9	14,1	15,0	0,0	14,1
VISEU	60/15	Inverno	13	31,5	31,5	0,0	18,1	0,0	0,0
VISEU	60/15	Verão	13	31,5	31,5	0,0	18,7	0,0	0,0
VISO	60/15	Inverno	37,763	80	80,0	0	42,2	0,0	0,0
VISO	60/15	Verão	34,587	80	80,0	0	45,4	0,0	0,0
VISTA ALEGRE	60/15	Inverno	20,435	40	34,0	6,0	13,6	0,0	6,0
VISTA ALEGRE	60/15	Verão	18,936	40	31,0	9,0	12,1	0,0	9,0
VITÓRIA	60/15	Inverno	27,096	63	53,6	9,5	26,5	0,0	9,5
VITÓRIA	60/15	Verão	23,118	63	48,8	14,2	25,7	0,0	14,2
VOUZELA	60/15	Inverno	19,685	40	34,0	6,0	14,3	0,0	6,0
VOUZELA	60/15	Verão	17,319	40	31,0	9,0	13,7	0,0	9,0
ZAMBUJAL	60/10	Inverno	31,179	80	78,0	2,0	46,8	0,0	2,0
ZAMBUJAL	60/10	Verão	28,726	80	72,0	8,0	43,3	0,0	8,0

ANEXO 6

**Capacidade de recepção de potência de
produção da RND a 31.12.2017**

Anexo 6 - Capacidade de recepção com a afectação por cada instalação AT da respectiva Zona de Rede e SE REN.

Subestação/ Posto de Seccionamento			Capacidade de recepção [MVA]						Ligaçao RNT ⁽¹⁾			
Concelho	Nome	Potência Ligada [MVA]		MT			AT	MT+AT	MT+AT	Subestação	Zona de Rede	Capacidade ⁽²⁾ [MVA] Valores no período 2017-2018
		Ligado	Comprometido	30 kV	15 kV	10 kV						
Monchique	MONCHIQUE	10,85	0,00	-	0,0	-	-	11,7				
Aljezur	ALJEZUR	0,00	0,00	-	9,0	-	-	11,7				
Odemira	SÃO TEOTÓNIO	5,20	0,00	11,7	-	-	11,7	11,7				
Portimão	PORTO DE LAGOS (*)	5,45	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0				
Portimão	PONTIMÃO	0,00	0,00	-	0,0	-	-	0,0				
Aljezur	POLDRA	58,35	1,00	-	-	-	0,0	0,0				
Lagos	LAGOS	14,01	5,00	-	24,6	-	24,6	24,6				
Vila do Bispo	VILA DO BISPO	12,04	0,00	-	5,9	-	5,9	5,9				
Silves	SÃO BARTOLOMEU MESSINES (*)	6,00	0,00	-	12,0	-	35,5	35,5				
Silves	SILVES (*)	0,61	0,00	-	17,3	-	81,4	81,4				
Silves	TUNES (4)	14,00	0,33	-	14,0	-	-	14,0				
Albufeira	ALBUFEIRA	6,00	0,00	-	27,0	-	76,0					
Albufeira	MONTECHORO	0,00	0,00	-	28,3	-	76,0					
Loulé	VILAMOURA	0,00	0,00	-	33,0	-	76,0					
Loulé	VILAMOURA B (*) (9)	0,00	0,00	-	28,3	-	49,2					
Lagoa	LAMEIRAS	0,00	3,77	-	-	-	51,5					
Lagoa	LAGOA	0,00	0,00	-	21,0	-	-					
Silves	ARMAÇÃO DE PERA	0,00	0,38	-	32,6	-	51,5					
Loulé	LOULÉ	4,00	0,00	-	17,0	-	29,6	29,6				
São Brás de Alportel	SÃO BRÁS DE ALPORTEL (*)	6,78	19,36	-	11,2	-	26,9	26,9				
Loulé	ALMANCIL	0,00	0,00	-	28,3	-	82,9					
Loulé	QUARTEIRA (9)	0,00	0,00	-	0,0	-	82,9					
Faro	FARO	0,00	0,00	-	33,0	-	-	81,6				
Faro	BRACIAIS	0,00	1,29	-	19,7	-	81,6					
Faro	TORRE NATAL	1,12	0,00	-	19,8	-	55,2	55,2				
Olhão	OLHÃO	2,15	0,00	-	18,8	-	57,6	57,6				
Tavira	TAVIRA	0,00	0,00	-	21,0	-	57,6	57,6				
Tavira	CONCEIÇÃO	0,00	0,00	-	-	-	73,8	73,8				
Castro Marim	CASTRO MARIM	0,00	0,00	-	18,0	-	41,6	41,6				
Castro Marim	ALDEIA NOVA	0,00	0,00	-	21,0	-	41,6	41,6				
Tavira	CACHOPÓ	7,50	0,00	-	0,0	-	-	0,0				
Loulé	AMEIXIAL	27,57	0,00	-	-	-	0,0	0,0				
Almodôvar	ALMODÓVAR	0,00	0,00	-	0,0	-	-	0,0				
Almodôvar	PORTEIRINHOS	13,91	0,00	0,8	3,2	-	13,1	13,1				
										Ourique	52	13

Anexo 6 - Capacidade de recepção com a afectação por cada instalação AT da respectiva Zona de Rede e SE REN.

Subestação/ Posto de Seccionamento				Capacidade de recepção [MVA]						Ligaçao RNT ⁽¹⁾		
Concelho	Nome	Potência Ligada [MVA]		MT			AT	MT+AT	MT+AT	Subestação	Zona de Rede	Capacidade ⁽²⁾ [MVA] Valores no período 2017-2018
		Ligado	Comprometido	30 kV	15 kV	10 kV						
Aljustrel	ALJUSTREL	1,85	0,00	17,5	5,8	-	20,0	20,0	20,0			
Alcácer do Sal	VALE DE GAIO	1,26	9,64	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0			
Alcácer do Sal	ALCÁCER DO SAL	2,46	6,00	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0			
Ferreira do Alentejo	FERREIRA DO ALENTEJO (*)	15,58	0,00	0,0	-	-	12,7	12,7	41,1			
Beja	BEJA	0,00	0,00	27,3	5,7	-	28,3	28,3				
Moura	MOURA	0,00	1,09	9,4	-	-	39,9	39,9				
Serpa	PIAS (*)	10,80	0,00	-	-	-	15,0					
Serpa	BRINCHES	12,68	0,00	15,0	-	-	15,0	15,0				
Serpa	SERPA	0,00	0,00	13,5	4,5	-	15,0					
Moura	AMARELEJA	35,00	0,00	18,0	-	-	29,5	29,5				
Portel	ÁLAMOS	0,00	0,00	-	-	-	28,8	28,8	28,8			
Reguengos de Monsaraz	REGUENGOS DE MONSARAZ	0,10	0,08	10,8	7,0	-	28,8	28,8				
Santiago do Cacém	SANTIAGO	0,00	10,43	7,5	-	-	7,5	7,5				
Odemira	VILA NOVA MILFONTES	0,00	5,00	8,1	7,8	-	22,3	22,3				
Sines	MONTE FEIO	17,76	0,38	14,9	0,0	-	62,7	62,7	62,7			
Alcácer do Sal	COMPORTE	0,00	0,00	18,0	-	-	18,0	18,0				
Estrémoz	ESTREMOZ	9,86	0,00	5,8	5,2	-	40,1	40,1	40,1			
Arraiolos	CERÂMICA	0,00	0,00	18,0	-	-	62,9	62,9	62,9			
Elvas	ALCÂÇOVA	0,59	0,00	32,4	-	-	62,3	62,3	62,3			
Arronches	ARRONCHES	0,00	0,00	18,0	-	-	35,0	35,0				
Borba	BORBA	0,00	0,00	-	18,0	-	40,5	40,5				
Vila Viçosa	VILA VIÇOSA	0,00	0,00	-	21,0	-	40,5	40,5	40,5			
Alandroal	TERENA (5)	0,00	0,00	11,0	3,3	-	36,5					
Évora	CAEIRA	17,08	28,68	12,3	0,0	-	36,5					
Viana do Alentejo	VIANA DO ALENTEJO	6,50	25,00	11,5	-	-	36,5	36,5				
Évora	ÉVORA	2,50	0,00	-	26,3	-	-	26,3				
Montemor-o-Novo	MONTEMOR	0,00	8,00	7,8	0,0	-	7,8					
Vendas Novas	VENDAS NOVAS	14,00	0,32	6,6	0,0	-	7,8					
Setúbal	TERROA (*)	0,00	0,00	-	21,0	-	-	40,9	40,9			
Setúbal	SADO (SE)	84,13	3,30	6,9	-	-	6,9					
Setúbal	SADO (PC)	0,00	0,00	-	-	-	6,9	6,9				
Setúbal	SÃO SEBASTIÃO	3,50	0,00	29,5	33,0	-	76,9	76,9				
Setúbal	BRASIL	1,55	0,00	-	19,4	-	-	19,4				
Montijo	PEGÓES	22,00	0,00	0,0	0,0	-	5,8	5,8	182,0			
Setúbal	ALGERUZ	0,00	0,00	-	-	-	148,0	148,0				
Moita	MOITA	2,53	0,00	-	30,5	-	31,7					
Palmela	CARRASCAS	5,00	0,00	6,90	7,0	-	31,7					
Palmela	QUINTA DO ANJO	1,61	0,00	-	16,3	-	31,7					
Montijo	MONTIJO	0,00	8,68	-	28,3	-	31,2	31,2	61,3			
Alcochete	SÃO FRANCISCO	9,74	0,00	16,5	11,6	-	30,1	30,1				
Palmela	PINHAL NOVO	4,00	0,00	-	24,3	-	121,9	121,9	121,9			

Anexo 6 - Capacidade de recepção com a afectação por cada instalação AT da respectiva Zona de Rede e SE REN.

Subestação/ Posto de Seccionamento			Capacidade de recepção [MVA]						Ligações RNT ⁽¹⁾			
			Subestação			Grupo de Subestações						
Concelho	Nome	Potência Ligada [MVA]		MT			AT	MT+AT	MT+AT	Subestação	Zona de Rede	Capacidade ⁽²⁾ [MVA] Valores no período 2017-2018
		Ligado	Comprometido	30 kV	15 kV	10 kV						
Sesimbra	QUINTA DO CONDE	0,00	0,00	-	33,0	-	42,1	42,1	42,1			
Sesimbra	SANTANA	0,00	0,00	-	21,0	-	42,1	42,1	42,1			
Almada	AROEIRA	18,00	0,00	-	3,0	-	42,0	42,0	42			
Barreiro	COINA	0,00	12,70	-	17,3	-	55,0	55,0				
Barreiro	VILA CHÃ	0,00	0,00	-	18,0	-	37,4	37,4				
Seixal	MATA	0,00	0,00	-	-	-	65,6	65,6	65,6			
Seixal	FOGUETEIRO	4,73	0,00	-	28,3	-	-	-	28,3			
Seixal	SEIXAL	0,00	0,00	-	21,0	-	-	-	21,0			
Barreiro	BARREIRO	0,00	1,85	-	31,2	-	41,5	41,5				
Barreiro	QUIMIPARQUE	0,63	0,00	-	27,7	-	49,6	49,6	49,6			
Barreiro	CENTRAL BARREIRO	32,10	0,00	-	-	-	49,6	49,6	49,6			
Almada	SOBREDA	9,35	0,00	-	21,0	-	47,3	47,3	47,3			
Almada	LARANJEIRO	0,00	0,50	-	41,5	-	-	-	41,5			
Almada	PIEDEADE	0,00	0,00	-	-	-	71,2	71,2				
Almada	PORTAGEM	1,98	0,00	-	40,0	-	-	-	40,0			
Almada	MUTELA	0,00	0,00	-	21,0	-	-	-	21,0			
Almada	COSTA DA CAPARICA	0,00	0,00	-	28,3	-	-	-	28,3			
Loures	MOSCAVIDE	0,00	2,85	-	-	18,1	242,8	242,8				
Lisboa	EXPO NORTE	6,10	0,00	-	-	14,9	-	-	14,9			
Lisboa	EXPO SUL	0,00	0,10	-	-	20,9	-	-	20,9			
Lisboa	GAGO COUTINHO	0,00	0,00	-	-	36,0	-	-	36,0			
Lisboa	AEROPORTO	0,00	0,00	-	-	42,0	-	-	42,0			
Loures	CAMARATE	0,00	0,00	-	-	18,0	28,4	28,4	28,4			
Loures	ANAIÁ	7,50	0,00	20,8	-	21,0	22,5	22,5	22,5			
Lisboa	MARVILA	0,00	0,40	-	-	41,6	-	-	41,6			
Benavente	CARRASCAL	0,00	14,26	4,7	-	-	4,7	4,7	4,7			
Benavente	MAXOOQUEIRA	0,00	0,00	-	-	-	4,7	4,7	4,7			
Salvaterra de Magos	MEXEEIRO	0,00	0,00	4,7	-	-	4,7	4,7	4,7			
Coruche	CORUCHE	20,50	0,00	0,5	-	-	4,7	4,7	4,7			

Anexo 6 - Capacidade de recepção com a afectação por cada instalação AT da respectiva Zona de Rede e SE REN.

Subestação/ Posto de Seccionamento				Capacidade de recepção [MVA]						Ligaçao RNT ⁽¹⁾		
Concelho	Nome	Potência Ligada [MVA]		MT			AT	MT+AT	MT+AT	Subestação	Zona de Rede	Capacidade ⁽²⁾ [MVA] Valores no período 2017-2018
		Ligado	Comprometido	30 kV	15 kV	10 kV						
Cascais	BIRRE	0,00	1,41	-	-	31,6	-	31,6				
Cascais	CASCAIS	0,00	0,00	-	-	36,0	-	36,0				
Cascais	ESTORIL	0,00	0,00	-	-	21,0	-	21,0				
Cascais	ALCOITÃO	0,00	0,00	-	-	21,0	88,1	88,1				
Cascais	ABÓBODA	4,77	0,14	-	-	16,0	47,7	47,7				
Cascais	PAREDE	0,00	0,00	-	-	21,0	-	21,0				
Sintra	CAPA ROTA	0,00	0,23	-	-	20,7	49,6	49,6				
Sintra	RANHOLAS	0,00	0,00	-	-	18,0	-	18,0				
Cascais	TRAJouce	0,00	0,00	-	-	-	90,6	90,6				
Oeiras	FIGUEIRINHA	1,41	0,00	-	-	42,0	-	42,0				
Oeiras	LEIÃO (8)	1,00	0,32	-	-	19,6	60,5	60,5				
Sintra	SÃO MARCOS	0,69	0,00	-	-	20,3	-	20,3				
Sintra	RIO MOURO	0,00	0,00	-	-	21,0	59,3	59,3				
Sintra	QUELUZ	0,00	0,00	-	-	21,0	-	21,0				
Amadora	VENTEIRA	0,00	0,00	-	-	36,0	-	36,0				
Amadora	REBOLEIRA	3,34	0,14	-	-	17,5	-	17,5				
Amadora	CASAL SÃO BRÁS	1,83	6,88	-	-	33,1	33,1	33,1				
Sintra	CACÉM (8)	0,00	1,10	-	-	40,9	60,5	60,5				
Sintra	MEM MARTINS	0,00	0,00	-	-	42,0	48,9	48,9				
Sintra	SABUGO	38,35	0,00	-	-	9,5	37,2	37,2				
Sintra	PERO PINHEIRO	0,00	1,00	-	-	20,0	-	20,0				
Sintra	JANAS	0,00	0,00	-	-	21,0	37,2	37,2				
Lisboa	ZAMBUAL	0,00	0,00	-	-	42,0	203,1	203,1				
Oeiras	BARCARENA	0,00	0,00	-	-	36,0	-	36,0				
Oeiras	MIRAFLORES	2,90	0,10	-	-	39,0	-	39,0				
Lisboa	CENTRAL TEJO	1,67	0,00	-	-	40,3	-	40,3				
Lisboa	SÃO CIRO	0,00	0,00	-	-	36,0	-	36,0				
Lisboa	BOAVISTA (Lisboa)	0,00	0,00	-	-	21,0	-	21,0				
Amadora	VENDA NOVA (Amadora)	0,00	0,00	-	-	21,0	-	21,0				
Lisboa	PALHAVÃ	0,00	0,00	-	-	-	194,7	194,7				
Lisboa	ARCO CARVALHÃO	0,00	0,00	-	-	21,0	-	21,0				
Lisboa	AMOREIRAS	0,00	0,00	-	-	21,0	-	21,0				
Lisboa	PARQUE	0,00	0,00	-	-	42,0	-	42,0				
Lisboa	SANTA MARTA	1,83	0,00	-	-	40,1	-	40,1				
Lisboa	PRAÇA FIGUEIRA	0,00	0,00	-	-	21,0	-	21,0				
Lisboa	NORTE	0,00	4,47	-	-	37,5	-	37,5				
Lisboa	ALAMEDA	0,00	0,00	-	-	36,0	-	36,0				
Lisboa	LUZ	0,00	0,00	-	-	42,0	-	42,0				
Lisboa	COLOMBO	6,84	0,00	-	-	14,1	-	14,1				

Anexo 6 - Capacidade de recepção com a afectação por cada instalação AT da respectiva Zona de Rede e SE REN.

Subestação/ Posto de Seccionamento			Capacidade de recepção [MVA]						Ligaçāo RNT ⁽¹⁾			
Concelho	Nome	Potência Ligada [MVA]		MT			AT	MT+AT	MT+AT	Subestação	Zona de Rede	Capacidade ⁽²⁾ [MVA] Valores no período 2017-2018
		Ligado	Comprometido	30 kV	15 kV	10 kV						
Alenquer	MERCEANA	0,00	0,00	17,6	-	-	17,6	17,6				
Torres Vedras	MATAÇÃES	68,78	5,45	0,0	-	-	0,0	0,0				
Torres Vedras	A-DOS-CUNHADOS	9,28	9,28	-	-	-	0,0	0,0				
Lourinhā	LOURINHÃ	23,25	0,00	0,0	-	-	0,0	0,0				
Torres Vedras	TORRES VEDRAS SUL	30,10	0,00	-	-	-	0,0	0,0				
Torres Vedras	CASALINHOS DE ALFAIAITA	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0				
Torres Vedras	BOMBARDEIRA	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0				
Torres Vedras	VALE DE GALEGOS	23,30	0,00	-	-	-	0,0	0,0				
Mafra	TELHEIRO	6,06	0,00	-	-	-	0,0	0,0				
Sobral de Monte Agraço	CABEDA	79,37	2,15	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0			
Lisboa	CARRICHE	0,00	0,00	-	-	-	122,3	122,3				
Lisboa	ENTRECAMPOS	0,00	0,00	-	-	-	42,0	-	42,0			
Lisboa	VALE ESCURO	0,00	0,10	-	-	-	20,9	-	20,9			
Lisboa	TELHEIRAS	0,00	0,00	-	-	-	42,0	-	42,0			
Lisboa	SENHOR ROUBADO	0,00	0,10	-	-	-	35,9	-	35,9			
Lisboa	ALTO DO LUMIAR	0,00	0,00	-	-	-	36,0	-	36,0			
Loures	QUINTA DA CALDEIRA (6)	0,00	1,80	-	-	-	19,2	33,3	33,3			
Odivelas	ARROJA (7)	0,00	0,00	-	-	-	33,0	39,9	39,9			
Loures	FANHÕES (PS)	63,00	0,00	-	-	-	165,9	165,9				
Loures	FANHÕES (SE)	37,97	0,00	-	-	-	0,0	87,9	87,9			
Loures	LOURES (6)	4,80	0,00	-	-	-	28,2	33,3	33,3			
Loures	MERCADO	13,85	1,99	-	-	-	0,0	0,0	0,0			
Vila Franca de Xira	PÓVOA	10,76	7,22	46,5	-	-	21,0	50,9	50,9			
Odivelas	CANEÇAS (7)	0,00	0,00	-	-	-	18,0	39,9	39,9			
Mafra	VENDA DO PINHEIRO	4,74	0,00	-	-	-	16,2	42,4				
Mafra	GRADIL	2,10	0,00	-	-	-	15,9	42,4				
Mafra	MAFRA	14,96	0,00	-	-	-	6,0	42,4				
Mafra	GODIGANA (*)	0,00	0,00	-	-	-	18,0	23,7				
Alenquer	VALE TEJO	10,21	40,79	14,5	-	-	143,0	143,0				
Alenquer	CHEGANÇAS	0,00	0,00	18,0	-	-	-	18,0				
Vila Franca de Xira	AREIAS (VFX)	0,00	0,00	17,3	-	-	12,8	30,7	30,7			
Vila Franca de Xira	SOBRALINHO	0,00	0,00	-	-	-	60,0	60,0				
Vila Franca de Xira	ALHANDRA	6,90	3,00	21,5	-	-	21,0	-	42,5			
Azambuja	ESPADANAL	0,00	1,58	19,4	-	-	39,2	39,2				
Cartaxo	CRUZ DO CAMPO	0,00	2,00	19,0	-	-	39,2	39,2				

Anexo 6 - Capacidade de recepção com a afectação por cada instalação AT da respectiva Zona de Rede e SE REN.

Subestação/ Posto de Seccionamento			Capacidade de recepção [MVA]						Ligações RNT ⁽¹⁾		
			Subestação			Grupo de Subestações					
Concelho	Nome	Potência Ligada [MVA]		MT		AT	MT+AT	MT+AT	Subestação	Zona de Rede	Capacidade ⁽²⁾ [MVA] Valores no período 2017-2018
		Ligado	Comprometido	30 kV	15 kV						
Cartaxo	CARTAXO NORTE (*)	0,00	0,00	-	18,0	-	39,4	39,4			
Santarém	FONTAINHAS	0,13	0,04	32,9	-	-	87,0	87,0			
Santarém	ALCANEDE	0,00	0,00	18,0	-	-	-	62,9			
Santarém	SÃO BENTO	1,67	0,00	18,5	12,8	-	20,8				
Almeirim	ALMEIRIM	2,23	17,63	12,2	5,0	-	20,8				
Salvatterra de Magos	GLÓRIA (*)	0,00	20,00	13,5	-	-	19,5				
Santarém	VALE FIGUEIRA	0,00	1,77	-	16,2	-	-				
Rio Maior	RIO MAIOR	0,13	18,75	0,0	-	-	0,0	0,0			
Cadaval	CADAVAL	20,75	0,00	0,0	-	-	0,0	0,0			
Caldas da Rainha	CALDAS DA RAINHA	0,00	0,00	34,2	-	-	-	34,2			
Óbidos	SANCHEIRA	0,00	2,75	18,2	-	-	21,1	21,1			
Caldas da Rainha	SANTO ONOFRE	0,00	0,00	6,3	-	-	6,3				
Peniche	ATOUGUIA	50,35	8,40	2,6	6,3	-	6,3	6,3			
Alcobaça	TURQUEL	8,00	6,00	7,0	-	-	25,7	25,7			
Alcobaça	CELA	2,16	0,00	25,7	-	-	25,7	25,7			
Alcobaça	ALCOBAÇA	0,00	0,00	25,7	-	-	25,7	25,7			
Portalegre	SÃO VICENTE	9,25	0,00	7,7	-	-	7,7	7,7			
Nisa	ALPALHÃO	2,87	20,00	7,7	-	-	7,7	7,7			
Macão	PRACANA	71,25	0,00	0,0	-	-	0,0	0,0			
Proença-a-Nova	VALE SERRÃO	23,87	0,00	0,0	-	-	0,0	0,0			
Nisa	VELADA	19,36	0,00	-	-	-	0,0	0,0			
Vila Velha de Rodão	VILA VELHA DE RODÃO	4,64	25,50	0,0	-	-	0,0	0,0			
Porto de Mós	SÃO JORGE	1,29	5,00	35,6	-	-	35,6	35,6			
Alcobaça	CASAL DA AREIA	14,17	0,00	6,3	9,0	-	9,4	9,4			
Leiria	MACEIRA	0,00	0,00	-	-	-	23,7	23,7			
Marinha Grande	CASAL DA LEBRE	3,33	0,00	17,6	-	-	55,5	55,5			
Marinha Grande	MARINHA GRANDE	1,2	14,58	17,2	-	-	32,8	32,8			
Leiria	AZÓIA	0,055	0,00	17,9	28,3	-	50,0	50,0			
Leiria	PARCEIROS	0,22	0,00	-	17,9	-	50,0	50,0			
Ourém	FÁTIMA	12,34	20,00	0,0	-	-	0,0	0,0			
Leiria	ANDRINOS	2,35	0,00	18,0	39,6	-	48,0	48,0			
Leiria	PINHEIROS	0,00	0,00	-	18,0	-	48,0	48,0			
Leiria	ORTIGOSA	0,05	4,06	-	16,8	-	48,0	48,0			
Pombal	RANHA	9,84	6,15	12,3	-	-	48,0	48,0			
Pombal	POMBAL	10,74	3,04	7,2	-	-	47,9	47,9			
Pombal	LOURIÇAL	0,00	0,00	18,0	-	-	47,9	47,9			
Pombal	SICÓ	21,50	0,00	-	-	-	0,0	0,0			

Anexo 6 - Capacidade de recepção com a afectação por cada instalação AT da respectiva Zona de Rede e SE REN.

Subestação/ Posto de Seccionamento			Capacidade de recepção [MVA]						Ligações RNT ⁽¹⁾			
			Subestação			Grupo de Subestações						
Concelho	Nome	Potência Ligada [MVA]		MT			AT	MT+AT	MT+AT	Subestação	Zona de Rede	Capacidade ⁽²⁾ [MVA] Valores no período 2017-2018
		Ligado	Comprometido	30 kV	15 kV	10 kV						
Ourém	OURÉM	0,00	0,00	21,0	-	-	37,8	37,8	37,8			
Torres Novas	CHANCELARIA	18,50	0,00	-	-	-	18,8	18,8				
Alcanena	VILA MOREIRA	0,00	0,00	18,8	-	-	18,8	18,8				
Tomar	SANTA CITA	2,00	5,13	10,8	-	-	18,8	18,8				
Torres Novas	ALMONDA	5,22	0,00	-	-	-	18,8	18,8				
Torres Novas	SERRADA GRANDE	14,16	1,10	-	18,8	-	18,8	18,8				
Entroncamento	ENTRONCAMENTO	2,80	0,00	18,2	-	-	18,8	18,8				
Vila Nova da Barquinha	ALMOUROL	23,90	14,03	2,2	-	-	2,6	2,6	2,6			
Tomar	VENDA NOVA (Tomar)	6,09	13,95	0,0	0,0	-	0,0	0,0				
Sertã	SERTÃ	13,30	5,20	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0			
Abrantes	OLHO BOI	0,00	10,00	0,0	-	-	0,0	0,0				
Macão	BELVER	84,93	0,00	0,0	-	-	0,0	0,0				
Ponte de Sôr	PONTE SOR	0,00	0,00	0,0	-	-	0,0	0,0				
Alter do Chão	ALTER DO CHÃO	0,63	0,00	0,0	-	-	0,0	0,0				
Avis	MARANHÃO	12,86	0,00	0,0	-	-	0,0	0,0				
Alvaiázere	ALVAIÁZERE	19,35	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0				
Ansião	PONTÃO	19,10	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0				
Pedrógão Grande	PEDROGÃO	0,00	7,07	-	0,0	-	-	0,0				
Miranda do Corvo	VILA NOVA	35,89	8,80	-	-	-	0,0	0,0				
Miranda do Corvo	MIRANDA DO CORVO	0,00	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0				
Lousã	LOUSÃ	76,69	2,22	-	0,0	-	0,0	0,0				
Góis	CADAFAZ	10,20	0,00	-	-	-	0,0	0,0				
Góis	MALHADAS	20,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0				
Coimbra	TAVEIRO	0,92	0,00	-	20,0	-	26,0	26,0	26,0			
Soure	ALFARELOS	2,00	0,00	-	16,0	-	25,0	25,0				
Condeixa-a-Nova	CONDEIXA	19,12	0,20	7,8	7,8	-	7,8	7,8	7,8			
Coimbra	ALTO DE SÃO JOÃO	0,00	0,00	-	21,0	-	111,7	111,7				
Coimbra	CORRENTE	0,00	10,00	-	28,3	-	111,7	111,7				
Coimbra	ANTANHOL	0,00	0,00	-	28,3	-	111,7	111,7				
Coimbra	RELVINHA	3,39	4,38	-	34,2	-	111,7	111,7				
Coimbra	ALEGRIA	0,00	0,00	-	33,0	-	64,7	64,7				
Penacova	PENACOVA	73,60	0,00	-	-	-	0,0	0,0				
Penacova	AGUIEIRA	1,65	1,08	-	0,0	-	-	0,0				
Mortágua	MORTÁGUA (SE)	3,93	0,40	-	0,0	-	0,0	0,0				
Mortágua	MORTÁGUA (PC)	20,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0				
Figueira da Foz	VILA ROBIM	6,24	0,00	-	14,7	-	27,0	27,0				
Figueira da Foz	SÃO JULIÃO	0,00	0,00	-	18,0	-	27,0	27,0				
Figueira da Foz	GALA	5,26	0,00	15,7	-	-	27,0	27,0				
Figueira da Foz	CARVALHAIOS	110,00	0,00	-	-	-	27,0	27,0				
Soure	SOURE	2,09	0,00	15,9	-	-	62,0	62,0	62,0			

Anexo 6 - Capacidade de recepção com a afectação por cada instalação AT da respectiva Zona de Rede e SE REN.

Subestação/ Posto de Seccionamento			Capacidade de recepção [MVA]						Ligações RNT ⁽¹⁾			
			Subestação			Grupo de Subestações						
Concelho	Nome	Potência Ligada [MVA]		MT			AT	MT+AT	MT+AT	Subestação	Zona de Rede	Capacidade ⁽²⁾ [MVA] Valores no período 2017-2018
		Ligado	Comprometido	30 kV	15 kV	10 kV						
Anadia	MOGOFORES	1,75	0,00	-	12,5	-	12,5	12,5	12,5			
Mealhada	PAMPILHOSA	0,00	45,00	-	12,5	-	12,5	12,5	12,5			
Cantanhede	CANTANHEDE	0,00	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0			
Cantanhede	TOCHA	8,49	28,80	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0			
Mira	MIRA	0,00	0,00	-	18,9	-	24,3	24,3	24,3			
Oliveira do Bairro	BUSTOS	0,08	2,40	-	18,5	-	24,3	24,3	24,3			
Águeda	BARRÓ	38,67	7,00	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0			
Águeda	AGUEDA	17,65	0,00	-	13,4	-	13,4	13,4	13,4			
Oliveira do Bairro	OLIVEIRA DO BAIRRO	5,76	0,00	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0			
Ílhavo	ÍLHAZO	6,07	0,00	-	27,0	-	80,5	80,5	80,5			
Ílhavo	GAFANHIA	0,00	0,00	-	21,0	-	29,0	29,0	29,0			
Aveiro	AVEIRO	0,08	0,00	-	32,9	-	53,3	53,3	53,3			
Aveiro	ESGUEIRA	37,04	7,50	-	24,2	-	80,5	80,5	80,5			
Albergaria-a-Velha	ALBERGARIA	3,92	9,73	-	7,3	-	24,6	24,6	24,6			
Albergaria-a-Velha	VISTA ALEGRE	0,00	0,00	-	21,0	-	24,6	24,6	24,6			
Sever do Vouga	SEVER DO VOUGA	9,91	8,06	-	10,3	-	24,6	24,6	24,6			
Oliveira de Azeméis	OLIVEIRA DE AZEMÉIS	4,65	0,00	-	24,6	-	24,6	24,6	24,6			
Estarreja	AVANCA	12,83	0,00	-	14,4	-	48,0	48,0	48,0			
Vale de Cambra	VALE DE CAMBRA	53,35	2,00	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0			
Ovar	OVAR	4,43	0,00	-	28,6	-	66,7	66,7	66,7			
Ovar	ARADA	0,00	0,00	-	33,0	-	66,7	66,7	66,7			
Carregal do Sal	CARREGAL DO SAL	0,00	5,00	-	0,0	-	-	-	0,0			
Tábuia	CANDOSA	28,18	2,00	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0			
Arganil	FRONHAS (*)	0,86	0,00	-	17,1	-	-	34,4	34,4			
Castelo Branco	ALCAINS	0,00	0,00	28,3	0,0	-	56,1	56,1	56,1			
Castelo Branco	TALAGUEIRA	10,75	0,00	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0			
Castelo Branco	CASTELO BRANCO	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0	0,0			
Idanha-a-Nova	SENHORA DA GRAÇA	0,00	0,00	0,0	-	-	-	-	0,0			
Oleiros	OLEIROS	28,96	0,00	-	-	-	0,0	-	0,0			
Pampilhosa da Serra	SANTA LUZIA	47,97	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0			
Fundão	FUNDÃO	1,46	15,00	-	4,5	-	9,8	9,8	9,8			
Covilhã	TORTOSENDO	8,94	0,00	-	20,9	-	58,0	58,0	58,0			
Covilhã	VÁRZEA	0,00	0,00	-	15,0	-	15,0	15,0	15,0			
Belmonte	BELMONTE	31,52	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0			
Sabugal	SABUGAL	21,20	0,00	-	0,0	-	0,0	-	0,0			
Penamacor	MEIMOA	0,00	0,00	-	0,0	-	-	-	0,0			

Anexo 6 - Capacidade de recepção com a afectação por cada instalação AT da respectiva Zona de Rede e SE REN.

Subestação/ Posto de Seccionamento			Capacidade de recepção [MVA]						Ligações RNT ⁽¹⁾			
			Subestação			Grupo de Subestações						
Concelho	Nome	Potência Ligada [MVA]		MT		AT	MT+AT	MT+AT	Subestação	Zona de Rede	Capacidade ⁽²⁾ [MVA] Valores no período 2017-2018	
		Ligado	Comprometido	30 kV	15 kV							
Viseu	VISO	4,63	19,37	-	33,0	-	105,9	105,9	105,9	Bodiosa	18	0
Sátão	SÁTÃO	0,00	0,00	-	13,5	-	-	13,5				
Viseu	VISEU	0,00	0,00	-	28,3	-	-	28,3				
Viseu	ORGENS	0,00	0,00	-	28,3	-	105,9	105,9				
Vouzela	FORNELO DO MONTE	90,14	0,00	-	-	-	0,0	0,0				
Vouzela	VOUZELA	9,18	3,65	-	0,0	-	0,0	0,0				
Viseu	GUMIEI	13,27	15,42	-	0,0	-	0,0	0,0				
Castro Daire	CASTRO DAIRE	27,35	0,00	0,0	-	-	0,0	0,0				
Tondela	TONDELA	4,35	14,32	-	0,0	-	0,0	0,0				
Seia	SABUGUEIRO	28,01	0,13	-	0,0	-	0,0	0,0				
Seia	LORIGA	0,00	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	V. Chã	19	0
Gouveia	GOUVEIA	0,00	5,75	-	0,0	-	0,0	0,0				
Seia	SEIA	76,36	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0				
Oliveira do Hospital	OLIVEIRA DO HOSPITAL	0,00	0,00	-	0,0	-	-	0,0				
Mangualde	MANGUALDE	12,92	12,33	-	15,7	-	16,9	16,9				
Nelas	NELAS II	0,93	0,00	-	16,9	-	16,9	16,9				
Celorico da Beira	CELORICO	0,00	5,00	-	0,0	-	0,0	0,0				
Guarda	GUARDA	104,37	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0				
Guarda	CASAL DE CINZA	0,00	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0				
Sabugal	CERDEIRA	0,00	0,00	-	0,0	-	-	0,0				
Trancoso	TRANCOSO	0,00	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	Chafariz	19	0
Trancoso	TRANCOSO	30,10	0,00	-	-	-	0,0	0,0				
Pinhel	PINHEL	19,33	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0				
Moimenta da Beira	VILA DA RUA	24,81	0,00	0,0	-	-	0,0	0,0				
Lamego	RIBABELIDE	68,10	28,00	-	-	-	35,3	35,3				
Amarante	CARNEIRO	13,96	1,04	-	0,0	-	0,0	0,0				
Baião	SEIXINHOS	38,48	0,00	-	-	-	0,0	0,0				
Lamego	VAROSA	69,26	0,00	0,0	-	-	0,0	0,0				
Lamego	LAMEGO	28,57	0,00	0,0	-	-	0,0	0,0				
Alijó	PINHÃO	0,43	0,00	14,9	-	-	14,9	14,9				
Vila Real	TELHEIRA	48,21	0,00	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	Valdigem	15	0
Vila Real	JORJAIS	29,99	0,00	0,0	-	-	46,6	46,6				
Vila Pouca de Aguiar	SOUTELO	91,92	4,27	0,0	-	-	35,3	35,3				
Chaves	VIDAGO	17,18	0,83	-	0,0	-	0,0	0,0				
Chaves	CHAVES	23,01	1,10	-	0,0	-	0,0	0,0				
Montalegre	MORGADAE	12,97	0,36	-	0,0	-	0,0	0,0				
Montalegre	LEIRANCO	27,50	0,00	-	-	-	0,0	0,0				
Valpaços	VALPAÇOS	10,00	15,00	-	4,9	-	4,9	4,9				
Mogadouro	MOGADOURO	4,41	7,12	4,2	-	-	64,0	64,0				

Anexo 6 - Capacidade de recepção com a afectação por cada instalação AT da respectiva Zona de Rede e SE REN.

Subestação/ Posto de Seccionamento				Capacidade de recepção [MVA]					Ligação RNT ⁽¹⁾			
Concelho	Nome	Potência Ligada [MVA]		MT			AT	MT+AT	MT+AT	Subestação	Zona de Rede	Capacidade ⁽²⁾ [MVA] Valores no período 2017-2018
		Ligado	Comprometido	30 kV	15 kV	10 kV						
Bragança	BRAGANÇA	20,51	1,02	18,3	-	-	18,3	18,3	18,3	Macedo	16	30
Macedo de Cavaleiros	MACEDO DE CAVALEIROS	2,00	12,32	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	Pocinho	17	0
Mirandela	MIRANDELA	2,07	25,00	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0			
Torre de Moncorvo	AÇOREIRA (2)	8,33	0,00	9,6	-	-	-	9,6	9,6			
Mêda	MARVÃO	0,25	0,00	8,7	-	-	-	8,7	8,7			
Vila Nova de Gaia	VILA NOVA DE GAIA	0,00	0,03	-	33,0	-	101,8	101,8	101,8	Canelas	12	100
Vila Nova de Gaia	SANTA MARINHA	0,00	0,00	-	36,0	-	52,9	52,9				
Vila Nova de Gaia	SERRA DO PILAR	0,00	0,00	-	33,0	-	79,6	79,6				
Vila Nova de Gaia	VERDINHO	0,00	0,00	-	33,0	-	79,2	79,2				
Vila Nova de Gaia	VILAR DO PARAÍSO	0,00	0,00	-	33,0	-	50,0	50,0	50,0			
Santa Maria da Feira	NOGUEIRA DA REGEDOURA	0,19	0,00	-	28,1	-	77,6	77,6	77,6			
Vila Nova de Gaia	SERZEDO	6,02	0,00	-	22,3	-	31,6	31,6				
Espinho	ESPINHO	1,60	0,53	-	30,9	-	31,6	31,6				
Vila Nova de Gaia	PEDROSO	0,00	0,00	-	33,0	-	55,4	55,4	55,4			
Santa Maria da Feira	ACAIL	0,00	0,00	-	-	-	18,1	18,1	27,3			
Santa Maria da Feira	RIO MEÃO	9,90	4,75	-	18,4	-	27,3	27,3				
Santa Maria da Feira	FEIRA	0,00	0,00	-	21,5	-	21,5	21,5				
São João da Madeira	DEVESA VELHA	0,00	0,72	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0			
Oliveira de Azeméis	CARREGOSA	45,76	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0				
Santa Maria da Feira	SÃO JOÃO DA MADEIRA	0,00	0,00	-	33,0	-	42,3	42,3	42,3			
Santa Maria da Feira	SANGUEDO	1,13	0,22	-	31,7	-	50,0	50,0	50,0			
Arouca	AROUCA	8,50	1,66	-	3,3	-	9,8	9,8	9,8			
Santa Maria da Feira	INHA	0,49	17,06	-	11,4	-	22,2	22,2	23,3			
Penafiel	ENTRE-OS-RIOS	17,04	1,40	-	14,6	-	23,3	23,3	23,3	Torrão	13	50
Castelo de Paiva	FORNOS	14,76	0,00	-	3,2	-	38,4	38,4	38,4			
Gondomar	GONDOMAR	3,02	0,00	-	30,0	-	54,3	54,3	54,3			
Gondomar	FÂNZERES	0,00	7,18	-	25,9	-	34,5	34,5	34,5			
Gondomar	JOVIM	0,00	0,00	-	21,0	-	50,0	50,0	50,0			
Valongo	PALMILHEIRA (3)	2,15	0,00	-	30,9	-	-	30,9	30,9			
Porto	ANTAS	0,00	0,31	-	62,6	-	64,4	64,4	64,4			
Porto	CAMPO 24 DE AGOSTO	0,00	0,00	-	31,5	-	41,7	41,7	120,2			
Porto	PARANHOS	7,10	1,47	-	22,9	-	120,2	120,2				
Porto	PRELADA	0,00	0,00	-	0,0	-	207,8	207,8	207,8			
Porto	LAPA	0,00	0,00	-	33,0	-	-	33,0				
Porto	VITÓRIA	0,00	0,00	-	33,0	-	56,6	56,6	56,6			
Porto	MONTE DOS BURGOS	6,30	0,00	-	25,2	-	-	91,1	126,9			
Porto	BOAVISTA (Porto)	0,00	0,00	-	63,0	-	-	78,3				
Porto	CIRCUNVALAÇÃO	0,00	0,00	-	-	-	72,0	72,0	72,0			
Porto	CAMPO ALEGRE	0,00	3,44	-	48,5	-	48,5	48,5	48,5			
Matosinhos	MATOSINHOS SUL	10,24	0,00	-	18,1	-	59,1	59,1	122,5			
Matosinhos	MATOSINHOS	0,00	0,00	-	33,0	-	122,5	122,5				
Matosinhos	SANTA CRUZ DO BISPO	112,00	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0			
Matosinhos	CUSTÓIAS	0,60	0,00	-	41,4	-	60,3	60,3	60,3			

Anexo 6 - Capacidade de recepção com a afectação por cada instalação AT da respectiva Zona de Rede e SE REN.

Subestação/ Posto de Seccionamento			Capacidade de recepção [MVA]						Ligações RNT ⁽¹⁾						
			Subestação			Grupo de Subestações									
Concelho	Nome	Potência Ligada [MVA]		MT			AT	MT+AT	MT+AT	Subestação	Zona de Rede	Capacidade ⁽²⁾ [MVA] Valores no período 2017-2018			
		Ligado	Comprometido	30 kV	15 kV	10 kV									
Matosinhos	AMIEIRA	4,00	0,00	-	27,5	-	37,8	37,8	37,8	Vermoim	9	100			
Maia	MAIA	7,43	0,00	-	58,7	-	75,6	75,6	128,5						
Vila do Conde	MINDELO	0,00	0,00	-	28,3	-	41,9	41,9							
Vila do Conde	VILA DO CONDE	4,22	1,50	-	27,3	-	54,4	54,4							
Póvoa de Varzim	BEIRIZ	0,12	24,23	-	28,7	-	70,6	70,6							
Vila do Conde	MOSTEIRÔ	0,00	0,00	-	33,0	-	66,5	66,5	0,0						
Valongo	ALFENA	3,20	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0							
Maia	GUEIFÃES	0,27	1,80	-	31,0	-	60,3	60,3							
Trofa	MURO	6,08	0,00	-	27,0	-	57,6	57,6							
Vila Nova de Famalicão	LOUSADO	16,38	0,00	-	41,5	-	57,6	57,6	150,2						
Santo Tirso	AREIAS NORTE	4,70	2,38	-	19,1	-	54,9	54,9							
Vila Nova de Famalicão	CANIÇOS	14,46	3,63	-	14,9	-	54,9	54,9							
Vila Nova de Famalicão	RUIVÃES	8,98	0,00	-	20,7	-	20,7	20,7							
Vila Nova de Famalicão	REQUIÃO	13,50	0,00	-	29,5	-	57,5	57,5	50,0						
Braga	LAMAS	0,00	0,00	-	33,0	-	50,0	50,0							
Guimarães	SÃO JOÃO DE PONTE	5,80	21,15	-	26,8	-	102,6	102,6	102,6						
Póvoa de Lanhoso	SENHORA DO PORTO	10,60	0,00	-	-	-	28,3	28,3							
Vieira do Minho	ERMAL	22,51	0,98	-	8,2	-	28,3	28,3							
Guimarães	PEVIDÉM	30,16	13,70	-	9,5	-	69,0	69,0							
Guimarães	LAMEIRINHO	14,67	0,00	-	10,7	-	10,7	10,7	6,8						
Guimarães	GUIMARÃES	13,06	1,74	-	27,1	-	65,2	65,2							
Fafe	FAFE	4,10	0,00	-	28,9	-	77,0	77,0							
Celorico de Basto	AZINHEIRA	14,84	0,00	-	-	-	18,7	18,7							
Celorico de Basto	FERMIL DE BASTO	26,98	1,83	-	-	-	18,7	18,7	35,4						
Felgueiras	FELGUEIRAS	3,00	0,00	-	6,8	-	6,8	6,8							
Mondim de Basto	CAMPANHÓ	58,54	0,00	-	0	-	6,8	6,8							
Amarante	AMARANTE	3,04	1,56	-	0,0	-	0,0	0,0							
Santo Tirso	SÃO MARTINHO DO CAMPO	59,18	3,49	-	0,0	-	6,8	6,8	60,0						
Felgueiras	SOUSA	0,00	0,00	-	6,8	-	6,8	6,8							
Felgueiras	BARROSAS	0,00	0,00	-	6,8	-	-	6,8							
Valongo	VALONGO	3,99	2,30	-	26,7	-	35,4	35,4							
Paredes	REBORDOSA	6,08	0,00	-	35,9	-	60,0	125,1	62,0	63,4	8	100			
Penafiel	SANTIAGO DE SUBARRIFANA	0,00	0,00	-	28,3	-	60,0								
Paredes	LORDELÓ	0,00	0,00	-	33,0	-	62,0								
Paços de Ferreira	PAÇOS DE FERREIRA	0,99	0,00	-	32,0	-	62,0								
Lousada	LOUSADA	0,00	0,00	-	28,3	-	62,0	111,9	63,4	13	50	0			
Penafiel	BUSTELO	0,00	1,53	-	19,4	-	63,4								
Marco de Canaveses	MARCO DE CANAVESES	13,17	5,00	-	0,0	-	63,4								
Castro Daire	CABRIL	139,21	0,00	-	-	-	0,0	0,0	0,0						

Anexo 6 - Capacidade de recepção com a afectação por cada instalação AT da respectiva Zona de Rede e SE REN.

Subestação/ Posto de Seccionamento			Capacidade de recepção [MVA]						Ligaçao RNT ⁽¹⁾			
			Subestação			Grupo de Subestações						
Concelho	Nome	Potência Ligada [MVA]		MT			AT	MT+AT	MT+AT	Subestação	Zona de Rede	Capacidade ⁽²⁾ [MVA] Valores no período 2017-2018
		Ligado	Comprometido	30 kV	15 kV	10 kV						
Montalegre	VILA DA PONTE	2,87	0,00	-	0,0	-	-	0,0	0,0			
Boticas	BARROSO	46,06	0,00	-	-	-	0,0	0,0	0,0			
Vieira do Minho	CANIÇADA	7,60	0,00	-	10,4	-	29,5	29,5	29,5			
Amares	AMARES	2,26	2,85	-	27,9	-	29,5	29,5	29,5			
Braga	LAMAÇÃES	0,00	0,00	-	33,0	-	126,4	126,4	126,4			
Braga	SÃO MARTINHO DE DUME	8,49	0,00	-	24,5	-	116,3	116,3	126,4			
Braga	BRAGA	0,00	0,00	-	33,0	-	-	33,0	33,0			
Vila Verde	TURIZ	0,00	0,00	-	28,3	-	50,0	50,0	50,0			
Barcelos	LIJÓ	3,75	0,00	-	24,6	-	40,8	40,8	40,8			
Barcelos	ALVELOS	10,35	11,18	-	21,5	-	40,8	40,8	96,4			
Barcelos	PENIDE	8,01	2,50	-	22,5	-	55,6	55,6	55,6			
Viana do Castelo	SANTA MARTA DE PORTUZOLO	30,37	0,00	-	11,7	-	11,7	11,7	11,7			
Viana do Castelo	MONSERRATE	2,15	25,00	-	11,7	-	11,7	11,7	11,7			
Caminha	ORBACÉM	35,47	0,00	-	-	-	0,0	0,0	0,0			
Caminha	ÂNCORA	0,00	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0			
Vila Nova de Cerveira	FRANCE	27,50	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0			
Valença	VALENÇA	4,68	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0			
Viana do Castelo	SÃO ROMÃO DE NEIVA	2,41	0,00	-	18,5	-	31,2	31,2	31,2			
Espinho	FONTE BOA	2,40	0,00	-	18,6	-	31,2	31,2	31,2			
Viana do Castelo	DEOCRISTE	69,00	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0			
Ponte de Lima	FEITOSA	1,66	15,14	-	7,0	-	7,0	7,0	7,0			
Arcos de Valdevez	POLIPROPIGAL	0,00	0,00	-	-	-	7,0	7,0	7,0			
Arcos de Valdevez	MOGUEIRAS	0,00	0,00	-	7,0	-	7,0	7,0	7,0			
Ponte da Barca	TOUVEDO	24,00	3,76	-	7,0	-	7,0	7,0	7,0			
Monção	TROVISOCOSO	0,00	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0			
Melgaço	ROUSSAS	0,00	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0			
Arcos de Valdevez	LAGOA DE CIMA	14,52	0,00	-	-	-	0,0	0,0	0,0			
Ponte da Barca	LINDOSO	0,00	0,00	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0			

Observações:

- (*) - Subestação com possibilidade de expansão do andar AT limitada. Poderão ser necessárias significativas adaptações da SE e/ou ampliação terreno para disponibilizar o painel de ligação AT. Alternativamente poderá ligar-se em PCAT a construir próximo da SE.
- (1) - A tensão do barramento na SE Pedralva (REN) é 130kV.
- (2) - A ligação em AT é feita na SE Pocinho (REN).
- (3) - A ligação em AT é feita na SE Ermesinde (REN).
- (4) - A ligação em AT é feita na SE Tunes (REN).
- (5) - A capacidade da SE Terena e do grupo SE Borba e SE Vila Viçosa, concorre entre si.
- (6) - A capacidade da SE Loures e da SE Quinta da Caldeira concorre entre si.
- (7) - A capacidade da SE Arroja e da SE Caneças concorre entre si.
- (8) - A capacidade da SE Leião e da SE Cacém concorre entre si.
- (9) - A capacidade da SE VilamouraB e da SE Quarteira concorre entre si.

ANEXO 7

**Configuração de alimentação das
subestações da RND a partir de
subestações da RNT a 31.12.2017**

**Anexo 7 - Configuração de alimentação de subestações da RND
a partir de subestações da RNT a 31.12.2017**

Subestação RNT	Subestação RND	AT/MT
Alcochete	MOITA (TP 2) MONTIJO PINHAL NOVO SÃO FRANCISCO	60/15 60/15 60/15 60/30/15
Alqueva	AMARELEJA BRINCHES MOURA REGUENGOS DE MONSARAZ SERPA	60/30 60/30 60/30 60/30/15 60/30/15
Alto de Mira	CACÉM CASAL SÃO BRÁS GODIGANA JANAS MEM MARTINS PERO PINHEIRO QUELUZ REBOLEIRA RIO MOURO SABUGO VENDA NOVA (Amadora) (TP 1) VENTEIRA	60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10
Alto de S.João	ARCO CARVALHÃO (TP 1) MARVILA (TP 2) SANTA MARTA (TP 2 e TP 3) VALE ESCURO (TP 2)	60/10 60/10 60/10 60/10
Batalha	ALCOBAÇA ANDRINOS AZÓIA CASAL DA AREIA CASAL DA LEBRE FÁTIMA MARINHA GRANDE PARCEIROS SÃO JORGE	60/30 60/30/15 60/30/15 60/30/15 60/30/15 60/30 60/30 60/15 60/30
Bodiosa	CASTRO DAIRE GUMIEI ORGENS SÁTÃO VISEU VISO VOUZELA	60/30 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15

**Anexo 7 - Configuração de alimentação de subestações da RND
a partir de subestações da RNT a 31.12.2017**

Subestação RNT	Subestação RND	AT/MT
Canelas/Crestuma	ESPINHO NOGUEIRA DA REGEDOURA PEDROSO SANGUEDO SANTA MARINHA SERRA DO PILAR SERZEDO VERDINHO VILA NOVA DE GAIA VILAR DO PARAÍSO	60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15
Carrapateiro	MARCO DE CANAVESES	60/15
Carregado	ALHANDRA AREIAS (VFX) CHEGANÇAS CRUZ DO CAMPO ESPADANAL VALE TEJO	60/30/10 60/30/10 60/30 60/30 60/30/15 60/30
Carriche	ARROJA ALAMEDA ALTO DO LUMIAR COLOMBO (TP 1) ENTRECAMPOS (TP 1 e TP 3) LUZ (TP 1) NORTE (TP 2) PARQUE (TP 2) QUINTA DA CALDEIRA SENHOR ROUBADO TELHEIRAS (TP 2) VALE ESCURO (TP 1)	60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/30/10
Carvoeira	BOMBARDEIRA CABEDA CASALINHOS DE ALFAIATA LOURINHÃ MATAÇÃES MERCEANA TELHEIRO TORRES VEDRAS SUL	60/10 60/30/10 60/10 60/30 60/30 60/30 60/10 60/10
Castelo Branco	ALCAINS CASTELO BRANCO OLEIROS SENHORA DA GRAÇA TALAGUEIRA	60/30/15 60/6 60/15 60/30 60/30
Chafariz	CASAL DE CINZA CELORICO CERDEIRA GUARDA PINHEL TRANCOSO	60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15

**Anexo 7 - Configuração de alimentação de subestações da RND
a partir de subestações da RNT a 31.12.2017**

Subestação RNT	Subestação RND	AT/MT
Custóias	BOAVISTA (Porto) CAMPO ALEGRE CUSTÓIAS MATOSINHOS MATOSINHOS SUL SANTA CRUZ DO BISPO	60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15
Ermesinde	ANTAS CAMPO 24 DE AGOSTO FÂNZERES GONDOMAR JOVIM PALMILHEIRA	60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15
Estarreja	ALBERGARIA ARADA AVANCA OLIVEIRA DE AZEMÉIS OVAR SEVER DO VOUGA VALE CAMBRA VISTA ALEGRE	60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15
Estói	ALDEIA NOVA ALMANCIL BRACIAIS CASTRO MARIM FARO LOULÉ OLHÃO QUARTEIRA SÃO BRÁS DE ALPORTEL TAVIRA TORRE NATAL	60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15
Évora	CAEIRA ÉVORA MONTEMOR TERENA VENDAS NOVAS (TP 1) VIANA DO ALENTEJO	60/30/15 60/15 60/30/15 60/30/15 60/30/15 60/30
Estremoz	ALCÁÇOVA ARRONCHES BORBA CERÂMICA ESTREMOZ VILA VIÇOSA	60/30/6 60/30 60/15 60/30/15 60/30/15 60/15
Fafe	AMARANTE CARNEIRO FAFE FELgueiras FERMIL DE BASTO GUIMARÃES	60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15

**Anexo 7 - Configuração de alimentação de subestações da RND
a partir de subestações da RNT a 31.12.2017**

Subestação RNT	Subestação RND	AT/MT
Falagueira	ALPALHÃO PRACANA SÃO VICENTE VALE SERRÃO VILA VELHA DE RODÃO	60/30 60/30 60/30 60/30 60/30
Fanhões	CANEÇAS FANHÕES GRADIL LOURES MAFRA MERCADO PÓVOA VENDA DO PINHEIRO	60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/30/10 60/10
Feira	AROUCA CARREGOSA DEVESA VELHA FEIRA INHA RIO MEÃO SÃO JOÃO DA MADEIRA	60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15
Fernão Ferro	AROEIRA BARREIRO COINA FOGUEIRO QUIMIPARQUE QUINTA DO CONDE SANTANA SEIXAL VILA CHÃ	60/15 60/15 60/30/15 60/15 60/15/6 60/15 60/15 60/15 60/15
Ferreira do Alentejo	ALCÁCER DO SAL ALJUSTREL BEJA FERREIRA DO ALENTEJO VALE DE GAIO	60/30 60/30/15 60/30/15 60/30 60/30
Ferro	BELMONTE FUNDÃO MEIMOA SABUGAL SANTA LUZIA TORTOSENDO VÁRZEA	60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15
Frades	CANIÇADA VILA DA PONTE	60/15 60/15

**Anexo 7 - Configuração de alimentação de subestações da RND
a partir de subestações da RNT a 31.12.2017**

Subestação RNT	Subestação RND	AT/MT
Lavos e Pombal	GALA LOURIÇAL ORTIGOSA PINHEIROS POMBAL RANHA SÃO JULIÃO SOURE VILA ROBIM	60/30 60/30 60/15 60/15 60/30 60/30 60/15 60/30 60/15
Mogadouro	MOGADOURO	60/30
Mourisca	AGUEDA AVEIRO BARRÔ ESGUEIRA GAFANHA ÍLHAVO OLIVEIRA DO BAIRRO	60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15
Ourique		
Oleiros	ALVELOS AMARES BRAGA LAMAÇÃES LIJÓ PENIDE SÃO MARTINHO DE DUME TURIZ	60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15
Paraimo	BUSTOS CANTANHEDE MIRA MOGOFORES PAMPILHOSA TOCHA	60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15
Pedralva	MOGUEIRAS LINDOSO ROUSSAS TOUVEDO TROVISCOSO	60/15 130/60/15 60/15 60/15 60/15
Penela	ALVAIÁZERE PEDROGÃO PONTÃO	60/15 60/15 60/15

**Anexo 7 - Configuração de alimentação de subestações da RND
a partir de subestações da RNT a 31.12.2017**

Subestação RNT	Subestação RND	AT/MT
Pereiros	AGUIEIRA ALEGRIA ALFARELOS ALTO DE SÃO JOÃO ANTANHOL CONDEIXA CORRENTE LOUSÃ MIRANDA DO CORVO MORTÁGUA RELVINHA TAVEIRO	60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/30/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15
Portimão	ALJEZUR LAGOS MONCHIQUE PORTIMÃO PORTO DE LAGOS SÃO TEOTÓNIO VILA DO BISPO	60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/30/15 60/15
Porto Alto	CARRASCAL CORUCHE MEXEEIRO	60/30 60/30 60/30
Prelada	LAPA MONTE DOS BURGOS PARANHOS VITÓRIA	60/15 60/15 60/15 60/15
Recarei	LORDELO PAÇOS DE FERREIRA REBORDOSA SANTIAGO DE SUBARRIFANA VALONGO	60/15 60/15 60/15 60/15 60/15
Riba D'Ave	AREIAS NORTE BARROSAS CANIÇOS ERMAL LAMAS LAMEIRINHO LOUSADO PEVIDÉM REQUIÃO RUIVÃES SÃO JOÃO DE PONTE SÃO MARTINHO DO CAMPO SOUSA	60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15

**Anexo 7 - Configuração de alimentação de subestações da RND
a partir de subestações da RNT a 31.12.2017**

Subestação RNT	Subestação RND	AT/MT
Rio Maior	ATOUGUIA CADAVAL CALDAS DA RAINHA CELA RIO MAIOR SANCHEIRA SANTO ONOFRE TURQUEL	60/30/15 60/30 60/30 60/30 60/30 60/30 60/30/15 60/30
Sacavém	AEROPORTO ANAIÁ CAMARATE EXPO NORTE EXPO SUL GAGO COUTINHO MARVILA (TP 1) MOSCAVIDE	60/10 60/30/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/30/10
Santarém	ALCANEDE ALMEIRIM CARTAXO NORTE FONTAINHAS GLÓRIA SÃO BENTO VALE FIGUEIRA	60/30 60/30/15 60/15 60/30/15 60/30 60/30/15 60/15
Sete Rios	AMOREIRAS ARCO CARVALHÃO (TP 2) COLOMBO (TP 2) ENTRECAMPLOS (TP 2 e TP 4) LUZ (TP 2) NORTE (TP 1) PARQUE (TP 1) PRAÇA FIGUEIRA SANTA MARTA (TP 1 e TP 4) TELHEIRAS (TP 1)	60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10
Setúbal	BRASIL CARRASCAS MOITA (TP 1) PEGÕES QUINTA DO ANJO SADO SÃO SEBASTIÃO TERROA VENDAS NOVAS (TP 2)	60/15 60/30/15 60/15 60/30/15 60/15 60/30 60/30/15 60/15 60/30/15
Sines	COMPORTA MONTE FEIO SANTIAGO VILA NOVA MILFONTES	60/30 60/30/15 60/30 60/30/15
Tábua	CANDOSA CARREGAL DO SAL FRONHAS	60/15 60/15 60/15

**Anexo 7 - Configuração de alimentação de subestações da RND
a partir de subestações da RNT a 31.12.2017**

Subestação RNT	Subestação RND	AT/MT
Tavira	ALMODÔVAR CACHOPÓ PORTEIRINHOS	60/15 60/15 60/30/15
Torrão	BUSTELO ENTRE-OS-RIOS FORNOS LOUSADA	60/15 60/15 60/15 60/15
Trafaria	COSTA DA CAPARICA LARANJEIRO MUTELA PORTAGEM SOBREDA	60/15 60/15 60/15 60/15 60/30/15
Trajouce	ABÓBODA ALCOITÃO BIRRE CAPA ROTA CASCAIS ESTORIL FIGUEIRINHA LEIÃO PAREDE RANHOLAS SÃO MARCOS	60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10
Tunes	ALBUFEIRA ARMAÇÃO DE PERA LAGOA MONTECHORO SÃO BARTOLOMEU MESSINES SILVES TUNES VILAMOURA VILAMOURA B	60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15
Valdigem	JORJAIS LAMEGO PINHÃO TELHEIRA VAROSA VILA DA RUA	60/30 60/30 60/30 60/30 60/30 60/30
Vermoim	ALFENA AMIEIRA BEIRIZ GUEIFÃES MAIA MINDEL MOSTEIRÔ MURO VILA DO CONDE	60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15

**Anexo 7 - Configuração de alimentação de subestações da RND
a partir de subestações da RNT a 31.12.2017**

Subestação RNT	Subestação RND	AT/MT
Vila Chã	GOUVEIA LORIGA MANGUALDE NELAS OLIVEIRA DO HOSPITAL SABUGUEIRO SEIA TONDELA	60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15 60/15
Vila Fria	ÂNCORA FEITOSA FONTE BOA FRANCE MONSERRATE SANTA MARTA DE PORTUZELO SÃO ROMÃO DE NEIVA VALENÇA	60/15 60/15 60/15 60/30/15 60/15 60/15 60/15 60/15
Valpaços, Macedo de Cavaleiros, Pocinho e Vila Pouca de Aguiar	BRAGANÇA CHAVES MACEDO DE CAVALEIROS MARVÃO MIRANDELA MORGADE AÇOREIRA SOUTELO VALPAÇOS VIDAGO	60/30 60/15 60/30 60/30 60/30 60/15 60/30 60/30 60/15 60/15
Zambujal	BARCARENA BOAVISTA (Lisboa) CENTRAL TEJO MIRAFLORES SÃO CIRO VENDA NOVA (Amadora) (TP 2) ZAMBUJAL	60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/10
Zêzere	ALTER DO CHÃO ALMOUROL BELVER ENTRONCAMENTO MARANHÃO OLHO BOI OURÉM PONTE SOR SANTA CITA SERRADA GRANDE SERTÃ VENDA NOVA (Tomar) VILA MOREIRA	60/30 60/30 60/30 60/30/15 60/30 60/30 60/30 60/30 60/30 60/15 60/30/15 60/30

