Novos Equipamentos

Que equipamentos estão a ser instalados?

Conheça em detalhe o seu novo equipamento

JANZ 3801 – GPRS - Monofásico

JANZ 3801 – PLC - Monofásico

JANZ 2801 – GPRS - Trifásico

JANZ 2801 – GPRS - Trifásico

JANZ B180 - GPRS - Trifásico

JANZ B180 - PLC - Trifásico

JANZ C280 – GPRS - Monofásico

JANZ C280 – PLC - Monofásico

KAIFA MA109 – PLC - Monofásico

KAIFA MA109P – PLC - Trifásico

LANDIS+GYR ZMXe310CR– PLC - Trifásica

LANDIS+GYR E450 ZMXe310CR – PLC - Trifásica

LANDIS+GYR ZCXe110CR – PLC - Monofásica

LANDIS+GYR E450 ZCXe110CR – PLC - Monofásica

PRIME ZIV 5CTME2C47730 - PLC - Monofásica

SAGEMCOM_CX1000-6S - PLC - Monofásica

SAGEMCOM_CX2000-9 - PLC - Trifásica

e-REDES

Que equipamentos estão a ser instalados?

JANZ 3801 – GPRS - Monofásico

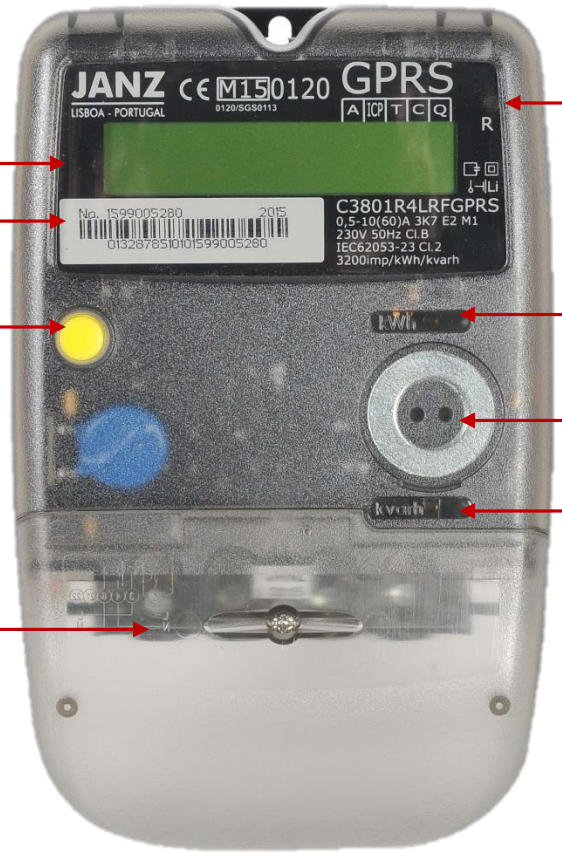

Visor

Nº de série

Botão de Controlo

Tampa de Terminais
(Manuseamento exclusivo da
EDP Distribuição)

Indicador do estado das
comunicações remotas

Indicador de consumo de energia ativa
(3200 impulsos por kWh)

Porta de leitura ótica
(Utilização exclusiva da EDP Distribuição)

Indicador de consumo de energia reativa
(3200 impulsos por kVArh)

Início

Que equipamentos estão a ser instalados?

JANZ 3801 – PLC - Monofásico

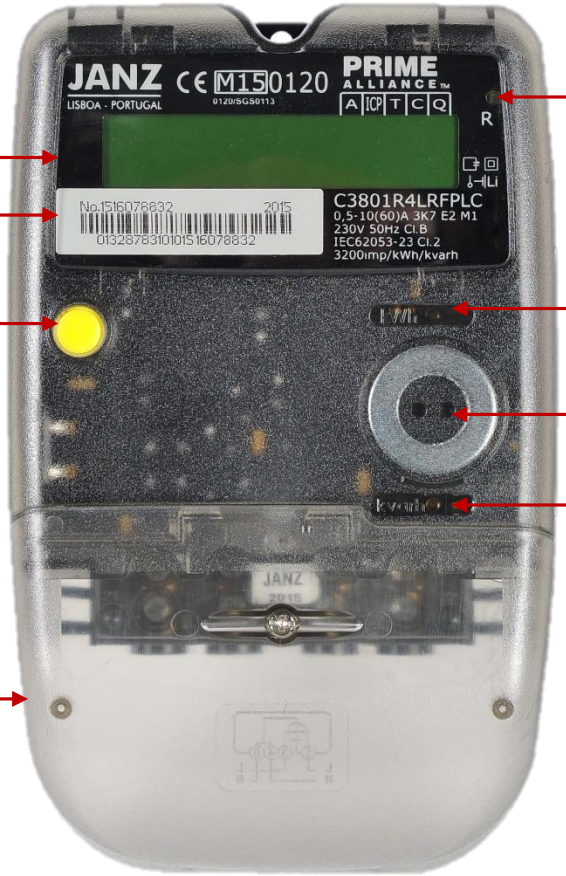

Visor

Nº de série

Botão de Controlo

Tampa de Terminais
(Manuseamento exclusivo da
EDP Distribuição)

Indicador do estado das
comunicações remotas

Indicador de consumo de energia ativa
(3200 impulsos por kWh)

Porta de leitura ótica
(Utilização exclusiva da EDP Distribuição)

Indicador de consumo de energia reativa
(3200 impulsos por kVArh)

Início

Que equipamentos estão a ser instalados?

JANZ 2801 – GPRS - Trifásico

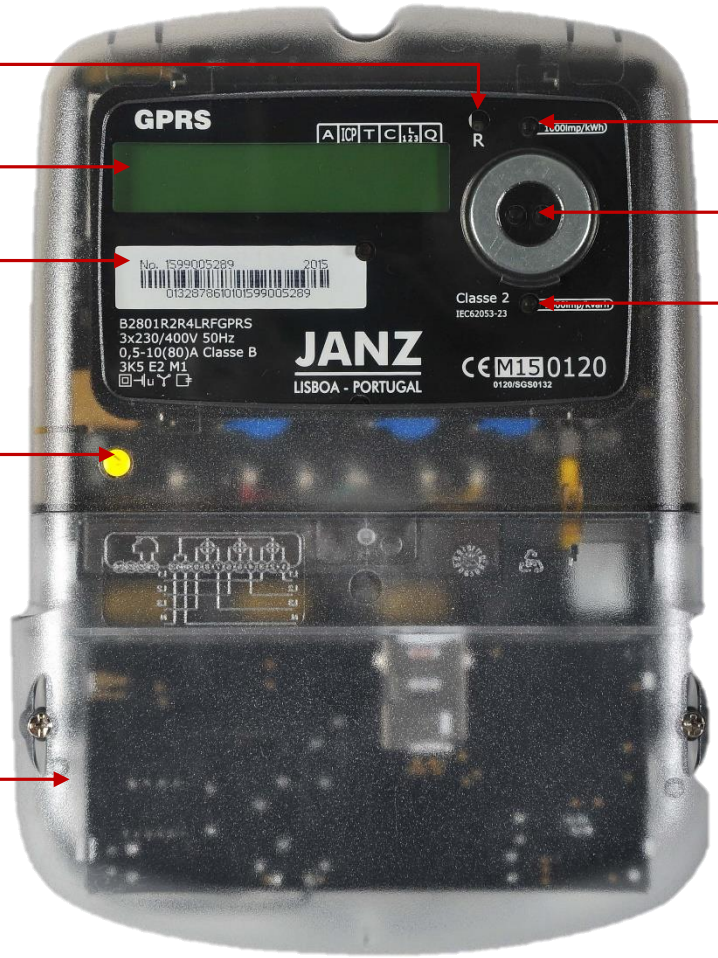

Indicador do estado das comunicações remotas

Visor

Nº de série

Botão de Controlo

Tampa de Terminais (Manuseamento exclusivo da EDP Distribuição)

Indicador de consumo de energia ativa (1000 impulsos por kWh)

Porta de leitura ótica (Utilização exclusiva da EDP Distribuição)

Indicador de consumo de energia reativa (1000 impulsos por kVArh)

Início

Que equipamentos estão a ser instalados?

JANZ 2801 – PLC - Trifásico

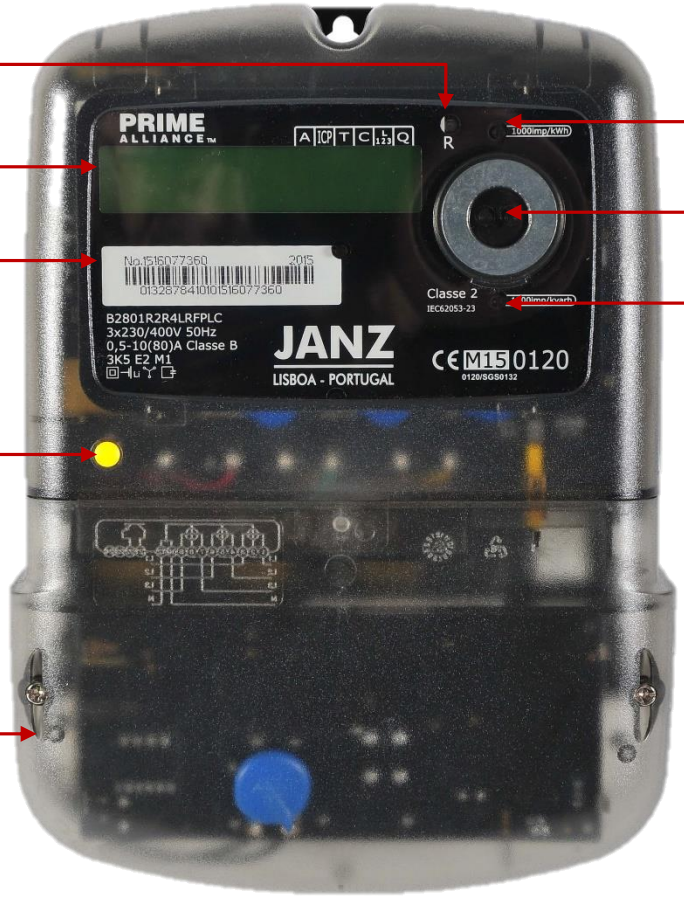

Indicador do estado das comunicações remotas

Visor

Nº de série

Botão de Controlo

Tampa de Terminais (Manuseamento exclusivo da EDP Distribuição)

Indicador de consumo de energia ativa (1000 impulsos por kWh)

Porta de leitura ótica (Utilização exclusiva da EDP Distribuição)

Indicador de consumo de energia reativa (1000 impulsos por kVArh)

Início

Que equipamentos estão a ser instalados?

JANZ B180 - GPRS - Trifásico

Visor

Nº de série

Botão de Controlo

Tampa de Terminais
(Manuseamento exclusivo da
EDP Distribuição)

Indicador de consumo de energia ativa
(1000 impulsos por kWh)

Porta de leitura ótica
(Utilização exclusiva da EDP Distribuição)

Indicador de consumo de energia reativa
(1000 impulsos por kVArh)

Início

Que equipamentos estão a ser instalados?

JANZ B180 - PLC - Trifásico

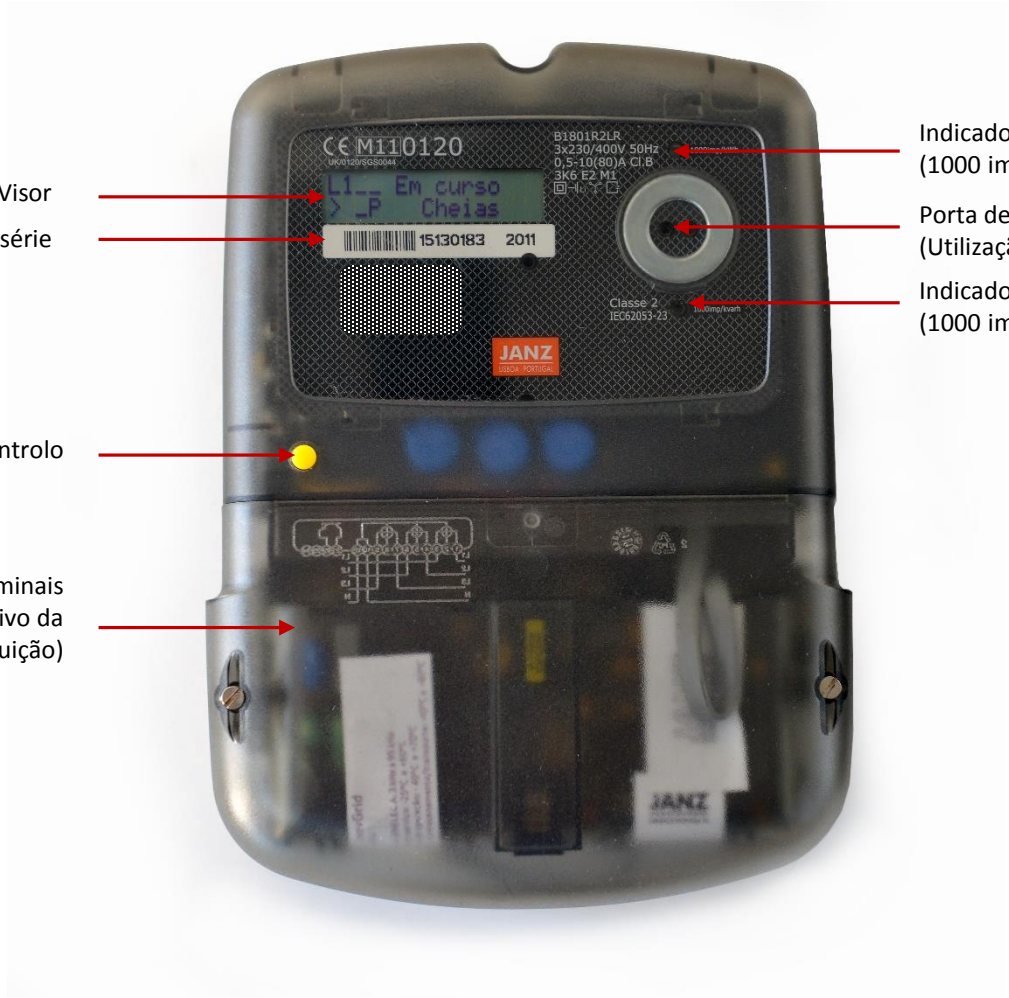

Visor

Nº de série

Botão de Controlo

Tampa de Terminais
(Manuseamento exclusivo da
EDP Distribuição)

Indicador de consumo de energia ativa
(1000 impulsos por kWh)

Porta de leitura ótica
(Utilização exclusiva da EDP Distribuição)

Indicador de consumo de energia reativa
(1000 impulsos por kVArh)

Início

Que equipamentos estão a ser instalados?

JANZ C280 – GPRS - Monofásico

Visor

Nº de série

Botão de Controlo

Tampa de Terminais
(Manuseamento exclusivo da
EDP Distribuição)

Indicador de consumo de energia ativa
(3200 impulsos por kWh)

Porta de leitura ótica
(Utilização exclusiva da EDP Distribuição)

Indicador de consumo de energia reativa
(3200 impulsos por kVArh)

Início

Que equipamentos estão a ser instalados?

JANZ C280 – PLC - Monofásico

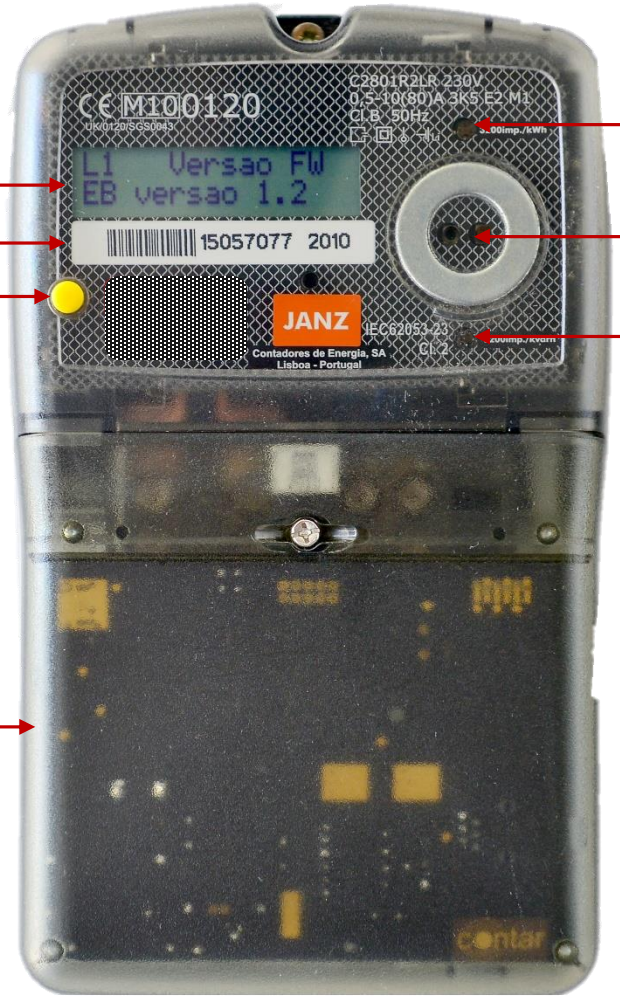

Visor

Nº de série

Botão de Controlo

Tampa de Terminais
(Manuseamento exclusivo da
EDP Distribuição)

Indicador de consumo de energia ativa
(3200 impulsos por kWh)

Porta de leitura ótica
(Utilização exclusiva da EDP Distribuição)

Indicador de consumo de energia reativa
(3200 impulsos por kVArh)

Início

Que equipamentos estão a ser instalados?

KAIFA MA109 – PLC - Monofásico

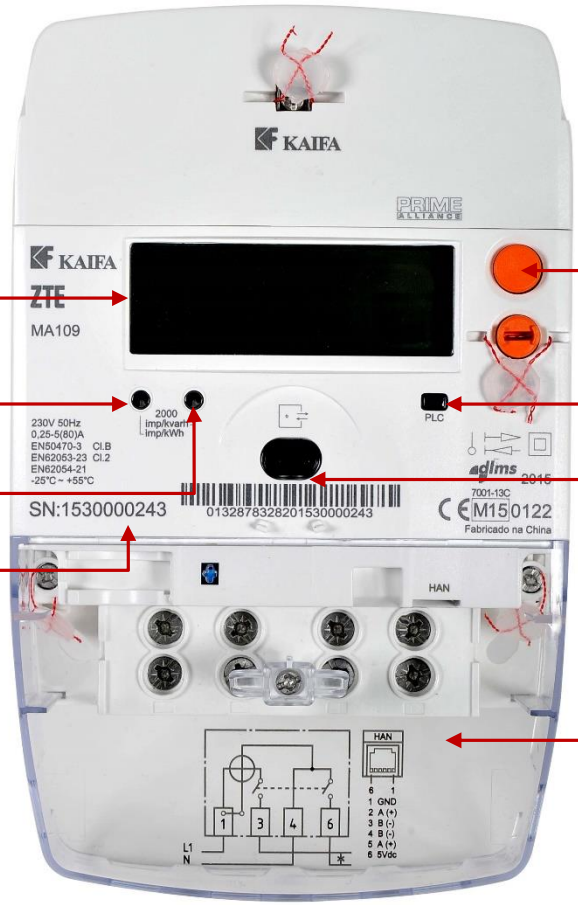

Visor

Indicador de consumo de energia ativa (2000 impulsos por kWh)

Indicador de consumo de energia reativa (2000 impulsos por kVArh)

Nº de série

Botão de Controlo

Indicador do estado das comunicações remotas

Porta de leitura ótica (Utilização exclusiva da EDP Distribuição)

Tampa de Terminais (Manuseamento exclusivo da EDP Distribuição)

Início

Que equipamentos estão a ser instalados?

KAIFA MA109P – PLC - Trifásico

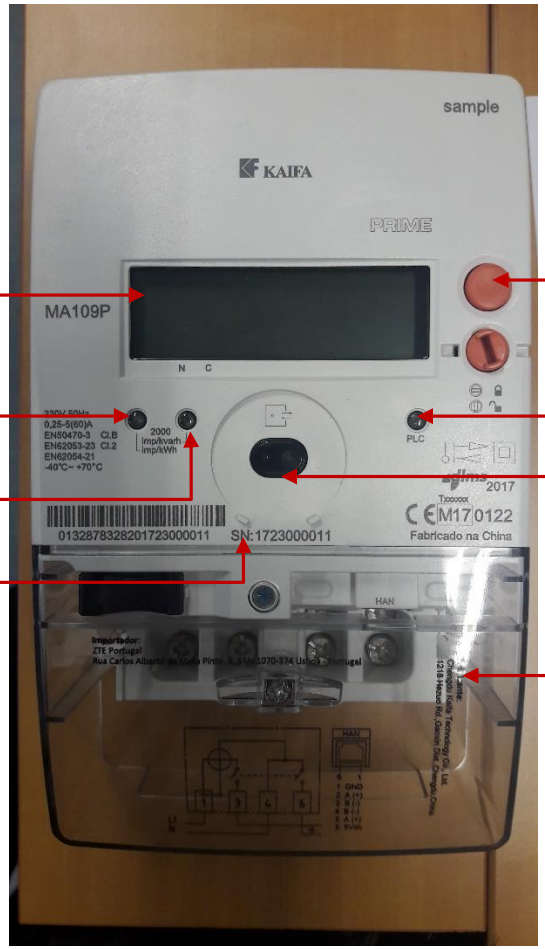

Visor

Indicador de consumo de energia ativa
(2000 impulsos por kWh)

Indicador de consumo de energia reativa
(2000 impulsos por kVArh)

Nº de série

Botão de Controlo

Indicador do estado das
comunicações remotas

Porta de leitura ótica
(Utilização exclusiva da EDP Distribuição)

Tampa de Terminais
(Manuseamento exclusivo da
EDP Distribuição)

Início

Que equipamentos estão a ser instalados?

LANDIS+GYR ZMXe310CR– PLC - Trifásica

Indicador de consumo de energia ativa
(1000 impulsos por kWh)

Visor

Indicador do estado das
comunicações remotas

Porta de leitura ótica
(Utilização exclusiva da EDP Distribuição)

Nº de série

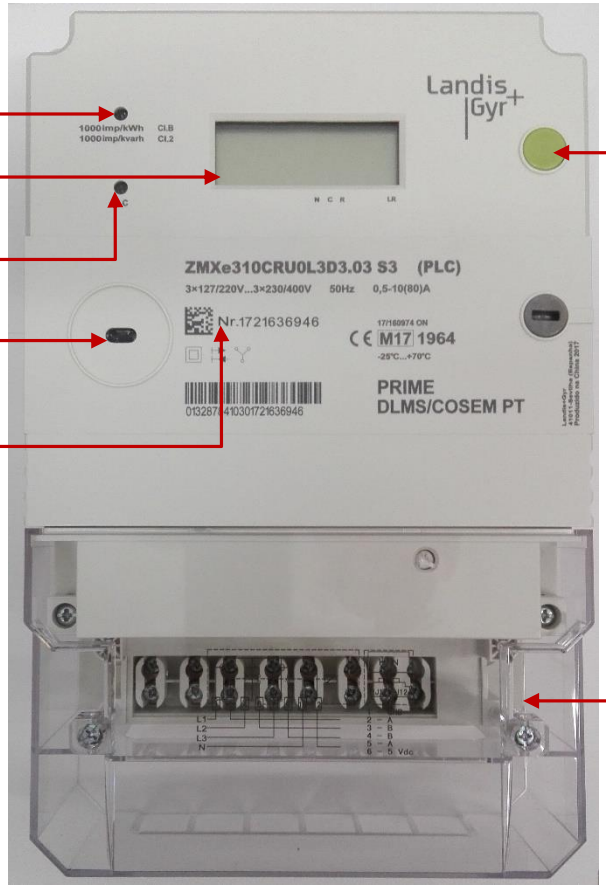

Botão de Controlo

Tampa de Terminais
(Manuseamento exclusivo da
EDP Distribuição)

Início

Que equipamentos estão a ser instalados?

LANDIS+GYR E450 ZMXe310CR – PLC - Trifásica

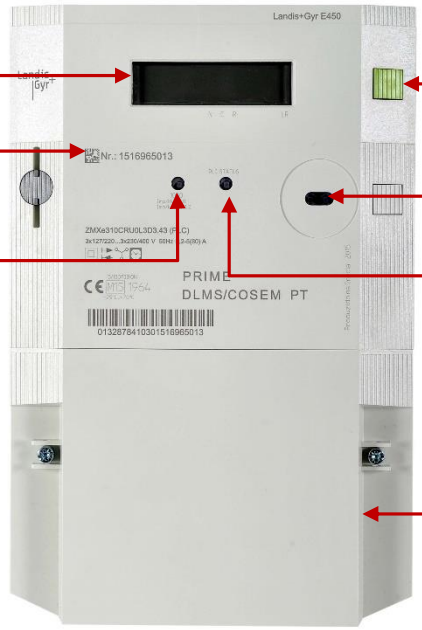

Visor

Nº de série

Indicador de consumo de energia ativa
(1000 impulsos por kWh)

Botão de Controlo

Porta de leitura ótica
(Utilização exclusiva da EDP Distribuição)

Indicador do estado das
comunicações remotas

Tampa de Terminais
(Manuseamento exclusivo da
EDP Distribuição)

Início

Que equipamentos estão a ser instalados?

LANDIS+GYR ZCXe110CR – PLC - Monofásica

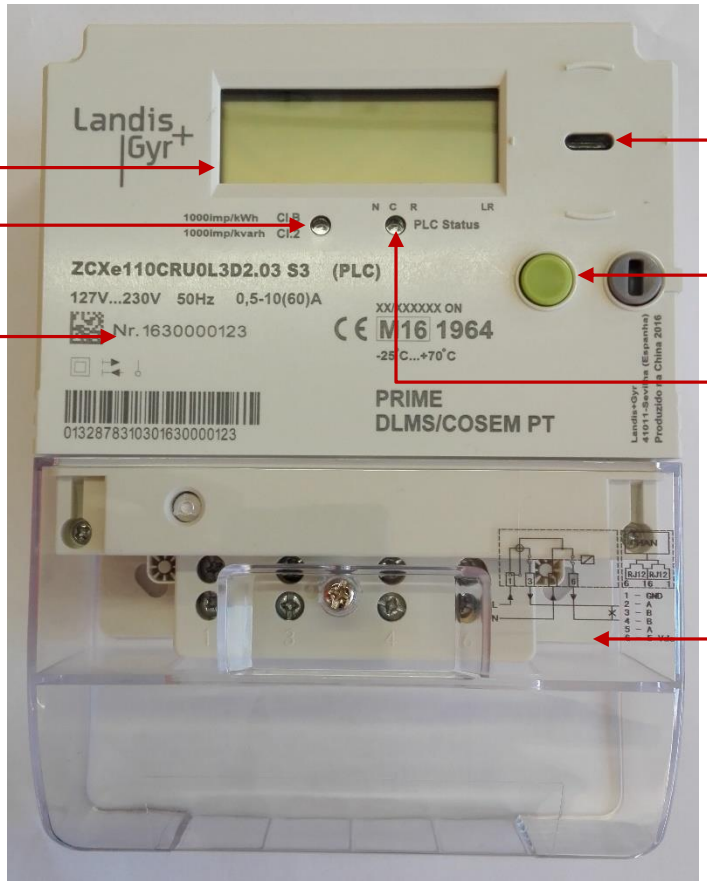

Visor

Indicador de consumo de energia ativa
(1000 impulsos por kWh)

Nº de série

Porta de leitura ótica
(Utilização exclusiva da EDP Distribuição)

Botão de Controlo

Indicador do estado das
comunicações remotas

Tampa de Terminais
(Manuseamento exclusivo da
EDP Distribuição)

Início

Que equipamentos estão a ser instalados?

LANDIS+GYR E450 ZCXe110CR – PLC - Monofásica

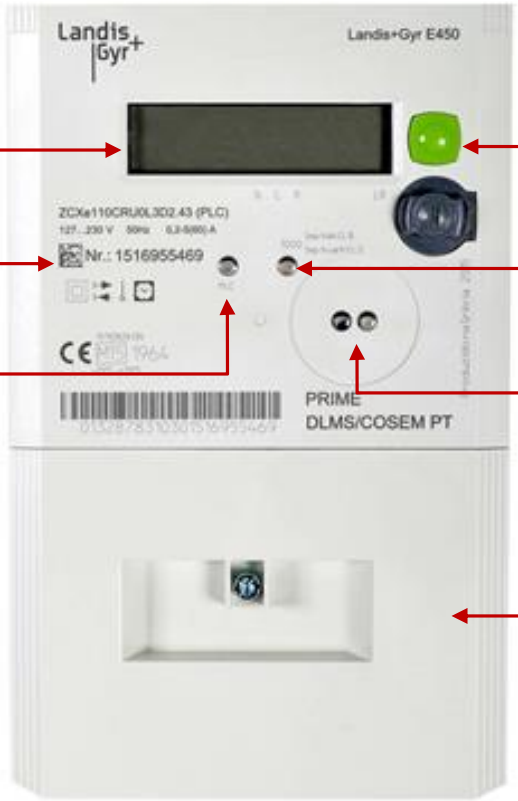

Visor

Nº de série

Indicador do estado das comunicações remotas

Botão de Controlo

Indicador de consumo de energia ativa (1000 impulsos por kWh)

Porta de leitura ótica (Utilização exclusiva da EDP Distribuição)

Tampa de Terminais (Manuseamento exclusivo da EDP Distribuição)

Início

Que equipamentos estão a ser instalados?

PRIME ZIV 5CTME2C47730 - PLC - Monofásica

Nº de série

Visor

Indicador do estado das comunicações remotas

Indicador de consumo de energia ativa (1000 impulsos por kWh)

Botão de Controlo

Porta de leitura ótica (Utilização exclusiva da EDP Distribuição)

Tampa de Terminais (Manuseamento exclusivo da EDP Distribuição)

Início

Que equipamentos estão a ser instalados?

SAGEMCOM_CX1000-6S - PLC - Monofásica

Visor

Indicador de consumo de energia ativa (1000 impulsos por kWh)

Indicador de consumo de energia reativa (1000 impulsos por kVArh)

Botão de Controlo

Indicador do estado das comunicações remotas

Nº de série

Porta de leitura ótica (Utilização exclusiva da EDP Distribuição)

Tampa de Terminais (Manuseamento exclusivo da EDP Distribuição)

Início

Que equipamentos estão a ser instalados?

SAGEMCOM_CX2000-9 - PLC - Trifásica

Início